

**Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.**

**Žádost č. 24/2024 ze dne 24.04.2024**

Evidence staveb civilní obrany na území města Karviné

Vyřizoval: Odbor stavební a životního prostředí

**TEXT ODPOVĚDI**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, obdržel dne 24.04.2024 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve věci evidence staveb civilní ochrany na území obc Karviná.

Postupem stanoveným v ustanovení § 14 zákona, sdělujeme k jednotlivým otázkám následující:

1. Kopie evidenčních listů úkrytů, nebo jiného typu evidence staveb civilní obrany, které je obecní úřad povinen evidovat dle § 15 zákona č. 239/2000 Sb. odst. 2, písm. g). Rovněž žádám o zahrnutí úkrytů, včetně těch vyřazených nebo zbouraných a rozestavěných staveb civilní ochrany.

Kopie evidenčních listů stálých úkrytů a vyřazených stálých úkrytů jsou součástí přílohy č. 1 k tomuto dokumentu.

2. Pokud město vede evidenci úkrytů a staveb civilní obrany dalšími způsoby, například souhrnnou databází, mapou těchto zařízení, nebo má informace o úkrytech ve formě souhrnného dokumentu/zprávy nebo jiné formě tak prosím o poskytnutí těchto dat, včetně informací o aktivních, vyřazených, rozestavěných nebo zbouraných staveb civilní ochrany.

Evidence stálých úkrytů, improvizovaných úkrytů z vyřazených stálých úkrytů a ostatních improvizovaných úkrytů je součástí přílohy č. 2 k tomuto dokumentu. Hasičský záchranný sbor ČR provozuje webový geografický systém Terinos na internetové adrese <https://terinos.izscr.cz/client/>.

Prostřednictvím tohoto webového klienta ve vrstvě ukrytí (třetí ikona od shora v pravé svislé liště) lze zobrazit veškeré evidované stálé úkryty na mapovém podkladě.

Přílohy:

1. Evidenční listy úkrytů
2. Evidence úkrytů


JPE 300 2x  
 FP 100 12x

počet: 2  
 výkon/typ: b/160  
 počet: 300  
 výkon/typ: FVZ

- 27 odvod přečerp. stanosp.
- 26 studna
- 24 signalizace
- 23 ES
- 22 radiomaják
- 21 rozhlas po dr.
- 20 telefon
- 19 železobeton
- 18 Kon-strukce prosý beton cihl. zdívo
- 17 Typ vestavěný samost. stroj štolový - studnový
- CO-Stav 1-121, 122, 123
- SCOS-Tech 2-19-14-20
- SCOS-Tech 2-28
- CO-6-1
- CO-6-2
- 16 Smernice
- 15 výstav. způsob
- 14 mírové výt. NENÍ

- 13 Použití úkryt úkryt a VS VS
- 12 Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci
- 11 Ochr. souč. K do 100 100 - 200 nad 200

NOUZOVÝ VÝLEZ  
 PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 19,6 m  
 HLOBKA 1,2 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD  
 TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ  
 ŠACHTOU  
 L.M. 1. 1988  
 ÚZEL: 652.078 / 1100.156

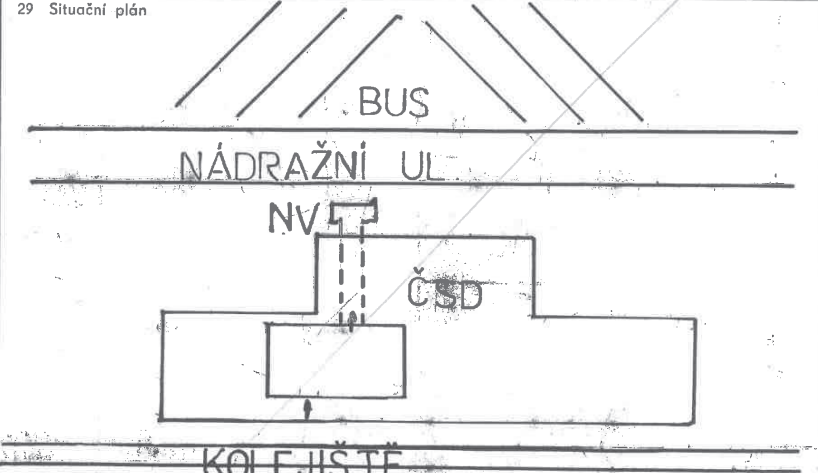

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
**DRAHSTAV BOHUMÍN**  
 Nadřízený ústř. orgán majít. úkrytu  
**FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO  
 DOPRAVY**

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030160**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINA**

2 Po vyplnění ~~TAJNĚ~~  
 Počet výtisků 6  
 Výtisk číslo 2

5 Místo (obec)  
 Karvina - Fryštát  
 3041 ad

6 Kapacita projektovaná: 233  
 v rozmezí: 151 - 300 (233)  
 do 50  
 51 - 100  
 101 - 150  
 151 - 300  
 301 - 450  
 451 - 600  
 601 - 900  
 nad 900

7 Doba zpohotov.  
 2 - 6 h  
 6 - 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h

9 Třída odolnosti  
 2  
 3  
 4  
 5  
 SPRU-2  
 SPRU

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 222 <b>145</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 141 <b>64</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 81 <b>81</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem číst. prost. 338 <b>350</b> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-0<br/>D-75</p> <p>ks 9<br/>5<br/>4</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-1</p> <p>ks 12</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 552780<br/>y 432200</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 6,2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž 6,2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přecher. <del>sestředěný</del></p> <p>akumulač. jímka 11,2 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ FEKA 03 ks 1</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 033075</p> <p>VYF. M2S MSK</p> <p>M205-77/7122-00P-2006</p> <p>8.12.2006</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 12/12</p> <p>PF 300 4/2 (-2) sekání</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 145 h<br/>142</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 349500</p>  |
|   |   | <p>42 Společné úkrytí Obyv</p> <p>VS + CHP</p> <p>+ osazenstvo VBT + RaJ + bytové jednotky + cestující</p>       | <p>47 Realizace úkrytu: 1965</p>  |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 15.4.1986</p> <p>cena: 2960</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace: NŠTOB</p>  |
|   |   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: ČSD</p>   |
|   |   |  | <p>50 Zpracoval [redacted] dní dráha</p> <p>hostitel prací železničtí</p> <p>733 01 KARVÍNA hl. n.</p>  |
|   |   |  | <p>51 Kontrola Severomoravský kraj [redacted]</p> <p>řít b civilní ob [redacted]</p> <p>řítel Řádu rudé zástavy [redacted]</p> <p>OSTRAVA</p> |

11 Očn.  
souč. Kč  
do 100  
100 — 200  
nad 200

12 Určení  
obyvatelstvo  
žactvo  
zaměstnanci

13 Použití  
úkryt  
úkryt a VS  
VS

14 Mírové využití  
NENÍ

15 Způsob  
výstav.  
zvláštní

16 Směrnice  
CO-6-1  
CO-6-2

17 Typ  
vestavěný  
samostat. stroj  
štolový - studnový

18 Konstrukce  
železobeton  
prstý beton  
cihln. zdívko

19 telefon

20 rozhlas po dr.

21 radiomaják

22 ES

23 signalizace

24 studna

25 odvod  
přečerp.  
samosp.


26 ZVZ  
300  
28  
27

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

JPF 300 3 ks  
FP 100 18 ks  
PF 300/500 3 ks

počet:  
b/60

**NOUZOVÝ VÝLEZ  
PRŮLEZNÝ**  
DÉLKA 19,6 m  
HLOUBKA 1,2 m  
VYÚSTĚNÍ NAD  
TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ  
ŠACHTOU

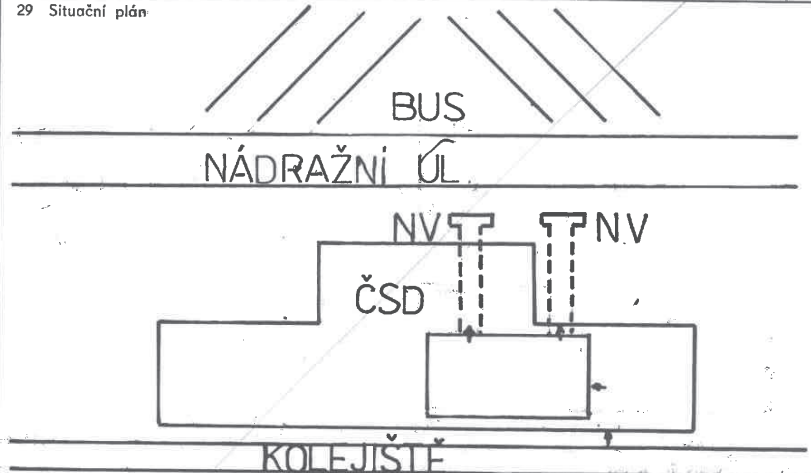

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu

**DRAHSTAV BOHUMÍN**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO  
DOPRAVY**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030161**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění ~~TAJNĚ~~  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
**6  
2**

5 Místo (obec)  
*Karviná - Fryštát*  
*Op 5099*

6 Kapacita projektovaná:  
v rozmezí:  
**301 - 450** (440)

451 — 600  
601 — 900  
nad 900

7 Doba zpohotov.  
do 2 h  
2 — 6 h  
6 — 12 h  
nad 12 h

8 Doba provozu  
min. 24 h  
min. 48 h  
min. 72 h

9 Třída odolnosti  
2  
3  
4  
5  
**5**  
SPRU-Z  
SPRU




|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 327 <b>266</b> m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 220 <b>200</b> m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 107 <b>66</b> m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 550 <b>500</b> m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ<br><b>D - 0</b><br><b>D - 7,5</b><br>ks <b>17</b><br><b>14</b><br><b>3</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>552780</b><br>y <b>432200</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pítaná voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž <b>6,2</b> m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod. kanál. splašků<br>přecher. <i>samočistícím</i><br>akumulač. jímka <b>11,2</b> m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanál. čerpadlo<br>typ <b>FEKA 03</b> ks <b>2</b> | poklopy<br>typ<br><b>P-1</b><br>uzávěry<br>typ ks   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>45 Poznámka</b> 033074<br>Výř. HES MSR<br>MSOS-7717/KR-00P-2006<br>8.12.2006   |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b> <i>navíc</i><br>FP 100 = 9/18 (+9)<br>PF 300/500 = 3/3  | <b>34</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 8   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b><br><b>657000</b>  |
|   | <b>35</b>   | <b>42 Společné úkrytj</b><br><b>CESTUJÍCÍ</b>  | <b>47 Realizace úkrytu:</b><br><b>1965</b>  |
|   | <b>36</b>   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>18.4.1986</b><br>cena: <b>4440</b><br>ES: datum:<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><b>NSTOB</b>  |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>1,30</b> h<br><b>1,25</b>                                       |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><b>CSD</b>   |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b> h   |  | <b>50 Zpracoval</b> [redacted] <b>ni dráha</b><br>[redacted] práce<br>[redacted] práce<br>733 01 KARVINA hl.n.<br><b>51 Kontrola</b> <b>Severomoravský územní štáb civilní obrany</b><br>nositel Řádu rudé zástavy<br><b>2. IV. 1981</b> <b>OSTRAVA</b> |

PODHLAVKA  
UVEDENA  
VE PRISU

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| 28 FVZ | výkon/typ<br>počet: 1 | výkon/typ<br>počet: 1   |
| 27     | odvod                 | plnění samos.   |
| 26     | studna                |   |
| 25     | signalizace           |   |
| 24     | ES                    |   |
| 23     |                       |   |
| 22     |                       |   |
| 21     | rozhlas po dr.        | sestojící 742 4088  |
| 20     | telefon               |   |
| 19     | železobeton           |   |
| 18     | stručka               | průstý beton<br>cihl. zdvo  |
| 17     | Typ                   | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studňový                            |
|        | měrnice               | CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1 |

1. PRŮLEZNÁ ŠTOLA  
2. DÉLKA NY - 5.10m  
3. HL. OD TERÉNU - 1.90m  
4. VÝŠT. NAD TERÉN -

LM: 114 504  
JRE: 451, 530  
1099, 219

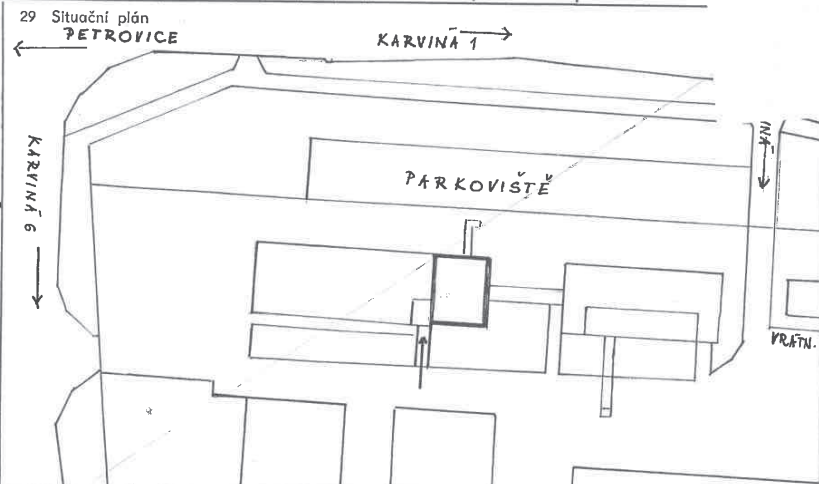


10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu

MINISTERSTVO STAVEBNICTVÍ

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030162</b> | 2 Po vyplnění TAJNĚ —<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>60-88</b><br><b>51-100</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRÚ-Z<br>5.<br>4.<br>3.<br>2. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ<br>Petřovice 17.0                                   | 5 Místo (obec) <b>KARVINÁ - HRANICE</b><br>RA 1868<br>ARON BACHM<br>D. V. 5140/0  |   |   |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>127</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>44</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>26</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>159</b> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D2</b> ks <b>2</b></p> <p><b>D3</b> <b>1</b></p> <p><b>D4</b> <b>1</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>552890</b></p> <p>y <b>482393</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,45</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,5</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>průtok</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo ks</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ <b>P2</b> ks <b>2</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>                         | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>Zrušen stupeň utajení na základě § 157, odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</p> <p>Podpis <b>30/094</b></p> <p><i>STOJÍ PŘIŘAZEN KOPEN PODSÍJ.</i></p> <p><i>4805 - 119/4 / ČČ / 90P - 2004</i></p> <p><i>28. pros. : 13. 2. 2004</i></p> <p><i>VIŠŤKA: HZI NIZ, OCTOBER.</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>AKUMULAČNÍ KAMNA</b></p> <p><i>11P 300</i></p> <p><i>KF 100 - 878V</i></p>   | <p>34</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>200.000.-</b></p>  |
|  | <p>35</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><b>ZAMĚSTNANCI 7</b></p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1959-1964</b></p>  |
|  | <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>1997</b></p> <p><i>3006/55</i> cena:</p> <p>ES: datum: <b>1997</b></p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>OO OSP KARVINÁ</b></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>2,5</b> h</p>   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>OSP KARVINÁ</b></p>  |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p><b>14. 2. 1997</b></p>  | <p><b>ČR - Západočeský útvár obrany</b> <b>17. 3. 1981</b></p> <p><b>KARVINÁ 6-Hranice, Rudé armády 1966</b></p> <p>Severomoravský krajský útvár obrany</p> <p>51 Kontrolová stob. civilní ob. [redacted] OF</p> <p><i>2. 11. 1998</i></p> <p><b>STRAVA</b></p>                  |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 11 | Och. souč. K <sub>s</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |
| 12 | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
| 13 | Použití                   | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS   |
| 14 | Mírové využití            | NEUJ  |
| 15 | Způsob                    | vystav. s přechodem   |
| 16 | Směrnice                  | CO-6-2<br>CO-6-1<br>SCOS-Tech 2-28<br>SCOS-Tech 2-18, 15, 20<br>CO-Stav 1-121, 122, 123 |
| 17 | Typ                       | štolový - studňový<br>samostat. stroj<br>vestavěný                                      |
| 18 | Konstrukce                | železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zděivo   |
| 19 | Telefon                   | rozhlas po dr.  |
| 20 | Telefon                   | telefontaž  |
| 21 | ES                        | signalizace   |
| 22 | studna                    | odvod   |
| 23 | odvod                     | odvod samos.  |
| 24 | signalizace               |   |
| 25 | ES                        |   |
| 26 | studna                    |   |
| 27 | odvod                     |   |
| 28 | FVZ                       | výkon/typ - počet: 800/60<br>vým. / počet: 1  |

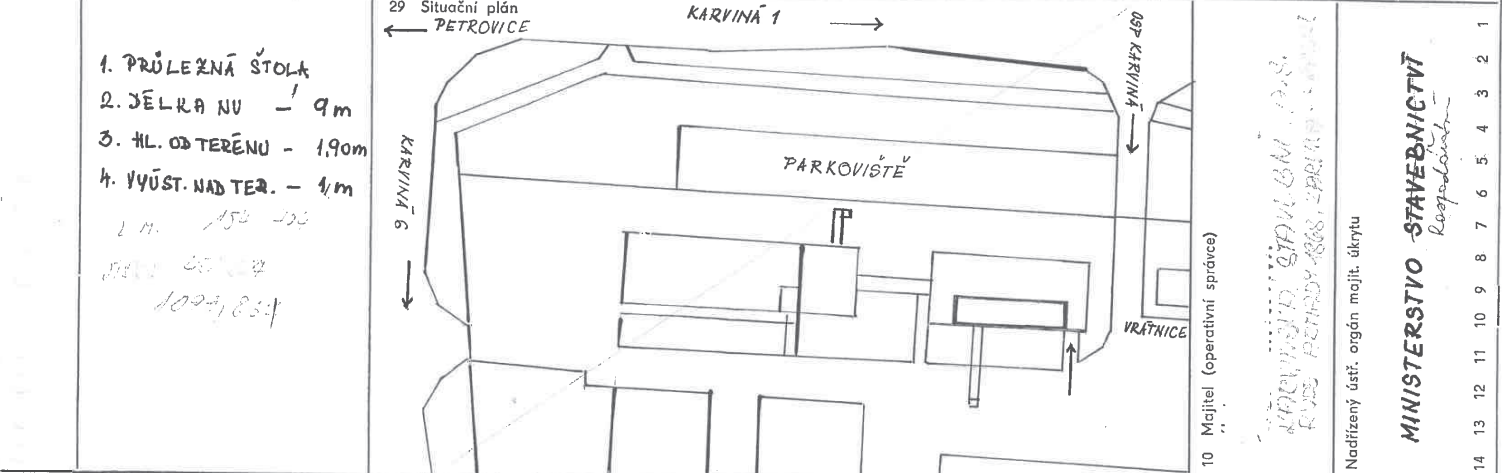


|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Evid. číslo úkrytu - listu                     | 08030163  |
| 2 | Po vyplnění TAJNĚ - Počet výtisků Výtisk číslo | 6<br>2  |
| 3 | Kraj   | SEVEROMORAVSKÝ  |
| 4 | Okres (obvod)                                  | KARVINÁ   |
| 5 | Místo (obec)                                   | KARVINÁ - HRANICE<br>RA 1868  |
| 6 | Kapacita projektovaná v rozmezí:               | 150-150<br>101-150<br>151-300<br>301-450<br>451-600<br>601-900<br>nad 900         |
| 7 | Doba zpohotov.                                 | do 50<br>51-100<br>101-150<br>151-300<br>301-450<br>451-600<br>601-900<br>nad 900 |
| 8 | Doba provozu                                   | do 2h<br>2-6h<br>6-12h<br>nad 12h   |
| 9 | Třída odolnosti                                | 2<br>3<br>4<br>5<br>SPRÚ-Z<br>SPRÚ  |

MINISTERSTVO STAVEBNICTVÍ  
Nadřízený ústř. orgán majít. úkrytu

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>105</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>66</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>16</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>132</b> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 1,5</b> ks <b>2</b></p>  | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[REDACTED]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>552890</b><br/>y <b>432393</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,65</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>95</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>selektivní</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ <b>P 1,5</b> ks <b>2</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[REDACTED]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><b>033098</b></p> <p>STUJ. VÝSTAV. ZEMNICE 13601</p> <p>61. 11.05 - 11.12.1968</p> <p>22. 11.05 - 11.12.1968</p> <p>11.12.1968</p> <p>Zrušen stupeň utajení na základě § 157, odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</p> <p>Podpis: [REDACTED]</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ</b></p> <p><b>KF 100 9/9</b></p>   | <p>34</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>150.000.-</b></p>   |
| <p>35</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><b>NAJEMNÍCI 80</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1962 - 1968</b></p>  |   |
| <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>1997</b><br/>cena: <b>3000/60</b></p> <p>ES: datum: <b>1997</b><br/>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>00 OSP KARVINA</b></p>  |   |
| <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1</b> h</p>   | <p>14.2. 1997</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>OSP KARVINA</b></p>  |   |
| <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  |  | <p>50 Zpracoval [REDACTED] <b>17.5.1981</b></p> <p>Okrasní stavební podnik v Karvině útvar obrany [REDACTED]</p> <p>KARVINA útvar Rudé armády 1868</p> |   |
|  |  | <p>51 Kontroloval [REDACTED]</p> <p>Štáb civilní obrany [REDACTED]</p> <p>nositel Řádu rudé zástavy</p> <p><b>2. IV 1968</b> STRAVKA</p>               |   |

|    |          |           |   |
|----|----------|-----------|---|
| 10 | počet: 1 | počet: 60 | 1 |
| 9  |          |           |   |
| 8  |          |           |   |
| 7  |          |           |   |
| 6  |          |           |   |
| 5  |          |           |   |
| 4  |          |           |   |
| 3  |          |           |   |
| 2  |          |           |   |
| 1  |          |           |   |

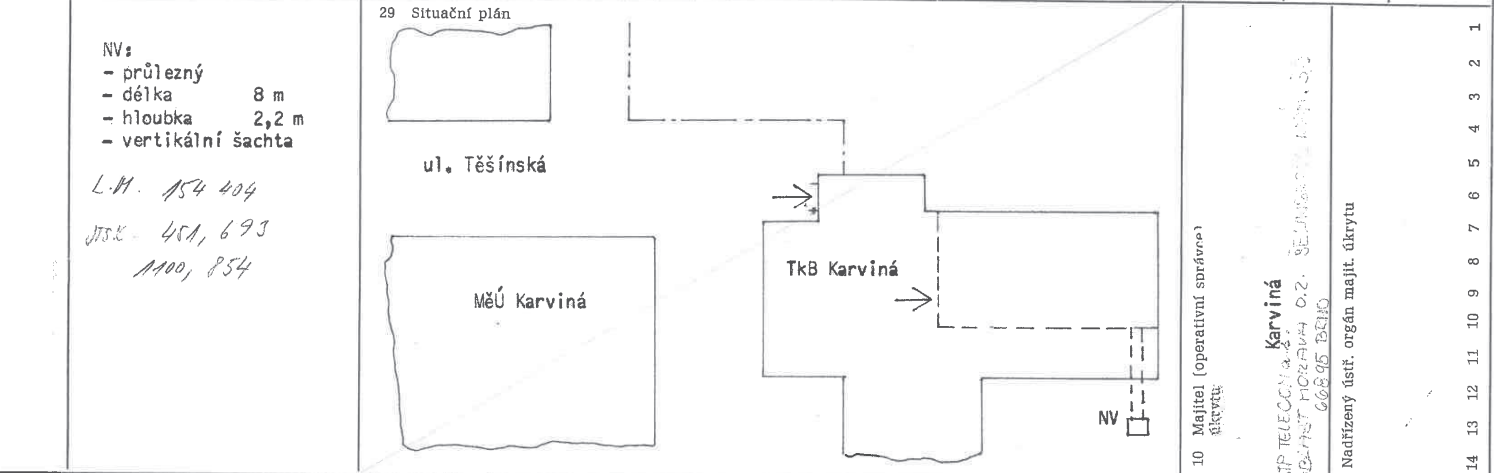


|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030164</b> | 2 Po vyplnění<br>Počet výtisků <b>2</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>160</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožatov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>SPR0-Z<br>SPR0 |
| 3 Kraj  | 4 Okres (obvod)<br><b>Karviná</b>                                | 5 Místo (obec)<br><b>Karviná I</b><br>PRČ. 53412   |   |  |   |

|                  |                    |                    |             |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 11 Och. souř. kJ | do 100             | 100 — 200          | nad 200     |
| 12 Účel          | zaměstnanci        | žactvo             | obvatalstvo |
| 13 Použití       | ukrytý             | ukrytý a VS        | VS          |
| 14               | mírové využ.       | sklad C            |             |
| 15               | způsob             | vystav. X          | X           |
| 16 Směrnice      | CO-6-1             | CO-6-2             |             |
| 17 Typ           | štolový - studnový | štolový - studnový |             |
| 18 Konstrukce    | železobeton        | prostý beton       | cihl. zdívo |
| 19               | telefon            | ano                | ano         |
| 20               | rozhlas po dr.     | ano                | ano         |
| 21               | radiomaják         | NEJ                | NEJ         |
| 22               | ES:                | DA                 |             |
| 23               | signalizace        |                    |             |
| 24               | studna             |                    |             |
| 25               | odvod              | samosp.            |             |
| 26               |                    |                    |             |
| 27               |                    |                    |             |
| 28               |                    |                    |             |
| 29               |                    |                    |             |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 200 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 80 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 120 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 192 m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ ks<br>D1 3<br>D2 3   | <b>39 Veliitel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x 5528<br>y 4323   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br><b>pitná voda</b><br>nádrž 0,5 m <sup>3</sup><br>plnění 2 h<br>studna 1/sec<br><b>užitková voda</b><br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>poklopy</b><br>typ ks<br>PO 2<br><b>uzávěry</b><br>typ ks  | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>45 Poznámka</b><br>STOÚ vyřazen z evidenc<br>H2S MSK ostrava<br>HSOS-78/71KR-00P-2005<br><u>20.6.2005</u>   |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>- centc. vytápění<br>- NU<br><i>10000 10000 10000</i>  | <b>34</b><br><b>35</b><br><b>36</b><br><b>37 Doba izol. úkrytu</b> 1,2 h<br><b>38 Doba reg. vzduchu</b> h | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 6  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 704 tis.   |
|   |   | <b>42 Společné ukrytí</b> <i>obv.</i><br><i>10000</i>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1960 - 1965  |
|   |   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br><b>FVZ:</b> datum: 12.4. 1998<br>cena:<br><b>ES:</b> datum: NEUJ<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b>   |
|   |   | <i>9.3.1998</i>   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  |
|   |   |   | <b>50 Zpracoval</b> <i>9. února 1992</i><br>Okrasní správa telekomunikací<br>M<br>703 39 KARVINA<br><b>51 Kontroloval</b> [redacted]<br><b>ŠTAB CIVILNÍ OBRANY</b><br>24.7.92 okresu KARVINÁ |



průlezný výlez  
 délka 350 cm  
 hloubka 150 cm  
 vertikální vyústění  
 L.M. 154/22  
 J.S. 451, 310  
 1099, 116

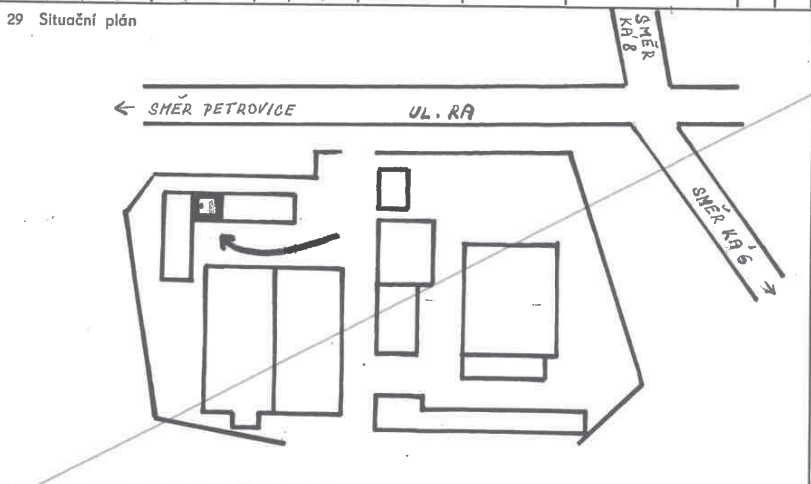

|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030165</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 100<br>v rozmezí:<br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |  | 7 Doba zpožatov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5. <b>4</b> |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                                   |  | 5 Místo (obec) <b>KARVINÁ 1</b><br>Adresa: 3084/3<br>NV. 3084/14<br>Rozměry 1820  |  |   |  |  |  |  |  |

|   |  |   |                      |                               |                                 |   |   |            |  |       |                |           |                               |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|--|-------|----------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 Ochr. souř. K <sub>0</sub><br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnancl | 13 Použití<br>úkrýť<br>úkrýť a VS<br>VS | 14 mírové vyuř. není | 15 způsob<br>výstav.<br>záběh | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>štolový - s'udnový<br>samost. stroj<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-19, 19 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdivo<br>vestavěný | 19 telefon | 20 rozhlas po dr.<br>radiomaják 912 3771 | 21 ES | 22 signalizace | 23 studna | 24 odvod<br>přesef<br>samosp. | 25 300 FVZ<br>výkon/typ<br>C-55<br>počet: 1 | 26 počet: 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|--|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|--|-------|----------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 FRANTĚK LUKAŠ  
 SVATOPIŠKA ZEMIA 285/3 A  
 KARVINA - FANTAT  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV-CSÚ

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>93</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>60</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>33</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>162</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D-1,5</b> <b>1</b> ks</p><br><p>poklopy</p> <p>typ <b>P-1,5</b> <b>1</b> ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>552910</b><br/>y <b>432390</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž z plastic.hmoty <b>0,45</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,5</b> h</p> <p>studna <b>1/sec</b></p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž <b>m<sup>3</sup></b></p> <p>plnění <b>h</b></p> <p>studna <b>1/sec</b></p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem <b>do kanalizace</b></p> <p>akumulač. jímka <b>m<sup>3</sup></b></p> <p>naplnění <b>h</b></p> <p>tlak. jímka <b>m<sup>3</sup></b></p> <p>naplnění <b>h</b></p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>34</p><br><p>35</p><br><p>36</p>  | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>023 024</b></p> <p><i>výřezem 28.12.2017</i></p> <p><i>M505-72301-2/2017</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>stoly, lavice, radiomajáky, výkonnostní nářadí</i></p> <p><i>JEP 4/1</i></p> <p><i>KF 100 2/3 ✓</i></p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1,35</b> h</p><br><p>38 Doba rej. vzduchu <b>h</b></p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>480.000</b></p>   |
|  |  | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><i>zaměstnanci KROV.</i></p> <p><i>20, 30, 93, PR 1</i></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>10.1965 - 12.1965</b></p>  |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava <b>h / 1 / 1</b></p> <p>FVZ: datum: <del>1996</del></p> <p>cena: _____</p> <p>ES: datum: <b>1997</b></p> <p>cena: _____</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>úhrn obrany</i></p>   |
|  |  | <p><i>revizie celku 04/91</i></p> <p><b>14.5.1997</b></p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>KAVOZ</b></p> <p>KARVINSKÉ VÝROB. OPRAV. ZÁVOD</p> <p>okresní podnik</p> <p>PODNIKOVÉ STŘEDISKO</p> <p>ÚTVAR OBRANY</p> <p>3.3.1981</p> <p>50 Zpracoval <b>[redacted]</b></p> <p>51 Kontroloval <i>ma. [signature]</i></p> |

Příloha č. 2

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| <p>1 Evid. číslo úkrytu listu<br/><b>08030166</b></p>   | <p>2 Po vyplnění TAJNĚ<br/>Počet výtisků<br/>Výtisk číslo<br/><b>6</b><br/><b>1</b></p> | <p>6 Kapacita projektovaná<br/>v rozmezí:<br/><b>150</b><br/><b>101-150</b><br/><b>700</b></p> | <p>7 Doba zpožatov.<br/>do 2h<br/>2 - 6h<br/>6 - 12h<br/>nad 12h</p>   | <p>8 Doba provozu<br/>min. 24 h<br/>min. 48 h<br/>min. 72 h</p> | <p>9 Třída odolnosti<br/>SPRU<br/>5<br/>3<br/>2</p> |
| <p>3 Kraj<br/><b>SEVEROMORAVSKÝ</b></p>   | <p>4 Okres (obvod)<br/><b>KARVINA</b></p>   | <p>5 Místo (obec)<br/><b>KARVINA - FRYŠTÁT KB</b></p>  | <p>10 Majitel (operativní správce) <b>Komercovní banka a.s.</b><br/>úkrytí <b>K. S. SLIVKY 50/8a</b><br/><b>KARVINA</b><br/>Nadřízený ústí, orgán majit. úkrytu <b>Komercovní banka a.s.</b><br/><b>STÁTNÍ BANKA ČSE.</b><br/><b>centrála</b><br/><b>PRAHA</b></p> |   |   |
| <p>11 Ochr. do 100<br/>100 - 200<br/>nad 200</p> <p>12 Určení<br/>obyvatelstvo<br/>žactvo<br/>zaměstnanci</p> <p>13 Použití<br/>úkrytí a VS<br/>VS</p> <p>14 Mirové využití <b>SKLAD</b></p> <p>15 způsob<br/>výstav.<br/>zpečet.</p> <p>16 Směrnice<br/>CO-4-2</p> <p>17 Typ<br/>vestavěný<br/>samostat. stroj<br/>štalový - s'udnový</p> <p>18 Konstrukce<br/>železobeton<br/>prstý beton<br/>cihl. zdivo</p> <p>19 Telefon <b>11, 64844</b></p> <p>20 rozhlas po dr.</p> <p>21 radiomaják <b>11-100/203 PRAHA</b></p> <p>22 ES</p> <p>23 signalizace</p> <p>24 studna</p> <p>25 odvod<br/>přechyt<br/>samosp.</p> <p>26 FVZ</p> <p>27 počet: <b>1</b></p> <p>28 počet: <b>1</b></p> <p>29 počet: <b>1</b></p> <p>30 počet: <b>1</b></p> <p>31 počet: <b>1</b></p> <p>32 počet: <b>1</b></p> <p>33 počet: <b>1</b></p> <p>34 počet: <b>1</b></p> <p>35 počet: <b>1</b></p> <p>36 počet: <b>1</b></p> <p>37 počet: <b>1</b></p> <p>38 počet: <b>1</b></p> <p>39 počet: <b>1</b></p> <p>40 počet: <b>1</b></p> <p>41 počet: <b>1</b></p> <p>42 počet: <b>1</b></p> <p>43 počet: <b>1</b></p> <p>44 počet: <b>1</b></p> <p>45 počet: <b>1</b></p> <p>46 počet: <b>1</b></p> <p>47 počet: <b>1</b></p> <p>48 počet: <b>1</b></p> <p>49 počet: <b>1</b></p> <p>50 počet: <b>1</b></p> <p>51 počet: <b>1</b></p> <p>52 počet: <b>1</b></p> <p>53 počet: <b>1</b></p> <p>54 počet: <b>1</b></p> <p>55 počet: <b>1</b></p> <p>56 počet: <b>1</b></p> <p>57 počet: <b>1</b></p> <p>58 počet: <b>1</b></p> <p>59 počet: <b>1</b></p> <p>60 počet: <b>1</b></p> <p>61 počet: <b>1</b></p> <p>62 počet: <b>1</b></p> <p>63 počet: <b>1</b></p> <p>64 počet: <b>1</b></p> <p>65 počet: <b>1</b></p> <p>66 počet: <b>1</b></p> <p>67 počet: <b>1</b></p> <p>68 počet: <b>1</b></p> <p>69 počet: <b>1</b></p> <p>70 počet: <b>1</b></p> <p>71 počet: <b>1</b></p> <p>72 počet: <b>1</b></p> <p>73 počet: <b>1</b></p> <p>74 počet: <b>1</b></p> <p>75 počet: <b>1</b></p> <p>76 počet: <b>1</b></p> <p>77 počet: <b>1</b></p> <p>78 počet: <b>1</b></p> <p>79 počet: <b>1</b></p> <p>80 počet: <b>1</b></p> <p>81 počet: <b>1</b></p> <p>82 počet: <b>1</b></p> <p>83 počet: <b>1</b></p> <p>84 počet: <b>1</b></p> <p>85 počet: <b>1</b></p> <p>86 počet: <b>1</b></p> <p>87 počet: <b>1</b></p> <p>88 počet: <b>1</b></p> <p>89 počet: <b>1</b></p> <p>90 počet: <b>1</b></p> <p>91 počet: <b>1</b></p> <p>92 počet: <b>1</b></p> <p>93 počet: <b>1</b></p> <p>94 počet: <b>1</b></p> <p>95 počet: <b>1</b></p> <p>96 počet: <b>1</b></p> <p>97 počet: <b>1</b></p> <p>98 počet: <b>1</b></p> <p>99 počet: <b>1</b></p> <p>100 počet: <b>1</b></p> |   |  |  |   |   |

PRŮLEZNÁ ŠTOLA Ø10m  
HLOUBKA POD ÚROVNÍ  
TERÉNU 25 m, VYÚSTĚNÍ  
DO VERTIKÁLNÍ ŠACHTY

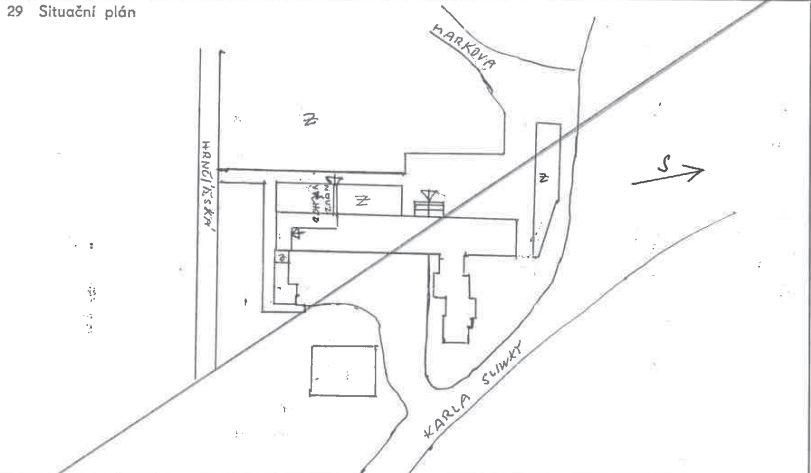


62 Situace

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 1884 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 127 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 36,7 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 250 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 7,5 2 ks</p> <p>D 1,5 2</p> <p>Do 7</p>           | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 5527</p> <p>y 4323</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 6 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 8 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ PO 1,5 2 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ U 7,5 1 ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>033 099</p> <p>L. N. 159 404</p> <p>Průk: 451, 691</p> <p>1989, 039</p> <p>STOV ZEMĚNÍ PRÁK K. J. HOS-ALPKE</p> <p>-00P-2005 ZE. NVE 25.2.2005</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>RF 300/500 1</p> <p>RF 200 3 ks</p> <p>ZIDLĚ, LAVICE</p> <p>3 ks KF 100</p> <p>1 ks JPF 300</p> <p>1 ks RADIOMAJAK; 88049340.</p>  | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>1+4 1+5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>338.400,-</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>1,40 h</p>                                  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>ČSP, ČSTSP</p> <p>Komerciel banka a.s. průmyslová zóna</p> <p>na jarmuční bytce v budově 43</p>         | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1971-1974</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>                                       | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>4.11.1994</p> <p>FVZ: datum: 15.4.80</p> <p>cena: 1717</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena: 1990</p> | <p>48 Uložení dokumentace: <u>ostat obraty</u></p> <p>STROJOVNA</p>  |
|   |  | <p>14.5.1997</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>Komerciel banka a.s. průmyslová zóna</p>  |
|   |  |  | <p>50 Zpracováno: STROJOVNA</p> <p>2.3.81</p>  |
|   |  |  | <p>51 Kontroloval</p> <p>ma. Plan</p>  |

|   |  |   |  |                                |                              |  |   |            |                   |               |       |                |           |                              |                                 |             |              |             |
|---|--|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|---|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 11 Ochr. Ks<br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstva<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 Mítové využití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 15 Způsob<br>výstav.<br>zoboh. | 16 Smerice<br>60-61<br>60-62 | 17 Typ<br>vestavěný<br>semeš-štok<br>štok-štok | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 radiomaják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>přímý<br>samosp. | 26 VZ<br>300<br>vykon/typ<br>60 | 27 počet: 1 | 28 počet: 60 | 29 počet: 1 |
|---|--|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|---|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|

**NOUZ. VÝLEZ**  
**PRŮLEZ. ŠTOLA**  
**DÉLKA 8,5 m**  
**HLOUBKA 2,1 m**  
**VYÚSTĚNÍ VERT.**  
**ŠACHTA**  
 L.M. 184 403  
 JTBK: 470, 105  
 1100, 200

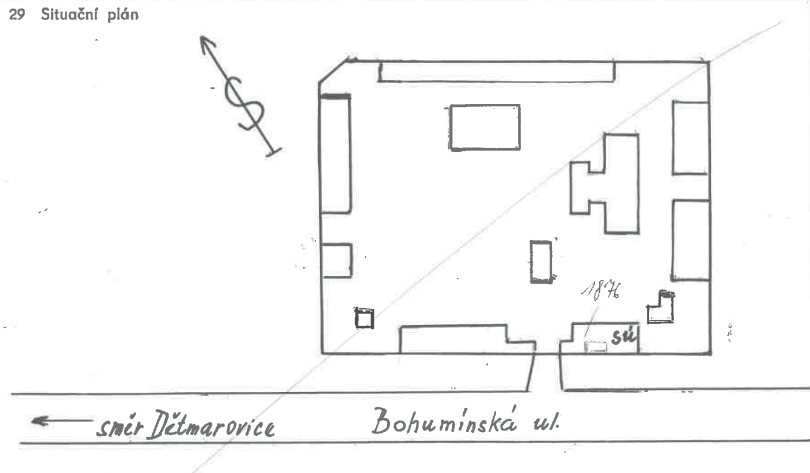

10 Majitel (operativní správce)  
úkryt  
ČSAD KARVINA a.s.  
BOHUMÍNČKA, 1876/2.  
7 35 06 KARVINA - NOVE MĚSTO


Nadřízený ústř. orgán majit. úkryt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030167</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí:<br>101 - 150<br>250                      |  | 7 Doba zpožotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h  |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>SPRU<br>SPRU-Z |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                        |  | 5 Místo (obec)<br>PRŮLEZ ČSAD<br><b>KARVINÁ - G</b><br>MÍSTO 346018<br>MÍSTO 346015 |  | *<br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |  |  |  |   |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 117 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 615 <del>85</del> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 8 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 240 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-1,5 1 ks</p> <p>          D-0 1-''</p> <p>poklapy</p> <p>typ P-1,5 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>                   | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>      | <p>44 Souřadnice: x 55° 28'</p> <p>                  y 43° 22'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 1,2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 2 hod h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>prečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>      | <p>45 Poznámka</p> <p>Ev. č. úkrytu: 033 090</p> <p>Vyřazen HZS TSK</p> <p>14809 - 27/7/KR - CO - 2007</p> <p>21.6.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>AUTOBATERIE PRO NOVÉ OSVĚTLENÍ</b></p> <p>RP/100 100 B/S</p> <p>RF - 50 0/G W</p> <p>PF - 300 1 W</p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1+4</p>        | <p>46 Rozpočtové náklady: 680 000</p>   |
| <p>36</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1 1/2 h</p>   | <p>42 Společné úkrytí zaměstnanci ČSAD</p>      | <p>47 Realizace úkrytu: 1958-63</p>   |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 10.11.98</p> <p>          cena:</p> <p>ES: datum: 1998</p> <p>          cena:</p> <p>1.7.1994</p> | <p>48 Uložení dokumentace: STROJOVNA UKRYTU</p> | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: NENÍ</p>  |
| <p>Československá státní automobilová doprava</p> <p>50 Zpracovatel: [redacted] ústřední podnik DOSTRAVA</p> <p>27. února 1991 DOPRAVNÍ ZÁVOD 705</p> <p>733 01 Karvina - Nové město, Bohumínská č. 1876/2</p>  | <p>51 Kontroloval: mta. Man</p>   |   |   |

|    |           |     |    |   |
|----|-----------|-----|----|---|
| 10 | 300       | FVZ | 28 | 1 |
| 9  | vykon/typ |     | 27 |   |
| 8  | počet:    |     | 26 |   |
| 7  | 3/55      |     | 25 |   |
| 6  | počet:    |     | 24 |   |
| 5  |           |     | 23 |   |
| 4  |           |     | 22 |   |
| 3  |           |     | 21 |   |
| 2  |           |     | 20 |   |
| 1  |           |     | 19 |   |

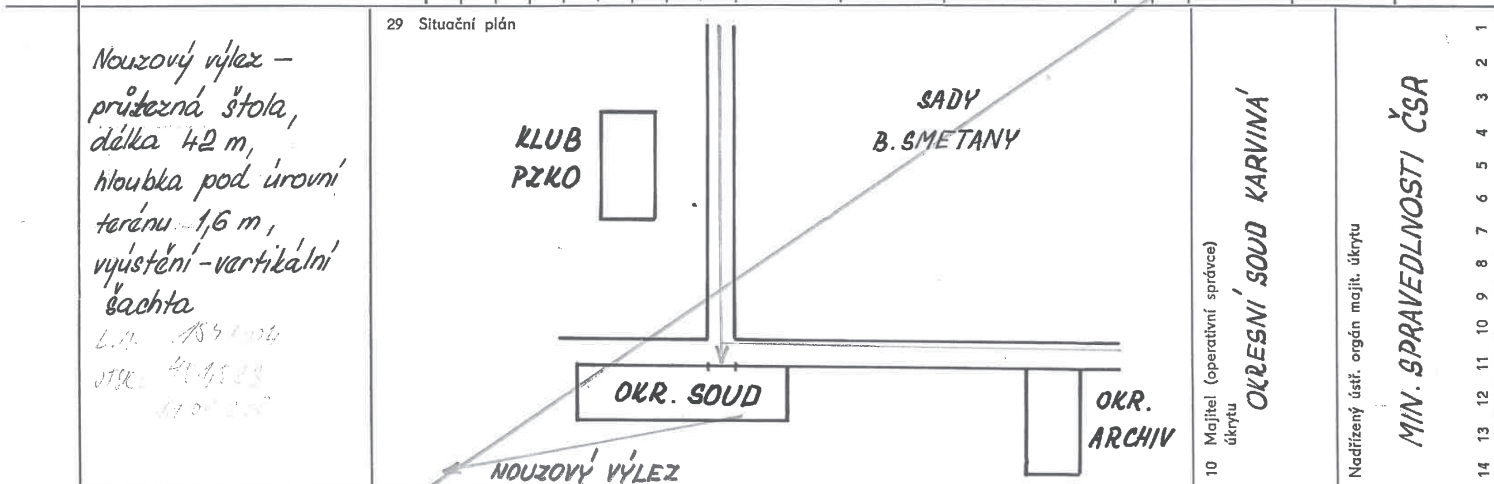

|   |                          |                |   |  |         |   |   |                     |                |                                       |   |              |                                  |   |                 |  |
|---|--------------------------|----------------|---|--|---------|---|---|---------------------|----------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | Evid. číslo úkrytu listu | 08030168       | 2 | Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo | 6<br>2  | 6 | Kapacita projektovaná: 100<br>v rozmezí: 51-100 | 7                   | Doba zpožotov. | do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 | Doba provozu | mín. 24h<br>mín. 48h<br>mín. 72h | 9 | Třída odolnosti | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>SPRÚ-Z<br>SPRÚ |
| 3 | Kraj                     | SEVEROMORAVSKÝ | 4 | Okres (obvod)                                      | KARVINÁ | 5 | Místo (obec)                                    | KARVINÁ<br>č.p. 146 |                |                                       |   |              |                                  |   |                 |  |


|    |                           |                                |    |        |                                       |    |         |                  |    |  |                      |    |        |                      |    |          |                  |    |     |  |    |            |   |    |          |  |    |                 |  |    |            |  |    |    |  |    |             |  |    |        |  |    |       |                   |    |        |  |    |           |  |    |        |  |
|----|---------------------------|--------------------------------|----|--------|---------------------------------------|----|---------|------------------|----|--|----------------------|----|--------|----------------------|----|----------|------------------|----|-----|--|----|------------|---|----|----------|--|----|-----------------|--|----|------------|--|----|----|--|----|-------------|--|----|--------|--|----|-------|-------------------|----|--------|--|----|-----------|--|----|--------|--|
| 11 | Och. souč. K <sub>0</sub> | do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 | Učtení | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 | Použití | úkryt a VS<br>VS | 14 | Majitel (operativní správce)<br>úkrytu | OKRESNÍ SOUD KARVINÁ | 15 | způsob | výstav.<br>zpožotov. | 16 | Směrnice | CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 | Typ | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studnový | 18 | Konstrukce | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdíva | 19 | telefony |  | 20 | rozhlas. po dr. |  | 21 | radiomaják |  | 22 | ES |  | 23 | signalizace |  | 24 | studna |  | 25 | odvod | obecný<br>samosp. | 26 | počet: |  | 27 | vykon/typ |  | 28 | počet: |  |
|----|---------------------------|--------------------------------|----|--------|---------------------------------------|----|---------|------------------|----|--|----------------------|----|--------|----------------------|----|----------|------------------|----|-----|--|----|------------|---|----|----------|--|----|-----------------|--|----|------------|--|----|----|--|----|-------------|--|----|--------|--|----|-------|-------------------|----|--------|--|----|-----------|--|----|--------|--|



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>154</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>126</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>820</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>385</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 7,5</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D 1,5</b> <b>1</b> ks</p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P</b> <b>7,3</b> ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>5527</b></p> <p>y <b>4324</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž <b>1,5</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,30</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přičerp.</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka <b>03309v</b></p> <p><i>STOV Rukon a výhledu</i></p> <p><i>P. ev. č. 140 ČR č. j. 59/88-19,</i></p> <p><i>22. 11. 1995</i></p> <p><b>Zrušen stupeň utajení na základě § 157,</b></p> <p><b>odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</b></p> <p><b>Podpis:</b> [signature]</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>3</b> h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>5</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>400 000,- Kčs</b></p>  |
|   |  | <p>42 Společné úkryty</p> <p><i>okres. bojař,</i></p> <p><i>okres. náčelníka tupa</i></p> <p><i>služ. k. 1024/14,</i></p> <p><i>901024/14 209024</i></p> | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1908 - 1911</b></p> <p><i>29. 10. 11</i></p>   |
|   |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>13.1.1981</b></p> <p>cena: <b>1.717</b></p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>                          | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>u vedoucího úkrytu</i></p> <p><i>okres. bojař</i></p>  |
|   |  |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|   |  |  | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p><b>3.3.1981</b> <b>733 31 Karviná</b></p>   |
|   |  |  | <p>51 Kontrola [redacted]</p> <p><i>23. 3. 87</i></p> <p><b>Státní úřad pro civilní obranu</b></p> <p><b>Ředitelství Rádu rudé zástavy</b></p> <p><b>728 90 OSTRAVA</b></p>   |

|     |                           |                                       |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
| 11  | Och. souč. K <sub>s</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200        |
| 12  | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 13  | Použití                   | úkrý<br>úkrý a VS<br>VS               |
| 14  | 14                        | úkrý                                  |
| 15  | 15                        | úkrý a VS                             |
| 16  | 16                        | VS                                    |
| 17  | 17                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 18  | 18                        | úkrý                                  |
| 19  | 19                        | úkrý a VS                             |
| 20  | 20                        | VS                                    |
| 21  | 21                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 22  | 22                        | úkrý                                  |
| 23  | 23                        | úkrý a VS                             |
| 24  | 24                        | VS                                    |
| 25  | 25                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 26  | 26                        | úkrý                                  |
| 27  | 27                        | úkrý a VS                             |
| 28  | 28                        | VS                                    |
| 29  | 29                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 30  | 30                        | úkrý                                  |
| 31  | 31                        | úkrý a VS                             |
| 32  | 32                        | VS                                    |
| 33  | 33                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 34  | 34                        | úkrý                                  |
| 35  | 35                        | úkrý a VS                             |
| 36  | 36                        | VS                                    |
| 37  | 37                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 38  | 38                        | úkrý                                  |
| 39  | 39                        | úkrý a VS                             |
| 40  | 40                        | VS                                    |
| 41  | 41                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 42  | 42                        | úkrý                                  |
| 43  | 43                        | úkrý a VS                             |
| 44  | 44                        | VS                                    |
| 45  | 45                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 46  | 46                        | úkrý                                  |
| 47  | 47                        | úkrý a VS                             |
| 48  | 48                        | VS                                    |
| 49  | 49                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 50  | 50                        | úkrý                                  |
| 51  | 51                        | úkrý a VS                             |
| 52  | 52                        | VS                                    |
| 53  | 53                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 54  | 54                        | úkrý                                  |
| 55  | 55                        | úkrý a VS                             |
| 56  | 56                        | VS                                    |
| 57  | 57                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 58  | 58                        | úkrý                                  |
| 59  | 59                        | úkrý a VS                             |
| 60  | 60                        | VS                                    |
| 61  | 61                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 62  | 62                        | úkrý                                  |
| 63  | 63                        | úkrý a VS                             |
| 64  | 64                        | VS                                    |
| 65  | 65                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 66  | 66                        | úkrý                                  |
| 67  | 67                        | úkrý a VS                             |
| 68  | 68                        | VS                                    |
| 69  | 69                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 70  | 70                        | úkrý                                  |
| 71  | 71                        | úkrý a VS                             |
| 72  | 72                        | VS                                    |
| 73  | 73                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 74  | 74                        | úkrý                                  |
| 75  | 75                        | úkrý a VS                             |
| 76  | 76                        | VS                                    |
| 77  | 77                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 78  | 78                        | úkrý                                  |
| 79  | 79                        | úkrý a VS                             |
| 80  | 80                        | VS                                    |
| 81  | 81                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 82  | 82                        | úkrý                                  |
| 83  | 83                        | úkrý a VS                             |
| 84  | 84                        | VS                                    |
| 85  | 85                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 86  | 86                        | úkrý                                  |
| 87  | 87                        | úkrý a VS                             |
| 88  | 88                        | VS                                    |
| 89  | 89                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 90  | 90                        | úkrý                                  |
| 91  | 91                        | úkrý a VS                             |
| 92  | 92                        | VS                                    |
| 93  | 93                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 94  | 94                        | úkrý                                  |
| 95  | 95                        | úkrý a VS                             |
| 96  | 96                        | VS                                    |
| 97  | 97                        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |
| 98  | 98                        | úkrý                                  |
| 99  | 99                        | úkrý a VS                             |
| 100 | 100                       | VS                                    |

NOUZOVÝ VÝLEZ:  
PRŮLEZNÁ ŠTOLA  
DEĹKA 8 m  
HL. POD ÚROVNI  
TERĚNU 2 m  
VYÚSTĚNÍ VERT.  
ŠACHTA  
L.M. 104 409  
VSE: 450, 8 m  
1100, 2 m

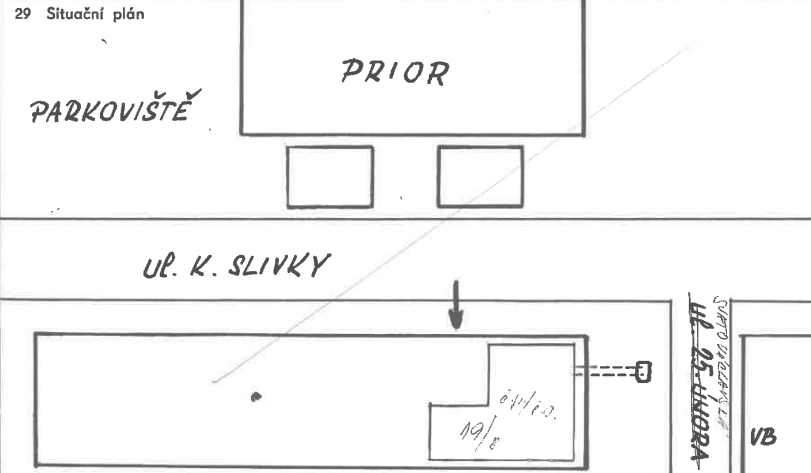


10 Majitel (operativní správce)  
OSTRAVA  
ČESKOBŘATĚLSKÁ 7  
701 40 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA  
Nadřizný ústř. orgán majit. úkrytu  
MUD. HSPRÁVČSTVÍ

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu listů<br><b>08030169</b> | 2 Po vyplnění - TANE<br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101-150</b><br><b>150</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>5.<br>4.<br>3.<br>2. |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                                       | 5 Místo (obec)<br>VOKLD. a. s. OSTRAVA<br>B. SLIVKY 1918<br><b>KARVINÁ-1</b><br>PAR.Č. 3244 / NW. 225   |   |   |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 100 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 82 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 12,8 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 188,6 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 ks 1</p> <p>D3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P1 ks 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p> | <p>44 Souřadnice: x 55 27</p> <p>y 43 22</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 15 l</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž 1,2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přečerp.</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p> | <p>45 Poznámka</p> <p>033 092</p> <p>Vyř. MZS MSK</p> <p>M308 - 18/7/KR - 005 - 2005</p> <p>29.5.2005</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>3/3</p> <p>1 ks RADIOHAJÁK č. ev. 880 436</p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1 + 2</p> | <p>46 Rozpočtové náklady: 700 000,- Kčs</p>   |
| <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>PRO UBYTOVÁNĚ ZAMEŠTNAVANCE</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1960 - 1962</p>    |   |
| <p>37 Doba izol. úkrytu 0,30 h</p> <p>1,16 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 28. 9. 98</p> <p>cena:</p>                                  | <p>48 Uložení dokumentace: STAVBA</p>      |   |
| <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>ES: datum: 1994</p> <p>cena:</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>          |   |
| <p>22.4. 1998</p>   | <p>50 Zpracoval VOŠP - Důlný úvod 21</p> <p>29. 7. 1991</p> <p>[redacted]</p>                                 | <p>51 Kontroloval</p> <p>ma. Nian</p>      |   |

**NOUZOVÝ VÝLET:**  
**PRŮLEŽNÁ ŠTOLA D=9,00**  
**HLOUBKA POD ÚROVŇÍ**  
**TERÉNU 2,50m**  
**VYÚSTĚNÍ VERT. ŠACHTOU**  
 L.M.: 1761/302  
 J.M.: 400/500  
 4000, 500

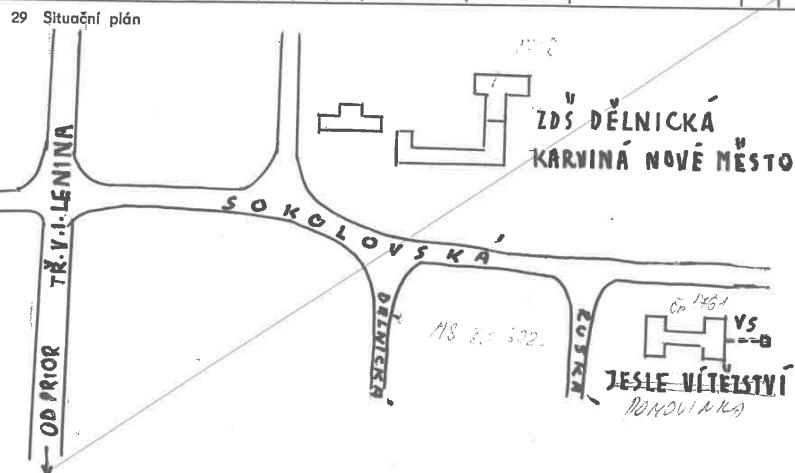

10 Majitel (operativní správce) úkrytu: **MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA PRYSTATĚŘA 421**  
**733 21 KARVINA PRYSTATĚŘA**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu:  
**MINISTERSTVO VNITRA**

1 Evid. číslo úkrytu - listu  
**08030170**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **2**

6 Kapacita projektovaná: **50**  
 v rozmezí: **DO 50**

7 Doba z pohotov.  
 do 2h  
 2 - 6h  
 6 - 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 3. (circled)  
 4.  
 5.  
 SPRU-Z  
 SPRU

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINA**

5 Místo (obec)  
**KARVINA-NOVÉ MĚSTO**  
 čp 1761  
 SOKOLOVSKÁ 1761/302

do 50  
 51 - 100  
 101 - 150  
 151 - 300  
 301 - 450  
 451 - 600  
 601 - 900  
 nad 900

11 Ochr. Ks  
 do 100  
 100 - 200  
 nad 200


|        |  |  |         |
|--------|--|--|---------|
| 28 FVZ | 300 vykon/typ                              | 55 počet   | 4 počet |
| 27     | odvod                                      | závlakový samosp.  |         |
| 26     | studna                                     |  |         |
| 25     | signalizace                                |  |         |
| 24     | ES   |  |         |
| 23     |  |  |         |
| 22     |  |  |         |
| 21     | radiomaják                                 | 690816   |         |
| 20     | rozhlás po dr.                             |  |         |
| 19     | telefon                                    |  |         |
| 18     | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo |  |         |
| 17     | Typ  | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - 5'rohový                                       |         |
| 16     | Směrnice                                   | CO-Stav 1-121, 122-123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |         |
| 15     | způsob                                     | vystav. zpevněti.  |         |
| 14     | mirové využití                             | VS   |         |
| 13     | Použití                                    | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS  |         |
| 12     | Určení                                     | obyvatelstvo<br>(žáctvo)<br>zaměstnanci  |         |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>74</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>56</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>18</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>123,2</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D3</b> ks <b>1</b></p> <p><b>D2</b> <b>1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P3</b> ks <b>1</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x</p> <p>y</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,3</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,40</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>odv. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>032286</b></p> <p><i>vykreslen</i></p> <p><i>1/25 rsk</i></p> <p><i>H305-2774/KR-00-2007</i></p> <p><i>7.12.2007</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>STOLY, ŽIDLE, LEHÁTKA</b></p> <p><i>KF-100 plán/skut</i></p> <p><i>4/3</i></p> <p><i>JPF-300</i></p> <p><i>1/0 Radiomanský - vysíl.</i></p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>200.000</b></p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><i>'personál 10 lidí'</i></p>  | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1958-61</b></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>3,25</b> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>3006-55 <i>7. 2001</i></p> <p>FVZ: datum: <del>3.10.1979</del></p> <p>cena: <b>1.700,-</b></p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p><i>EL 2001</i></p> | <p>48 Uložení dokumentace: <b>NA VS</b></p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>MĚSTNV. KARVINA</b></p>   | <p>50 Zpracoval <b>25.2.1981</b></p> <p><b>MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝKON</b></p> <p>NOSITEL ŘÁDU PRÁCE</p> <p><b>KARVINA</b></p>                          |
|  |   | <p>51 Kontrola</p> <p><i>Severomoravský krajský úřad</i></p> <p><i>2. IV. 1981</i></p> <p><i>OSTRAVA</i></p>  | <p>OSTRAVA</p>  |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 9 m  
 HLoubKA 1,6 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.A.: Mh 606  
 JSE: 444, 576  
 11004, 002

62 Situační plán

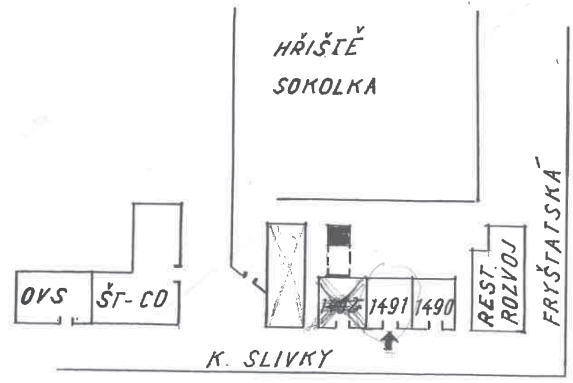

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 MĚSTO KARVINA  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD  
 FRYŠTÁTSKÁ 42/1  
 733 27 KARVINA - FRYŠTÁT

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu

FMV

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Evid. číslo úkrytu 08030171

2 Po vyplnění Počet výtisků 6  
 Výtisk číslo 2

6 Kapacita projektovaná v rozmezí: 75

7 Doba zpožotov. nad 12 h

8 Doba provozu min. 48 h

9 Třída odolnosti 3

3 Kraj SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod) KARVINÁ

5 Místo (obec) KARVINÁ - FRYŠTÁT  
 K. SLIVKY c. 1491

do 50  
 51 — 100  
 101 — 150  
 151 — 300  
 301 — 450  
 451 — 600  
 601 — 900  
 nad 900

do 2 h  
 2 — 6 h  
 6 — 12 h  
 nad 12 h

min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h

2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 SPRU-Z  
 SPRU

28 FVZ  
 50 výkon/typ  
 počet: 2  
 55 výkon/typ  
 počet: 2  
 100/60 ZKS

- 27 odvod
- 26 odvod
- 25 studna
- 24 signalizace
- 23 ES
- 22 ES
- 21 radiomaják 442-333
- 20 rozhlas po dr.
- 19 telefon
- 18 Konstrukce  
 železobeton  
 prostý beton  
 cihl. zdivo
- 17 Typ  
 vestavěný  
 samost. stroj  
 štolový - studnový
- CO-Stav 1-121, 122, 123
- SCOS-Tech 2-18, 19, 20
- SCOS-Tech 2-28
- CO-9-1
- CO-6-2
- 16 Směnice
- 15 způsob  
 vystav.  
 zpožotov.
- 14 mírové využ. V. Š.
- 13 Použití  
 úkryt  
 úkryt a VS  
 VS
- 12 Určení  
 obyvatelstvo  
 žactvo  
 zaměstnanci
- 11 Ochr. souč. Ka  
 do 100  
 100 — 200  
 nad 200

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 59,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro úkryvané 34,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 11,1 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 85,1 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ A - typ 2 ks</p><br><p>poklopy</p> <p>typ P - 0 1 ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[REDACTED]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 28'</p> <p>y 43° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž PLECHOVA 0,35 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>pišp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p><br><p>35</p><br><p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[REDACTED]</p>   | <p>45 Poznámka 030062</p> <p>V.k. 020</p> <p>VYKRENO</p> <p>MSOS-77/7KR-02P-2006</p> <p>4.8.2006</p>                |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>STOLY; ŽIDLE; AKU. KAMNA</p> <p>210</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,57 h</p><br><p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>-</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 375.000,- Kč s</p>  |
|  |   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>2 SLIVKY 1491 - 14 OSOB</p> <p>č. 1491</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1955 - 1956</p>   |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>22. 2001</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>V OBJEKTU</p>   |
|  |   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARVINA</p>  |
|  |   |  | <p>50 Zpracoval [REDACTED] BYTOVÝ PODNIK města Karviné</p> <p>REKONSTRUKCE</p>                                      |
|  |   |  | <p>51 Kontroloval [REDACTED] Severomoravský územní úřad BOR</p> <p>nositel Řádu práce</p> <p>2. IV. 1991 STRAVA</p> |





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 120 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 86 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 34 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 288 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ ks</p> <p>D 15 1</p> <p>D 0 3</p>  | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55 26 457, 558</p> <p>y 43 17 702, 321</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 1,8 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklapy</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>033075</p> <p>Zrušen stupeň utajení na základě § 157, odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</p> <p>Podpis: [signature]</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>100 - r. 2/4 JPF 300</p>   | <p>34</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 525 000</p>   |
|   | <p>35</p>   | <p>42 Společné úkryti</p> <p>Spr. bud 20r 3 40</p> <p>Porchory provoz 20r 6/3 110</p>             | <p>47 Realizace úkrytu: 1958-1960</p>   |
|   | <p>36</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum:</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace: ve rest. díry</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,9 h</p>                         |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: DŠI ČSA b.p. Károd 3</p>  |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>                             |   | <p>50 Zpracováno 18. 11. 1981</p> <p>[redacted] ř. podnik</p> <p>KARVINA 2</p> <p>úřadní peč. - zvláštních úkolů</p> <p>Seznamový list</p> <p>51 Kontrolovaný list</p> <p>štábovní ct</p> <p>ma 102</p> <p>3</p> <p>OSTRAVA 1. IV. 1981</p> |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>595</b> m <sup>2</sup><br>plocha pro úkryvané <b>264,75</b> m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku <b>330,25</b> m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. <b>1505</b> m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ<br><b>D 7,5</b> ks <b>3</b><br><b>D 1,5</b> ks <b>3</b><br><b>D 0</b> ks <b>9</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>  | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>55 26</b><br>y <b>43 20</b>   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br><b>pitná voda</b><br>nádrž <b>betonová</b> <b>13</b> m <sup>3</sup><br>plnění <b>2,3</b> h<br>studna 1/sec<br><b>užitková voda</b><br>nádrž <b>betonová</b> <b>71</b> m <sup>3</sup><br>plnění <b>13,7</b> h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. samospádem<br>akumulač. jímka <b>14</b> m <sup>3</sup><br>naplnění <b>2,5</b> h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ <b>NZ3</b> ks <b>1</b> | poklopy<br>typ<br><b>P 1,5</b> ks <b>2</b><br><b>P 7,5</b> ks <b>5</b><br>uzávěry<br>typ ks              | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>  | <b>45 Poznámka</b><br><b>033074</b><br><b>Výř: HZS 172</b><br><b>1891-7770-2/2072</b><br><b>7.6.72.</b>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><b>VF EP-102G 120</b><br><b>PF-300 8119</b>  | <b>34</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> <b>15</b>  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b><br><b>3 449 509</b>  |
|   | <b>35</b>  | <b>42 Společné úkryty</b><br><b>Štáb objektu DÚ ČSA</b> 51<br><b>zákl. závod</b><br><b>Štáb objektu Koksomá ČSA</b> 10<br><b>správní budovy</b> 192<br><b>Závod 6</b><br><b>mechanické dílny</b> 170<br><b>dřevišťe</b> 43<br><b>kanceláře</b> 29<br><b>Závod 5</b><br><b>teplárna</b> 88<br><b>prádlo</b> 67 | <b>47 Realizace úkrytu:</b><br><b>1963-1966</b>  |
|   | <b>36</b>  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br><b>FVZ:</b> datum:<br>cena:<br><b>ES:</b> datum:<br>cena:   | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><b>ve studijním úkrytu</b>   |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>2,32</b> h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><b>DÚL ČSA a.s.</b>  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><b>DÚL ČSA a.s.</b>   |
|   | <b>38 Doba rej. vzduchu</b><br><b>62,15</b> h  |   | <b>50 Zpracoval</b> <b>17. III. 1981</b> <b>Stavovské-karvinický reviz</b><br><b>3, koncernový podnik</b><br><b>STAVOVSKÉ-KARVINICKÝ REVIZNÍ ÚSTAV</b><br><b>OSTRAVA</b><br><b>51 Kontroloval</b> <b>Stav civilní</b><br><b>ostř. Řadu rudo. záslavy</b><br><b>OSTRAVA I. IV. 1981</b> |




|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>2.550,0</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro úkryvané <b>1.130,0</b> m<sup>2</sup></p> <p>z toho VS <b>60,0</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>40,5</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>2.599,0</b> m<sup>3</sup></p> <p>VS = 60 m<sup>2</sup> = 30 lidí</p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 2</b> <b>8</b> ks</p> <p><b>D 3</b> <b>24</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>55 24 25</b> } 5-42</p> <p>436, 990 y <b>49 18 30</b></p> <p>1404, 275 PŘEDČET NA JSK</p>             |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna - <del>nen</del> <b>0,6</b> 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. <del>samočerpádem</del></p> <p>akumulač. jímka <b>60,0</b> m<sup>3</sup></p> <p>naplnění <b>100</b> h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ <b>NZ 3, 300 L/SEC</b> ks <b>2</b></p> | <p>poklopy</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>                     | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p> <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>9</b></p> <p>42 Společné ukrytí</p> <p>20000 4</p> <p>20000 A</p> <p>KRV</p> <p>30 mol VS</p> | <p>45 Poznámka</p> <p>Zrušen stupeň újavení na základě § 157, odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</p> <p>Podpis: [signature]</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF = 100 = 42 ke 414 ke</p> <p>PF = 300 = 6 616 ke</p> <p>JPF = 300 = 6 616 ke</p>   | <p>34</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>1992</p> <p>1991</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>1.800.000</b></p> <p>47 Realizace úkrytu: <b>1960</b></p>                                       |
|   | <p>35</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>1991</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p>   |
|   | <p>36</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>1980</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>3,8</b> h</p>                                      | <p>50 Zpracoval</p> <p>OKR, Dal 1. máj, k. p., zsvod &amp; obrana plynů</p> <p>735 02 Karviná</p> <p>20.3.1981</p>   | <p>50 Zpracoval</p>  |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu <b>12</b> h</p>                                       | <p>51 Kontrola</p> <p>OKR, Dal 1. máj, k. p., zsvod &amp; obrana plynů</p> <p>735 02 Karviná</p> <p>20.3.1981</p>  | <p>51 Kontrola</p>   |



**Tajné**

455,908  
 485,504  
 1103,938

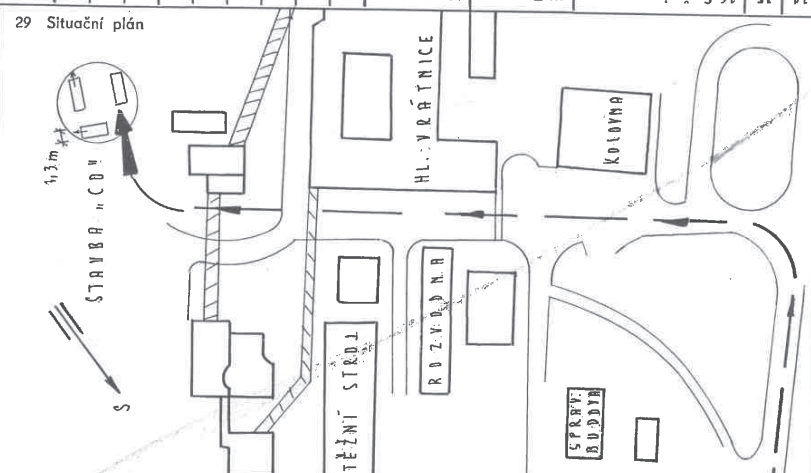

|   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |                                     |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030175</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>380</b><br>v rozmezí: <b>301-450</b> |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                 |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRŮ-Z<br>SPRŮ |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b><br>4-1987       |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ DOLY</b><br><b>DŮL 1 MÁJ</b>        |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |   |  | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                |  |

|   |                                   |  |                             |   |                                 |   |   |            |                   |               |       |                |           |          |             |        |       |                      |             |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|----------|-------------|--------|-------|----------------------|-------------|
| 11 Ochr. K do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Úřadn. K do 100<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>obyvatelstvo<br>živočišná<br>zemědělníci | 14 Úkryt<br>úkr. a VS<br>VS | 15 Mírové využití<br>úkr. a VS<br>výstav. zpečet. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostatný<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-122, 122, 122<br>SCOS-Tech 2-18, 15 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prosty beton<br>cihl. zdivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 mediomaják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod | 26 přečerp. | 27 300 | 28 VZ | 29 Vyk. / typ<br>300 | 30 počet: 3 |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|----------|-------------|--------|-------|----------------------|-------------|

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu

**OKR. DŮL 1 MÁJ - ZÁVOD 3 a.s.**  
102 PRŮM.

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu

**FAPPE - FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO  
PALIV A ENERGETIKY**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14




|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 381 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 212 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 24 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 488 m<sup>3</sup></p> <p><i>PLOCHA VS Ž TOHO 24 m<sup>2</sup></i></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-7,5 3 ks</p> <p>D-1,5 8</p><br><p>poklopy</p> <p>typ ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p> | <p>44 Souřadnice: x 552525<br/>y 431980</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna - 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž 10 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 2,5 h</p> <p>studna - 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 21,5 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 72 h</p> <p>tlak. jímka - m<sup>3</sup></p> <p>naplnění - h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ NZ-4-FE ks 1</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p> | <p>45 Poznámka 033081</p> <p><i>Nyřsam a evidence<br/>dlh roadodstuhel<br/>Ministerstva CO ČR<br/>ze dne 21.6.93.<br/>Zrušen stupeň utajení na základě § 157,<br/>odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.<br/>Podpis:</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>PLAN - SKUT</i></p> <p>KF 100 - 24 ks - 24 ks</p> <p>JPF 300 - 3 ks - 3 ks</p> <p>PF 300 - 3 ks - 3 ks</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 10</p>    | <p>46 Rozpočtové náklady: 1.100 000</p>   |
| <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>ZAM. A JED. CO</p> <p><i>376 + 12 = 388</i></p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1960-63</p>        | <p>48 Uložení dokumentace: STAVBA</p>   |
| <p>37 Doba izol. úkrytu 1,40 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1992<br/>cena:</p> <p>ES: datum: 1991<br/>cena:</p>                | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>          | <p>50 Zpracoval [redacted]<br/><i>5.3.1981 1735 02 [redacted]</i></p>   |
| <p>38 Doba rej. vzduchu 24 h</p>   | <p>51 Kontrolová [redacted]</p> <p>Štáb civilní<br/>nošitel Řádu rudé zvezdy</p>                                     | <p>OSTRAVA 1. IV 1981</p>                  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>10 9 8 7 6 5 4 3 2 1</p> <p>počet: 1<br/>55 počet: 1</p> <p>3000 vykon/typ<br/>1000 vykon/typ</p> <p>28 FVZ</p>  | <p>11 Ochr. souř. Ks<br/>100 — 200<br/>nad 200</p> <p>12 Učení<br/>zaměstnanci<br/>do 100<br/>100 — 200<br/>nad 200</p> <p>13 Použití<br/>V5<br/>úkryt a V5<br/>úkryt</p> <p>14 mírové využit. NEHÍ<br/>způsob vystav. — zpehot. —</p> <p>15 CO-6-2<br/>CO-6-1<br/>SCOS-Tech 2-28<br/>SCOS-Tech 2-18, 15 20<br/>CO-Stav 4-12-122, 123-</p> <p>17 Typ<br/>štolový - studnový<br/>samost. stroj<br/>vestavěný</p> <p>18 Konstrukce<br/>cihl. zdivo<br/>prostý beton<br/>železobeton</p> <p>19 telefon</p> <p>20 rozhlás po dr.</p> <p>21 sešitomojník</p> <p>22 ES</p> <p>23 signalizace</p> <p>24 studna</p> <p>25 odvod — přičetp. — samosaj.</p> |   |
| <p>29 Situační plán<br/>5</p> <p>28 FVZ</p> <p>27</p> <p>26</p> <p>25</p> <p>24</p> <p>23</p> <p>22</p> <p>21</p> <p>20</p> <p>19</p> <p>18</p> <p>17</p> | <p>hlavní vřátnice</p> <p>správní budovy ú.č.1</p> <p>DIS</p> <p>lampovna</p> <p>cechovny</p> <p>nové koupelny</p> <p>meh. dílny</p>  |   |
| <p>1 Evid. číslo úkrytu listu<br/><b>08030176</b></p> <p>3 Kraj<br/>SEVEROMORAVSKÝ</p>  | <p>2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br/>Počet výtisků<br/>Výtisk číslo<br/><b>6</b><br/><b>1</b></p> <p>4 Okres (obvod)<br/><b>KARVINÁ</b></p> <p>5 Místo (obec)<br/>DŮL + HÁJ <i>PAROV</i><br/>KARVINÁ - DOLY<br/><i>Závod 1. úprava</i></p>   | <p>6 Kapacita projektovaná: 150<br/>v rozmezí: 101 - 150<br/><b>730</b><br/>do 50<br/>51 — 100<br/>101 — 150<br/>151 — 300<br/>301 — 450<br/>451 — 600<br/>601 — 900<br/>nad 900</p> <p>7 Doba zpohotov.<br/>nad 12h<br/>6 — 12h<br/>2 — 6h<br/>do 2h</p> <p>8 Doba provozu<br/>miň. 24h<br/>miň. 48h<br/>miň. 72h</p> <p>9 Třída odolnosti<br/>SPRU<br/>SPRU-2<br/>SPRU</p> <p>10 Majitel (operativní správce) úkrytu<br/><i>PLANO, s.p. ze dne 12/11/2010</i><br/>OKR - DŮL + HÁJ - K.P. - TĚŽBOU I<br/><i>BRANČEK</i></p> <p>Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu<br/><b>FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO<br/>VYBAVENÍ<br/>HOSPODÁŘSTVÍ</b></p> <p>14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1</p> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 118,0 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 83,0 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 23,1 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 226,9 m<sup>3</sup><br/>z toho VS 210 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 1 1 ks</p> <p>D 3 2</p> <p>D 4 2</p>   | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 552 430 497 013</p> <p>y 431 830 1409 064</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 1,3 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1,30 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přečerp.</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P 3 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 039076</p> <p>STAN VYKRYVENÍ Z EVIDENCE</p> <p>1238 MK, OSTRAVA SPKEM</p> <p>22. 11. 1988 - 18/11/KZ - ODP - 2005,</p> <p>28. 01. 1988</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KE 100</p>   | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>                                   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 300.000 Kčs</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,27 h</p>                              | <p>42 Společné úkryti</p> <p>ZAMĚSTNANCI A JEDNOLIC</p> <p>VS - 83,0 m<sup>2</sup></p> <p>VS 16 míst. 32 m<sup>2</sup></p> <p>102 jímka VS + 2 m<sup>2</sup></p> | <p>47 Realizace úkrytu: 1952 - 1956</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>                                   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1992</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1991</p> <p>cena:</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ZU CO</p>   |
|   |   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|   |   |  | <p>50 Zpracoval OKR, Dál 1. [redacted] 735</p> <p>6.9.1981</p>  |
|   |   |  | <p>5 Severomoravský [redacted]</p> <p>stáb civilní obrany Kraje</p> <p>nositel Řádu růž. záslavy</p> <p>OSTRAVA 1. IV 1981</p> <p>52-02-2447/80</p>       |

NOUZOVÝ VÝLEZ PRŮLEŽNÝ  
 DÉLKA : 13 m  
 HLOUBKA : 2 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

L. A. 103 308

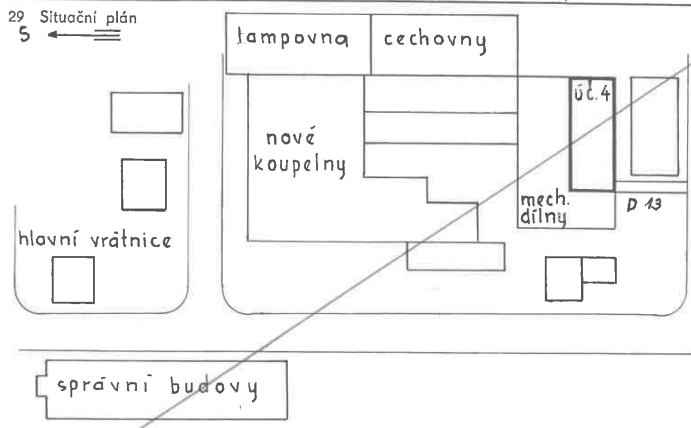

|   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030177</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br><b>150</b> |  | 7 Doba zpohotov.<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h   |  | 8 Doba provozu<br>mín. 24 h<br>mín. 48 h<br>mín. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>4<br>5.<br>SPRU-Z |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        |  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ   |  | 5 Místo (obec)<br>DŮL DĀRLŮV<br>KARVINÁ - DOLY                     |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h             |  | 2<br>3<br>4<br>5                                 |  |


|                            |  |               |                     |                           |                    |   |  |            |                   |                              |       |                |           |          |                     |    |        |             |              |             |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---|--|------------|-------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------|----------|---------------------|----|--------|-------------|--------------|-------------|
| 11 Ochr. K. do 100 nad 200 | 12 Určení obyvatelstvo žacvo zaměstnanci | 13 Použití VS | 14 úkryt úkryt a VS | 15 způsob vystav. zpočet. | 16 Směrnice CO-6-2 | 17 Typ vestavěný samostat. stroj žitlový - studnový | 18 Konstrukce železobeton prostý beton cihl. zdivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 kabelomaják 7/12.3.2.8/10 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod | 26 přečerp. samosč. | 27 | 28 VZV | 29 počet: 1 | 30 počet: 55 | 31 počet: 1 |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---|--|------------|-------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------|----------|---------------------|----|--------|-------------|--------------|-------------|

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
**OKP a.s. DŮL DĀRLŮV TĀVOD 1**  
*Město, s.p. DĀŘ. OKP 0177/1998*  
 Nadřizenný úřtř. orgán majit. úkrytu  
**MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 95,0 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 62,0 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 15,2 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 270,2 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 2 1 ks</p> <p>D 3 2</p> <p>D 4 1</p> <p>poklapy</p> <p>typ P 3 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 552 430 456,885</p> <p>y 431 830 1109,104</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,0 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 50<sup>1</sup> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. spílašků</p> <p>čerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>083079</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KP 800 - 8/15</p> <p>ZPF 300 - 2/21</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 2,41 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 300 000 Kčs</p>  |
|  |   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>124 ZAMĚSTNANCOV</p> <p>A JEDNOTEK CO</p>                                      | <p>47 Realizace úkrytu: 1952 - 1956</p>  |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1994</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1997</p> <p>cena:</p> | <p>48. Uložení dokumentace:</p> <p>BRACOVNIK ZU CO</p>   |
|  |   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|  |   |   | <p>50. Zpracoval OKR, Dal' 1. závod. 1. oby. a závod. 735 02</p> <p>6. 3. 1981</p>   |
|  |   |   | <p>51 Kontrola Severomoravské ústřední přírodopisná muzea</p> <p>štáb civ. nositel Reg. úřadů zástupce</p> <p>OSTRAVA IV. 1981</p> <p>25.4.91</p> <p>Seč 02 447 80</p> |

NOUZOVÝ VÝLEZ PRŮLEŽNÝ  
 DÉLKA : 10m  
 HLOUBKA : 1,5m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

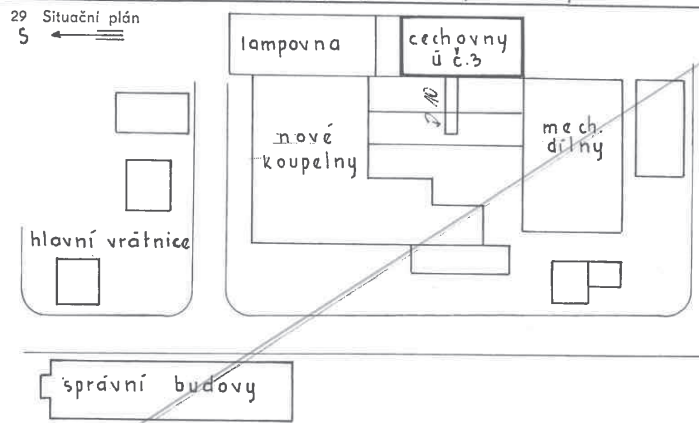

29 Situacní plán  
 S

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030178**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **1**

6 Kapacita projektovaná  
 v rozmezí: 101 - 150  
**150**  
**750**

7 Doba zpohotov.  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 SPRU-Z  
 SPRU

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINA**

5 Místo (obec)  
*MADLOU*  
**DŮL T. MÁJ.**  
**KARVIHÁ - DOLY**

do 50  
 51 — 100  
 101 — 150  
 151 — 300  
 301 — 450  
 451 — 600  
 601 — 900  
 nad 900

do 2h  
 2 — 6h  
 6 — 12h  
 nad 12h

2.  
 3.  
 4.  
 5.

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO  
 PALŮV A ŽIVNOSTI  
 hospodářství

|                             |   |                                |                      |                                       |                           |   |                           |                         |                   |                         |       |                |           |                            |      |      |        |      |      |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------|------|------|--------|------|------|
| 11 Ochr. Kř. do 100 nad 200 | 12 Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci | 13 Použití úkryt úkryt a VS VS | 14 mírové využ. NEUJ | 15 způsob výstav. zpožob. — zpožob. — | 16 Směrnice CO-6-1 CO-6-2 | 17 Typ vestavěný samost. stroj štolový - studnový | 18 Konstrukce cihl. zdívo | 19 materiál železobeton | 20 rozhlás po dr. | 21 radiomaják 4/2/2/2/2 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod přetěžení samosv. | 26   | 27   | 28 FVZ | 29   |      |
| počet: 1                    | počet: 55                                 | 3000                           | 3000                 | 3000                                  | 3000                      | 3000  | 3000                      | 3000                    | 3000              | 3000                    | 3000  | 3000           | 3000      | 3000                       | 3000 | 3000 | 3000   | 3000 | 3000 |


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 140,2 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro úkryvané 114,0 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 10,7 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 415,1 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 4</p> <p>poklopy</p> <p>typ P3 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 552 430 <sup>-42</sup> 454,032</p> <p>y 431 030 1104,056</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 1,25 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1,20 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>řešerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>033078</p> <p><i>8000 m<sup>3</sup> vlněn. a spřádané</i></p> <p><i>20000 kg: 2000 - 2004 - 2005 - 2007</i></p> <p><i>20000 kg: 2005 - 2007</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>WF 813 J</p> <p>JPF 212</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,31 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 300 000 Kčs</p>  |
|  |   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>ZAMĚSTNANCŮ</p> <p>A JEDNOTEK CO</p> <p><del>228</del> 190</p>                  | <p>47 Realizace úkrytu: 1952 - 1956</p>  |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava:</p> <p>FVZ: datum: 1992</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1994</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ZU CO</p>  |
|  |   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|  |   |  | <p>50 Zpracoval OKR, Dál 1. [redacted] závod. 1. obr. závod. 735 02 K [redacted]</p> <p>6.3. 1901</p> <p>Severomoravský ústřední štáb civilní obrany KRSB nositel Řádu rúbe zásluhy</p> <p>OSTRAVA - 1. IV. 1981</p> |



|    |        |    |   |
|----|--------|----|---|
| 10 | 300b   | 55 | 1 |
| 9  |        |    |   |
| 8  |        |    |   |
| 7  |        |    |   |
| 6  |        |    |   |
| 5  |        |    |   |
| 4  |        |    |   |
| 3  |        |    |   |
| 2  |        |    |   |
| 1  |        |    |   |
|    | 28 FVZ |    |   |
|    | 27     |    |   |
|    | 26     |    |   |
|    | 25     |    |   |
|    | 24     |    |   |
|    | 23     |    |   |
|    | 22     |    |   |
|    | 21     |    |   |
|    | 20     |    |   |
|    | 19     |    |   |
|    | 18     |    |   |
|    | 17     |    |   |
|    | 16     |    |   |
|    | 15     |    |   |
|    | 14     |    |   |
|    | 13     |    |   |
|    | 12     |    |   |
|    | 11     |    |   |

NOUVOVÝ VÝLEZ PRŮLEZIVÝ  
DÉLKA: 10 m  
HLOUBKA: 1,5 m  
VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

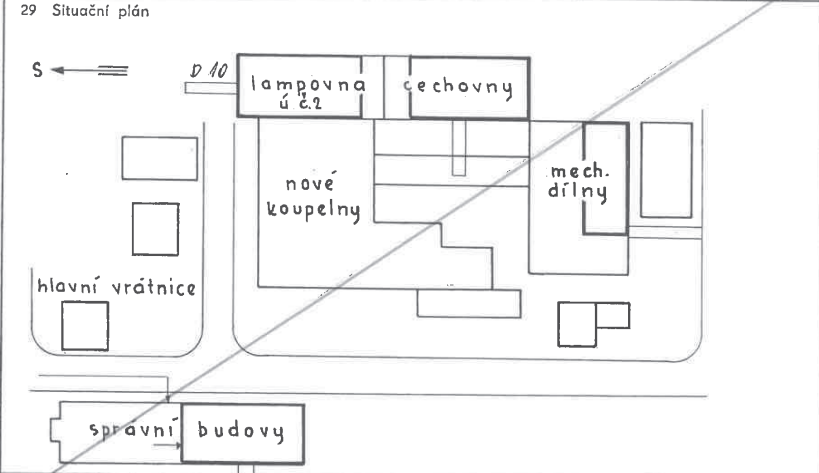

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
OVR - DŮL + HÁJ K.P. ŽÁVODI  
DĚLNÍ S.P. O.Č. 0000 007000  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
REPERÁŽNÍ MINISTERSTVO  
PALLIV A ENERGETIKY  
PRŮMYSL A OBHOPOV

1 Evid. číslo úkrytu - listu  
**08030179**

3 Kraj  
SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
**61**

5 Místo (obec)  
DŮL + HÁJ  
**KARVINÁ - DOLY**

6 Kapacita projektovaná: 150  
v rozmezí: 101 - 150  
700

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 - 100  |
| 101 - 150 |
| 151 - 300 |
| 301 - 450 |
| 451 - 600 |
| 601 - 900 |
| nad 900   |

7 Doba zhotov.  
nad 12 h

8 Doba provozu  
min. 24 h  
min. 48 h  
min. 72 h


9 Třída odolnosti  
SPRU-Z

|    |
|----|
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 110,0 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 83,0 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 23,1 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 226,9 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D 1 1 ks<br>D 3 2<br>D 4 2   | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x 552 430 456,872<br>y 451 830 1104,028 |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádř 1,3 m <sup>3</sup><br>plnění 1,30 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádř m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přes samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo ks<br>typ ks | poklapy<br>typ P 3 1 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks  | <b>40 Údržbař úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>45 Poznámka</b><br>033077<br>[handwritten notes]           |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100<br>CF 300   | <b>34</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>5  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 300.000 Kčs                     |
| <b>35</b>   | <b>42 Společné ukrytí</b><br>MĚSTVANCŮ A<br>JEDNOTEK. CO<br>166 UKRYTÍ                      | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1952 - 1956  |   |
| <b>36</b>   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 1992<br>cena:<br>ES: datum: 1994<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍK ZÚ CO  |   |
| <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>1,27 h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  |   |
| <b>38 Doba rej. vzduchu</b><br>h  |   | <b>50 Zpracoval</b> OKR, Děl 1. maj. od. I<br>obrana/závodu<br>735 02, Karvina<br><b>51. Kontroluje</b> Řád<br><b>OSTRAVA</b><br>L.V. 1981<br>SER 02 1447 80 |   |

NOUZOVÝ VÝLEZ  
 PRŮLEZNÝ V  
 HLOUBCE 4,46m,  
 VYÚSTĚNÍ 8m  
 VZDÁLENÁ OD  
 BUDOVY SVISLÁ  
 ŠACHTICE

29 Situační plán

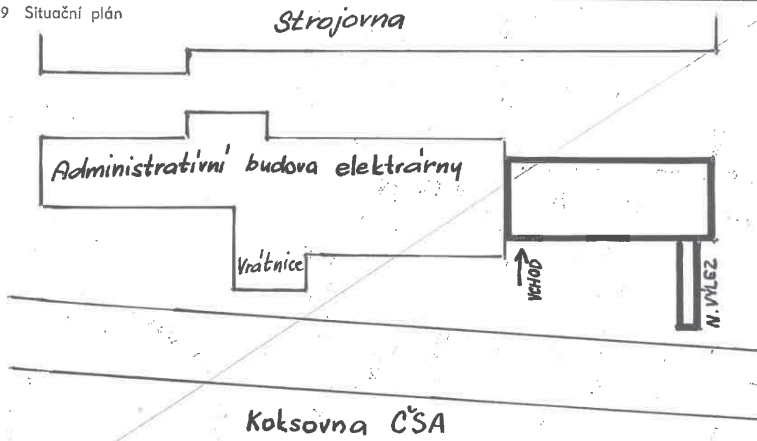

10) Vajitel (operativní správce)  
 úkrytu

TEPLÁRNA KARVINÁ  
 UL. SVOBODY  
 KARVINÁ - DOLY

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu

MINISTERSTVO

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030180**

2 Po vyplnění ~~TAJNĚ~~  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **2**

6 Kapacita projektovaná: **100**  
 v rozmezí: **51-100**

7 Doba zpožotov.  
 do 2h  
 2 — 6h  
 6 — 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 SPRU-Z  
 SPRU  
 5. **4**  
 3.  
 2.

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

5 Místo (obec)  
**KARVINÁ - DOLY**


|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

1 počet: 1  
 počet: 1  
 b/55  
 počet: 1

|  |
|--|
| 11 Och.<br>souř. Ka<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200                        |
| 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnané                            |
| 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                                      |
| 14 mírové využití<br>vystav.<br>způsob                                       |
| 15 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2  |
| 16 Směrnice<br>SCOS-Tech 2-28<br>SCOS-Tech 2-15<br>CO-Stav 1-122 460         |
| 17 Typ<br>žstolový - studnový<br>samost. stroj<br>vestavěný                  |
| 18 Kon-<br>strukce<br>cihln. zdívko<br>proxy beton<br>železobeton<br>telefon |
| 19 rozhlas po dr.<br>radiomaják  |
| 20 ES<br>signalizace<br>studna<br>odvod<br>samosp.                           |
| 21 FVZ<br>300<br>vykon/typ<br>b/55<br>počet: 1                               |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28                                       |
| 29   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 203,98 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrývané 123,75 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 80,23 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 309,375 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>2 typ D2/TP ks 1</p> <p>DT/IT 3</p>   | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>████████████████████</p>   | <p>JTSK</p> <p>44 Souřadnice: x 42 20 00 5-62</p> <p>455,234 y 55 26 55</p> <p>1404 998</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 1 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 3 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>úžitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ ks</p> <p>LEHKÝ 60x60mm 1</p> <p>PO 60/80 1</p> <p>P 1.5 60/80 1</p> <p>uzavřely</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>████████████████████</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>033 073</p> <p>OKRAT 1404222 i.j. 0505-114/61</p> <p>KR-204-2004 28.002.20.1.04</p> <p>Zrušen stupeň utajení na základě § 157, odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p>  | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 302 173,-</p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu 3 h</p>  | <p>42 Společné úkryti</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1954</p>  |
|  | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava 7.10.1989</p> <p>FVZ: datum: 12.9.1979</p> <p>cena: 1717,-</p> <p>ES: datum: 1996</p> <p>cena:</p> <p>25.4.1997</p> | <p>48 Uložení dokumentace: UTVAR OBRANY</p>   |
|  |  |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|  |  |  | <p>Ostravsko-keruvice eskarm</p> <p>50 Zpracoval kancelář OSTRAVA</p> <p>3.3.1981 závod Úkrytů PL. 0201 KSC</p> <p>OSTRAVA</p> <p>51 Kontrolováno moravský</p> <p>ma. [Signature] civilní obrany kraje</p> <p>hasič. řád. úst. záslavy</p> <p>1. IV. 1981 OSTRAVA</p> |

Evid. číslo: 529/42  
 Evid. číslo: NV-529/41  
 529/43  
 C.p. 432, 431  
 L.č. 154409  
 JMK: 450. 235  
 1502, 898

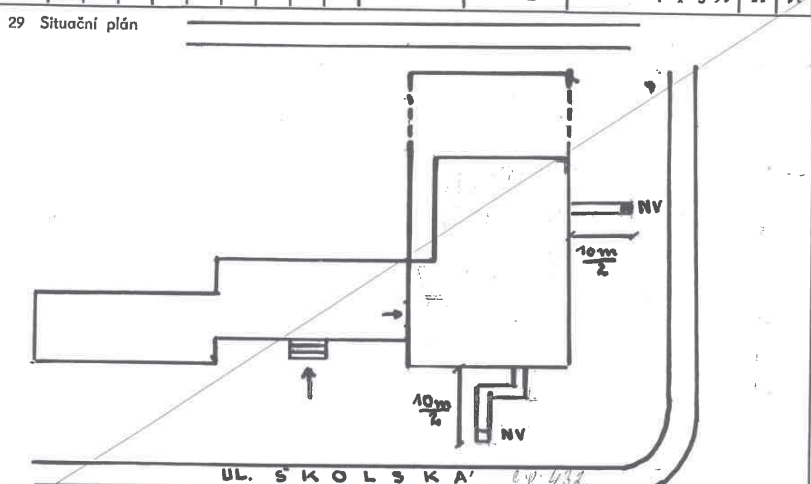

|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030181</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>300</b>                         |  | 7 Doba zhotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>  |  | 5 Místo (obec)<br><b>Karviná - Ráj</b><br><b>SKOLSKA</b><br>c.p. 432, 431 |  |   |  |   |  |                                     |  |

|  |  |   |                 |                                 |                                |   |   |            |                   |               |       |                |           |                                 |    |    |   |                      |
|--|--|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|---------------------------------|----|----|---|----------------------|
| 11 Ochr. před hlukem<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstva<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využ. | 15 způsob<br>výstav.<br>společ. | 16 Směnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostatný stroj<br>štalový - studnový | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zděivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 radiomaják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>přečerp.<br>samosp. | 26 | 27 | 28 FVZ<br>výkon/výp<br>300c počet: 2<br>60 počet: 2 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
|--|--|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|---------------------------------|----|----|---|----------------------|


10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 Městský úřad Karviná  
 FRYŠTÝTSKÁ 72/1  
 400 24 KARPÁNA - FRYŠTÝN  
 Nadřízený ústř. orgán majitel úkrytu  
**Ministerstvo VNITRA**

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>299</b> m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané <b>269</b> m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku <b>30</b> m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. <b>592</b> m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ <b>D 7.5</b> <b>1</b> ks<br><b>D 0</b> <b>1</b> "<br><br>poklopy<br>typ <b>P 1.5</b> <b>2</b> ks<br><br>uzávěry<br>typ <b></b> <b>ks</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>5527</b><br>y <b>4323</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <b>0.46</b> m <sup>3</sup><br>plnění <b>0.3</b> h<br>studna <b></b> 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž <b></b> m <sup>3</sup><br>plnění <b></b> h<br>studna <b></b> 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. <u>samospádem</u><br>akumulač. jímka <b>0.72</b> m <sup>3</sup><br>naplnění <b></b> h<br>tlak. jímka <b></b> m <sup>3</sup><br>naplnění <b></b> h<br>kanal. čerpadlo<br>typ <b></b> ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b><br><b>032069</b><br>Vyřazen<br>H2S NSK<br>H205-27171KŘ-00-2007<br>77.12.2007 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><b>NF100</b> <b>12.64</b><br><b>12</b>   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br><b>1+4</b>   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b><br><b>1410000.-</b>   |
| <b>36</b>   | <b>42 Společné úkryti</b><br><b>jen škole</b>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b><br><b>1958-1961</b>  |   |
| <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>1.97</b> h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>1997</b><br>cena:<br>ES: datum: <b>1994</b><br>cena:   | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><b>řed. školy, část. OŠ ONV</b>                            |   |
| <b>38 Doba reč. vzduchu</b><br>h  |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><b>Zákl. školy</b><br><b>ul. Školské - Karmín - Rej</b> |   |
| <b>50 Zpracoval</b> <b>19. března 198</b><br><b>Okresní národní výbor Karviná</b><br><b>red. OŠ ONV</b>   | <b>51 Sboroměstský krajský národní výbor</b><br><b>štáb civilní obrany kraje</b><br><b>mysl. řadu rudé zástavy</b><br><b>OSTRAVA</b>                            |  |   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 11 | Och. souč. Ka                                | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                     |
| 12 | Určení obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci |  |
| 13 | Použití úkryt<br>úkryt a VS<br>VS            |  |
| 14 | mírové využití, SKLAD [PCHD]                 |  |
| 15 | způsob výstav. způsob                        |  |
| 16 | Směrnice                                     | CO-6-1<br>CO-6-2                                   |
| 17 | Typ  | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studňový |
| 18 | Konstrukce                                   | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdivo         |
| 19 | telefony                                     |  |
| 20 | rozhlás. po dr.                              |  |
| 21 | radiomaják                                   | 41.8-4926  |
| 22 | ES   |  |
| 23 | signalizace                                  |  |
| 24 | studna                                       |  |
| 25 | odvod  |  |
| 26 | pláč. samosp.                                |  |
| 27 | FVZ  |  |
| 28 | vykon./typ                                   | 300  |
| 29 | počet: 1                                     | 55   |
| 30 | počet: 1                                     |  |

PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 12 m  
HLOUBKA 1,2 m  
VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
154 404  
400, 405  
150, 407

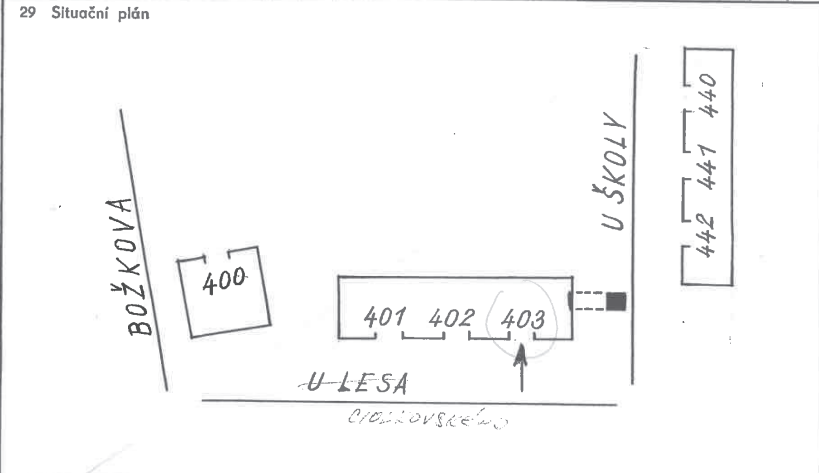

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
MĚSTO KARVINA  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
FRYŠTÁTSKÁ 72/1  
753 21 KARVINA - FRYŠTÁT

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
FMV


|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Evid. číslo úkrytu                                  | 08030182   |
| 2 | Po vyplnění TAJNE-<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo | 6<br>2   |
| 3 | Kraj  | SEVEROMORAVSKÝ   |
| 4 | Okres (obvod)                                       | KARVINA  |
| 5 | Místo (obec)  | KARVINA - RÁJ<br>CÍLOVSKÉHO<br>U LESA c. 403/3<br>529/37   |
| 6 | Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:                | 150<br>100<br>150<br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |
| 7 | Doba zpožotov.                                      | 2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h  |
| 8 | Doba provozu  | do 2 h<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h  |
| 9 | Třída odolnosti                                     | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>SPRU-Z<br>SPRU   |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 75,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrytí 55,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 13,8 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 121,2 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D - 2 1 ks</p> <p>D - 3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P - 0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 27'</p> <p>y 43° 24'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVÁ 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splášků</p> <p>průtok, samospádem</p> <p>akumulač. jímka 2,2 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 4,8 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka: 021041</p> <p>V. M. 1000</p> <p>Výřez</p> <p>KROS-71/71K-00P-2006</p> <p>4.8.2006</p>                       |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>1KF 100 3/2</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,8 h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>   |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>U LESA č. 401-403=13406</p> <p>čp. 401 - 26</p> <p>čp. 402 - 29</p> <p>čp. 403 - 32</p> <p>84</p>            | <p>47 Realizace úkrytu: 1960 - 1961</p>   |
|   |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>EL 2001</p> <p>odl. 1959 47</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍMA ZU - CO</p>  |
|   |  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>MĚNY - KARVINA</p>   |
|   |  |   | <p>50 Zpracoval BYTOVÝ PŮDNIK města Karviné</p> <p>ŘEDITELSTVÍ</p>  |
|   |  |   | <p>51 Severomoravský krajský úřad pro civilní obranu</p> <p>3. IV. 1981</p> <p>posítel Řádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 15,5 m  
 HLOUBKA 1,25 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.M. 154 404  
 JMSK: 557,862  
 1 102,002

62 Situační plán

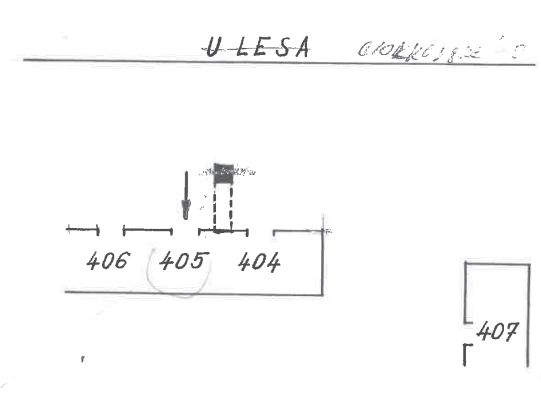

|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu<br><b>08030183</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí:<br><b>750</b> |  | 7 Doba zpožatov.<br>do 2 h<br>2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5.<br><b>4.</b> |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>  |  | 5 Místo (obec)<br>KARVINA - RAJ<br>BDŽKOVA č. 405/03<br>529/26  |  |   |  |   |  |  |  |


|   |                                       |           |                    |                 |                              |                  |  |   |         |                |                      |    |    |             |        |                              |    |    |    |  |
|---|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--|---|---------|----------------|----------------------|----|----|-------------|--------|------------------------------|----|----|----|--|
| 10 Ochr. K. do 100 souč. K. 100 - 200 nad 200 | 11 Účel                               | 12 Určení | 13 Použití         | 14              | 15                           | 16 Směrnice      | 17 Typ   | 18 Konstrukce                               | 19      | 20             | 21                   | 22 | 23 | 24          | 25     | 26                           | 27 | 28 | 29 |  |
|   | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | úkrýtko   | úkrýtko a VS<br>VS | mírové využití. | způsob<br>výstav.<br>spektr. | CO-6-1<br>CO-6-2 | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studnový | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívko | telefon | rozhlas po dr. | radiomaják 41-2-3083 |    |    | signalizace | studna | odvod<br>přečerp.<br>samosp. |    |    |    |  |
|   |                                       |           |                    |                 |                              |                  |  |   |         |                |                      |    |    |             |        |                              |    |    |    |  |

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 HĚSTO KARVINA  
 HĚSTÝ ÚRAD  
 PRAŽSKÁ 72/1.  
 733 84 KARVINA - FRYŠTÁT  
 Nadřízený ústř. orgán majít. úkrytu  
 FMV

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 75,5 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukrývané 54,5 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 14,2 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 120,1 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D-2 1 ks<br>D-3 1 ks<br><br>poklapy<br>typ P-0 1 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 27'<br>y 43° 24'   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž TLAKOVÁ 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 0,4 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. samospádem<br>akumulač. jímka 1,2 m <sup>3</sup><br>naplnění 4,8 h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Udržbář úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>45 Poznámka</b> 031042<br>vyřazeno<br>1505-77/11KR-00P-2006<br>4.8.2006   |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 3/6  | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>5   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 750.000,- Kč s   |
|  | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkrytí</b><br>ULESA E.404-406 = 135 os.<br>4.404 - 42<br>4.405 - 30<br>4.406 - 45<br>117 | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1960-1961  |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>0,8 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 1997<br>cena:<br>ES: datum: 1994<br>cena:             | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍKA ZÚ-ČO   |
|  | <b>38 Doba rej. vzduchu</b><br>h  |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>MĚNV. KARVINÁ   |
|  |   |   | <b>50 Zpracoval</b> BYTOVÝ PODNIK<br>[redacted] města Karviné<br>ŘEDITELSTVÍ   |
|  |   |   | <b>51 Kontrola</b> Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany kraje<br>nosičel Řádu rudé zástavy<br>OSTRAVA |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 12 m  
 HLoubKA 1,30 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.N. 459/304  
 454,042  
 1459,920

62 Situační plán

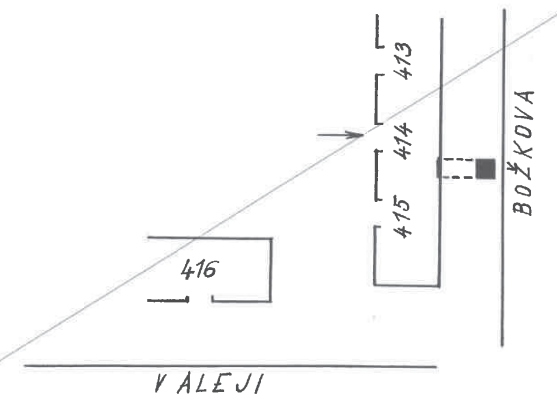

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nádřizový ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV


|   |   |   |   |   |                                     |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030184</b> | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí:<br>750<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINA  | 5 Místo (obec)<br>KARVINA - RAJ<br>BOŽKOVA č. 414/45<br>529/3   |   |   |                                     |

|  |  |   |                          |                                     |                                 |   |   |            |                   |                        |       |                |           |                           |        |             |              |                      |              |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|------------------------|-------|----------------|-----------|---------------------------|--------|-------------|--------------|----------------------|--------------|
| 11 Ochr. K<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové vyuz. SKLAD KF | 15 výstav. způsob<br>výstav. spůsob | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 radiomaják K1-2-303 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod přičevně-samosp. | 26 FVZ | 27 počet: 1 | 28 počet: 55 | 29 výkon/typ<br>3000 | 30 výkon/typ |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|------------------------|-------|----------------|-----------|---------------------------|--------|-------------|--------------|----------------------|--------------|

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 80,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro úkryvané 54,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 13,8 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 125,35 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>Q-3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 27'</p> <p>y 43° 24'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>plněná voda</p> <p>nádrž TLAKOVÁ 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>prečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 1,29 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka: 031043</p> <p>Výřezem</p> <p>K2S, MSK</p> <p>MSOS - 27171K2 - CO - 2007</p> <p>11.12.2007</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF100 3/3</p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>BOZKOVA č. 413 - 415 = 1330 s.</p> <p>č. 413 - 39</p> <p>č. 414 - 39</p> <p>č. 415 - 30</p> <p>108</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1959 - 1961</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>0,8 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1997</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1994</p> <p>cena:</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>U PRACOVNÍKA ZU - CO</p>  |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARYNÁ</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARYNÁ</p>   |
|   |  | <p>50 Zpracoval</p> <p>BYTOVÝ PODNIK</p> <p>[redacted] města Karviné</p> <p>15 BÍTELSTVÍ</p> <p>3. IV. 1988</p> <p>51 Kontrola</p> <p>Státní občanský úřad civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>50 Zpracoval</p> <p>BYTOVÝ PODNIK</p> <p>[redacted] města Karviné</p> <p>15 BÍTELSTVÍ</p> <p>3. IV. 1988</p> <p>51 Kontrola</p> <p>Státní občanský úřad civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> |

|    |                           |   |      |           |    |        |   |
|----|---------------------------|---|------|-----------|----|--------|---|
| 10 | 3000                      | vykon/typ   | 3000 | vykon/typ | 55 | počet: | 1 |
| 28 | FVZ                       |   |      |           |    |        |   |
| 27 | odvod                     | piešep+ samosp.   |      |           |    |        |   |
| 26 | studna                    |   |      |           |    |        |   |
| 25 | signalizace               |   |      |           |    |        |   |
| 24 | ES                        |   |      |           |    |        |   |
| 23 |                           |   |      |           |    |        |   |
| 22 |                           |   |      |           |    |        |   |
| 21 | radiomaják                | 41-23.022   |      |           |    |        |   |
| 20 | rozhlas po dr.            |   |      |           |    |        |   |
| 19 | telefon                   |   |      |           |    |        |   |
| 18 | Konstrukce                | železobeton<br>prostí beton<br>cihl. zdívo                          |      |           |    |        |   |
| 17 | Typ                       | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový                    |      |           |    |        |   |
| 16 | Směřnice                  | CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 |      |           |    |        |   |
| 15 | způsob                    | CO-6-1<br>CO-6-2  |      |           |    |        |   |
| 14 | mirové využ.              | KLUBOVNA  |      |           |    |        |   |
| 13 | Použití                   | úkrý<br>úkrý a VS<br>VS   |      |           |    |        |   |
| 12 | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci                               |      |           |    |        |   |
| 11 | Och. souč. K <sub>0</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                                      |      |           |    |        |   |

PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 11 m  
HLOUBKA 1,3 m  
VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
LA. 184-104  
JPK: 417/4  
100/100

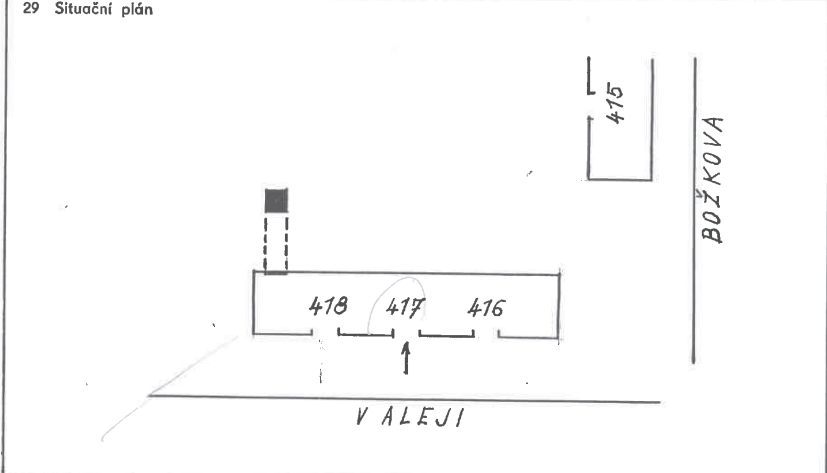


10 Majitel (operativní správce) úkrýtu  
MĚSTO KARVINA  
FRYŠTÁTSKÁ 72/4  
FRYŠTÁT  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
Nadřízený úřad: orgán majit. úkrýtu  
FMV

|   |   |  |   |   |  |                      |
|---|---|--|---|---|--|----------------------|
| 1 Evid. číslo úkrýtu — listu<br><b>08030185</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>450</b><br>v rozmezí:<br><b>750</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožatov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5. <b>(4)</b> | 2.<br>3.<br>4.<br>5. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ - RÁJ<br>V ALEJI c. 417/4<br>520 6   |   |   |  |                      |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 91,7 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 68,6 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 13,5 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 150,92 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 27'</p> <p>y 43° 24'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přesep. samspádem</p> <p>akumulač. jímka 0,9 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031044</p> <p>vyřazen</p> <p>28.05. - 7.7.71/ke - 001-2006</p> <p>4.8.2006</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 3/9</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>5</p> <p>42 Společné úkrytí</p> <p>V ALEJI č. 416 - 418 = 14406.</p> <p>čp. 416 - 40</p> <p>čp. 417 - 41</p> <p>čp. 418 - 40</p> <p>121</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750 000,- Kčs</p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1997</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1997</p> <p>cena:</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1959 - 1961</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1 h</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>u: PRACOVNÍKA ZU-CO</p> <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BP Karvina</p> <p>50 Zpracoval I. B. S. T. H. P. H. B. H. R. H. B. H. S. P. V. I. města Karvina</p> <p>BYTOVÝ PODNIK</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>Štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>51 Kontrola</p>  |



PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 10 m  
 HLOUBKA 1,35 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.N. 186 173  
 1700: 452, 956  
 1100: 213

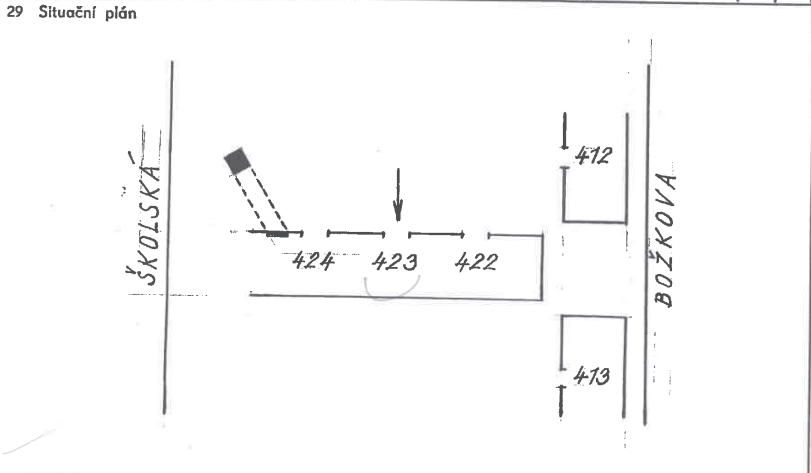

|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030186</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí:<br><b>750</b> <b>100</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>5.<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ - RÁJ</b><br><b>ŠKOLSKÁ č. 423</b>   |  |   |  |   |  |   |  |

10 Majitel (operativní správce) ÚKRYTU  
 úkrytu **MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINÁ**  
**FRYŠTÁTSKÁ 72/1**  
**783 21 KARVINÁ - FRYŠTÁT**  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**FMV**

|   |  |                                |  |           |  |   |   |            |   |       |                |           |                                 |                            |                |
|---|--|--------------------------------|--|-----------|--|---|---|------------|---|-------|----------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| 11 Ochr. Ks<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové vyuz.<br>zpusob<br>vystav.<br>speleok. | 15 CO-6-2 | 16 Směnice<br>ŠCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1 | 17 Typ<br>žalový - studnový<br>samost. stroj<br>žalový - studnový | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr.<br>radiomaják 41-2-3902 | 21 ES | 22 signalizace | 23 studna | 24 odvod<br>přehlep.<br>samosp. | 25 300c<br>27 55<br>28 FVZ | 29 počet:<br>1 |
|---|--|--------------------------------|--|-----------|--|---|---|------------|---|-------|----------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|


62 Situční plán

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 75,7 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 55,3 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 13,5 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 124,2 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ : D-2 1 ks<br>D-3 1<br><br>poklapy<br>typ P-0 1 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Větel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 27'<br>y 43° 24'                     |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž TLAKOVA' 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 0,4 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přech. samospádem<br>akumulač. jímka 0,4 m <sup>3</sup><br>naplnění 48 h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>  | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b> 031045<br><br>vypálen<br>H505-7-17KR-00P-2026 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 3/6  | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>5  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 750.000,- Kčs                      |
|  | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br>SKOLSKA č. 422-424 = 1180s<br>č. 419 = 360s<br><br>č. 422 - 43<br>č. 423 - 40<br>č. 424 - 38<br>č. 419 - 28<br>149 2  | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1960-1961                            |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>0,8 h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 1997<br>cena:<br>ES: datum: 1994<br>cena:  | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>u. PRACOVNÍKA ZU-CD            |
|  | <b>38 Doba rej. vzduchu</b><br>h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ<br><br><b>50 Zpracoval</b> BYTOVÝ PODNIK města Karviné DITELSTVÍ<br><br><b>51 Kontrola</b> Severomoravský kraj<br>3. 11. 1991<br>civilní obn.<br>nositel Řádu rudé zástavy<br>OSTRAVA |  |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 8,5 m  
 HLOUBKA 1,2 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.č. 450/505  
 V.č. 550/469  
 8061908

69 Situační plán

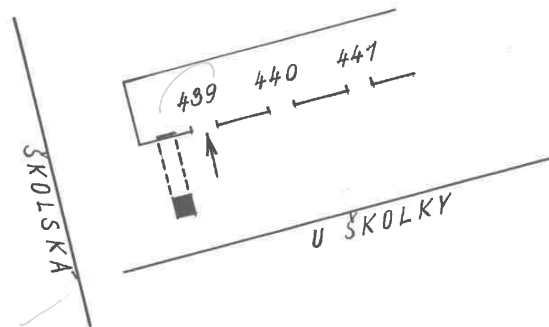

10 Majitel (operativní správce) ÚKRYTU  
 HĚSTO KARVINA  
 FRYŠTÁT, 421  
 733 04 KARVINA - FRYŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |                            |  |   |   |   |                                     |
|---|----------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030187</b> |                            | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:<br><b>750</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zhotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>5<br>4 |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINA | 5 Místo (obec)<br>KARVINA - RÁJ<br>U ŠKOLKY č. 439/88<br>ŠKOLSKÁ<br>529/52   |   |   |   |                                     |


|  |   |            |                   |                         |       |                |           |                                  |                |                |                 |                |
|--|---|------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdívko | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 radiomaják 41-2-4191 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>přechodná<br>samost. | 26 FVZ<br>3000 | 27 počet:<br>1 | 28 počet:<br>60 | 29 počet:<br>1 |
|--|---|------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|

|  |   |   |                                     |                                   |                      |                      |                              |                                     |                                       |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 Ochr.<br>souř. Ka<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo.<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využití<br>SKLAD<br>IPCHO | 15 způsob<br>výstav.<br>spolstav. | 16 Směnice<br>CO-6-2 | 17 Směnice<br>CO-6-1 | 18 Směnice<br>SCOS-Tech 2-28 | 19 Směnice<br>SCOS-Tech 2-18, 15 20 | 20 Směnice<br>CO-Štol 1-121, 122, 123 |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 77,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 57,2 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 13,7 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 128,70 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 27'</p> <p>y 43° 24'</p>                                      |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVÁ 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 1,6 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031047</p> <p>vyřazen</p> <p>1802-771/1-2 -001-2006</p> <p>48-2003</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 3/4 (+2)</p>  | <p>35</p>  | <p>42 Společné úkryti</p> <p>ŠKOLSKÁ č. 436, 437 = 140 os</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1997</p> <p>cena: 3000</p> <p>ES: datum: 1997</p> <p>cena:</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1960 - 1961</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,8 h</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU - CO</p> <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>OPOS HEVIČOV</p> <p>50 Zpracoval BYŠOVY 1984</p> <p>[redacted] města Karviné</p> <p>EDITELSTVÍ</p> <p>51 Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>Štáb civilní obrany kraje</p> <p>posítil Řádu rudé zástavy</p> <p>8 1986 STRAVA</p> |   |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  |  |   |

|    |   |
|----|---|
| 11 | Ochraň. K. do 100 nad 200                       |
| 12 | Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci          |
| 13 | Použití VS                                      |
| 14 | Úkryt úkryt a VS                                |
| 15 | zpusob vystav. zabezek. SKLAD IPIHO             |
| 16 | Směrice CO-6-1 CO-6-2                           |
| 17 | Typ vestavný samost. stroj žitový - studnový    |
| 18 | Konstrukce železobeton prostý beton cihl. zdivo |
| 19 | telefon   |
| 20 | rozhl. po dr.                                   |
| 21 | radiomaják 44-2-369                             |
| 22 | ES  |
| 23 | signalizace                                     |
| 24 | studna  |
| 25 | odvod přečerp. samos. s.                        |
| 26 | 27  |
| 28 | FVZ   |
| 29 | výkon/typ počet: 1                              |
| 30 | výkon/typ počet: 60                             |
| 31 |   |
| 32 |   |
| 33 |   |
| 34 |   |
| 35 |   |
| 36 |   |
| 37 |   |
| 38 |   |
| 39 |   |
| 40 |   |
| 41 |   |
| 42 |   |
| 43 |   |
| 44 |   |
| 45 |   |
| 46 |   |
| 47 |   |
| 48 |   |
| 49 |   |
| 50 |   |
| 51 |   |
| 52 |   |
| 53 |   |
| 54 |   |
| 55 |   |
| 56 |   |
| 57 |   |
| 58 |   |
| 59 |   |
| 60 |   |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 10,5 m  
 HLOUBKA 1,35 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.H. 187, 509  
 JTSK: 450, 935  
 1101, 954

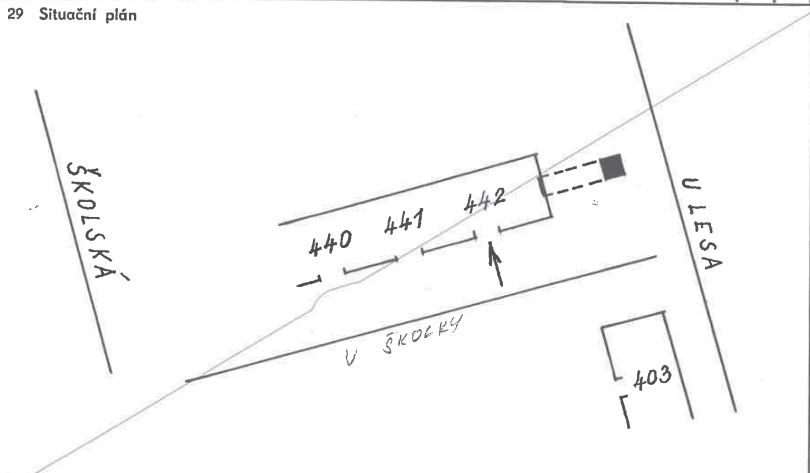

10 Majitel (operativní správce) úkrytu: MĚSTO KARVINA, FRYŠTÁTSKÁ 721, FRYŠTÁT, MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu: FMV


|                                       |                         |   |  |  |  |                                       |   |                                |
|---------------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu - listu 08030188 |                         | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del> Počet výtisků 6 Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150 v rozmezi: VS BPK 760 + št. kryt. dr. nad 900 |  | 7 Doba zpožotov. 2-6h, 6-12h, nad 12h | 8 Doba provozu min. 24h, min. 48h, min. 72h | 9 Třída odolnosti SPRU-Z, SPRU |
| 3 Kraj SEVEROMORAVSKÝ                 | 4 Okres (obvod) KARVINÁ | 5 Místo (obec) KARVINÁ - RAJ ŠKOLSKÁ ŠKOLKY 442/8 529/55      |  | do 50, 51-100, 101-150, 151-300, 301-450, 451-600, 601-900, nad 900        |  |                                       |   | 2, 3, 4, 5                     |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 77,2 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 55,7 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 13,8 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 725,3 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D - 2 1 ks</p> <p>D - 3 1</p> <p>poklopy P - 0 1</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Sbuřadnice: x 55° 27'</p> <p>y 43° 24'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 1,35 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031046</p> <p>Vyřazen</p> <p>MPS MSK</p> <p>MSOS-27/7/KR -00-2007</p> <p>17. 12. 2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KE 100 3/0</p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kč</p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkryti</p> <p>U ŠKOLY č. 439-442 = 138 os.</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1960 - 1961</p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>0,8 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1997</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1997</p> <p>cena:</p>           | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU - CO</p>   |
|  | <p>38 Doba rej. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ</p>  | <p>50 Zpracovatel: BYTOVÝ PODNIK</p> <p>města Karviné</p> <p>REDITELSTVÍ</p>                             |
|  |  | <p>51 K Severomoravský krajský úřad civilní ob</p> <p>positel Řádu rudé zástavy</p> <p>3. IV. 1961</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>OSTRAVA</p>   |

výkon/typ 60  
 počet: 1  
 KF 96 - 4 ks  
 KF 90 - 4 ks  
 KF 85 - 4 ks

|    |        |                          |
|----|--------|--------------------------|
| 10 | 28 FVZ | 500 ovkon/typ            |
| 9  | 27     | odvod přelepej s omš. 2. |
| 8  | 26     | studna                   |
| 7  | 25     | signalizace              |
| 6  | 24     | ES                       |
| 5  | 23     | ES                       |
| 4  | 22     | radiomaják 41-2-3980     |
| 3  | 21     | rozhlas po dr.           |
| 2  | 20     | telefon                  |
| 1  | 19     | železobeton              |
|    | 18     | prostý beton             |
|    | 17     | cihl. zdívo              |
|    | 16     | vestavěný samost. stroj  |
|    | 15     | štolový - studnový       |
|    | 14     | CO-Stav 1-121, 122, 123  |
|    | 13     | SCOS-Tech 2-18, 19, 20   |
|    | 12     | SCOS-Tech 2-28           |
|    | 11     | CO-6-1                   |
|    | 10     | CO-6-2                   |
|    | 9      | způsob vystav. zpečet.   |
|    | 8      | mirové vyz. KAPARINA     |
|    | 7      | úkrýtky                  |
|    | 6      | úkrýtky a VS             |
|    | 5      | VS                       |
|    | 4      | obyvatelstvo             |
|    | 3      | žactvo                   |
|    | 2      | zaměstnanci              |
|    | 1      | do 100                   |
|    |        | 100 - 200                |
|    |        | nad 200                  |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 13,5 m  
 HLOUBKA 1,6 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.M. 453409  
 P.P.S.: 950, 843  
 1401,694

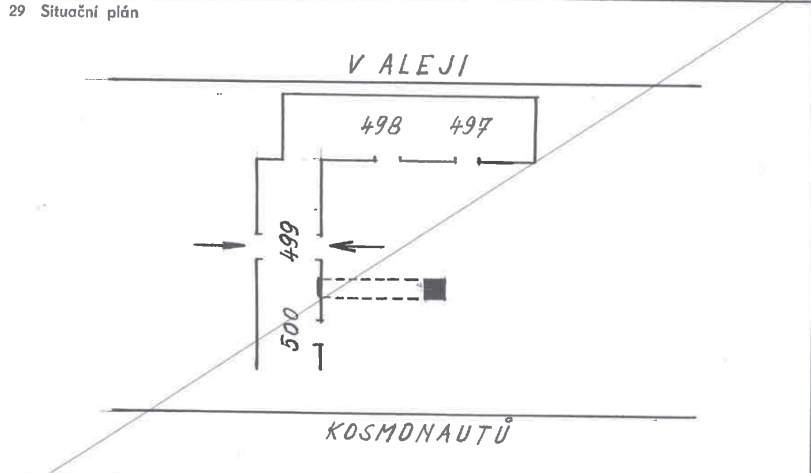

10 Majitel (operativní správe) úkrýtky  
 MĚSTO KARVINA  
 FRYŠTÁTSKÁ 24  
 733 21 KARVINA - FRYŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrýtky  
 FMV

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrýtky - listu<br><b>08030189</b> | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>450</b><br>v rozmezí:<br><b>150</b><br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>5.<br>4. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                         | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ - RAJ<br>KOSMONAUTŮ<br>V ALEJI<br>c. 49 9/30<br>499/15   |   |   |   |


11 Ochr. souř. Kř  
 do 100  
 100 - 200  
 nad 200



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 89,7 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 76,3 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 32,2 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 171,67 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře,</b><br>typ D - 2 1 ks<br>D - 3 1<br>poklopy<br>typ P - 0 1 ks<br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>  | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 27'<br>y 43° 24'   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž TLAKOVÁ 2 x 0,5 m <sup>3</sup><br>plnění 0,7 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>samospádem<br>akumulač. jímka 0,4 m <sup>3</sup><br>naplnění 48 h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>  | <b>45 Poznámka</b> 031048<br>Vyřazen<br>MŠS MŠK<br>MŠOS - 27/71K2 - CO - 2007<br>7.72.2007 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 3/0<br>KF 45 014<br>PF 300 0117   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>5   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 750.000,- Kč   |
|   | <b>36</b>   | <b>42 Společné ukrytí</b><br>V ALEJI č. 499-501=159 es.                                     | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1960 - 1968  |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>1,1 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 1997<br>cena:<br>ES: datum: 1994<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍKA ZU - CO                                       |
|   | <b>38 Doba rej. vzduchu</b><br>h  |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>BYTOVÝ PODNIK KARVINA                                 |
|   |   |   | <b>50 Zpracoval</b> 48.5.1981 DNÍK<br>města Karviné<br>DITELSTVÍ                           |
|   |   |   | <b>51 K</b> Severomoravský úřad<br>štáb civilní obr<br>Rádu rudé zástavy<br>STRAVA         |

|    |    |                |
|----|----|----------------|
| 10 | 1  |                |
| 9  | 2  |                |
| 8  | 3  |                |
| 7  | 4  |                |
| 6  | 5  |                |
| 5  | 6  |                |
| 4  | 7  |                |
| 3  | 8  |                |
| 2  | 9  |                |
| 1  | 10 |                |
|    | 11 | okř. K. do 100 |
|    | 12 | 100 - 200      |
|    | 13 | nad 200        |
|    | 14 |                |
|    | 15 |                |
|    | 16 |                |
|    | 17 |                |
|    | 18 |                |
|    | 19 |                |
|    | 20 |                |
|    | 21 |                |
|    | 22 |                |
|    | 23 |                |
|    | 24 |                |
|    | 25 |                |
|    | 26 |                |
|    | 27 |                |
|    | 28 |                |
|    | 29 |                |
|    | 30 |                |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 18 m  
 HLOUBKA 1,25 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.M. 153 503  
 JTSK:  
 551,106  
 110,1, 343

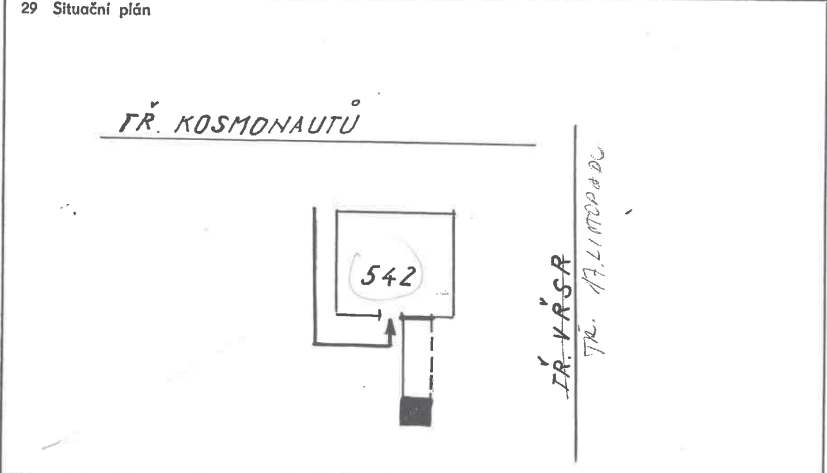

10 Majitel (operativní správce) úkrytu: MĚSTO KARVINA, FRYŠTÁTSKÁ TR. 433, DY KARVINA - FRYŠTÁT, MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu: F.M.V.

1 Evid. číslo úkrytu - listu  
**08030190**

3 Kraj  
 SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
 KARVINA

2 Po vyplnění - Počet výtisků Výtisk číslo  
 6  
 1

5 Místo (obec)  
 KARVINA - RÁJ  
 BOŽKOVA  
 KOSMONAUTŮ č. 542/41  
 499/35

6 Kapacita projektovaná: 150  
 v rozmezí: 750  
 101 - 130  
 151 - 300  
 301 - 450  
 451 - 600  
 601 - 900  
 nad 900


7 Doba zhotov.  
 do 2h  
 2 - 6h  
 6 - 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 SPRU-Z  
 SPRU

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 93,4 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrytí 61,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 27,1 m<sup>2</sup></p> <p>objem čísl. prost. 135,30 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 3</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 27'</p> <p>y 43° 24'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 2 x 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>průřep. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 0,91 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031049</p> <p>vyřas.</p> <p>HSOS-7-1/KR/M - OUP-2006</p> <p>4.2.2006</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 4/8</p> <p>PF 300 -1/2</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kč</p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>KOSMONAUTŮ 542,543 = 1530g</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1960 - 1962</p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>0,9 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1997</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1997</p> <p>cena:</p>                                      | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU - CO</p>   |
|  | <p>38 Doba rej. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BP KARVINA</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BP KARVINA</p>  |
|  |  | <p>50 Zpracoval [redacted] PUBLIK</p> <p>[redacted] sta Karvině</p> <p>DIKTELSTVÍ</p>  | <p>50 Zpracoval [redacted] PUBLIK</p> <p>[redacted] sta Karvině</p> <p>DIKTELSTVÍ</p>  |
|  |  | <p>51 Kontroloval [redacted]</p> <p>Severomoravský krajský ná</p> <p>stáb civilní obrany</p> <p>1988</p> <p>Rádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>51 Kontroloval [redacted]</p> <p>Severomoravský krajský ná</p> <p>stáb civilní obrany</p> <p>1988</p> <p>Rádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 8 m  
 HLOUBKA 1,25 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L. M. 154 507  
 1700: 151, 185  
 1 100, 384

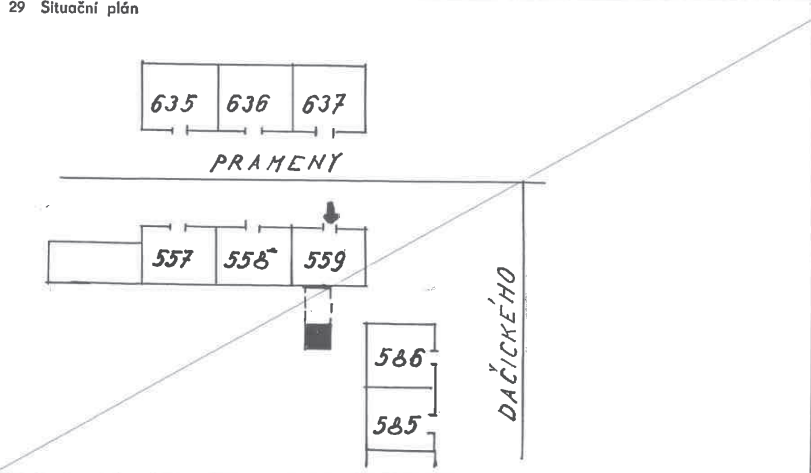

|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030191</b> |  | 2 Po vyplnění — <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <del>150</del><br>v rozmezí: <b>150</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | 7 Doba zpožatov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>5.<br><b>(4)</b><br>3.<br>2. |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINA - RAJ</b><br><b>PRAMENY C. 559</b><br>497/76   |  |   |  |  |  |   |  |


|  |                        |                                   |   |                   |                                 |                                |  |  |            |                   |                         |       |                |           |                                |        |                   |                  |             |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|
| 10 Ochr. K. do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 11 Účel<br>zaměstnanci | 12 Účel<br>obyvatelstvo<br>žáctvo | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 Mírové využití | 15 Způsob<br>výstav.<br>zpečet. | 16 Smerice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vstavný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 15 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdivo | 19 Telefon | 20 Rozhlas po dr. | 21 Radiomaják 41-2-3204 | 22 ES | 23 Signalizace | 24 Studna | 25 Odvod<br>přetep.<br>samoso. | 26 FVZ | 27 Wkn/typ<br>300 | 28 Wkn/typ<br>55 | 29 počet: 1 |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 91,35 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 68,9 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 13,6 m <sup>2</sup><br>objem číst. prost. 151,58 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D-2 1 ks<br>D-3 1<br><br>poklopy<br>typ P-0 1 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>  | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 27'<br>y 43° 24'   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž TLAKOVA 2x 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 1 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>samospádem<br>akumulač. jímka 1,24 m <sup>3</sup><br>naplnění 48 h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>  | <b>40 Udržitel úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka:</b> 031050<br>Výřez z<br>HPS 17SK<br>HSSOS-27/71/KR-CO-2007<br>11. 12. 2007  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 3/6  | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>5   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 750.000,- Kč   |
|  | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br>PRAMENY č. 557-559-160 05                                      | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1961-1964  |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>1 h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 1994<br>cena:<br>ES: datum: 1994<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍKA ZU-CO   |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h   |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>BP KARVINA  |
|  |  |   | <b>50 Zpracoval</b> BYTOVÝ PODNIK<br>města Karviné<br>DITELSTVÍ<br>Severo-moravský územní národní výbor<br>štáb civilní obrany kr.<br>Rádů rudé zástavy<br>TRAVA |

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 10  | průřez         | 300   |
| 9   | průřez         | 300   |
| 8   | průřez         | 300   |
| 7   | průřez         | 300   |
| 6   | průřez         | 300   |
| 5   | průřez         | 300   |
| 4   | průřez         | 300   |
| 3   | průřez         | 300   |
| 2   | průřez         | 300   |
| 1   | průřez         | 300   |
| 17  | Typ            | štolový - studnový                          |
| 18  | Konstrukce     | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zářivo |
| 19  | Telefon        |   |
| 20  | Rozhlas po dr. |   |
| 21  | radiomaják     | 41-8-1040                                   |
| 22  | ES             |   |
| 23  | signalizace    |   |
| 24  | studna         |   |
| 25  | odvod          |   |
| 26  | průřez samosp. |   |
| 27  | průřez samosp. |   |
| 28  | FVZ            |   |
| 29  | průřez         |   |
| 30  | průřez         |   |
| 31  | průřez         |   |
| 32  | průřez         |   |
| 33  | průřez         |   |
| 34  | průřez         |   |
| 35  | průřez         |   |
| 36  | průřez         |   |
| 37  | průřez         |   |
| 38  | průřez         |   |
| 39  | průřez         |   |
| 40  | průřez         |   |
| 41  | průřez         |   |
| 42  | průřez         |   |
| 43  | průřez         |   |
| 44  | průřez         |   |
| 45  | průřez         |   |
| 46  | průřez         |   |
| 47  | průřez         |   |
| 48  | průřez         |   |
| 49  | průřez         |   |
| 50  | průřez         |   |
| 51  | průřez         |   |
| 52  | průřez         |   |
| 53  | průřez         |   |
| 54  | průřez         |   |
| 55  | průřez         |   |
| 56  | průřez         |   |
| 57  | průřez         |   |
| 58  | průřez         |   |
| 59  | průřez         |   |
| 60  | průřez         |   |
| 61  | průřez         |   |
| 62  | průřez         |   |
| 63  | průřez         |   |
| 64  | průřez         |   |
| 65  | průřez         |   |
| 66  | průřez         |   |
| 67  | průřez         |   |
| 68  | průřez         |   |
| 69  | průřez         |   |
| 70  | průřez         |   |
| 71  | průřez         |   |
| 72  | průřez         |   |
| 73  | průřez         |   |
| 74  | průřez         |   |
| 75  | průřez         |   |
| 76  | průřez         |   |
| 77  | průřez         |   |
| 78  | průřez         |   |
| 79  | průřez         |   |
| 80  | průřez         |   |
| 81  | průřez         |   |
| 82  | průřez         |   |
| 83  | průřez         |   |
| 84  | průřez         |   |
| 85  | průřez         |   |
| 86  | průřez         |   |
| 87  | průřez         |   |
| 88  | průřez         |   |
| 89  | průřez         |   |
| 90  | průřez         |   |
| 91  | průřez         |   |
| 92  | průřez         |   |
| 93  | průřez         |   |
| 94  | průřez         |   |
| 95  | průřez         |   |
| 96  | průřez         |   |
| 97  | průřez         |   |
| 98  | průřez         |   |
| 99  | průřez         |   |
| 100 | průřez         |   |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 15,5 m  
 HLOUBKA 1,35 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ

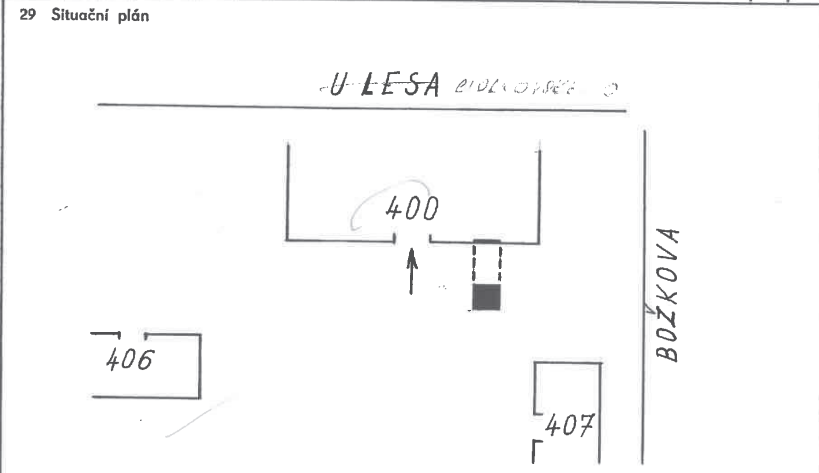

10 Majitel (operativní správce) MĚSTO KARVINA  
 úkrytu FRYŠTÁTSKÁ 731  
 733 04 KARVINA - FRYŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu FMV

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listy<br><b>08030192</b> | 2 Po vyplnění — TAJNĚ —<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí:<br><b>750</b> <b>125</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožatov.<br>nad 12 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>do 2 h | 8 Doba provozu<br>min. 48 h<br>min. 72 h<br>min. 24 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>3.<br>4.<br>5. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ - RAJ<br>BOŽKOVA<br>U LEŠA<br>č. 400/04<br>520/34   |   |   |   |

11 Oh. souč. Kg  
 do 100  
 100 — 200  
 nad 200


|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 95,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 61,4 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 26,7 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 135,1 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 3</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 65° 27'</p> <p>y 49° 24'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVÁ 2 x 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>průběh. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 0,7 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031040</p> <p>vyř. č. HSOS-77171KR-00P-2086</p> <p>4.S.L006</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 4/8</p> <p>JPF 300 1/3</p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>U LESA č. 400 = 92 os</p> <p>POKROK č. 1073-1089 = 58 os.</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1960 - 1962</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,9 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1994</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 1994</p> <p>cena:</p>   | <p>48 Uložení dokumentace: PRACOVNÍKA ZU-CC</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ</p> <p>50 Zpracoval BYTOVÝ PODNIK [redacted] města Karviné</p> <p>SPRÁVA KREDITELSTVÍ</p> <p>Severomoravský krajský úřad [redacted] ostrava</p> <p>Úřad pro civilní obranu k [redacted] ostrava</p> <p>Úřad pro civilní obranu k [redacted] ostrava</p> <p>OSTRAVA [redacted]</p> | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ</p> <p>50 Zpracoval BYTOVÝ PODNIK [redacted] města Karviné</p> <p>SPRÁVA KREDITELSTVÍ</p> <p>Severomoravský krajský úřad [redacted] ostrava</p> <p>Úřad pro civilní obranu k [redacted] ostrava</p> <p>Úřad pro civilní obranu k [redacted] ostrava</p> <p>OSTRAVA [redacted]</p> |



|    |   |
|----|---|
| 11 | Och. K. do 100<br>souč. K. 100 — 200<br>nad 200                 |
| 12 | Určení obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnaní                     |
| 13 | Použití úkryt<br>úkryt a VS<br>VA                               |
| 14 | 14 mírové využ.   |
| 15 | 15 způsob<br>výstav.<br>zabítek                                 |
| 16 | 16 Směnice  |
| 17 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový      |
| 18 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo |
| 19 | 19 telefon  |
| 20 | 20 rozhlas po dr.   |
| 21 | 21 radiomaják   |
| 22 | 22 ES   |
| 23 | 23 signalizace  |
| 24 | 24 studna   |
| 25 | 25 odvod<br>samosp.   |
| 26 | 26 odvod<br>samosp.   |
| 27 | 27 3006 výkon/typ<br>28 FVZ                                     |
| 28 | 28 počet: 1   |
| 29 | 29 počet: 1   |
| 30 | 30 počet: 1   |
| 31 | 31 počet: 1   |
| 32 | 32 počet: 1   |
| 33 | 33 počet: 1   |
| 34 | 34 počet: 1   |
| 35 | 35 počet: 1   |
| 36 | 36 počet: 1   |
| 37 | 37 počet: 1   |
| 38 | 38 počet: 1   |
| 39 | 39 počet: 1   |
| 40 | 40 počet: 1   |
| 41 | 41 počet: 1   |
| 42 | 42 počet: 1   |
| 43 | 43 počet: 1   |
| 44 | 44 počet: 1   |
| 45 | 45 počet: 1   |
| 46 | 46 počet: 1   |
| 47 | 47 počet: 1   |
| 48 | 48 počet: 1   |
| 49 | 49 počet: 1   |
| 50 | 50 počet: 1   |

VÝKON  
ŠTOLA PRŮCHODNĚ  
ŽL. 10 m  
HL. 3 m  
využití štol

2. 1. 1968  
1. 2. 1968  
1. 3. 1968

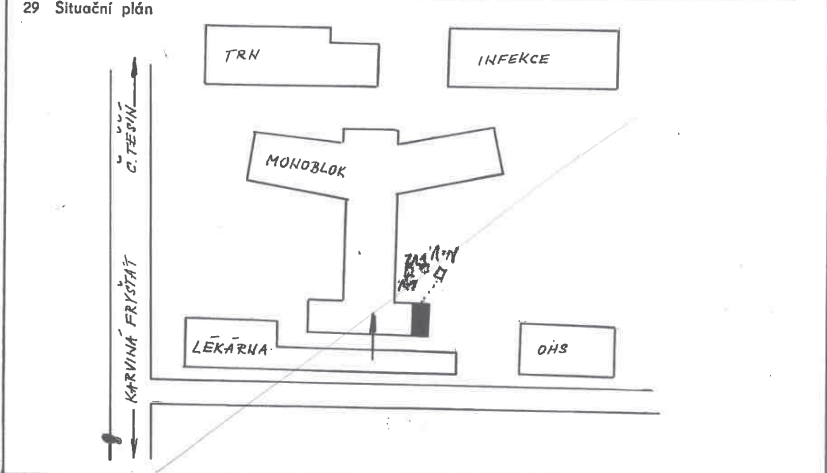

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu *Nemocnice s poliklinikou  
Karviná Ráj*

Nadřízený ústř. orgán majitel úkrytu  
*Ministerstvo zdravotnictví*

14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.


|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030193</b> | 2 Po vyplnění <b>TAJNĚ</b><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>do 50</b>    | 7 Doba zpožatov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                 | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z    |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   | 5 Místo (obec)<br><i>Výdmúchov 399<br/>Karviná Ráj</i> | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |   | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>SPRU<br>SPRU-Z |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 78 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukrytí 53 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 23 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 127 m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ <i>akrydové</i> 4 ks<br><br>poklopy<br>typ <i>PS</i> 1 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 5327<br>y 4324  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>plnitá voda<br>nádrž <i>Hokovád</i> 1 m <sup>3</sup><br>plnění 115 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přech. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b><br><i>030101</i><br><i>Výřez. HZS MŠK</i><br><i>1808 - 27/7/1400 - 00-2007</i><br><i>26.11.07</i>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b> <i>plán / skiz</i><br><i>4/4 2/1</i><br><i>JPF 309/1</i><br><i>HPF 1/1</i><br><i>KE 45/4</i>  | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 6   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 150 000,-   |
|   | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkryt</b> <i>ZAM</i><br><i>členové 02</i>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> <i>zahájení 1950</i><br><i>ukončení 1954</i>  |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 90 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <i>11/1990</i><br>cena: <i>3.920</i><br>ES: datum: <i>—</i><br>cena: <i>—</i>                    | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><i>HA 02 OZJEKTU</i>  |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b> h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>   |
|   |   | <b>50 Zpracovatel</b> <i>00NZ Karv.</i><br><i>11.9.1961</i> <i>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU</i><br><i>oditelství</i><br><i>Šulha 734 12 KARVÍ A IV</i> | <b>51</b> <i>OSTRAVA</i><br><b>Severomoravský krajský národní výbor</b><br><b>státní civilní obrany kraje</b><br><i>OSTRAVA</i><br><i>OSTRAVA</i><br><b>OSTRAVA</b> |

|    |   |
|----|---|
| 11 | Och. K. 100 — 200 nad 200                             |
| 12 | Úřadní obyčejstvo žactvo <u>čiměřanské</u>            |
| 13 | Použití úkryt úkryt a VS VS                           |
| 14 | 14 Mírové vyzn. <u>SATNY</u>                          |
| 15 | 15 způsob vystav. zpeřek. CO-6-2                      |
| 16 | 16 Směrnice SCOS-Tech 2-28 CO-6-1                     |
| 17 | 17 Typ vestavěný samost. stroj štítolový - studnový   |
| 18 | 18 Kon- strukce železobeton prasty beton cihl. zděivo |
| 19 | 19 telefon  |
| 20 | 20 rozhlas po dr.                                     |
| 21 | 21 radiomaják 800 800 500 800                         |
| 22 | 22 ES   |
| 23 | 23 signalizace  |
| 24 | 24 studna   |
| 25 | 25 odvod <u>čiměřanské</u> samosp.                    |
| 26 | 26 FVZ  |
| 27 | 27 počet: 1   |
| 28 | 28 počet: 1   |
| 29 | 29 počet: 1   |
| 30 | 30 počet: 1   |
| 31 | 31 počet: 1   |
| 32 | 32 počet: 1   |
| 33 | 33 počet: 1   |
| 34 | 34 počet: 1   |
| 35 | 35 počet: 1   |
| 36 | 36 počet: 1   |
| 37 | 37 počet: 1   |
| 38 | 38 počet: 1   |
| 39 | 39 počet: 1   |
| 40 | 40 počet: 1   |

*Nýchod: štola průchodná dle 15 m hloubka 3 m využitím štoly*

2. 11. 1950 209  
2. 10. 1951 325  
2. 10. 1951

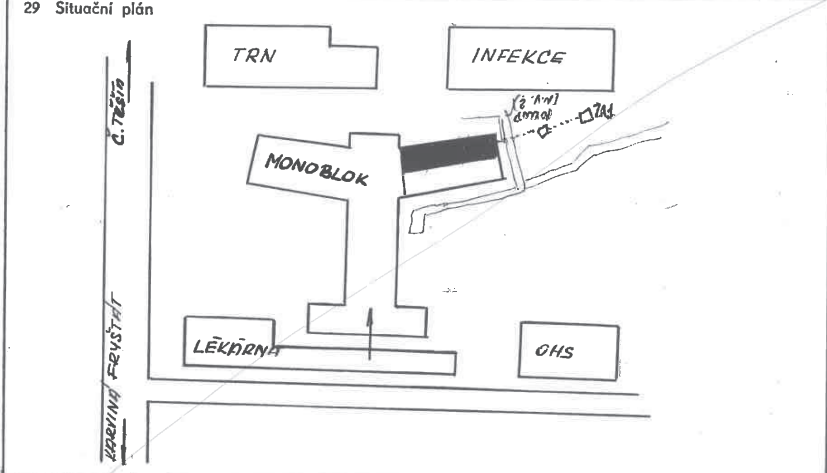

10 Majitel (operativní správce) úkrytu Memorie s poliklinikou Karviná - Ráj

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu Ministerstvo zdravotnictví


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |  |   |   |   |                                     |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030194</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: <u>150</u><br>v rozmezí: <u>101-150</u><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORÁVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>  | 5 Místo (obec)<br><u>Výdmuchov 399</u><br><u>Karviná Ráj</u>  |   |   | 2<br>3<br>4<br>5                    |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 368 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 245 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 113 m <sup>2</sup><br>objem čist. príst. 588 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ <i>ATYPICKÉ</i> 5 ks<br><br>poklopy<br>typ ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[REDAKCE]  | <b>44 Souřadnice:</b> x 5527<br>y 4324   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pítaná voda<br>nádrž <i>PVC</i> 0,5 m <sup>3</sup><br>plnění h<br>študna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod. kanal, splašků<br>přev. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>vlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[REDAKCE]  | <b>45 Poznámka</b> 033065<br><i>VYF. MĚS MČK</i><br><i>MS OS - 77/71KR-00P-2016</i><br><i>6.12.06</i>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><i>4/4 1/1</i>   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 6   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 600 000,-  |
|   | <b>36</b>   | <b>42 Společné ukrytí</b><br><i>PAC + ZEM</i><br><i>MONOBLOK</i>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> zahájení 1952<br>ukončení 1954   |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 4,9 h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <i>10/1990</i><br>cena: <i>2.143,50</i><br>ES: datum: <i>1989</i><br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><i>411 KS OBJEKTU</i>  |
|   | <b>38 Doba rej. vzduchu</b> h   |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><i>NSP KARVINÁ</i>  |
|   |   |  | <b>50 Zpracoval:</b><br><i>DE MOONIC S.P. K. LITKO</i><br><i>12.12.06</i><br><b>KARVINÁ IV</b><br><b>Severomoravský krajský národní výbor</b><br><i>3</i> <b>Ředitelství obrany kraje</b><br><i>3</i> <b>Rádu rudé zástavy</b><br><b>OSTRAVA</b> |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 10 | počet: 1                 |
| 9  | vykon/typ                |
| 8  | vykon/typ                |
| 7  | vykon/typ                |
| 6  | vykon/typ                |
| 5  | vykon/typ                |
| 4  | vykon/typ                |
| 3  | vykon/typ                |
| 2  | vykon/typ                |
| 1  | vykon/typ                |
| 28 | FVZ                      |
| 27 | odvod                    |
| 26 | studna                   |
| 25 | signalizace              |
| 24 | ES                       |
| 23 | ES                       |
| 22 | radiomaják 702.0 842     |
| 21 | rozhlas po dr.           |
| 20 | telefon                  |
| 19 | železobeton              |
| 18 | proský beton             |
| 17 | cihl. zdívo              |
| 16 | vestavěný                |
| 15 | samost. stroj            |
| 14 | štolový - studnový       |
| 13 | CO-Stav 1-121, 122-123   |
| 12 | SCOS-Tech 2-18, 19, 20   |
| 11 | SCOS-Tech 2-28           |
| 10 | CO-6-1                   |
| 9  | CO-6-2                   |
| 8  | způsob. vystav. zpeřtat. |
| 7  | mírové využ.             |
| 6  | úkryt                    |
| 5  | úkryt a VS               |
| 4  | VS ZDES 20               |
| 3  | obyvatelstvo             |
| 2  | žactvo                   |
| 1  | zaměstnanci              |
| 11 | do 100                   |
| 10 | 100 - 200                |
| 9  | nad 200                  |

*Návod:*  
*stola přichodná*  
*délka 10m*  
*tloušťka 3m*  
*výštiní stola*  
*L.H. 156 509*  
*OTOU: 451, 348*  
*A 101, 455*

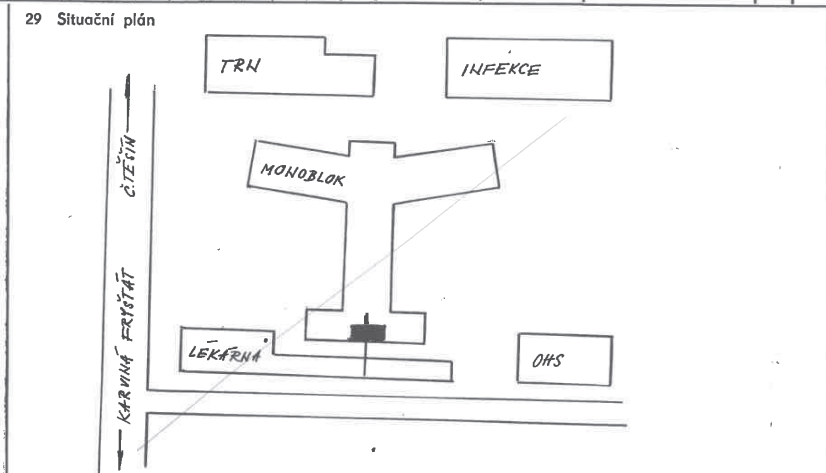

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu *Nemocnice s poliklinikou*  
*Karvina Rdj*


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
*Ministersho zdravotnictví*

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030195</b> | 2 Po vyplnění <del>FORME</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <i>do 50</i>          | 7 Doba zpořtov.<br>do 2 h<br>2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h                                  | 8 Doba provozu<br>mín. 24 h<br>mín. 48 h<br>mín. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5.<br>4.<br><b>3.</b><br>2. |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  | 5 Místo (obec)<br><i>Vydmuchoy 399</i><br><i>Karvina Rdj</i> | do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |   |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 42 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 42 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 10 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 103 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <i>Atypické</i> 4 ks</p><br><p>poklopy</p> <p>typ <i>P<sub>2</sub></i> 1 ks</p> <p><i>P<sub>3</sub></i> 1</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <i>424</i></p> <p>y <i>5522</i></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <i>11</i> 1 m<sup>3</sup></p> <p>plnění <i>1/15</i> h</p> <p>středna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>středna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splášků</p> <p>průsm. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržběř úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka <i>031101 VS</i></p> <p><i>výřez MBS MSK</i></p> <p><i>MSOS - 27/11Kč - 20 - 2007</i></p> <p><i>26.11.07</i></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>4/4 1/1</i></p> <p><i>SPF 300 / 1</i></p> <p><i>KF 45 / 4</i></p> <p><i>HAF 17</i></p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva <i>6</i></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <i>150 000,-</i></p>  |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí <i>ZAM</i></p> <p><i>ZDRSO</i></p>   | <p>47 Realizace úkrytu: <i>zahájení 1952</i></p> <p><i>ukončení 1957</i></p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu <i>11,0</i> h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>VI/1990</i></p> <p>cena: <i>922,65</i></p> <p>ES: datum: <i>1989</i></p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>VS</i></p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>M.S.P. KARVINO</i></p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>M.S.P. KARVINO</i></p>  |
|   |  |  | <p>50 Zpracoval <i>GONZ Karviná</i></p> <p><i>LIKLIKOU</i></p> <p><i>17</i></p> <p><i>15412 KARVINÁ IV</i></p> <p>51 Kontroloval <i>[redacted]</i></p> <p>Štáb civilní obrany k</p> <p>Pracovníci Úřadu zástavy</p> <p><i>OSTRAVA</i></p> <p><i>3</i></p> |

|    |                             |          |
|----|-----------------------------|----------|
| 10 | 1                           | počet: 1 |
| 9  | 2                           | počet: 1 |
| 8  | 3                           | počet: 1 |
| 7  | 4                           | počet: 1 |
| 6  | 5                           | počet: 1 |
| 5  | 6                           | počet: 1 |
| 4  | 7                           | počet: 1 |
| 3  | 8                           | počet: 1 |
| 2  | 9                           | počet: 1 |
| 1  | 10                          | počet: 1 |
| 28 | FVZ                         |          |
| 27 | odvod                       |          |
| 26 | studna                      |          |
| 25 | signalizace                 |          |
| 24 | ES                          |          |
| 23 | rozhlás po dr.              |          |
| 22 | realizace                   |          |
| 21 | telefon                     |          |
| 20 | železobeton                 |          |
| 19 | průstý beton                |          |
| 18 | cihln. zábr.                |          |
| 17 | vestavěný                   |          |
| 16 | samoř. stroj                |          |
| 15 | štalový - studnový          |          |
| 14 | CO-Stav 1-121, 1-122, 1-123 |          |
| 13 | SCOS-Tech 2-18, 19, 20      |          |
| 12 | SCOS-Tech 2-28              |          |
| 11 | CO-6-1                      |          |
| 10 | CO-6-2                      |          |
| 9  | způsob                      |          |
| 8  | vystav. zpořít.             |          |
| 7  | mírové využ.                |          |
| 6  | úkryt                       |          |
| 5  | úkryt a VS                  |          |
| 4  | VS                          |          |
| 3  | obyvatelstvo                |          |
| 2  | žacht                       |          |
| 1  | územní                      |          |

Východ:  
 štola průchodná  
 délka 10,1m  
 hloubka 3m  
 vyústění štolou  
 2.11.2004  
 10.11.2004

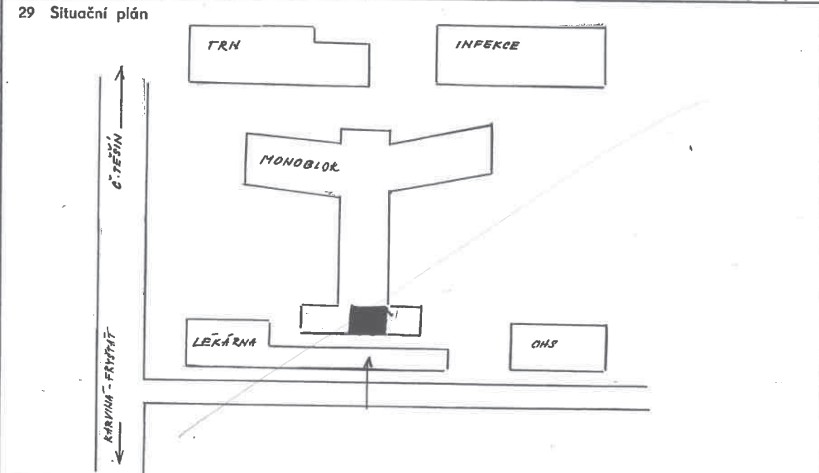

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu *Nemocnice s poliklinikou Karvina - Ráj*

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
*Ministerstvo zdravotnictví*

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |                                     |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030196</b> |  | 2 Po vyplnění <b>TAJNE</b><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>50</b><br>v rozmezí: <b>do 50</b> |  | 7 Doba zpořít.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                       |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>Výdmuchov 399<br/>Karvina - Ráj</b>      |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |  |  | 2<br>3<br>4<br>5                    |  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 54 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 38 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 16 m <sup>2</sup><br>objem číst. prost. 95 m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ <i>atypické</i> 4 ks<br><br>poklopy<br>typ ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>44 Souřadnice:</b> x 5527<br>y 4324   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <i>tlaková</i> 1 m <sup>3</sup><br>plnění 1,15 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přesap. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>45 Poznámka</b> 030 103<br><i>vyřaz M2B NSK</i><br><i>M905-271-11K2-00-2007</i><br><i>25. 11. 07</i>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><i>KF 100/3 W</i><br><i>OPF 300 P/B/W</i>   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 7  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 150 000  |
|  | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkryti</b> <i>2AM</i><br><i>Poliklinika</i><br><i>+ souběžně</i>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> <i>zahájení 1952</i><br><i>ukončení 1954</i>   |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 1,9 h   | <b>43. Poslední servis a oprava</b><br><b>FVZ:</b> datum: <i>VI/1990</i><br>cena:<br><b>ES:</b> datum: <i>1989</i><br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><i>SVS OBJEKTU</i>   |
|  | <b>38 Doba rej. vzduchu</b> h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><i>NSP KARVINA</i>   | <b>50 Zpracoval:</b> <i>GÜNZ Karvina</i><br><i>11. 8. 1988</i><br>[redacted] telství<br><i>12. KARVINA IV</i><br><b>Severomorávský krajský národní výbor</b><br><b>51</b> <i>Krajský úřad</i><br><i>Státní ústřední obrana k. a. j.</i><br><i>Moskva - Radu rudé zástavy</i><br><b>OSTRAVA</b> |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 11 | Och. K     | do 100                                       |
| 10 | souč. K    | 100 — 200                                    |
| 9  |            | nad 200                                      |
| 12 | Urcení     | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci        |
| 13 | Použití    | VS   |
| 14 |            | úkryt<br>úkryt a VS                          |
| 15 |            | způsob<br>výstav. zpečet.                    |
| 16 | Směrnice   | CO-6-1<br>CO-6-2                             |
| 17 | Typ        | štolový - studnový<br>samost. stroj          |
| 18 | Konstrukce | cihli, zděivo<br>prastý beton<br>železobeton |
| 19 |            | telefon                                      |
| 20 |            | rozhlas po dr.                               |
| 21 |            | radiomaják                                   |
| 22 |            | ES   |
| 23 |            | signalizace                                  |
| 24 |            | studna                                       |
| 25 |            | odvod  |
| 26 |            | odvod samosp.                                |
| 27 |            |  |
| 28 | FVZ        | 55   |
| 29 |            | počet: 1                                     |
| 30 |            | počet: 1                                     |

VÝCHOD:  
ŠTOLKA PRŮCHODNÁ  
DĚLKA 10m  
HLOUBKA 3m  
VUŠTĚNÍ ŠTOLDU  
L.H. 154 604  
17001 437, 203  
2101 866

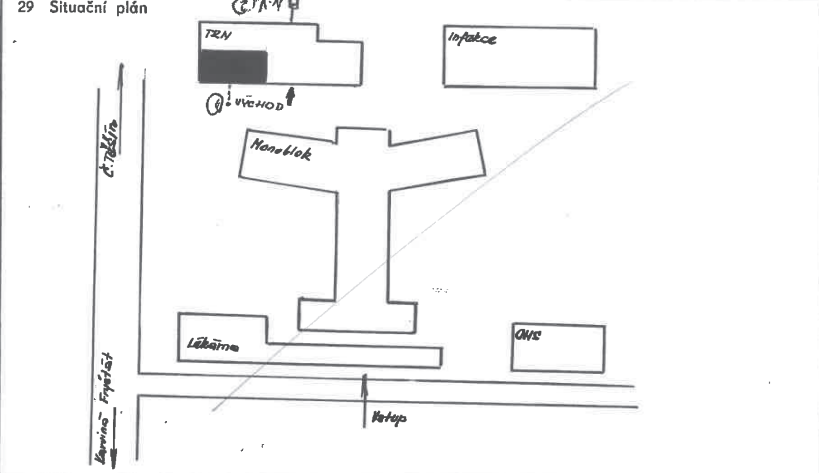

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
Nemocnice s poliklinikou  
Karviná Rdj

Nadřízený ústř. orgán majitel úkrytu  
Ministerstvo zdravotnictví

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030197**

3 Kraj  
SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
KARVINÁ

2 Po vyplnění TAJNE  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
62

5 Místo (obec)  
Výdmuchov 399  
Karviná Rdj

6 Kapacita projektovaná: 150  
v rozmezí: 101 — 150  
750

|           |           |
|-----------|-----------|
| do 50     | 51 — 100  |
| 101 — 150 | 151 — 300 |
| 301 — 450 | 451 — 600 |
| 601 — 900 | nad 900   |

7 Doba zpožotov.  
nad 12 h  
2 — 6 h  
6 — 12 h

8 Doba provozu  
min. 24 h  
min. 48 h  
min. 72 h

9 Třída odolnosti  
SPRU  
SPRU-Z  
5. (4)


2.  
3.  
4.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 106 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 69 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 37 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 142,5 m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ D <sub>2</sub> 1 ks<br>D <sub>3</sub> 4 ks<br><br>poklopy<br>typ P <sub>2</sub> 1 ks<br>P <sub>3</sub> 1 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>                                       | <b>44 Souřadnice:</b> x 5528<br>y 4324  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž Hakova 1 m <sup>3</sup><br>plnění 1,15 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přes. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>                                       | <b>45 Poznámka</b> 033068<br>výřezem H28 N8K<br>H90S - 27171Kč - 00 - 2007<br>26.7.07 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><br>JPE 300/ 1<br>KF 85/ 4  | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 6                             | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 600 000,- Kčs   |
|  | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkryti</b> Obyv<br>Adm + TRN                        | <b>47 Realizace úkrytu:</b> zahájení 1958<br>ukončení 1961                            |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 115 h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: VI/1990<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>VA VS OBJEKTU                                       |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b> h   | ES: datum: 1989<br>cena:   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>MSP KARVINA                                      |
|  |   |  | <b>50 Zpracoval</b><br>OÚNZ K<br>113 MOČNICE S POLIKLINIKOU<br>tř. Karviná IV         |
|  |   |  | <b>51 Ověřil</b><br>M. J. K.<br>nositel Řádu rudé zástavy<br>OSTRAVA                  |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 11 | Och. souč. Kp | do 100<br>100 — 200<br>nad 200   |
| 12 | Urcení        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>saměstátnost   |
| 13 | Použití       | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS STÁNICE ODŠ. POMOCÍ  |
| 14 |               | úkrýv  |
| 15 |               | mirové využ. SÁITNY  |
| 16 | Směrice       | způsob<br>výstav. zpočet.  |
| 17 | Typ           | CO-Stav 1-121, 1-121<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |
| 18 | Konstrukce    | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový                                     |
| 19 |               | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zděivo   |
| 20 |               | rozhlás po dr.<br>telefon  |
| 21 |               | radiomaják <i>0030</i>   |
| 22 |               | ES   |
| 23 |               | signalizace  |
| 24 |               | studna   |
| 25 |               | odvod samosp.  |
| 26 |               | 300 FVZ  |
| 27 |               | 55   |
| 28 |               | počet: 2   |
| 29 |               | počet: 2   |

Východ: 1  
štolá průchodná  
délka 20 m  
hloubka 3 m  
vyústění štolou

Východ 2:  
štolá průchodná  
dl. 15 m  
hl. 3 m  
vyústění štolou  
LH 156 304  
LH 156 304  
LH 156 304

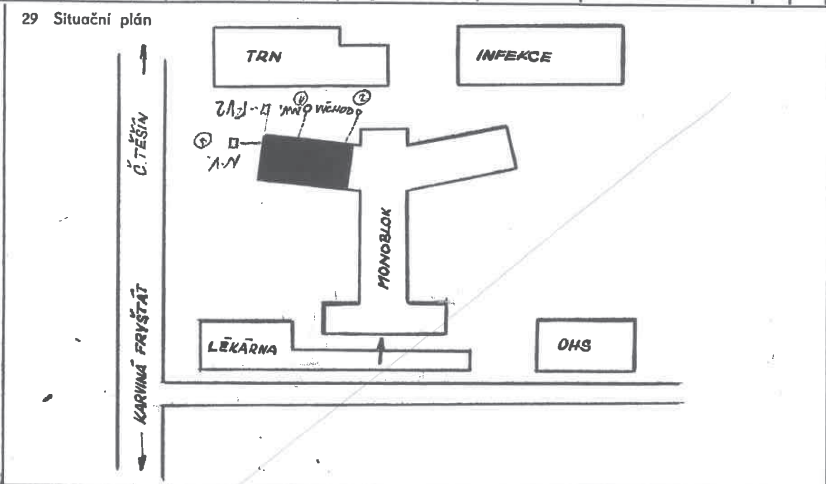


10 Majitel (operativní správce)  
úkryt Memorie s polibnicou  
Karviná Ráj

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
Ministerstvo zdravotnictví

|   |  |   |   |   |                                     |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030198</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>120</b><br>v rozmezí: 101 — 150<br><b>160</b> | 7 Doba zpořhotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                | 8 Doba provozu<br>mín. 24 h<br>mín. 48 h<br>mín. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ   | 5 Místo (obec)<br>Výdmuchov 399<br>Karviná Ráj                            | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 2<br>3<br>4<br>5                                      | 2<br>3<br>4<br>5                    |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 368 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 245 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 123 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 528 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ <i>atypické</i> 4 ks<br><br>poklopy<br>typ P <sub>2</sub> 2 ks<br>P <sub>3</sub> 2 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 5527<br>y 4324  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <i>Haková</i> 1 m <sup>3</sup><br>plnění 1,15 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přev. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b> 030101<br><i>vyř. HES MKK</i><br><i>HES 05-77/1/KR-00P-2006</i><br><i>6.12.06</i>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><br><i>UPF 300/1</i><br><i>4/4 1/1</i><br><i>4/400/8</i>   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>6  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 600 000,- Kčs   |
|   | <b>36</b>   | <b>42 Společné ukrytí</b><br><i>PROJEKT + ZAMĚSTNANCI</i><br><i>ZAT</i>                                      | <b>47 Realizace úkrytu:</b> zahájení 1952<br>ukončení 1957  |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>4,9 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <i>VI/1990</i><br>cena:<br>ES: datum: <i>1989</i><br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><i>na VS objektu</i>  |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><i>NSP Karviná</i>  | <b>50 Zpracovatel úkrytu:</b><br><i>INŽENÝRINGOVÁ FIRMA KARVINÁ IV</i><br><i>Severomoravský územní úřad</i><br><i>Štáb myšl. obrany kraje</i><br><i>Provozní středisko rudé zástavy</i><br><b>OSTRAVA</b> |

VÝCHOD  
 ŠTOLA PRŮCHODNÁ  
 DĚLEK 10 m  
 HLÓDKA 3 m  
 VYUŽITÍ ŠTOLOU  
 L.M. 155-305  
 JTSK: 454, 399  
 1.001, 040

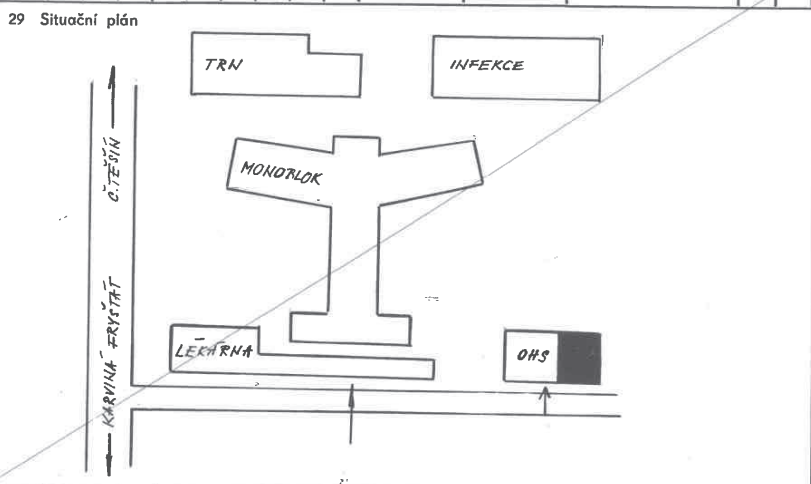

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu: **OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE**  
**Karviná 851**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**Ministerstvo zdravotnictví**

|   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030199</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>85</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b><br><b>51 - 100</b><br><b>85</b> |  | 7 Doba zpožotov.<br>do 50<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                  |  | 8 Doba provozu<br>do 2 h<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br><b>(5)</b> |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>Výdmuchov 399</b><br><b>Karviná Bělá</b>                                     |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |   |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.    |  |


|                      |                         |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | počet: / ks             | počet: / ks             | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 28 FVZ               | 5006 výkon/typ 55       | vykon/typ               | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 27                   | odvod                   | odvod                   | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 26                   | studna                  | studna                  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 25                   | signalizace             | signalizace             | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 24                   | ES                      | ES                      | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 23                   | radiomaják              | radiomaják              | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 22                   | rozhlás po dr.          | rozhlás po dr.          | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 21                   | telefon                 | telefon                 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 20                   | železobeton             | železobeton             | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 19                   | prstý beton             | prstý beton             | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 18                   | cihl. ždivo             | cihl. ždivo             | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 17                   | vestavěný samost. stroj | vestavěný samost. stroj | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 16                   | štolový - studnový      | štolový - studnový      | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 15                   | CO-Stav 1-123           | CO-Stav 1-123           | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 14                   | SCOS-Tech 2-18, 19, 20  | SCOS-Tech 2-18, 19, 20  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 13                   | SCOS-Tech 2-28          | SCOS-Tech 2-28          | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 12                   | CO-6-1                  | CO-6-1                  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 11                   | CO-6-2                  | CO-6-2                  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 10                   | způsob vystav. zpeřet.  | způsob vystav. zpeřet.  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 9                    | mirové využ. SKLAD      | mirové využ. SKLAD      | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 8                    | úkrýt                   | úkrýt                   | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 7                    | úkrýt a VS              | úkrýt a VS              | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 6                    | VS                      | VS                      | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 5                    | obyvatelstvo            | obyvatelstvo            | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 4                    | žactvo                  | žactvo                  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 3                    | zaměstnanci             | zaměstnanci             | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 2                    | do 100                  | do 100                  | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 1                    | 100 — 200               | 100 — 200               | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
|                      | nad 200                 | nad 200                 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 99 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 61 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 28 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 152,5 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ <i>atypické</i> 5 ks<br><br>poklopy<br>typ <i>PL</i> 1 ks<br><i>PS</i> 1<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>  | <b>44 Souřadnice:</b> x 5527<br>y 4324  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <i>tlaková</i> 1 m <sup>3</sup><br>plnění 1,5 h<br>studna 1/sec<br><br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br><br>odvod kanal. splašků<br>přeserp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>  | <b>40 Udržbář úkrytu</b><br>  | <b>45 Poznámka</b><br><i>vyřazen</i><br><i>MZS MSK</i><br><i>MSOS-27171KŘ-CO-2007</i><br><i>72.12.2007</i>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br><i>KF 100 4/0 JPF300 1/0</i>  | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 6  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 370 000,-   |
|  | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br><i>OMS - PATOLOGIE</i>                               | <b>47 Realizace úkrytu:</b> <i>zahájení 1953</i><br><i>ukončení 1955</i>  |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 1,8 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum:<br>cena:<br>ES: datum:<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><i>OBJEKT</i>   |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b> h  |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><i>NSP KARVINA</i>   |
|  |  |   | <b>50 Zpracoval</b> <i>GONZ KARVINA</i><br><i>13.12.07</i><br>POLIKLINIKA<br><i>734 12 KARVINÁ IV</i><br><b>Severomoravský krajský národní výbor</b><br><b>státní civilní obrany kraje</b><br><b>posádku rudé zástavy</b><br><b>OSTRAVA</b> |



|                    |  |
|--------------------|--|
| 11 Ochr. Kódy      | do 100<br>100 — 200<br>nad 200   |
| 12 Účel            | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci  |
| 13 Použití         | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS  |
| 14                 | mirové využ. <b>SATV</b>   |
| 15                 | způsob<br>výstav.<br>zpevně.<br>výstav.  |
| 16 Směnice         | CO-6-1<br>CO-6-2   |
| 17 Typ             | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav <b>122</b><br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 |
| 18 Kon-<br>strukce | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo   |
| 19                 | telefon  |
| 20                 | rozhlas po dr.   |
| 21                 | radiomaják <b>930 436</b>  |
| 22                 | ES   |
| 23                 | signalizace  |
| 24                 | studna   |
| 25                 | odvod<br>samosp.   |
| 26                 | vykon/typ <b>55</b>  |
| 27                 | počet: <b>1</b>  |
| 28 FVZ             |  |

2. M. 150 254  
3. M. 450, 050  
4. M. 200, 200

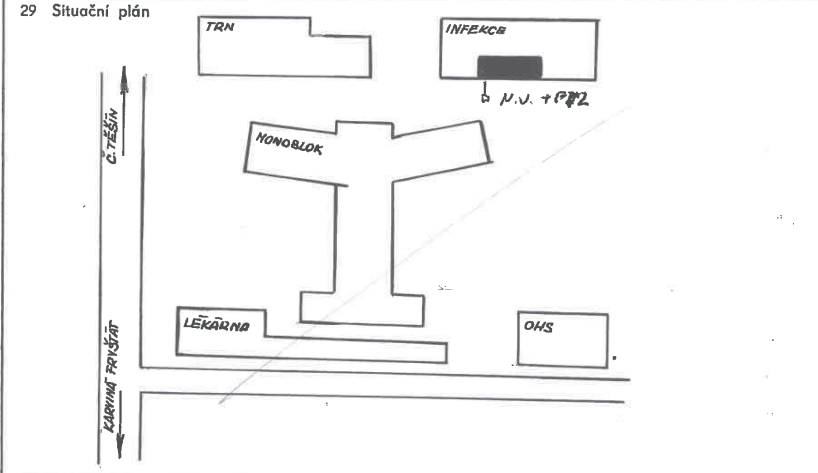

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu **Nemocnice s poliklinikou  
Karviná Rdj**


Nadřízený ústř. orgán majitel úkrytu  
**Ministerstvo zdravotnictví**

14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030200</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná<br>v rozmezí: <b>101 - 150</b><br><b>250</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožatov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>5.<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>Výdmuchov 399<br/>Karviná Rdj<br/>poc.č. 473</b>   |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 126 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 95 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 31 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 2345 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D <sub>2</sub> 1 ks<br>D <sub>3</sub> 3 ks<br><br>poklopy<br>typ ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>44 Souřadnice:</b> x 5524<br>y 4324  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <i>Haková</i> 1 m <sup>3</sup><br>plnění 1,15 h<br>studna 1/sec<br><br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br><br>odvod kanal. splašků<br>přesp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | 34  | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>45 Poznámka</b> 033104<br>výhled MRS MŠK<br>MRS - 277142 - 00 - 2007<br>26.07.07 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>VF 4/4<br>YTF 300   | 35  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 6  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 600000 Kč   |
|  | 36  | <b>42 Společné ukrytí</b> JON<br>INFESTACE<br>4 DZAP  | <b>47 Realizace úkrytu:</b> zahájení 1959<br>ukončení 1962                          |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 1,9 h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: VI/1990<br>cena: - 922.-<br>ES: datum: 1989<br>cena:  | <b>48 Uložení dokumentace:</b> zahájení 1959<br>ukončení 1962<br>VS OBJEKTU         |
|  | <b>38 Doba rej. vzduchu</b> h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>NŠP KARVINA  | <b>50 Zpracoval:</b> [redacted]<br>MOCNICE S POLIKLINIKOU<br>12 KARVINA IV          |
|  |   | <b>51 Kontroloval:</b> [redacted]<br>Severomoravský krajský národní výbor<br>Státní civilní obrana kraje<br>Řádu rudé zástavy<br>3. IV. 1989<br>OSTRAVA |   |

NV - PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 7,5m  
 HLOUBKA 0,8m  
 VYÚSTĚNÍ NAD  
 TERÉNEM VERTIKÁL-  
 NÍ ŠAHTOU  
 L.A. 105 205  
 1101 964

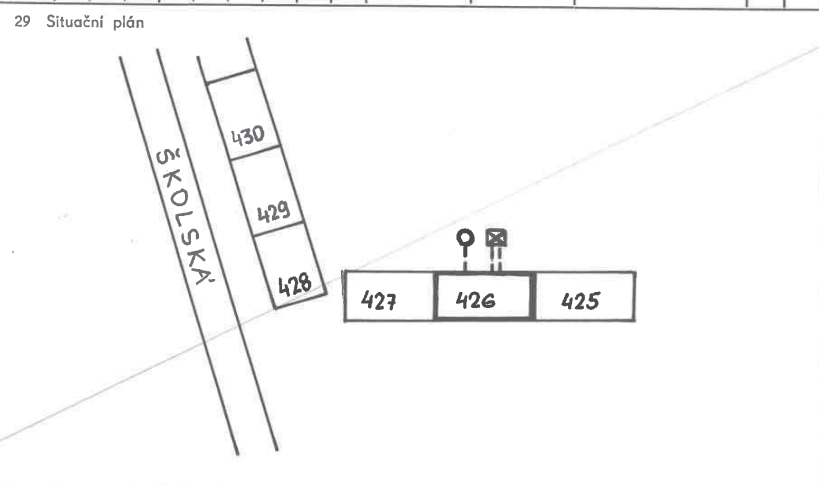

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030201</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo <b>62</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>104 - 150</b><br><b>7.50</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | 7 Doba<br>zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba<br>provozu<br>mín. 24 h<br>mín. 48 h<br>mín. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-2<br>SPRU<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres<br>(obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                                      |  | 5 Místo (obec)<br><b>KA-4 RA'S</b><br><b>ŠKOLSKÁ 16/426</b>  |  |  |  |  |  |   |  |


|   |  |   |                   |                                  |                                 |   |  |            |                    |                        |       |                |           |                                   |        |                               |                              |   |
|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|--------------------|------------------------|-------|----------------|-----------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 11 Ochr. Ks<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>řadivo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využití | 15 způsob<br>výstav.<br>zpevnění | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studňový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihln. zdívko | 19 telefon | 20 rozhlas po dir. | 21 revidenční<br>maják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>okresněpř.<br>samosp. | 26 FVZ | 27 počet:<br>300<br>výkon/typ | 28 počet:<br>55<br>výkon/typ | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 |
|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|--------------------|------------------------|-------|----------------|-----------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|---|

10 Majitel (operační správce)  
úkrytu  
**OKA - SPRÁVA ŠAHTŮ 9.25.**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO  
PARNÍ A ENERGETIKY**  
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>123,95</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>5 450</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>3 350</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>119,9</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D<sub>2</sub></b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D<sub>3</sub></b> <b>1</b></p> <p>poklapy</p> <p>typ <b>P 7,5</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>P 3</b> <b>2</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>3</b> <b>2</b> ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDAKCE]</b></p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>55 27</b></p> <p>y <b>43 24</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,750</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,5</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal, splašků</p> <p><del>průtok</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal, čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><b>[REDAKCE]</b></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>03 1003</b></p> <p>vyráběn <b>MES MSK</b></p> <p><b>MSOS - 2717/KR-EO-2007</b></p> <p><b>20-12-07</b></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>FP 100 5/3</b></p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>144</b></p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>150 634</b></p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><b>425,426,427</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1959-61</b></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><b>hod 0,8</b> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>6/96</b></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: <b>2/97</b></p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>PRACOVNÍ 2000</b></p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   | <p>50 Zpracoval <b>ODDĚL OBRANY PODNIKU</b></p> <p><b>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ</b></p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p><b>701 97 OSTRAVA 2</b></p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štab civilní obrany kaje</p> <p>Radu rudé zástavy</p> <p><b>OSTRAVA</b></p> |

**NV PRŮLEZNÝ DÉLKA 7  
HLOUBKA 1  
VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU**  
L.M. 159 506  
150: 450 201  
120: 200

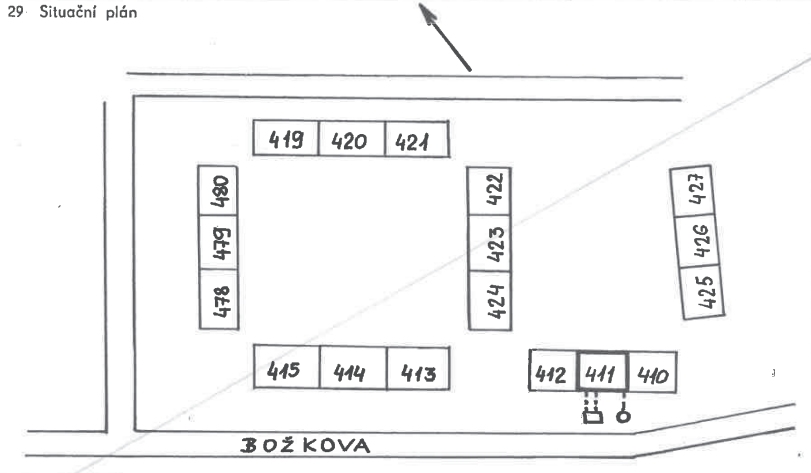

10 Majitel (operativní správce)  
úkrýtu  
020  
**ENER SPRÁVA SÍDLIŠTÍ a.s.**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrýtu

**FED. MIN. PALIV A ENERGETIKY**

108 PŘÍP. ÚSTŘ. SÍDLIŠTÍ

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Evid. číslo úkrýtu — listu  
**08030202**

3 Kraj  
SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
Počet výtisků **6**  
Výtisk číslo **2**

5 Místo (obec)  
**KR-4 RÁJ  
BOŽKOVA 51/4H**

6 Kapacita projektovaná: **180**  
v rozmezí: **101-150**  
**750**

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

7 Doba zpohotov.  
2 — 6 h  
6 — 12 h  
nad 12 h

8 Doba provozu  
min. 24 h  
min. 48 h  
min. 72 h

9 Třída odolnosti


|        |
|--------|
| 2      |
| 3      |
| 4      |
| 5      |
| SPRU-Z |
| SPRU   |

|                      |   |                             |        |
|----------------------|---|-----------------------------|--------|
| 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | počet: <b>1</b>   | vykon/typ: <b>300 class</b> | 28 FVZ |
| 27                   | odvod   | pičošep samosp.             | 27     |
| 26                   | studna  |                             | 26     |
| 25                   | signalizace   |                             | 25     |
| 24                   | ES  |                             | 24     |
| 23                   |   |                             | 23     |
| 22                   |   |                             | 22     |
| 21                   | radiačnímařička   | 100-11005                   | 21     |
| 20                   | rozhlas po dr.  |                             | 20     |
| 19                   | telefon   |                             | 19     |
| 18                   | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo   |                             | 18     |
| 17                   | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový                                    |                             | 17     |
|                      | CO-Štav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |                             |        |
| 16                   | Směrnice  |                             | 16     |
| 15                   | způsob<br>výstav.<br>zpracobek  |                             | 15     |
| 14                   | mirové využití  | <b>NENÍ</b>                 | 14     |
| 13                   | Použití<br>úkrýtk<br>úkrýtk a VS<br>VS  |                             | 13     |
| 12                   | Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci                                     |                             | 12     |
| 11                   | Okř.<br>Kř do 100<br>100 — 200<br>nad 200   |                             | 11     |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>103,12</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>49,14</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>1376</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem číst. prost. <b>108</b> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D<sub>2</sub></b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D<sub>3</sub></b> <b>1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P<sub>2,5</sub></b> <b>1</b> ks</p> <p><b>P<sub>2</sub></b> <b>0</b></p> <p><b>P<sub>3</sub></b> <b>2</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>2</b> ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>55 20</b></p> <p>y <b>43 16</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,750</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>50 min</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přeserp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>03 1002</b></p> <p><b>konstrukce</b></p> <p><b>nová</b></p> <p><b>výroben M&amp;S MSK</b></p> <p><b>HSOS - 27171KE - 00 - 2007</b></p> <p><b>10.12.2007.</b></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>FP 100 9 / 3 FP</b></p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>174</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>150 637</b></p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><b>BOZOUFA 410,411,412</b></p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1959 - 1961</b></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>1hod' <b>16'</b> <b>072</b> h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>09.10.07</b></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: <b>12.11.07</b></p> <p>cena: <b>11/2004</b></p> <p><b>č. tel. číslo 6229109</b></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>PRAHOVNĚ 2000</b></p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>50 Zpracovatel</p> <p><b>ODDĚL OBRANY PODNIKU</b></p> <p><b>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTÍ</b></p> <p>koncernový podnik</p> <p>čís. směry 25</p> <p>701 07 OSTRAVA 2</p> <p><b>Severomoravský krajský národní ústřední úřad</b></p> <p><b>Státní úřad pro civilní obranu kraje</b></p> <p><b>OSTRAVA</b></p> |

|    |           |     |
|----|-----------|-----|
| 10 | vykon/typ | 300 |
| 9  | počet:    | 1   |
| 8  | počet:    | 1   |
| 7  |           |     |
| 6  |           |     |
| 5  |           |     |
| 4  |           |     |
| 3  |           |     |
| 2  |           |     |
| 1  |           |     |

NV PRŮLEZNÝ  
 DELKA 7m  
 HLOUBKA 1m  
 VVŮSTĚNÍ NAD TĚRĚ  
 NEM VERTIKÁLNÍ  
 ŠACHTOU  
 L.H. 457/904  
 JSE: 410, 445  
 1 408, 332

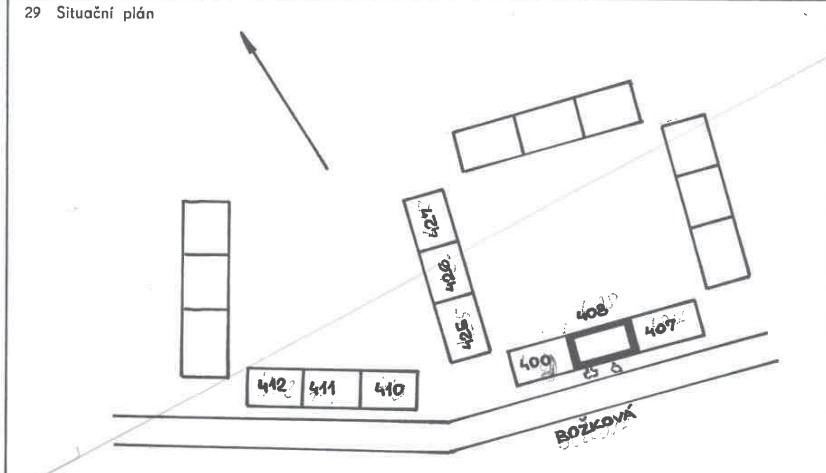

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 11 | Och. souč.      | 9 do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |
| 12 | Určení          | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
| 13 | Použití         | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS   |
| 14 | způsob          | výstav.<br>výstav.<br>mírové vyuč. MENT. SÚPRAVA  |
| 15 | 16              | Směrnice  |
| 17 | Typ             | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-44, 15<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |
| 18 | Kon-<br>strukce | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo  |
| 19 | telefon         |   |
| 20 | rozhlas po dr.  |   |
| 21 | rozhl. maják    |   |
| 22 | ES              |   |
| 23 | signalizace     |   |
| 24 | studna          |   |
| 25 | odvod           | prečerp.<br>samosp.   |
| 26 |                 |   |
| 27 |                 |   |
| 28 | FVZ             |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Evid. číslo úkrytu — listu                           | 08030203  |
| 2 | Po vyplnění — TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo | 6<br>2  |
| 3 | Kraj   | SEVEROMORAVSKÝ  |
| 4 | Okres (obvod)  | KARVINÁ   |
| 5 | Místo (obec)   | KA - 4<br>BOŽKOVA 57/408  |
| 6 | Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:                 | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |
| 7 | Doba zpohotov.                                       | do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h   |
| 8 | Doba provozu   | min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h   |
| 9 | Třída odolnosti                                      | 2<br>3<br>4<br>5<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU  |

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 OKA SPRÁVA SILNIŠŤ a.s.  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FED. MIN. PRŮMYSLU A ENERGETIKY ČR (PRAHA)


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 109,77 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 48,14 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 13,26 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 108, - m<sup>3</sup><br/>028,4</p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D<sub>2</sub> ks 1</p> <p>D<sub>3</sub> 1</p> <p>poklapy</p> <p>typ P<sub>7,5</sub> ks 1</p> <p>D<sub>2</sub> 0</p> <p>D<sub>3</sub> 2</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55 20</p> <p>y 43 15</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,750 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 50 min</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>odp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 03 1001</p> <p>Brumavice</p> <p>schůzka</p> <p>sekan</p> <p>H 25 HSK v m. m. m.</p> <p>HSDS-27-71KĚ-CO-2007</p> <p>70.72.2007</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100</p> <p>3/3</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1+5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>150.634</p>  |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>BOZKOVA 400,407,408</p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1950 - 1961</p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>0,72 1 hod 48' h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 04.06.2000</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 12.11.1999</p> <p>cena:</p> <p>č. účtu: 6229062</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>Pracovník ZÚCO</p>  |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>1969 - 1961</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>1969 - 1961</p> <p>ODDĚL OBRANY TĚLESU</p> <p>OKR. SPRÁVA SÍDLIŠTĚ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>701 97 OSTRAVA 9</p> <p>Severo-moravský krajský národní výbor</p> <p>Konstolova</p> <p>štab civilní obrany kraje</p> <p>Radu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> |

|    |   |
|----|---|
| 10 | počet: 1  |
| 9  | vykon/typ SS  |
| 8  | 3000  |
| 7  | vykon/typ   |
| 6  | počet: 1  |
| 5  |   |
| 4  |   |
| 3  |   |
| 2  |   |
| 1  |   |
| 28 | FVZ   |
| 27 | odvod samosp.   |
| 26 | studna  |
| 25 | signalizace   |
| 24 | ES  |
| 23 |   |
| 22 |   |
| 21 | rehabilitace  |
| 20 | rozhlas po dr.  |
| 19 | telefon   |
| 18 | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo   |
| 17 | Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>školový - studnový   |
| 16 | Směrnice<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |
| 15 | způsob<br>výstav.<br>výstav.  |
| 14 | mirové výtč<br>Hejví.   |
| 13 | úkrý<br>úkrý a VS<br>VS   |
| 12 | Úřčení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
| 11 | och.<br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200  |

- průlezna štola  
- délka 10,8 m  
- hloubka - 1,6 m  
- výstup šachtou

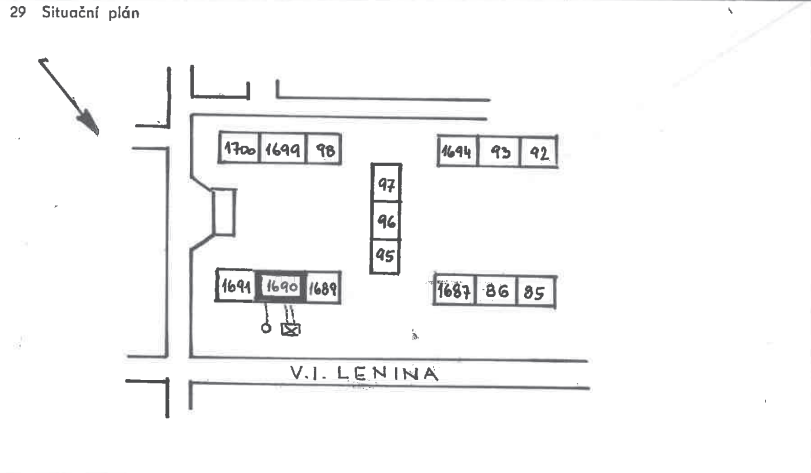

10 Majitel (operativní správce)  
úkrý  
OKR  
OKR SPRÁVA SÍDLIŠŤ 951

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrý  
OKR  
F-MPE Kynčohřetvi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |   |   |  |   |                                  |
|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrý — listu<br><b>08030204</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>1</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b><br><b>150</b>                | 7 Doba zpohotov.<br>do 50<br>2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>mín. 24 h<br>mín. 48 h<br>mín. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>5 |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ - NOVĚ MĚSTO</b><br><b>V. I. LENINA, 15/1690</b><br>Tř. Osuabóvení | 151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 500<br>601 - 900<br>nad 900  |   | 2<br>3<br>4<br>5                 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 94,5 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 69,7 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 13,2 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 153,4 m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ D2 1 ks<br>D3 1<br><br>poklapy<br>typ P2 1 ks<br>P3 2<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 29'<br>y 43° 23'  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž 0,500 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 0,4 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo ks<br>typ ks | <b>34</b><br><br><b>35</b><br><br><b>36</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b><br>03.10.23<br>kon. upřesnění<br>H2S risk. vynech.<br>H2S OS - 2717.1K2 - CO - 2007<br>70.12.2007  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 5/3<br>(USKLADNĚNÉ NEBBALOVA 17 11, KAG)  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 1,6 h<br><br><b>38 Doba reg. vzduchu</b> h                                | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b><br>190 950.-  |
|   |   | <b>42 Společné úkryti</b><br>TŘ. OSVODOZENÍ 1689-1699  | <b>47 Realizace úkrytu:</b><br>1959 ÷ 1964  |
|   |   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 4/1964/2000<br>cena:<br>ES: datum: 12/1957<br>20/1998<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>Pracovník ZJCO  |
|   |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>Měš. Karvina - sklad materiálů CO   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>Měš. Karvina - sklad materiálů CO  |
|   |   | <b>50 Zpracoval</b> [redacted] 1981  | <b>50 Zpracoval</b> [redacted] 1981   |
|   |   | <b>51 Kontroloval</b> [redacted]   | <b>51 Kontroloval</b> [redacted]<br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé z [redacted]<br>- 2. IV. 1981 TRAVARMI |

průlezná stola  
 délka 9,5 m  
 hloubka - 1,8 m  
 výřez zachton  
 L.M. 150, 300  
 JTSZ: 452, 231  
 1100, 158

29 Situační plán

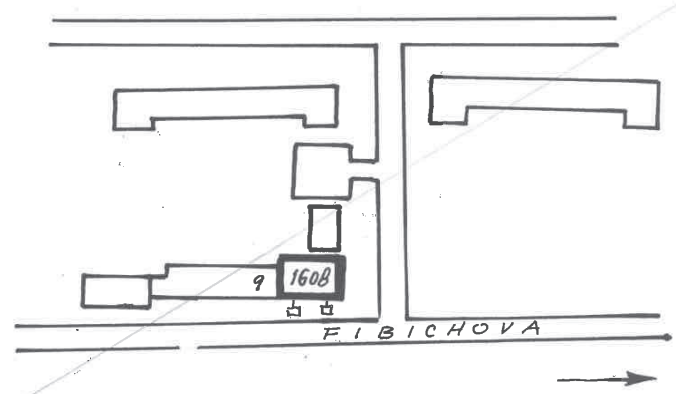

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030205</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b><br><b>150</b> |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>5 |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                                 |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ - Nové město</b><br><b>Fibichova 9/1608</b>         |  |  |  |  |  |                                  |  |

|   |   |                                      |                                      |           |                                 |   |  |            |                   |                                   |       |                |           |                     |        |             |              |             |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| 11 Ochr. Kd souč. Kd nad 200<br>100 - 200<br>do 100 | 12 Určení obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové vyuč<br>výstav.<br>výstav. | 15 způsob | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 15, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 rozhledovací<br>mařice 300-400 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>samosp. | 26 FVZ | 27 počet: 1 | 28 počet: 55 | 29 počet: 1 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|--------------|-------------|


10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
**SKR - SPRÁVA SÍŤOVÝCH ÚST.**  
OKD

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**OKD**  
**#111-5572**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 120,3 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 67,6 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 16,4 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 184,8 m<sup>3</sup> 175,3</p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P2 0 ks</p> <p>P3 1+1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0400 075 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 07 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>03 10 16</p> <p>receptura</p> <p>režim bez nářady</p> <p>H2S MSK vyřazen</p> <p>H205-27191KEL-CO-2007</p> <p>20.12.2007</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>EP 100 3/5</p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>186 660,-</p>  |
|   | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí.</p> <p>FIBICHOVY</p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1959 - 1963</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>hod 18 min 423 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/96</p> <p>cena: 6/2000</p> <p>ES: datum: 12/94</p> <p>cena: 9/2007</p> <p>číslo 8304048</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>Pracovník 26 CO</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>OVV - ARCHIV</p> <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>Severomoravský krajský národní úřad<br/>stáb civilní obrany<br/>nositel Řádu rudé hvězdy<br/>OSTRAVA</p> <p>2.11.1988</p> |

- průlezna vřola  
 - délka 10,5 m  
 - hloubka - 1,8 m  
 - výstup řádkem  
 L.M. 80, 900  
 500: 481, 900  
 1.000: 364

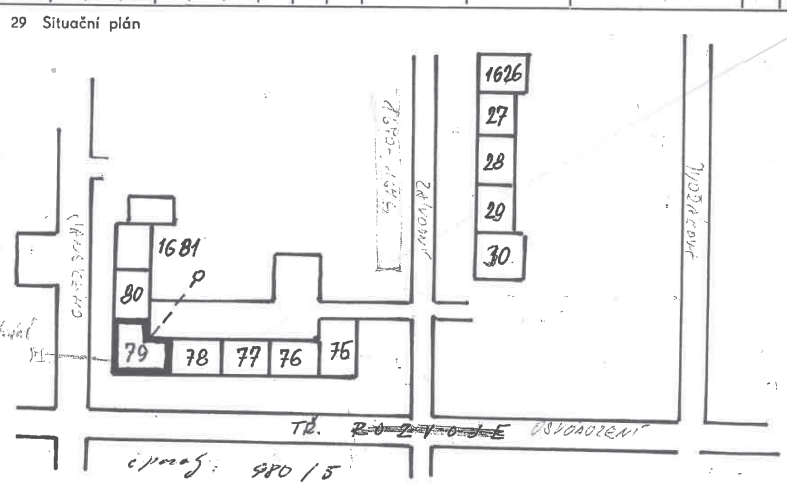

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030206**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINA**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **3**

5 Místo (obec)  
**KARVINA - Nové Město**  
**K. J. Lorencez, 25/1679**  
**Tr. Osvoobození**

6 Kapacita projektovaná: **150**  
 v rozmezí: **101 - 150**  
**750**

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 - 100  |
| 101 - 150 |
| 151 - 300 |
| 301 - 450 |
| 451 - 600 |
| 601 - 900 |
| nad 900   |

7 Doba zphotov.  
 2 - 6 h  
 6 - 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h

9 Třída odolnosti  
 SPRU  
 SPRU-2  
**3**

|  |   |                                |                   |                                     |                           |   |  |            |                   |  |       |                |           |                                     |        |  |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|------------|-------------------|--|-------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------|--|
| 11 Ochr. K. souč. K. op. 100 — 200 nad 200 | 12 Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci | 13 Použití úkryt úkryt a VS VS | 14 mírové využití | 15 způsob vystav. <del>oproti</del> | 16 Směrnice CO-6-1 CO-6-2 | 17 Typ vestavěný samost. straj štolový - studnový | 18 Kon. strukce železobeton prostý beton cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 <del>sestřemajáci</del> <b>100-1100</b> | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod <del>plynový</del> samosp. | 26 FVZ | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|------------|-------------------|--|-------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------|--|


10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
**AKZ - SPRAVNA ČIPLAČ V**  
**OKD**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**AKZ**  
**Technická místnost kopodělní**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 102 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 40 435 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 18,0 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 135,3 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ 22 1 ks</p> <p>23 2</p> <p>24 0</p> <p>poklapy</p> <p>typ P2 2 ks</p> <p>7,5 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>03 1021</p> <p>koncept</p> <p>soř. nos 2</p> <p>seker</p> <p>425 MSK</p> <p>4805-27171KR - CO - 2007</p> <p>20. 8. 2007</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KP 100 4/30 150H21</p> <p>JPF 000 1/1 0</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>hod 15' 0,9 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>186 660,-</p>   |
|  |  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>TŘ. OSVOBOZENÍ 79-80</p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1958 ÷ 1963</p>   |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 27.6</p> <p>cena: 6/2000</p> <p>ES: datum: 12.11.7</p> <p>cena: 11/1998</p> <p>č. účtu: 4350947</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>pracovní 26' 00</p>  |
|  |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|  |  | <p>50 Zpracoval [redacted] PODNIK</p> <p>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>701 57 OSTRAVA 2</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé</p> <p>51 Kontroloval [redacted]</p> <p>21. IV. 1980</p> | <p>50 Zpracoval [redacted] PODNIK</p> <p>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>701 57 OSTRAVA 2</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé</p> <p>51 Kontroloval [redacted]</p> <p>21. IV. 1980</p> |



- průlezna štola  
 - délka 10,15 m  
 - hloubka - 1,7 m  
 - výstup šachtou  
 L.H. 183 404  
 JTSO: 352, 135  
 1122, 243

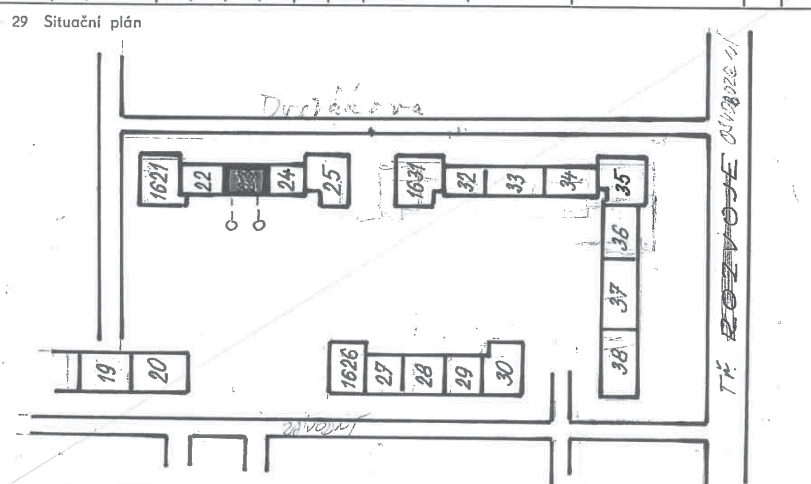

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030207**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINA**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků 6  
 Výtisk číslo 3

5 Místo (obec)  
**KARVINA - Nové město**  
**Drožáková 6/1623**

6 Kapacita projektovaná: 150  
 v rozmezí: 101 - 150  
 150

|           |
|-----------|
| nad 900   |
| 601 — 900 |
| 451 — 600 |
| 301 — 450 |
| 151 — 300 |
| 101 — 150 |
| 51 — 100  |

7 Doba zpožatov.  
 do 2h  
 2 — 6h  
 6 — 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 SPRU  
 SPRU-Z  
 SPRU

|   |  |   |   |                                  |   |   |  |               |                      |                              |          |                   |              |                        |           |                         |                       |                |                |
|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 11 Ochr. K <sub>0</sub><br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14<br>mirové vyci<br>výstav.<br>výstav. | 15<br>způsob<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 16 Směrnice<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdivo | 19<br>telefon | 20<br>rozhlas po dr. | 21<br>reliéz maják 40-1-0055 | 22<br>ES | 23<br>signalizace | 24<br>studna | 25<br>odvod<br>samosp. | 26<br>FVZ | 27<br>3000<br>vykon/typ | 28<br>55<br>vykon/typ | 29<br>počet: 1 | 30<br>počet: 1 |
|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
**OKR SPRAVA ŠTOLIST 9 s.r.l.**  
 OKD

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 OKD

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 187,2 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 87,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 35,0 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 269 232 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 141 ks</p> <p>D3 141</p> <p>poklapy</p> <p>typ P2 0 ks</p> <p>P3 141</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 53° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,75 x 2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>čerčerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 03 10 18</p> <p>Kompletní<br/>rekonstrukce<br/>H2S MSK vyřazen<br/>HSOS-27M.KR-CO-2007<br/>70.72.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 5/5 W</p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:<br/>425 500,-</p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí<br/>DVORŮ KOVA 1622, 1623, 1624</p>   | <p>47 Realizace úkrytu:<br/>1959 ÷ 1963</p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu<br/>1100 20 48 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 3/96<br/>cena: 42000</p> <p>ES: datum: 12/1997<br/>cena: 42000</p> <p>č. účtu: 25 2453629</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|  |   | <p>50 Zpracoval<br/>OKR 503 V8 ADLET<br/>kónstrucový podnik<br/>Čs. armády 65<br/>701 97 OSTRAVA 2</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor<br/>úst. b. civilní obran<br/>positel Řádu rudé z<br/>21 IV 1986 OUS TRAVA</p> | <p>51 - Kontrola</p>   |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 11 | Och. Kd        | 100  |
| 10 | seuč. Kd       | 100 — 200  |
| 12 | Určení         | zaměstnanec  |
| 13 | Použití        | obyvatelstvo<br>žactvo                                 |
| 14 |                | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                              |
| 15 |                | mirové výtč<br>zřísob<br>vystav. <small>oproti</small> |
| 16 | Směrnice       | CO-6-1<br>CO-6-2                                       |
| 17 | Typ            | školový - studnový<br>samost. stroj<br>vestavěný       |
| 18 | Konstrukce     | cihl. zděivo<br>prstý beton<br>železobeton             |
| 19 | telefon        |  |
| 20 | rozhlás po dr. |  |
| 21 | radiomaják     |  |
| 22 | ES             |  |
| 23 | signalizace    |  |
| 24 | studna         |  |
| 25 | odvod          | občasn. samosp.  |
| 26 |                |  |
| 27 |                |  |
| 28 | FVZ            | 300 C  |
| 29 |                |  |
| 30 |                |  |
| 31 |                |  |
| 32 |                |  |
| 33 |                |  |
| 34 |                |  |
| 35 |                |  |
| 36 |                |  |
| 37 |                |  |
| 38 |                |  |
| 39 |                |  |
| 40 |                |  |
| 41 |                |  |
| 42 |                |  |
| 43 |                |  |
| 44 |                |  |
| 45 |                |  |
| 46 |                |  |
| 47 |                |  |
| 48 |                |  |
| 49 |                |  |
| 50 |                |  |
| 51 |                |  |
| 52 |                |  |
| 53 |                |  |
| 54 |                |  |
| 55 |                |  |
| 56 |                |  |
| 57 |                |  |
| 58 |                |  |
| 59 |                |  |
| 60 |                |  |
| 61 |                |  |
| 62 |                |  |

- průřez na stla  
- délka 9,5 m  
- hloubka - 1,8 m  
- výstup šachtou  
L.M. 153 403  
STK: 552,316  
1100. 309

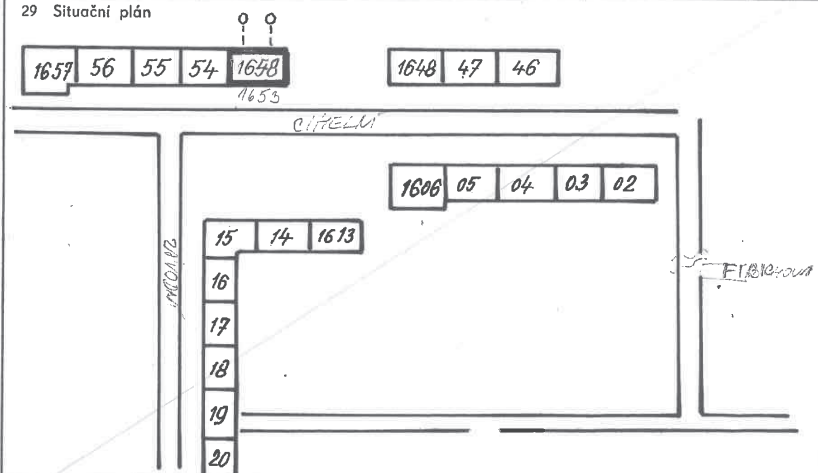

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
*DR. PRAHA - PRAHA*


Nadřizeny ústř. orgán majit. úkrytu  
*OKD*

*F.M.P.E.*

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030208</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>1</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101 — 150</b><br><b>150</b> <b>85</b> <b>100</b> <b>90</b><br>nad 900 | 7 Doba zpořetov.<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h<br>do 2 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br><b>3</b> |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ - Nové město</b><br><b>CIEHLNÍ 25/1653</b>  |   |   |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 90 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrývané 43,1 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 21,6 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 142,6 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p>                 | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 24'</p> <p>y 43° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál, splašků</p> <p><del>přecher</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál, čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P3 4 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>031 020</p> <p>kompletní řešení řešení</p> <p>M2S, MSK HSOS - 27171 RČ - CO-2007</p> <p>20.8.2007</p> <p>11.9.81 15.3.89</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KP 100 3/3 w</p> <p>10-12-62-12-90</p> <p>10-2-64-6-165</p> <p>10-11-63-10-136</p>  | <p>34</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>164 150,-</p>   |
|  | <p>35</p>  | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>CHELNÍ 1653; 1654</p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1959 - 1963</p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 4/96</p> <p>cena: 5/2000</p> <p>ES: datum: 12/97</p> <p>cena: 11/1998</p> <p>o činnosti: 6031171</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>Provozniční zpráva</p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>1. úrovn. 40' 995 h</p>         | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>SMZ KAROLINA s. r. o.</p> <p>24</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>SMZ KAROLINA s. r. o.</p> <p>24</p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>                           | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p>   | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>OSTRAVA</p> <p>Čs. armády 25 3</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p>   |
|  |  | <p>51 Kontrolní [redacted]</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nositel Rádu rudé [redacted]</p> <p>OSTRAVA</p>   | <p>51 Kontrolní [redacted]</p> <p>Severo-moravský krajský národní výbor</p> <p>OSTRAVA</p>   |

**NV PRŮLEZNĚ**  
**DĚLKA 10,4**  
**HLOUBKA 0,9**  
**VYŮSTĚNÍ**  
**NAD TERÉNEM**  
**VERTIKÁLNÍ**  
**ŠACHTOU**

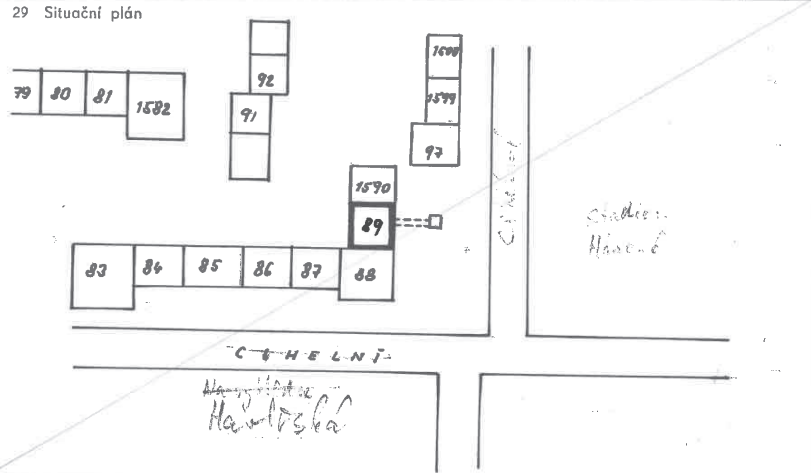

|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030209</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <del>101-150</del><br><b>150</b> <i>158</i> |  | 7 Doba zpožatov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min, 24h<br>min, 48h<br>min, 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6</b><br><b>CAMELNĚ: 62/1589</b>                                 |  |   |  |  |  |   |  |

|  |  |   |  |                                 |                                |   |  |            |                   |                    |       |                |           |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---|--|------------|-------------------|--------------------|-------|----------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 Ochr. K. do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 úkryt<br>mírové využití <b>MENŮ</b> | 15 způsob<br>výstav.<br>spoleh. | 16 Směnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studňový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-28<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 vlastní majetek | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>plavební<br>samosp. | 26 FVZ | 27 300 | 28 300 | 29 300 | 30 300 | 31 300 | 32 300 | 33 300 | 34 300 | 35 300 | 36 300 | 37 300 | 38 300 | 39 300 | 40 300 | 41 300 | 42 300 | 43 300 | 44 300 | 45 300 | 46 300 | 47 300 | 48 300 | 49 300 | 50 300 |
|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---|--|------------|-------------------|--------------------|-------|----------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|


10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
**OKR SPRÁVA ŠTOLLIŠŤ 9.S.**  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**FEDERÁLNÍ MINISTERSTVÍ PRŮMYSLU  
A ENERGETIKY**

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>95,44</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>53,60</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>14,70</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>117,95</b> m<sup>3</sup><br/>146,58</p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D<sub>2</sub>D<sub>2</sub></b> ks <b>1</b><br/><b>D<sub>3</sub></b> <b>1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P<sub>2</sub>P<sub>2</sub></b> ks <b>1</b><br/><b>P<sub>3</sub></b> <b>1</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>55 29 55 29</b><br/>y <b>43 23 43 23</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř <b>0,75</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,5</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>prečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>45 Poznámka <b>03 10 14</b><br/><i>neuvolněná nářadí</i><br/><i>HZS MSK vyřazen</i><br/><i>H505-27171KR-CO-2007</i><br/><i>10.12.2007</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>RE 100</b> <b>5/50</b></p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>1+4</b></p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>161.500</b><br/><b>101500</b></p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí<br/><b>CIHELNÍ 1589, 1590</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1959 - 1963</b><br/><b>1959 - 1965</b></p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu<br/><b>1 hod. 24'</b> <b>0,78</b> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>3/96</b><br/>cena: <b>6/2000</b></p> <p>ES: datum: <b>9/94</b><br/>cena: <b>10/1998</b></p> <p><b>elma: 3081422</b></p>  | <p>48 Uložení dokumentace:<br/><b>PRACOVNIK 20 CO</b></p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:<br/><b>BRN - ARCHA</b></p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:<br/><b>BRN - ARCHA</b></p>  |
|  |   | <p>50 Zpracoval <b>OKR - SPRÁVA SÍDLIST</b><br/>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25 3<br/><b>701 97 OSTRAVA 2</b></p> <p>Severomoravský krajský národní výbor<br/>51 Kontrolová<br/>nositel Řádu <b>[REDACTED]</b><br/><b>2. IV 1981</b> <b>OSTRAVA</b></p> | <p>50 Zpracoval <b>OKR - SPRÁVA SÍDLIST</b><br/>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25 3<br/><b>701 97 OSTRAVA 2</b></p> <p>Severomoravský krajský národní výbor<br/>51 Kontrolová<br/>nositel Řádu <b>[REDACTED]</b><br/><b>2. IV 1981</b> <b>OSTRAVA</b></p> |

- průlezaná štola  
 - délka 190 m  
 - hloubka - 1,8 m  
 - výstup sádkou

62 Situační plán

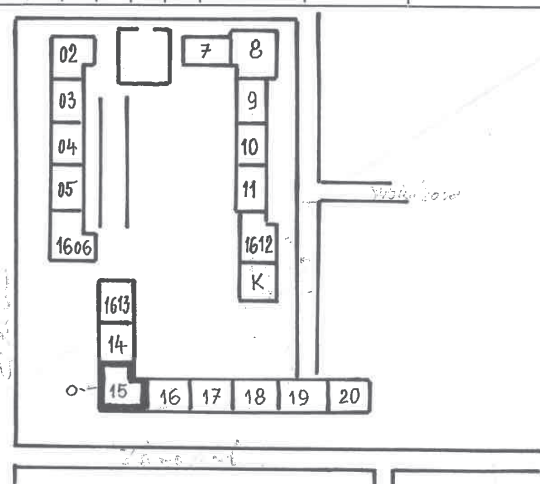

|   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030210</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 + 150<br>750       |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>5.<br>4.<br>3. |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>                        |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINA - Nové město<br/>Zdvouchá 1/1615</b> |  |  |  |   |  |   |  |

|   |  |   |   |                      |                                 |   |  |            |                   |                              |       |                |           |                  |        |                              |                              |
|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---|--|------------|-------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------|------------------|--------|------------------------------|------------------------------|
| 11 Ochr. Ks<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využití<br>výstav.<br>výstav. | 15 způsob<br>výstav. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>školový - studijní<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 18, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívko | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 síťová linka<br>2108-1190 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod samosp. | 26 FVZ | 27 počet: 1<br>výkon/typ: 55 | 28 počet: 1<br>výkon/typ: 55 |
|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---|--|------------|-------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------|------------------|--------|------------------------------|------------------------------|

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
**OKR SPRÁVA ŠKOLNÍČKY a.s.**  
OKD


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**OKD**



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 113,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrytí 75,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 15,2 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 200 192 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p>                             | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 53° 25'</p> <p>y 43° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 9,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 97 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>čerč. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo ks</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P2 1 ks</p> <p>P3 0</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>03 1017</p> <p>Průmyslové<br/>soustavy<br/>sebeob.<br/>HZE - MSK vyřazen<br/>HSOS - 27171KR-10-2007<br/>70.72.2007</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>EP 100 3 ks</p>  | <p>34</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>204 000. —</p>   |
|   | <p>35</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>CINELMA 1G14, 1G13</p> <p>ZAVODNÍ 1G15, 1G16</p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1959 - 1963</p>  |
|   | <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 8/1976</p> <p>cena: 7/2002</p> <p>ES: datum: 12/1976</p> <p>cena: 7/2001</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>1 hod 30' 1/2 h</p>                         | <p>el. měř. 3021714</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>                                       |  | <p>50 Zpracoval OKR SPRÁVA ČIDLÍŠTÍ</p> <p>3. úřadovna</p> <p>701 07 OSTRAVA</p> <p>51 Kontrola Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štab civilní obr.</p> <p>nositel Řádu rud.</p> <p>OSTRAVA</p> |

- průlezna stola  
 - délka 10,4 m  
 - hloubka - 1,8 m  
 - výstup šachtou  
 L.M. 200 300  
 JMK: 452, 402  
 1100, 130

29 Situační plán

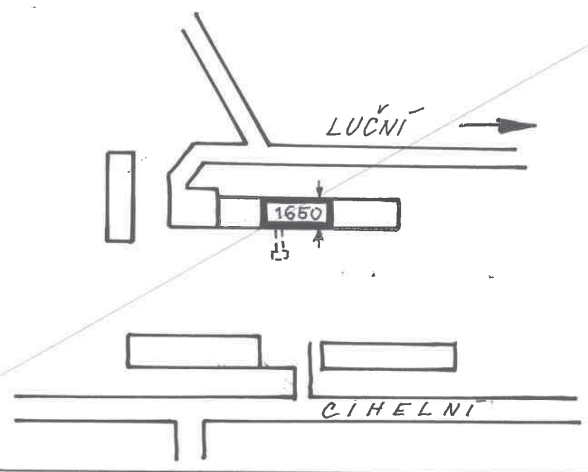

|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030211</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TJNE</del><br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 3 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>150                 |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |  | 8 Doba provozu<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-2<br>5 |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>                                  |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINA - Nové město<br/>CIHELNI 47/1650<br/>LUČNÍ</b> |  |   |  |   |  |  |  |

|   |  |   |                   |                                     |                                 |   |  |            |   |       |                |           |                  |        |                                |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|---|-------|----------------|-----------|------------------|--------|--------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 Ochr. souč. Ko<br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 Účelní<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 Mírové využití | 15 způsob vystav. <del>oproti</del> | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Štav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr.<br>sestavěmajitel 40-1180 | 21 ES | 22 signalizace | 23 studna | 24 odvod samosp. | 25 FVZ | 26 počet: 3000<br>vykon/typ 55 | 27 počet: 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|---|-------|----------------|-----------|------------------|--------|--------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
OKD - PRÁVA  
OKD - PRÁVA  
OKD - PRÁVA

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
OKD

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <i>115,9</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro uкрývané <i>55,17</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <i>140</i> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <i>150</i> m<sup>3</sup><br/><i>154</i></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <i>D2</i> <i>D3</i> <i>1</i> ks<br/><i>1</i></p>                             | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <i>55°25'</i><br/>y <i>43°23'</i></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <i>0,75</i> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <i>0,75</i> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklapy</p> <p>typ <i>D2</i> <i>D3</i> <i>1</i> ks<br/><i>1</i></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Udržebář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><i>03.10.19</i></p> <p><i>Krumpáček</i> <i>MBS MSK</i><br/><i>sořtn</i> <i>4505-2717162-00-200</i><br/><i>selam</i> <i>20.8.2007</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>FP 100</i> <i>0/0</i></p>   | <p>34</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><i>150.630,-</i></p>   |
|   | <p>35</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><i>LUČNÍ 1649, 1650, 1651</i></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><i>1958 - 1963</i></p>   |
|   | <p>36</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>3/1976</i><br/>cena: <i>6/2000</i></p> <p>ES: datum: <i>12/1977</i><br/>cena: <i>10/1998</i></p> <p><i>elmer: 182988114</i></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>2000</i></p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><i>1hod 25'</i> <i>30h</i></p>                                       | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>50 Zpracoval</p> <p><i>[signature]</i></p>  | <p>50 Zpracoval <i>[signature]</i></p> <p>51 Kontroloval</p> <p><i>[signature]</i></p> <p>Severomoravský krajský národní výbor<br/>štab civilní obrany<br/>nositel Řádu rud</p> <p><i>21. IV. 1981</i></p> <p><b>STRAVA</b></p> |

**NV - PRŮLEZNÝ**  
**DĚLKA 10m**  
**HLOUBKA 1,1m**  
**VYÚSTĚNÍ NAD**  
**TERÉNEM VERTIKÁL**  
**NÍ ŠACHTOU**  
 L.H. 157-204  
 JSC: 152, 036  
 1099 992

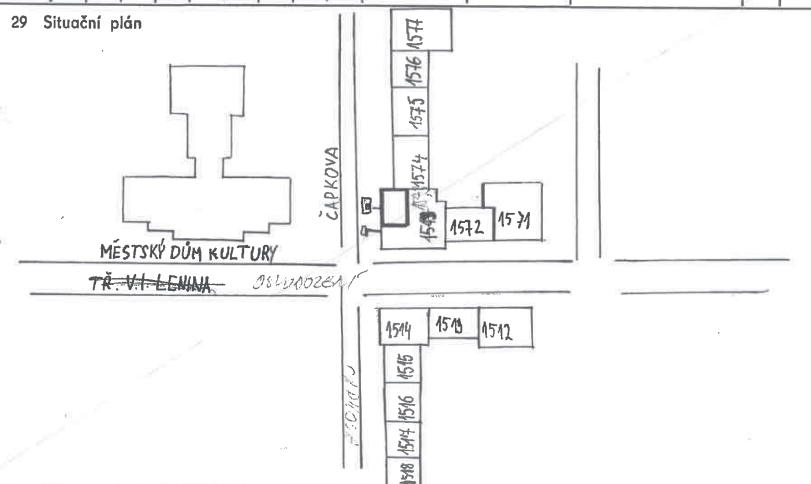

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030212**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **2**

6 Kapacita projektovaná:  
 v rozmezí: **150** ✓  
**101 - 150**

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

7 Doba zhotov.  
 do 2h ✓  
 2 — 6h  
 6 — 12h ✗  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14

|   |   |                                    |                               |                               |   |   |   |            |                     |                         |       |                |           |                            |            |                |             |             |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|---------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 11 Ochr. souř. K do 100 100 — 200 nad 200 ✓ | 12 Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci | 13 Použití úkryt • ✓ úkryt a VS VS | 14 Mírové využití <b>NENÍ</b> | 15 způsob výstav. <b>NENÍ</b> | 16 Směrnice SCOS-Tech 2-18, 4-28 SCOS-Tech 2-28 CO-6-1 CO-6-2 | 17 Typ štolový - studňový samostat. stroj vestavěný ✓ | 18 Konstrukce železobeton prosý beton cihl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. — | 21 rozhledovací do 300m | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod odpadní samosp. ✓ | 26 FVZ 300 | 27 vykon/typ 1 | 28 počet: 1 | 29 počet: 1 |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|---------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|


10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
**OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ a.s.**  
 OÚD

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO PALIV A ENERGETIKY**  
 PROJEKTOVATEL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>134,9</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>54,6</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>26,6</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>138,2</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D<sub>2</sub></b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D<sub>3</sub></b> <b>1</b></p> <p><b>D<sub>4</sub></b> <b>1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P<sub>215</sub></b> <b>2</b> ks</p> <p><b>P<sub>715</sub></b> <b>1</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>55 29</b></p> <p>y <b>43 23</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,400</b> <b>0,750</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>1</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>převod</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržba úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><i>02.05.07</i></p> <p><i>krizové</i></p> <p><i>socha</i></p> <p><i>HZS MSK vyřazen</i></p> <p><i>H505-27171xR-10-2007</i></p> <p><i>70.12.2007</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FDP 100 <b>4/14</b></p> <p>JPF 500 <b>1/d, (1ks navíc)</b></p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p><b>110</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>295 400</b></p>   |
|   | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><b>TŘ. OSVOBOZENÍ 1571,1572,1573</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1959-63</b></p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>hod <b>90'</b> <b>992</b> h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>4/96</b></p> <p>cena: <b>6/2000</b></p> <p>ES: datum: <b>12/97</b></p> <p>cena: <b>10/1998</b></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>PPK...</i></p>   |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>el. měř: 4782048</i></p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|   |   |   | <p>50 Zpracoval <b>OKR-SPRÁVA OCHR. T</b></p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p>   |
|   |   |   | <p>51 Kontroloval <b>Severomoravský krajský národní výbor</b></p> <p>stáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé</p> <p><b>OSTRAVA</b></p>                                   |

|    |   |
|----|---|
| 11 | Och. Kout: Ka do 100 100 — 200 nad 200          |
| 12 | Úrcení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci          |
| 13 | Použití úkryt úkryt a VS VS                     |
| 14 | Mírové využití SKLAD                            |
| 15 | způsob vystav. způsob                           |
| 16 | Směrnice CO-6-1 CO-9-2                          |
| 17 | Typ vestavěný samost. stroj štolový - študnový  |
| 18 | Konstrukce železobeton prostý beton cihl. zdívo |
| 19 | telefon   |
| 20 | rozhlas po dr.                                  |
| 21 | základní maják 240-1080                         |
| 22 | ES  |
| 23 | signalizace                                     |
| 24 | studna  |
| 25 | odvod přetvář. samosp.                          |
| 26 | 28 FVZ  |
| 27 | 300 výkon/typ C/SS počet: 1                     |
| 28 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                            |

NV PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 9,2m  
 HLOUBKA 0,8m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

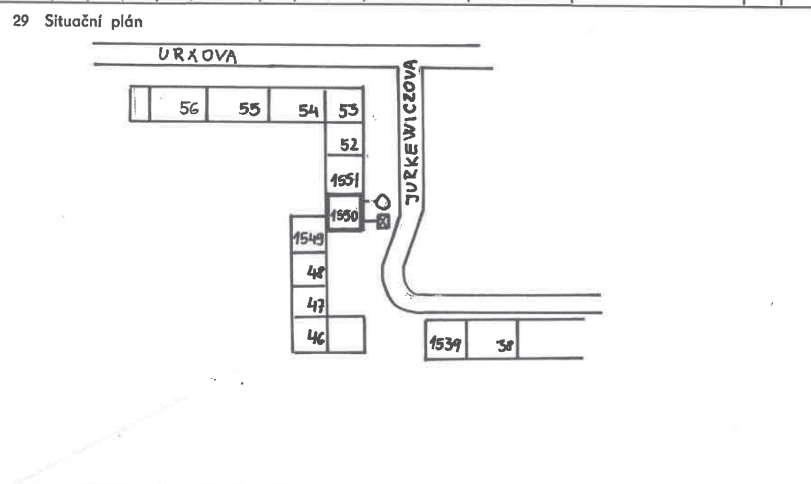

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 OKR SPRÁVA SIDLIŠŤ 95,  
 020


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FED. MINISTERSTVO PALIV  
 A-ENERGETIKY  
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030213</b> | 2 Po vyplnění TAJNĚ<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 1 | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmez.:<br>282 101-150<br>101-150<br>51-100<br>151-300<br>301-450<br>451-600<br>601-900<br>nad 900 | 7 Doba zpožotov.<br>do 2h<br>2-6h<br>6-12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>2 |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINA                               | 5 Místo (obec)<br>KAB JURKOVIČOVA<br>6/1550   |   |  |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 111,85 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 45,60 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku m<sup>2</sup> ?</p> <p>objem čist. prost. 190 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D<sub>2</sub> 1 ks</p> <p>D<sub>3</sub> 1</p><br><p>poklopy</p> <p>typ P<sub>275</sub> 1 ks</p> <p>P<sub>315</sub> 1</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55 29</p> <p>y 43 23</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,450 0,600 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,40 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>průtok</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p><br><p>35</p><br><p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>03 1008</p> <p>Heřk Kaminář - sklad IPCHO</p> <p>noví vyřazení mátiace</p> <p>H2S 17sk</p> <p>H2S05-2717IKR-CO-2007</p> <p>20.8.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 3/3</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,05 h</p><br><p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 141</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 186,665</p>  |
|   |   | <p>42 Společné úkryti</p> <p>JURKOVICOVA 1550, 1551, 1552</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1956 - 1964</p>  |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/19/2000</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 12/97</p> <p>cena: 11/1998</p>                         | <p>48 Uložení dokumentace: PRACOVNÍK ZU CO</p>   |
|   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: Heřk Kaminář</p>  |  |
|   |   | <p>50 Zpracoval ODDĚL OBRANNY MOCHNICE<br/>OKR-SPRÁVA SÍDLIŠŤ<br/>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25<br/>701 07 OSTRAVA 2</p>                    |  |
|   |   | <p>51 Kontroloval Severomoravský krajský národní výbor<br/>štáb civilní obrany<br/>násitel Řádu rudé z. [redacted]<br/>- 2. IV. 1981 STRAVAVA</p> |  |



NV PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 6,5 m  
VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠAHTOU

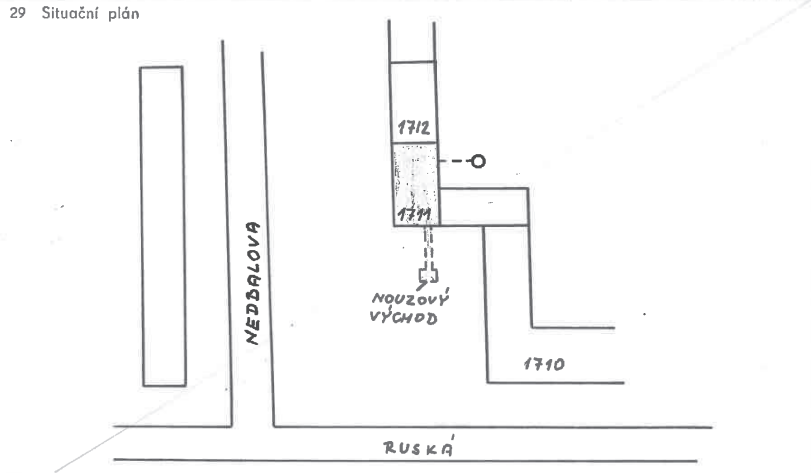

|   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030214</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo <b>6</b> |  | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: 101-150<br><b>150</b>   |  | 7 Doba zhotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>3.<br>5.<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6</b><br><b>NEDBALOVA 10/1711</b> |  |   |  |  |  |   |  |

|   |   |   |                                   |                                 |                                 |   |  |            |                   |                                     |       |                |           |                            |        |                                 |                         |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|-------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 11 Ochr. souř. Ka<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení:<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využití <b>SKLAD CO</b> | 15 způsob<br>výstav.<br>zpočet. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-19, 15, 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 <del>zemělmaják</del> 40-1-10083 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>přech. samosp. | 26 FVZ | 27 300 výkon/typ<br>b/55 počet: | 28 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|-------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
**OKR SPRÁVA SÍDLIŠŤ 46**  
**VED**


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**GR OKD-OSTRAVA**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>83,44 m<sup>2</sup></b><br>plocha pro ukryvané <b>41,7 m<sup>2</sup></b><br>plocha tech. prov. bloku <b>21,93 m<sup>2</sup></b><br>objem čist. prost. <b>92,40 m<sup>3</sup></b>   | <b>33 Dveře</b><br>typ <b>D2</b> <b>111 ks</b><br><b>D3</b> <b>22</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>  | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>5529</b><br>y <b>4323</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <b>0,75 m<sup>3</sup></b><br>plnění <b>0,5 h</b><br>studna <b>1/sec</b><br>užitková voda<br>nádrž <b>m<sup>3</sup></b><br>plnění <b>h</b><br>studna <b>1/sec</b><br>odvod kanal. splašků<br>předělov. samospádem<br>akumulač. jímka <b>m<sup>3</sup></b><br>naplnění <b>h</b><br>tlak. jímka <b>m<sup>3</sup></b><br>naplnění <b>h</b><br>kanal. čerpadlo<br>typ <b>ks</b> | poklopy<br>typ <b>P3</b> <b>2 ks</b><br><br>uzávěry<br>typ <b>ks</b>  | <b>40</b>   | <b>45 Poznámka</b> <b>031 027</b><br><i>Drumpe</i><br><i>aktor</i><br><b>H2S MSK výraz</b><br><b>MSOS-27171KR-CO-2007</b><br><b>70672.2007</b>            |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 <b>4/4</b><br>JPE 500 <b>1/1</b>   | <b>34</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> <b>165.755,-</b>  |
|  | <b>35</b>   | <b>42 Společné úkrytí</b><br><b>NEDBALOVA 171, 1712</b>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> <b>1963</b>   |
|  | <b>36</b>   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>4/10/2000</b><br>cena:<br>ES: datum: <b>12/17/2000</b><br>cena:<br><b>el met: 138 2793</b> | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNIK ZU CO   |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>hod 19'</b> <b>0,61 h</b>           |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><br><b>50 Zpracoval</b> <b>OKR-SPRÁVA</b><br><b>koncernový útvar</b><br><b>701 07 0017/402</b>                       |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b> <b>h</b>                                  |   | <b>51 Kontrola</b> <b>Severo-moravský krajský národní výbor</b><br><b>štáb civilní ochrany</b><br><b>nositel Řádu</b><br><b>2. IV. 1982</b> <b>STRAVA</b> |

|   |    |                  |    |   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |  |    |                            |    |                          |    |  |    |  |    |              |    |             |    |           |    |               |    |                    |    |                         |    |                      |    |                |    |        |    |        |    |        |    |                 |    |                |    |       |    |            |    |    |    |              |    |        |    |             |    |        |    |           |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |
|---|----|------------------|----|---|----|--|----|---|----|---|----|---|----|--|----|----------------------------|----|--------------------------|----|--|----|--|----|--------------|----|-------------|----|-----------|----|---------------|----|--------------------|----|-------------------------|----|----------------------|----|----------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|-----------------|----|----------------|----|-------|----|------------|----|----|----|--------------|----|--------|----|-------------|----|--------|----|-----------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|
| 10  | 11 | 12               | 13 | 14  | 15 | 16   | 17 | 18  | 19 | 20  | 21 | 22  | 23 | 24   | 25 | 26                         | 27 | 28                       | 29 | 30   | 31 | 32                                       | 33 | 34           | 35 | 36          | 37 | 38        | 39 | 40            | 41 | 42                 | 43 | 44                      | 45 | 46                   | 47 | 48             | 49 | 50     | 51 | 52     | 53 | 54     | 55 | 56              | 57 | 58             | 59 | 60    | 61 | 62         | 63 | 64 | 65 | 66           | 67 | 68     | 69 | 70          | 71 | 72     | 73 | 74        | 75 | 76      | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |
| počet: 300  |    | výkon/typ: C55   |    | počet: 28   |    | FVZ  |    | odvod   |    | přístup samosp.   |    | studna  |    | signalizace                                      |    | ES                         |    | rozhlás po dr.           |    | telefon  |    | zelezbeton                               |    | prosty beton |    | cihl. zdivo |    | vestavěný |    | samost. stroj |    | štolový - studnový |    | CO-Stav 1-121, 122, 123 |    | SCOS-Tech 2-19-16 22 |    | SCOS-Tech 2-28 |    | CO-6-1 |    | CO-6-2 |    | způsob |    | výstav. zpečet. |    | mírové využití |    | úkrýt |    | úkrýt a VS |    | VS |    | obyvatelstvo |    | žactvo |    | zaměstnanci |    | do 100 |    | 100 - 200 |    | nad 200 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |
| NV PRŮLEZNÝ<br>DĚLKA 5,4m<br>VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM<br>VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU |    | 29 Situační plán |    | 10 Majitel (operativní správce)<br>úkrýtu<br>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ 95,<br>RD |    | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |    | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-2<br>SPRU<br>5. (4) |    | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101-150<br>760 |    | 7 Doba zpožotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h |    | 5 Místo (obec)<br>KARVINA 6<br>NEDBALOVA 33/1705 |    | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ |    | 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ |    | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků 2<br>Výtisk číslo 2 |    | 1 Evid. číslo úkrýtu - listu<br>08030215 |    | 12 Určení    |    | 13 Použití  |    | 14        |    | 15            |    | 16 Směrnice        |    | 17 Typ                  |    | 18 Kon-<br>strukce   |    | 19             |    | 20     |    | 21     |    | 22     |    | 23              |    | 24             |    | 25    |    | 26         |    | 27 |    | 28           |    | 29     |    | 30          |    | 31     |    | 32        |    | 33      |    | 34 |    | 35 |    | 36 |    | 37 |    | 38 |    | 39 |    | 40 |    | 41 |    | 42 |    | 43 |    | 44 |    | 45  |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  |
| 1708  |    | 1707             |    | 1706  |    | 1705   |    | 1704  |    | 1703  |    | 1702  |    | NEDBALOVA  |    | NOVOZOVÝ<br>VÝCHOD         |    | 29                       |    | 10   |    | 8  |    | 9            |    | 6           |    | 7         |    | 5             |    | 4                  |    | 3                       |    | 2                    |    | 1              |    | 14     |    | 13     |    | 12     |    | 11              |    | 10             |    | 9     |    | 8          |    | 7  |    | 6            |    | 5      |    | 4           |    | 3      |    | 2         |    | 1       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>121,87 m<sup>2</sup></b><br>plocha pro ukryvané <b>69,30 m<sup>2</sup></b><br>plocha tech. prov. bloku <b>19,30 m<sup>2</sup></b><br>objem čist. prost. <b>152,46 m<sup>3</sup></b>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D2 <b>1 ks</b><br>D3 <b>1</b><br><br>poklapy<br>typ P2 <b>12 ks</b><br>P3 <b>1 ks</b><br><br>uzávěry<br>typ <b>ks</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>5529</b><br>y <b>4323</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <b>0,75 m<sup>3</sup></b><br>plnění <b>0,5 h</b><br>studna <b>1/sec</b><br>užitková voda<br>nádrž <b>m<sup>3</sup></b><br>plnění <b>h</b><br>studna <b>1/sec</b><br>odvod kanal. splašků<br>přech. samospádem<br>akumulač. jímka <b>m<sup>3</sup></b><br>naplnění <b>h</b><br>tlak. jímka <b>m<sup>3</sup></b><br>naplnění <b>h</b><br>kanal. čerpadlo<br>typ <b>ks</b> | <b>34</b>  | <b>40</b> [redacted]   | <b>45 Poznámka</b> 031 026<br><i>Soubor seznam</i><br><i>HES MSK vyrážen</i><br><i>MSOS-27171KR-60-2007</i><br><i>70.72.2007</i>  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>EP 100 <b>9/3</b>  | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 150.630,-   |
|   | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br>NEDBALOVA 1704-1704   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1963  |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>1,08 h</b><br><b>1,09</b>  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>4/16</b><br>cena: <b>5/2000</b><br>ES: datum: <b>12/15</b><br>cena: <b>7/2001</b> | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNIK 24 00   |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br><b>h</b>  | elmei; 1566990   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>   |
|   |  |  | <b>50 Zpracoval</b> OKR-SPRAVA<br>koncurní podnik<br>Čs. armády 23<br>701 97 OSTRAVA 2<br><b>51 Kontrolová</b><br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní ob.<br>nositel Řádu ru.<br>OSTRAVA |

NV PRŮLEZNÝ  
 DĚLKA 5,5 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU  
 L.M. 154 404  
 MOK: 452,009  
 100,600

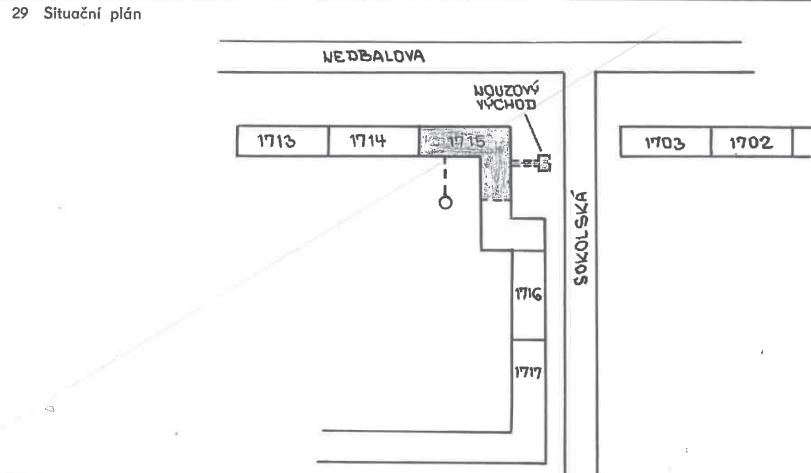

|   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                                     |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030216</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101-150</b><br><b>750</b> |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                     |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-2<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6<br/>NEDBALOVA 18/1715</b>                       |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |  |  | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                |  |

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| 17 Typ            | vestavěný samost. stroj štolový - studňový | 17 |
| 18 Konstrukce     | zelezbeton prostý beton cihl. zdívo        | 18 |
| 19 telefon        |  | 19 |
| 20 rozhlas po dr. |  | 20 |
| 21 majitel        | 240-1114                                   | 21 |
| 22 ES             |  | 22 |
| 23 signalizace    |  | 23 |
| 24 studna         |  | 24 |
| 25 odvod          | okresně samosp.                            | 25 |
| 26 FVZ            |  | 26 |
| 27 počet:         | 300 výkon/typ                              | 27 |
| 28 počet:         | 6 55                                       | 28 |
| 29 počet:         |  | 29 |
| 30                |  | 30 |
| 31                |  | 31 |
| 32                |  | 32 |
| 33                |  | 33 |
| 34                |  | 34 |
| 35                |  | 35 |
| 36                |  | 36 |
| 37                |  | 37 |
| 38                |  | 38 |
| 39                |  | 39 |
| 40                |  | 40 |
| 41                |  | 41 |
| 42                |  | 42 |
| 43                |  | 43 |
| 44                |  | 44 |
| 45                |  | 45 |
| 46                |  | 46 |
| 47                |  | 47 |
| 48                |  | 48 |
| 49                |  | 49 |
| 50                |  | 50 |

11 Ochr. K 6 do 100 nad 200  
 12 Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanci  
 13 Použití úkryt úkryt a VS VS  
 14 mírové využití SKLAD CO  
 15 zplňob vystav. zplňob  
 16 Směrnice CO-6-1 CO-6-2  
 17 Typ CO-Stav 1-121, 122, 123 ŠCOS-Tech 2-19, 19, 20 ŠCOS-Tech 2-28  
 18 Konstrukce  
 19 telefon  
 20 rozhlas po dr.  
 21 majitel  
 22 ES  
 23 signalizace  
 24 studna  
 25 odvod  
 26 FVZ  
 27 počet:  
 28 počet:  
 29 počet:

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
~~OKR - SPRÁVA SÍTLIŠTÍ~~  
 OKR  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
~~OKR - SPRÁVA~~

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 155,15 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 72,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 20,5 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 179,56 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D1 1 ks</p> <p>D3 2</p> <p>D4 1</p><br><p>poklapy</p> <p>typ P3 2 ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větrák úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5529<br/>y 4323</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda 0,75</p> <p>nádrž 2x0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přečerp.</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 [redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031 028</p> <p><i>brunýš</i></p> <p><i>sostr</i></p> <p>HZS MSK výřazen</p> <p>H505-27/11KŘ-10-2007</p> <p>70.72.2007</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 4/4</p> <p>JPE 500 1/1</p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 186.660,-</p>   |
|   | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>VEDBALOVA 1713 - 1715</p><br><p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>EVZ: datum: 4/96</p> <p>cena: 512000</p> <p>ES: datum: 12/94</p> <p>cena: 712001</p> | <p>47 Realizace úkrytu: 1963</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,2 h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>48 Uložení dokumentace: PRACOVNÍK ZÚ CO</p>  |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>elmei: 2361326</p>  | <p>50 Zpracoval: OKR - SPRÁVA SÍDLIŠT<br/>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25<br/>701 97 OSTRAVA 2</p> <p>51 Kontroloval: Severomoravský krajský národní výbor<br/>stáb civilní ob.<br/>nositel Řádu ru.<br/>OSTRAVA</p> <p>2. IV. 1984</p> |

|  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu - listu<br><b>08030217</b>  |  | 2 Po vyplnění - <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b> <b>(148)</b><br><b>250</b>   |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-2<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>  |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINA 6</b><br><b>V. I. LENINA 11/1720</b><br><i>Tr. Benetova č. 106</i> |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>NV PRŮLEZNÝ<br/>DĚLKA 11,4 m<br/>VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM<br/>VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU</p> <p>29 Situační plán</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>10 Majitel (operativní správce)<br/>úkrytu<br/><b>OKR-SPRÁVA SÍDLIŠTĚ 9S,</b><br/><b>140</b></p> <p>Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu<br/><b>GR OKD OSTRAVA</b></p> |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>11 Ochr. Kp<br/>do 100<br/>100 - 200<br/>nad 200</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>12 Určení<br/>obyvatelstvo<br/>žactvo<br/>zaměstnanci</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>13 Použití<br/>úkryt<br/>úkryt a VS<br/>VS</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>14 mírové využití</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>15 způsob<br/>výstav.<br/>zpočet.</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>16 Směrnice<br/>CO-6-1<br/>CO-6-2</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>17 Typ<br/>vestavěný<br/>samost. stroj<br/>štolový - studňový<br/>CO-Štav 1-121, 122, 123<br/>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br/>SCOS-Tech 2-28</p>                           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>18 Konstrukce<br/>železobeton<br/>prstý beton<br/>cihl. zdívo</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>19 telefon</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>20 rozhlas po dr.<br/><i>anténama 40-1-1988</i></p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>21</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>22 ES</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>23 signalizace</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>24 studna</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>25 odvod<br/>přesemp.<br/>samosp.</p>   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>26</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>27</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>28 FVZ</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |
| <p>29</p>  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |                                     |  |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 97,65 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 58,37 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 12,08 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 145 m<sup>3</sup> 145,71 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P2 1 ks</p> <p>P3 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytů</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 5529</p> <p>y 4323</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,15 2 x 1,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 2 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>čerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 [redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031 029</p> <p><i>koncept</i></p> <p><i>102/20</i></p> <p><i>sekerin</i></p> <p><i>H2S 15K</i></p> <p><i>H2OS -27/71KR-60-2007</i></p> <p><i>20.8.2007</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytů</p> <p>FP 100 1/3</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytů</p> <p>1400, 30 min 0,96 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>                                      | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 151.610,-</p>   |
|   |   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>OSVODZENÍ 1720</p> <p>SOKOLOVSKA 1727, 1722</p>   | <p>47 Realizace úkrytů: 1963</p>  |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>VFZ: datum: 4/96 8/2000</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 12/97 7/2001</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ZÚ ČO</p>   |
|   |   | <p>el. měř: 2053046</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytů:</p>   |
|   |   |  | <p>50 Zpracoval OKR - SPRÁVA SOLEČ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p>  |
|   |   |  | <p>51 Kontrola</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé armády</p> <p>2. IV. 1986 OSTRAVA</p>                          |

NV PRŮLEZVÝ  
 DÉLKA 9,5m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŽACHTOU  
 L.M. 154, 304  
 JTSK: 457, 582  
 1 100, 595



|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030218</b> |  | 2 Po vyplnění - <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>250 |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>2<br>3<br>5<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                                     |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6<br/>RUSKÁ 19/1779</b>        |  |   |  |  |  |  |  |

|   |  |   |                      |                                    |                                 |   |   |            |                   |                           |       |                |           |                                  |  |   |
|---|--|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------------|--|---|
| 11 Ochr. Kd<br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 Učební<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14<br>mírové využití | 15<br>způsob<br>výstav.<br>zpočet. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-46, 15, 28<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 <del>radio</del> maják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>přičetep-<br>samosp. | 26<br>27<br>28 FVZ<br>300<br>výkon/typ<br>c 55<br>počet:<br>počet: | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 |
|---|--|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|---------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------------------|--|---|

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
**OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTĚ 4.S.**

Nadřízený ústí. orgán majit. úkrytu  
**GR OKD OSTRAVA**


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 79,65 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 45,0 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 15,10 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 103,50 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D.2 1 ks<br>D3 1<br><br>poklopy<br>typ P3 2 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks. | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>44 Souřadnice:</b> x 5529<br>y 4323   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž 2 x 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 1,25 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přčerp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo ks<br>typ ks | 34<br>35<br>36  | <b>40 Údržba úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>45 Poznámka</b> 039, 037<br>OVV KAMUJKA, 25-00, US<br>0242372 V, 25211 VZII-AT616<br>reklama<br>reklama<br>H2S MSK vyřazení<br>H2S-27171/KR-00-2007<br>70.72.2007 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>P 100 G/3  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>hod 15' 069 h<br><b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h                | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br><br><b>42 Společné úkrytí</b><br>RUSKA 1770, 1779                                       | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 278,850,-  |
|   |   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 4/96<br>cena: 512000<br>ES: datum: 12/97<br>cena: 101999<br>el. měř: 45726P25 | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1962   |
|   |   |   | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍK ZÚ CO  |
|   |   |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>okl - 009 SLUŽBA  |
|   |   |   | <b>50 Zpracoval</b><br>[signature]<br>ODDĚL OBRANY PODNIKU<br>OKR.-SPRÁVA SÍDLIŠŤ<br>koncernový podnik<br>Čs. armády 25 3<br>701 07 OSTRAVA 2                        |
|   |   |   | <b>51 Kontroloval</b><br>[signature]<br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé [redacted]<br>OSTRAVA<br>21. IV. 1981       |

NV PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 9,0m.  
VVŮSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

2.8. 2014  
100: 100 453  
1000, 600

29 Situační plán

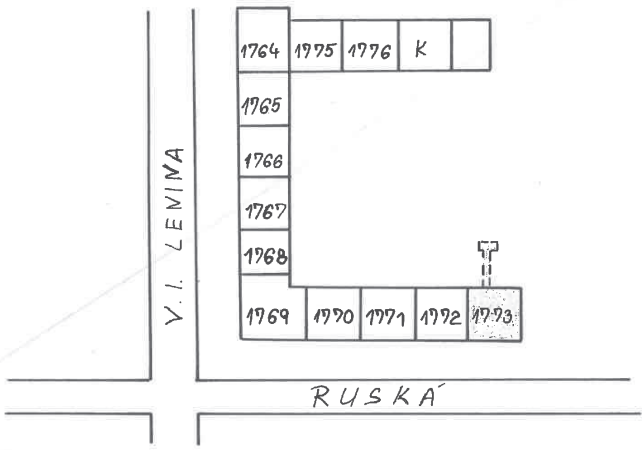

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030219**

3 Kraj  
SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění ~~TAJNĚ~~  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
**1**

5 Místo (obec)  
**KARVINÁ 6**  
**RUSKÁ 7/1773**

6 Kapacita projektovaná: **150**  
v rozmezí: **101-150**

do 50  
51 — 100  
101 — 150  
151 — 300  
301 — 450  
451 — 600  
601 — 900  
nad 900

7 Doba zpohotov.  
do 2h  
2 — 6h  
6 — 12h  
nad 12h

do 2h  
2 — 6h  
6 — 12h  
nad 12h

8 Doba provozu  
min. 24h  
min. 48h  
min. 72h

min. 24h  
min. 48h  
min. 72h

9 Třída odolnosti  
2.  
3.  
4.  
5.  
SPRU-2  
SPRU

2.  
3.  
4.  
5.  
SPRU-2  
SPRU

počet: **55**  
výkon/typ **C 55**  
ZVZ 28 FVZ 27

odvod **plnění samosp.**  
studna  
signalizace  
ES

rozhlas po dr.  
telefon  
železobeton  
prstý beton  
cihl. zdivo

vestavěný  
samost. stroj  
štolový - studnový

CO-Stav 1-121, 122, 123  
SCOS-Tech 2-14, 15  
SCOS-Tech 2-28

CO-6-1  
CO-6-2  
výstav. **speleotek.**

úkrý  
úkrý a VS  
SA

obyvatelstvo  
žactvo  
zaměstnanci

do 100  
100 — 200  
nad 200

Majitel (operativní správce)  
úkrý  
**OPR - SPRÁVA SÍŤIŠŤ 9-5**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**OPR OKR OSTRAVA**  
**F M P E**


14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>74,52</b> m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané <b>63,0</b> m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku <b>31,0</b> m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. <b>151,20</b> m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ <b>D 2</b> <b>1</b> ks<br><b>D 3</b> <b>1</b> | <b>39 Větritel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>5529</b><br>y <b>4323</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <b>0,500</b><br><b>2 x 0,75</b> m <sup>3</sup><br>plnění <b>1,1</b> h<br>studna <b>1/sec</b><br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna <b>1/sec</b><br>odvod kanal. splašků.<br><del>přes</del> samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | poklapy<br>typ <b>P 3</b> <b>2</b> ks<br>uzávěry<br>typ .ks          | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>  | <b>45 Poznámka</b> <b>031 036</b><br><i>Brusnice<br/> sokol<br/> seker<br/> H2S MSK vyrazen<br/> MSOS - 27171KR - 00-2007<br/> 70.72.2007</i>   |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 <b>9/3</b>   | <b>34</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> <b>137.960,-</b>  |
|  | <b>35</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br><b>RUSKA 1741 - 1743</b>   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> <b>1963</b>   |
|  | <b>36</b>  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>4/96</b><br>cena: <b>- 5/2000</b><br>ES: datum: <b>12/24</b><br>cena: <b>10/1998</b> | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><b>PRACOVNÍK ŽÚ 00</b>  |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>1hod 12'</b> <b>1,01</b> h         |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>   |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b> h  |   | <b>50 Zpracoval</b> <b>OKR - SPRÁVA SÍL</b><br>koncernový početník<br>Če. armády 25<br><b>701 97 OSTRAVA 2</b><br><b>Severomoravský krajský národní výbor</b><br><b>stáb civilní ob</b><br>nositel Řádu ru<br><b>2. IV. 1986</b> <b>OSTRAVA</b> |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 11 | Och. souč. Ks | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                                 |
| 12 | Určení        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci                          |
| 13 | Použití       | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                                      |
| 14 | 14            | mírové vyci  |
| 15 | 15            | způsob<br>vystav.<br>spánek.                                   |
| 16 | 16            | Směnice  |
| 17 | 17            | Typ  |
| 18 | 18            | Kon-<br>střelice<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo |
| 19 | 19            | telefon  |
| 20 | 20            | rozhlas po dr.   |
| 21 | 21            | HOHC   |
| 22 | 22            | ES   |
| 23 | 23            | signalizace  |
| 24 | 24            | studna   |
| 25 | 25            | odvod  |
| 26 | 26            | okružní samosp.  |
| 27 | 27            | 300 výkon/typ  |
| 28 | 28            | FVZ  |
| 10 | 10            | počet:   |
| 9  | 9             | počet:   |
| 8  | 8             |  |
| 7  | 7             |  |
| 6  | 6             |  |
| 5  | 5             |  |
| 4  | 4             |  |
| 3  | 3             |  |
| 2  | 2             |  |
| 1  | 1             |  |

NV PRŮLEZLNÝ  
DĚLKA 23m  
VÝSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

L.č. 1733, 1732, 1731, 1730  
1735, 1736, 1737

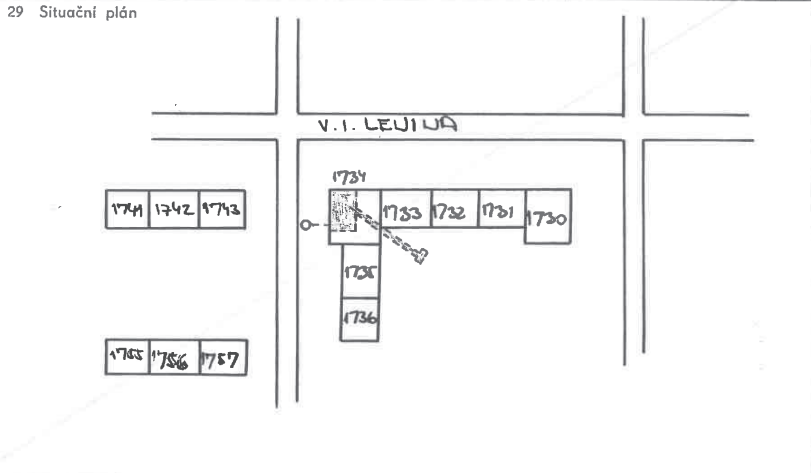

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
~~OKR~~ - SPRÁVA SÍDLIŠT 9.č.,  
062

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
GŘ OKD OSTRAVA

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030220</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 | 6 Kapacite projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br><b>150</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. <b>4</b><br>SPRUZ<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ 6<br>V. I. LEJVIKA 26/1734<br>Tř. Osvobození  |   |  |   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 124,20 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 84,00 68,38 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 16,51 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 100,60 m <sup>3</sup><br>188,68   | <b>33 Dveře</b><br>typ D2 1 ks<br>D3 1<br><br>poklopy<br>typ P2 2 ks<br>P3 2<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Větel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 5529<br>y 4323   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 0,75 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br><del>přechod</del> samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b> 031 032<br>rozdán<br>H2S msk vyřazen<br>H2S OS - 27/71KR/ CO-2007<br>70.12.2007   |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 3/3   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 191.380,-  |
|   | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkryti</b><br>TR. OBRUBOZEŇ 1732-1734   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1963   |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>hod 24 min 0,67 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br><br><b>FVZ:</b> datum: 4/96<br>cena: 6/2000<br><br><b>ES:</b> datum: 12/97<br>cena: 9/1998<br><br>el. měř: 1903439 | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍK ZÚCO   |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  |
|   |   | <b>50 Zpracoval</b><br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé<br>OSTRAVA                                       | <b>50 Zpracoval</b><br>OKR. SPRÁVA OBLASTI<br>Pozemkový podnik<br>Ge. arm. 101<br>701 97 OSTRAVA<br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé<br>OSTRAVA<br>2. IV. 1981 |



NV PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 9,6m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

1. 1000 2000  
 2000 450,000  
 2000 300

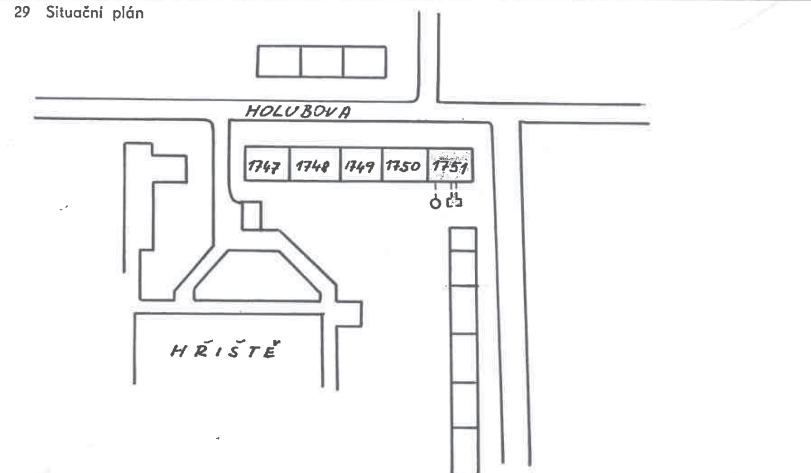


10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 MLD  
 OKR - SPRÁVA SIDLIŠTĚ 915,  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 GR OKR OSTRAVA

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030221</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b><br><b>250</b> | 7 Doba zhotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h                                       | 8 Doba provozu<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6</b><br><b>HOLUBOVA 10/1751</b>                    | do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |   |   |

|   |  |   |  |  |  |   |                              |                               |  |   |                      |
|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|
| 11 Ochr. Ks<br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využití<br>způsob<br>výstav.<br>zpracet. | 15 16 Směrnice<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19-29<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>chl. zdívo | 19 telefon<br>rozhlas po dr. | 20 21<br>majitelská 10-15-150 | 22 ES<br>signalizace<br>studna<br>odvod<br>okružní samosp. | 23 24 25 26 27 28 FVZ<br>500 výkon/typ<br>555<br>počet: | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>116,60</b> m <sup>2</sup><br>plocha pro ukrývání <b>73,40</b> m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku <b>15,10</b> m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. <b>161,48</b> m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ <b>D2</b> <b>1</b> ks<br><b>D3</b> <b>1+1</b><br><b>D4</b> <b>1</b><br><br>poklopy<br>typ <b>P2</b> <b>1</b> ks<br><b>P3</b> <b>1</b><br><br>uzávěry<br>typ <b>ks</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>5529</b><br>y <b>4323</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž <b>0,75</b> m <sup>3</sup><br>plnění <b>0,4</b> h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přechod. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>  | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>45 Poznámka</b><br>ONV MAELINA, OS-00, VS<br>CURŽBAU ABETI VEIVATELE<br><br><i>koncept</i><br><i>Barb</i><br><i>silvan</i><br>HES MSK výroba<br>HČOS-2717/KR-00-0007<br>78-72-2007 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>EP 100 <b>3/3</b>   | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> <b>234.000,-</b>  |
|  | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br>HOLUBOVA 1748 - 1751   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> <b>1964</b>   |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>709</b> h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>01/96</b><br>cena: <b>6/2000</b><br>ES: datum: <b>12/94</b><br>cena: <b>10/1990</b><br><br><i>elmas: 3644904</i> | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍ ZU 00  |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>ONV - DOPRAVA<br>[redacted]  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>ONV - DOPRAVA<br>[redacted]  |
|  |  |   | <b>50 Zpracoval</b> OKR - SPRÁVA SLUŽBI<br>[redacted]<br>701 ST...  |
|  |  |   | <b>51 Kontrola</b><br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé<br>O-S T R A V A 22.IV.1981  |

NV PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 9,5 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU  
 l.m. 253, 224  
 17821 451,894  
 1100,534

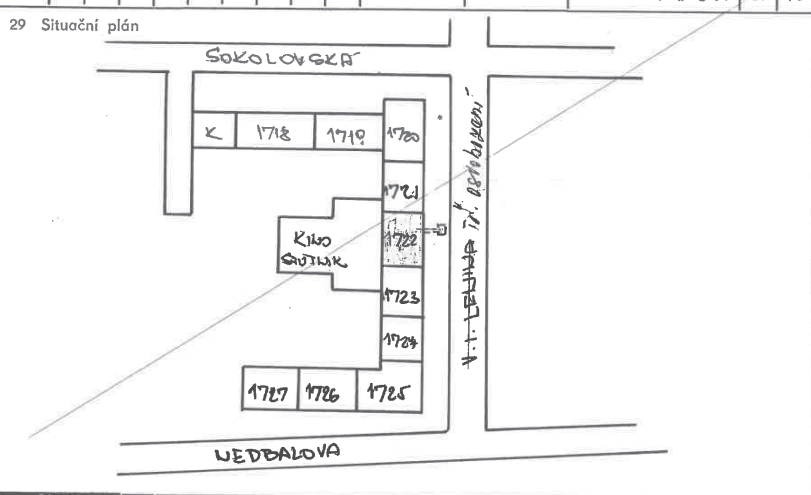

1 Evid. číslo úkrytu **08030222**

3 Kraj **SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod) **KARVINÁ**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **2**

5 Místo (obec) **KARVINÁ 6**  
~~V.I. LENINA 7/1722~~  
**Tr. Osvobození**

6 Kapacita projektovaná: **150**  
 v rozmezí: **101-150**  
**150**

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

7 Doba zhotovení  
 do 2 h  
 2 — 6 h  
 6 — 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h


9 Třída odolnosti  
 1. 2.  
 3. 4. **5.**  
 6. 7.  
 8. 9.  
 10. 11.  
 12. 13.  
 14. 15.  
 16. 17.  
 18. 19.  
 20. 21.  
 22. 23.  
 24. 25.  
 26. 27.  
 28. 29.  
 30. 31.  
 32. 33.  
 34. 35.  
 36. 37.  
 38. 39.  
 40. 41.  
 42. 43.  
 44. 45.  
 46. 47.  
 48. 49.  
 50. 51.

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 11 | Och. souč. Kp | do 100<br>100 — 200<br>nad 200   |
| 12 | Určení        | obyvatelstvo<br>živo<br>zaměstnanci  |
| 13 | Použití       | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS  |
| 14 |               | mírové využit.   |
| 15 |               | způsob<br>vystav.<br>opeket.   |
| 16 | Směnice       | CO-6-1<br>CO-6-2   |
| 17 | Typ           | vestavěný<br>samost. stroj<br>štalový - studňový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19-20<br>SCOS-Tech 2-28 |
| 18 | Konstrukce    | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdvo  |
| 19 |               | telefon  |
| 20 |               | rozhlás po dr.   |
| 21 |               | domovní 40-45-1000K  |
| 22 |               | ES   |
| 23 |               | signalizace  |
| 24 |               | studna   |
| 25 |               | odvod  |
| 26 |               | plážera<br>samosp.   |
| 27 |               |  |
| 28 | FVZ           | 300 výkon/typ C 55   |
| 29 |               |  |
| 30 |               |  |
| 31 |               |  |
| 32 |               |  |
| 33 |               |  |
| 34 |               |  |
| 35 |               |  |
| 36 |               |  |
| 37 |               |  |
| 38 |               |  |
| 39 |               |  |
| 40 |               |  |
| 41 |               |  |
| 42 |               |  |
| 43 |               |  |
| 44 |               |  |
| 45 |               |  |
| 46 |               |  |
| 47 |               |  |
| 48 |               |  |
| 49 |               |  |
| 50 |               |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>86,42 m<sup>2</sup></b></p> <p>plocha pro ukryvané <b>48,50 m<sup>2</sup></b></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>16,70 m<sup>2</sup></b></p> <p>objem čist. prost. <b>121,15 m<sup>3</sup></b></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p><br><p>poklopy</p> <p>typ P3 2 ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větlitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>5529</b></p> <p>y <b>4323</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž <b>1,2 m<sup>3</sup></b></p> <p>plnění <b>2 h</b></p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přech. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p><br><p>35</p><br><p>36</p>   | <p>40 [redacted]</p>  | <p>45 Poznámka <b>031 030</b></p> <p><i>Koncept<br/>sostav<br/>sklepa<br/>M&amp;S nsk vyřazen<br/>MSOS - 27171KŘ 20 - 2007<br/>70.72.2007</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 5/3</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>0,8 h</b><br/><b>1,25</b></p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>                              | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>166.500,-</b></p>   |
|   |   | <p>42 Společné úkryty</p> <p><b>TE. OSVOBOZENÍ 1722, 1723</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1963</b></p>  |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>4/96</b></p> <p>cena: <b>6/2000</b></p> <p>ES: datum: <b>12/97</b></p> <p>cena: <b>7/2001</b></p> <p><b>č. el. měř: 4202 P65</b></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ZU CO</p>  |
|   |   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|   |   |   | <p>50 Zpracoval OKR - SPRÁVA SÍL</p> <p>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25<br/>701 97 OSTRAVA 2</p> <p>Severo-moravský krajský národní výbor<br/>štab civilní obrany<br/>Hotel Rádu rudé z<br/>OSTRAVA 7.7.1981</p> |

NV PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 10 m  
VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ SACHTOU

62 Situační plán

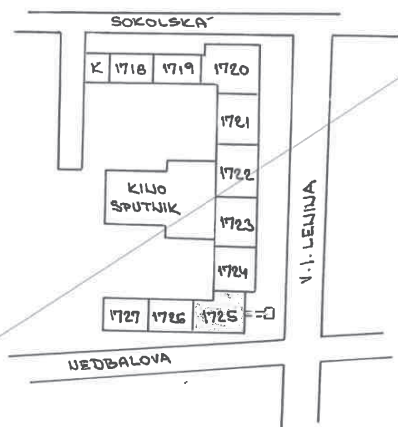

|   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                                     |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu<br><b>08030223</b> |  | 2 Po vyplnění - <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101-150<br>150            |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2-6h<br>6-12h<br>nad 12h                              |  | 8 Doba provozu<br>mln. 24h<br>mln. 48h<br>mln. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-2 |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                |  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINA  |  | 5 Místo (obec)<br>KARVINA 6<br>V. I. LENINA 1/1725<br>Tř. Osuobozemí |  | do 50<br>51-100<br>101-150<br>151-300<br>301-450<br>451-800<br>601-900<br>nad 900 |  |  |  | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                |  |

|   |  |   |                       |                                |                                 |   |  |            |                    |                                  |       |                |           |                              |        |                                       |                                      |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|--------------------|----------------------------------|-------|----------------|-----------|------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 11 Ochr. souč. Kp<br>do 100<br>100 - 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14<br>mírové vyřízení | 15 způsob<br>výstav.<br>zpeřek | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-44, 15, 24<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prstý beton<br>chl. zdívo | 19 telefon | 20 rozhlas. po dr. | 21 nedělní majitel<br>10-14-0054 | 22 ES | 23 signalizace | 24 stučná | 25 odvod<br>ephep<br>samosp. | 26 FVZ | 27 počet:<br>300<br>vykon/typ<br>c 55 | 28 počet:<br>10<br>vykon/typ<br>c 55 |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|--------------------|----------------------------------|-------|----------------|-----------|------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|


10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
OKR - SPRÁVA SÍDLIŠT Ž.S.  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
OKR OKD OSTRAVA

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 96,20 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 48,20 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 17,50 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 122,97 m <sup>3</sup><br>155,50  | <b>33 Dveře</b><br>typ D2 1 ks<br>D3 1<br><br>poklopy<br>typ P3 2 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Větel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x 5529<br>y 4323   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž BETON 1 m <sup>3</sup> 2<br>plnění h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž 1,25 m <sup>3</sup><br>plnění 2 h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo ks<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údělňák úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>45 Poznámka</b> 031031<br><i>bruněk</i><br><i>sořka</i><br>M2S Msk vyřazen<br>HSOS-27/71K2-CO-2007<br>70.72.2007                        |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 9/5   | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 151.600,-  |
|   | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkrytí</b><br>TR.OSVOBOZENÍ H24-H25   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1962   |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>0,82 h<br>1,41   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 4/96 4/2000<br>cena:<br>ES: datum: 12/94<br>cena: 7/2001<br><br>elmei: 2646628 | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍK ZÚ CO  |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h  |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  |
|   |   |  | <b>50 Pracovník</b><br>ODDĚL OCHRANY PODNIKU<br>OKR-SPRÁVA SIDLIŠTÍ<br>kolečnický podnik<br>Čs. armády 25 3<br>701 97 OSTRAVA 9            |
|   |   |  | <b>51. Kontroloval</b><br>Severomoravský krajský národní úbor<br>štab civilní obr<br>positel Řádu rud<br>[redacted]<br>21. IV. 1984 STRAVA |

NV PRŮLEZVÝ  
 DELKA 7,1m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

L.P. 454, 404  
 J.P. 454, 404  
 1 400, 492

29 Situační plán

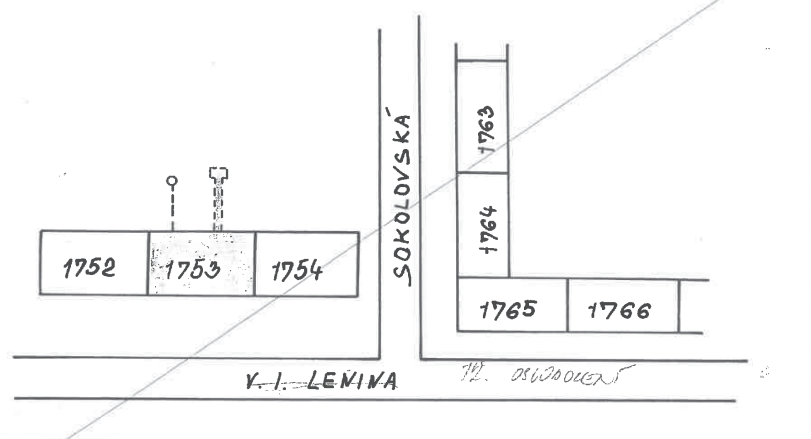

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTĚ  
 OKR

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 OKR OKR - SPRÁVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                                     |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu - listu<br><b>08030224</b> |  | 2 Po vyplnění - TANE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>150          |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h                                     |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-2<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        |  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                                |  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ 6<br>V. I. LEHINA 16/1753<br>T. Osuobození |  | do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 |  |  |  | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                |  |

300 výkon/typ C 58  
 počet: 5  
 počet: 1

ZVZ

27  
 odvod  
 přístroj samosp.

26  
 studna

25  
 signalizace

24  
 ES

23  
 ES

22

21  
 majitel 10 - 5018

20  
 rozhlas po dr.

19  
 telefon

18  
 železobeton  
 strukce  
 prostý beton  
 cihl. zdívo

17  
 Typ  
 vestavěný  
 samost. straj  
 štolový - studnový

16  
 Směnice

15  
 způsob  
 výstav.  
 způsob

14  
 mírové vyci  
 OKR 2.0

13  
 Použití  
 úkryt  
 úkryt a VS  
 VS

12  
 Určení  
 obyvatelstvo  
 žactvo  
 zaměstnanci


11  
 Ochr.  
 souč. K  
 do 100  
 100 - 200  
 nad 200



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 111,61 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 50,20 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 38,40 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 115,46 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p><br><p>poklopy</p> <p>typ D3 12 ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ - ks</p> | <p>39 Větel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 5529<br/>y 4323</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda 0,500</p> <p>nádrž 2 x 4,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 2 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031 033</p> <p><i>Kriptolopata</i></p> <p>MES MSK vyřazen</p> <p>MSOS - 27171 KR - 60 - 2007</p> <p>70-72. 2007</p>                 |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 3/3</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 150.637,-</p>  |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>TR. OSVOBODZENÍ 1753, 1734</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1963</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytů</p> <p>1,15 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/96</p> <p>cena: 72000</p> <p>ES: datum: 12/97</p> <p>cena: 70/1998</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍ CD</p>  |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>elmei: 18299120</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|   |  |  | <p>50 Zpracoval</p> <p>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTÍ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p>                             |
|   |  |  | <p>51 Kontroloval</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu</p> <p>OSTRAVA</p> <p>- 7 IV 1987</p> |

|    |                |   |    |
|----|----------------|---|----|
| 11 | Och. K         | do 100<br>100 — 200<br>nad 200  | 1  |
| 12 | Určení         | zaměstnanec   | 2  |
| 13 | Použití        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanec   | 3  |
| 14 |                | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS   | 4  |
| 15 |                | mírové využití  | 5  |
| 16 | Směnice        | způsob<br>výstav.<br>epitelet   | 6  |
| 17 | Typ            | CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-19, 15, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 7  |
| 18 | Konstrukce     | vestavěný<br>samostat. stroj<br>školový - studnový                                      | 8  |
| 19 | telefon        | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo   | 9  |
| 20 | rozhlas po dr. |   | 10 |
| 21 | neobtěm maják  |   | 11 |
| 22 | ES             |   | 12 |
| 23 | signalizace    |   | 13 |
| 24 | studna         |   | 14 |
| 25 | odvod          |   | 15 |
| 26 | odvod          |   | 16 |
| 27 | odvod          |   | 17 |
| 28 | FVZ            |   | 18 |
| 29 |                |   | 19 |
| 30 |                |   | 20 |
| 31 |                |   | 21 |
| 32 |                |   | 22 |
| 33 |                |   | 23 |
| 34 |                |   | 24 |
| 35 |                |   | 25 |
| 36 |                |   | 26 |
| 37 |                |   | 27 |
| 38 |                |   | 28 |
| 39 |                |   | 29 |
| 40 |                |   | 30 |
| 41 |                |   | 31 |
| 42 |                |   | 32 |
| 43 |                |   | 33 |
| 44 |                |   | 34 |
| 45 |                |   | 35 |
| 46 |                |   | 36 |
| 47 |                |   | 37 |
| 48 |                |   | 38 |
| 49 |                |   | 39 |
| 50 |                |   | 40 |

NV PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 9,5m  
VVŮSTENÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠAHTOU

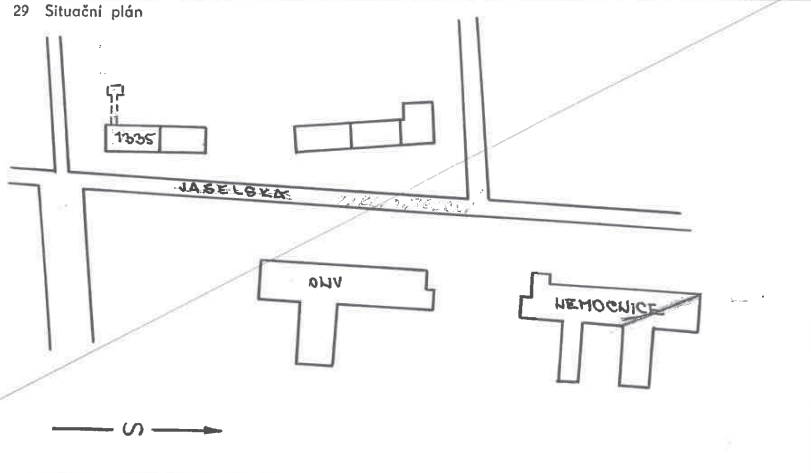

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
OKB -- SPRÁVA SÍDLIŠTĚ 9.S.  
024  
F M P E  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
02 OKB DOSTAVA  
F M P E hospodářství


|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030225</b> | 2 Po vyplnění — <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>1</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>100</b><br>v rozmezí: <b>51 — 100</b> | 7 Doba zpožotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                     | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU                                     |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6<br/>ZAKLADATELSKÁ<br/>25/1335</b>  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 2<br>3<br>4<br>5                                   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1+1</p>                | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>40 Udržitel úkrytu</p>   | <p>44 Souřadnice: x 5529</p> <p>y 4323</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,400 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal; splašků</p> <p>přecherp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P3 2 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>42 Společné úkrytí, byt<br/>ZAKLADATELSKÁ 1335/1336</p>                              | <p>45 Poznámka 030 061</p> <p>del. o. sta bytová</p> <p>Kopie 2x</p> <p>Archiev</p> <p>výřezem, 18.11.2010</p> <p>HSOS- 77280-4/2010</p> <p>HLS MSK</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>F.P. 100 9/3</p>   | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>                                   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 9/196</p> <p>cena: 8/2000</p> <p>ES: datum: 12/04</p> <p>cena: 7011992</p> | <p>46 Rozpočtové náklady: 115.200,-</p> <p>47 Realizace úkrytu: 1963</p> <p>48 Uložení dokumentace:<br/>PRACOVNÍK ZÚ CO</p> <p>49 Mírový uživatel úkrytu:<br/>ONV VS KMS</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,2 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p> | <p>el. měř 3574242</p>   | <p>50 Zpracoval ODDĚL OBRANY PČM 3</p> <p>OKR - SPRÁVA S.DL T</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 23 3</p> <p>701 67 OSTRAVA 9</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>51 Kontroloval štáb civilní obrany</p> <p>posítil Rádu rudé z</p> <p>2.11.1961 STRAVA Zml</p> |

|        |                         |                   |        |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|
| 10     | 300                     | FVZ               | 10     |
| 9      | vykon/typ               |                   | 9      |
| 8      | počet:                  |                   | 8      |
| 7      | počet:                  |                   | 7      |
| 6      |                         |                   | 6      |
| 5      |                         |                   | 5      |
| 4      |                         |                   | 4      |
| 3      |                         |                   | 3      |
| 2      |                         |                   | 2      |
| 1      |                         |                   | 1      |
| 27     | odvod                   | občasná samosp.   | 27     |
| 26     | studna                  |                   | 26     |
| 25     | signalizace             |                   | 25     |
| 24     | ES                      |                   | 24     |
| 23     |                         |                   | 23     |
| 22     |                         |                   | 22     |
| 21     | rozhlas po dr.          |                   | 21     |
| 20     | telefon                 |                   | 20     |
| 19     | železobeton             |                   | 19     |
| 18     | prostý beton            |                   | 18     |
| 17     | cihl. zdíva             |                   | 17     |
| 17 Typ | vestavěný               |                   | 17 Typ |
|        | samost. stroj           |                   |        |
|        | štolový - studnový      |                   |        |
|        | CO-Stav 1-121, 122, 123 |                   |        |
|        | SCOS-Tech 2-19, 15-29   |                   |        |
|        | SCOS-Tech 2-28          |                   |        |
|        | CO-6-1                  |                   |        |
|        | CO-6-2                  |                   |        |
| 15     | zplášob                 | vystav. - zpečet. | 15     |
| 14     | mirové vycit            | MEMI              | 14     |
| 13     | úkrýt                   |                   | 13     |
|        | úkrýt a VS              |                   |        |
|        | VS                      |                   |        |
| 12     | obyvatelstvo            |                   | 12     |
|        | žactvo                  |                   |        |
|        | zaměstnanci             |                   |        |
| 11     | do 100                  |                   | 11     |
|        | 100 - 200               |                   |        |
|        | nad 200                 |                   |        |

UV PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 15,5m  
VYÚSTĚNÍ NAJ TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ SAOHTOU

2 m 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000

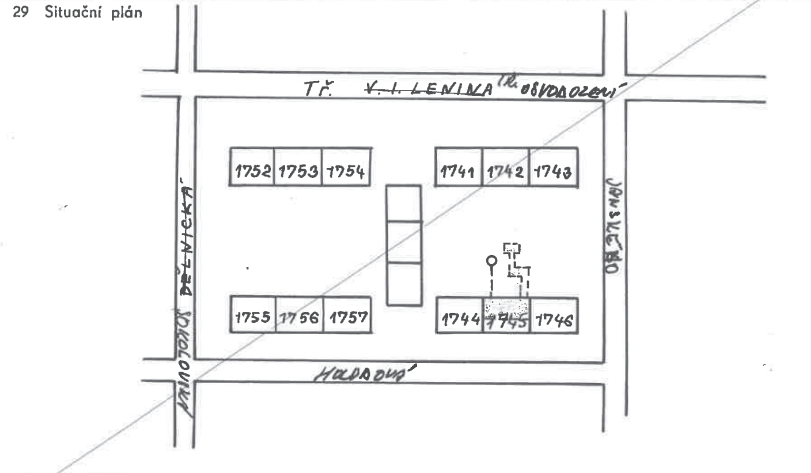

10 Majitel (operativní správce)  
úkrýt  
~~OKR~~ - SPRÁVA SÍDLIŠŤ a.s.  
MHD

11 Ochr. K<sub>s</sub>  
do 100  
100 - 200  
nad 200

12 Určení  
obyvatelstvo  
žactvo  
zaměstnanci

13 Použití  
úkrýt  
úkrýt a VS  
VS

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Nadřizovaný ústř. orgán majit. úkrýt  
OKR OLD OSTRAVA

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrýtu — listu<br><b>08030226</b> | 2 Po vyplnění — TAJNE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>780<br>150 | 7 Doba zpožotov.<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. SPRU-2<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                                 | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ 6<br>HOLUBOVA 16/1745                    |   |   |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 111,32 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 65,64 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 13,16 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 157,52 m <sup>3</sup><br>151,28   | <b>33 Dveře</b><br>typ D2 1 ks<br>D3 1<br><br>poklapy<br>typ D2 2 ks<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>44 Souřadnice:</b> x 5529<br>y 4323   |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda 2 x 0,500<br>nádrž 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 0,67 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. samospádem<br>akumuláč. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | 34<br><br>35<br><br>36  | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]  | <b>45 Poznámka</b> 031 034<br>Proragato - soust. podnikatel<br>all postovy<br>lipen 2x<br>kumulace 2x<br>sečeno<br>MZS MSK vyřazen 30.12.2007<br>Ms.05-2717/KR -00-2007  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 9/3   | 37 Doba izol. úkrytu<br>hod 9 1,05 h<br><br>38 Doba reg. vzduchu h                            | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b>  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 150.630,-  |
|   |   | <b>42 Společné úkryti</b><br>HOLUBOVA 1744 - 1746   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1963   |
|   |   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 4/96<br>cena: 72000<br>ES: datum: 12/97<br>cena: 9/2001<br>el. měřič: 2427810 | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍ ŽU  |
|   |   |   | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>  |
|   |   |   | <b>50 Zpracoval</b> ODDĚL ČERANŮ POKRYTÍ<br>OKR.-SPRAVA ČOV<br>koncesionář podnik<br>Čs. armády 25 3'<br>Severomoravský územní národní výbor<br><b>51 Konstruktér</b> Státní civilní obrany<br>nositel Řádu rudé zbraň<br>OSTRAVA<br>2. IV. 1981 |

|    |                 |                  |    |
|----|-----------------|------------------|----|
| 11 | Och. Ks         | do 100           | 1  |
| 12 | Určení          | zaměstnanci      | 2  |
| 13 | Použití         | úkrýtko a VS     | 3  |
| 14 | Mírové využití  | SKLAD            | 4  |
| 15 | Směrnice        | CO-6-1           | 5  |
| 16 | Typ             | vestavěný        | 6  |
| 17 | Učtová jednotka | železobeton      | 7  |
| 18 | Učtová jednotka | prostý beton     | 8  |
| 19 | Učtová jednotka | cihl. zdívko     | 9  |
| 20 | Učtová jednotka | rozhlás po dr.   | 10 |
| 21 | Učtová jednotka | telefon          | 11 |
| 22 | Učtová jednotka | signalizace      | 12 |
| 23 | Učtová jednotka | studna           | 13 |
| 24 | Učtová jednotka | odvod            | 14 |
| 25 | Učtová jednotka | oplocení samosp. | 15 |
| 26 | Učtová jednotka | vykon/typ        | 16 |
| 27 | Učtová jednotka | počet            | 17 |
| 28 | Učtová jednotka | počet            | 18 |
| 29 | Učtová jednotka | počet            | 19 |
| 30 | Učtová jednotka | počet            | 20 |
| 31 | Učtová jednotka | počet            | 21 |
| 32 | Učtová jednotka | počet            | 22 |
| 33 | Učtová jednotka | počet            | 23 |
| 34 | Učtová jednotka | počet            | 24 |
| 35 | Učtová jednotka | počet            | 25 |
| 36 | Učtová jednotka | počet            | 26 |
| 37 | Učtová jednotka | počet            | 27 |
| 38 | Učtová jednotka | počet            | 28 |
| 39 | Učtová jednotka | počet            | 29 |
| 40 | Učtová jednotka | počet            | 30 |

NV PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 10,5m  
VYÚSTĚNÍ NAD TERÉMEM  
VERTIKÁLNÍ ŽACHTOU  
L.M. 150, 404  
JTSK: 654, 646  
1100, 643

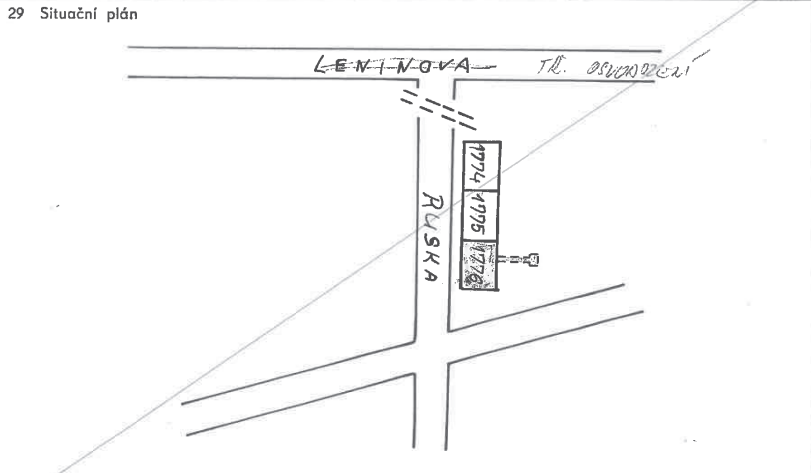


10 Majitel (operativní správce)  
úkrýtko  
OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTĚ 45,  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrýtku  
GR - OKR - OŠTRAVA

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrýtku — listu<br><b>08030227</b> | 2 Po vyplnění — TAJNE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>200 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>mln. 24h<br>mln. 48h<br>mln. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5. (4) |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                         | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                                 | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ 6<br>RUSKÁ 13/1776                |   |  |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 81 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 2 50,25 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 14,75 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 115,57 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 2 1 ks</p> <p>D 3 1</p>                | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5529</p> <p>y 4323</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,175 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 2 x 1,5 h</p> <p>studna 1,3 h</p> <p>1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal, splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P 3 2 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031 038</p> <p>ОПРО КВАРТА, СКЛАД И ПОД<br/>СОЗДАЮ УЩЕЛИ УЩЕЛИТЕЛЕ<br/>неуспешно: не удалось<br/>МЭС МСК выражен<br/>MSOS-2717IKR-10-2007<br/>70.72.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 513</p>  | <p>34</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 181.250,-</p>   |
|  | <p>35</p>   | <p>42 Společné úkryti</p> <p>RUSKA 1775, 1776</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1961</p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>SVZ: datum: 9/96</p> <p>cena: 8/2000</p> <p>ES: datum: 12/95</p> <p>cena: 10/1998</p> <p>elmař: 630/045</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ZÚ CO</p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>0,77 h</p> <p>1,15</p>           | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: PO</p> <p>MTZ PS-CO</p>   | <p>50 Zpracovat</p> <p>ODDEL OBRANY PODNIKU<br/>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ<br/>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25<br/>701 97 OSTRAVA 2</p>                                       |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>                            | <p>51 Kontrolový</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor<br/>stáb civilní obrany<br/>nositel Řádu rudé<br/>OSTRAVA</p>                        | <p>51 Kontrolový</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor<br/>stáb civilní obrany<br/>nositel Řádu rudé<br/>OSTRAVA</p>  |



NV PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 11,2 m  
 HLUBKA 0,8 m  
 PRŮLEZ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTA  
 L.M. 153 504  
 J.M.: 552 855  
 1 2 3 4 5

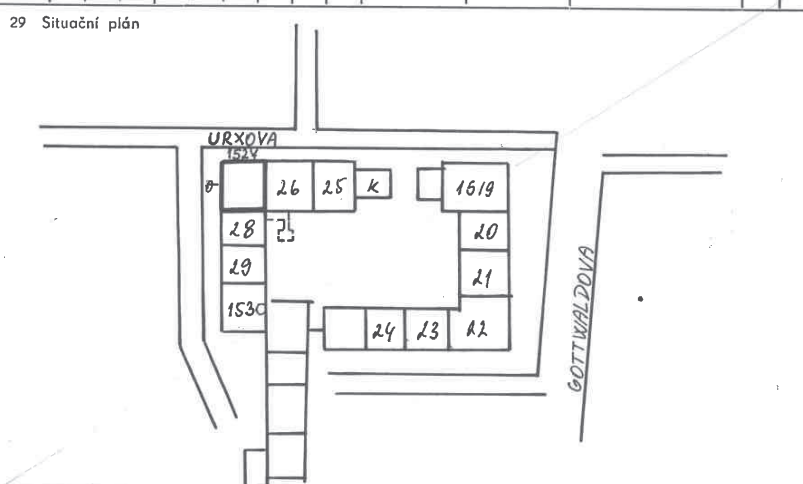

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08 030228**

3 Kraj  
 SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
 KARVINÁ

2 Po vyplnění TAJNĚ  
 Počet výtisků 6  
 Výtisk číslo 1

5 Místo (obec)  
 KAČ NOVÉ MĚSTO  
 URKOVA 14/1524  
 NÁM. ST. HRDINŮ 14/1527

6 Kapacita projektovaná: 130  
 v rozmezí: 101-150  
 202 150

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

7 Doba zpožatov.  
 do 2 h  
 2 — 6 h  
 6 — 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h

9 Třída odolnosti  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 SPRU-Z  
 SPRU

|   |  |   |  |                                 |                                 |  |   |            |                   |                   |       |                |           |                     |        |             |             |
|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-------------|
| 11 Ochr. št. do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové vyuč. SKLAD PRÁHA<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 15 způsob<br>výstav.<br>zpečet. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studňový | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zářivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 rozhl. 10-1040 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>samosp. | 26 FVZ | 27 počet: 1 | 28 počet: 1 |
|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-------------|

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 OKR. SPRÁVA ŠÍDELIŠŤ a. s.  
 023


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO PALIV  
 A. ENERGETIKY  
 HŘEŠŤANSKÝ TR. 634

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 102,40 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 42,50 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 10,60 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 182,82 m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ D <sub>2</sub> ks 1<br>D <sub>4</sub> 1<br>poklopy<br>typ P <sub>2</sub> ks 0<br>P <sub>3</sub> 0<br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Větel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x 5529<br>y 4323   |
| <b>31 Vědní hospodářství</b><br>pitná voda 0,400<br>nádrž 0,450 m <sup>3</sup><br>plnění 0,40 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přech. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>45 Poznámka</b><br>031006<br>Hvězda Karvina - sklad<br>nem. resp. nářadí<br>MBS MSK<br>MSOS-2717/KR.-00-2007<br>20.8.2007   |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100 3/3  | <b>35</b>   | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>014  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b><br>186,665   |
|  | <b>36</b>   | <b>42 Společné úkrytí</b><br>URXOVA 1525-1527  | <b>47 Realizace úkrytu:</b><br>1961-1964   |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>1,1<br>1,25 h  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 5/96<br>cena: -7/2000<br>ES: datum: 12/97<br>cena: 11/1998<br>elmér: 1436948 | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNIK ZV 00  |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h  |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>Hvězda Karvina  |
|  |   |  | <b>50 Zpracoval</b><br>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ<br>koncernový podnik<br>Čs. armády 25 3<br>701 07 OSTRAVA 2<br>Severomoravský krajský národní výbor<br><b>51 Kód obvolání obrany</b><br>positel Rádu rudé zást.<br>- 21V TRAVA amp |

NV průlezň  
 délka 9,6  
 hloubka 0,8  
 vrustěn nad  
 terčinem  
 vertikální  
 šachtou  
 L. N. 115 403  
 STB: 452, 922  
 1099, 933

Situační plán 62

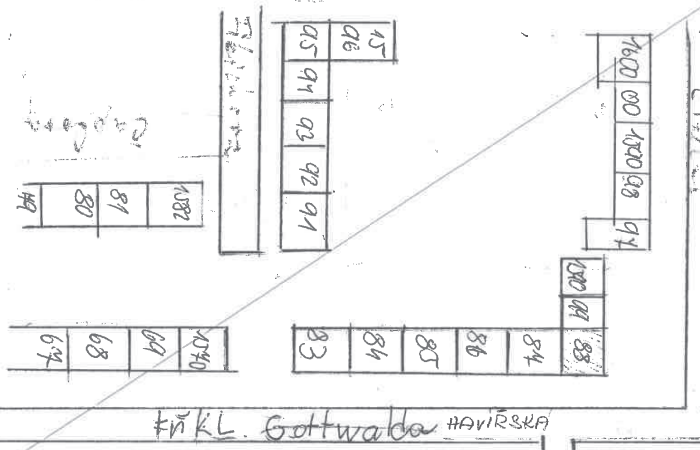


|   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030229</b> |  | 2 Po vyplnění — TAJNĚ<br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>750</b> <b>150</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-2<br>5 |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        |  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ   |  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ 6<br>TR. KL. GOTTFALDA<br>Havířsko 2/1588   |  |  |  |   |  |  |  |

|    |                         |                    |          |
|----|-------------------------|--------------------|----------|
| 10 | vykon/typ               | 300                | počet: 1 |
| 28 | FVZ                     |                    |          |
| 27 | odvod                   | plášťov. samosp.   |          |
| 26 | studna                  |                    |          |
| 25 | signalizace             |                    |          |
| 24 | ES                      |                    |          |
| 23 |                         |                    |          |
| 22 |                         |                    |          |
| 21 | rozhlás po dr.          | rozhlásov. 40-4000 |          |
| 20 | telefon                 |                    |          |
| 19 | železobeton             |                    |          |
| 18 | průstý beton            |                    |          |
| 17 | cihl. zdívo             |                    |          |
| 16 | vestavěný               |                    |          |
| 15 | štolový - studnový      |                    |          |
| 14 | CO-Stav 1-121, 122, 123 |                    |          |
| 13 | SCOS-Tech 2-28          |                    |          |
| 12 | SCOS-Tech 2-28          |                    |          |
| 11 | CO-6-1                  |                    |          |
| 10 | CO-6-2                  |                    |          |
| 9  | zpsob                   |                    |          |
| 8  | vystav. zphotov.        |                    |          |
| 7  | miravé vyciz            |                    |          |
| 6  | úkryt                   |                    |          |
| 5  | úkryt a VS              |                    |          |
| 4  | VS                      |                    |          |
| 3  | obyvatelstvo            |                    |          |
| 2  | žactvo                  |                    |          |
| 1  | zaměstnanci             |                    |          |

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 OKR - SPRÁVA ŠKOLY  
 Nadiřzený úřt. orgán majit. úkrytu  
 Fed. min. palivo-energetika  
 Magedelstr.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <i>126,45</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <i>40,55</i> <del>22,36</del> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <i>15,62</i> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <del>125,84</del> <i>218,59</i> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <i>D-2</i> 1 ks</p> <p><i>D-3</i> 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ <i>P-2</i> 1 ks</p> <p><i>P-3</i> 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><i>[redacted]</i></p>   | <p>44 Souřadnice: x <i>55 20</i></p> <p>y <i>43 23</i></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <i>0,45</i> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <i>0,5</i> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal, splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><i>[redacted]</i></p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><i>03 1013</i></p> <p><i>lojato</i></p> <p><i>kaufje</i></p> <p><i>socha</i></p> <p><i>seba</i></p> <p><i>HES MSK vyřazen 10.12.07</i></p> <p><i>HSOS-27171KAI/CO-2007</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>FP 100</i></p> <p><i>5/3</i></p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><i>1400-20' 0,80</i> h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p><i>1+4</i></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><i>186660</i></p>   |
|  |   | <p>42 Společné úkryti</p> <p><i>HAVÍŘSKA 1584 - 1590</i></p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><i>1950 - 1963</i></p>  |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p><i>4196 612000</i></p> <p>FVZ: datum: <i>1949</i></p> <p>cena: <i>4100</i></p> <p>ES: datum: <i>12/93</i></p> <p>cena: <i>10/1998</i></p> <p><i>elma: 18299097</i></p>          | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>Pracovník ZUCC</i></p>  |
|  |   | <p>51 Kontroloval</p> <p><i>[redacted]</i></p> <p><i>Severomoravský krajský národní výbor</i></p> <p><i>štáb civilní obrany</i></p> <p><i>Řádů rudé zásti</i></p> <p><i>2. IV. 1981</i></p> <p><i>OSTRAVA ZmB</i></p> | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>50 Zpracoval</p> <p><i>[redacted]</i></p> <p><i>OSTRAVA</i></p>   |

NV PRŮLEZKY  
 DÉLKA M.6  
 HLoubKA O.B  
 VYÚSTĚNÍ  
 NA TERÉN  
 VERTIKÁLNÍ  
 ČÁCHA  
 L.M. 15.3.2003  
 454 995  
 1000, 363

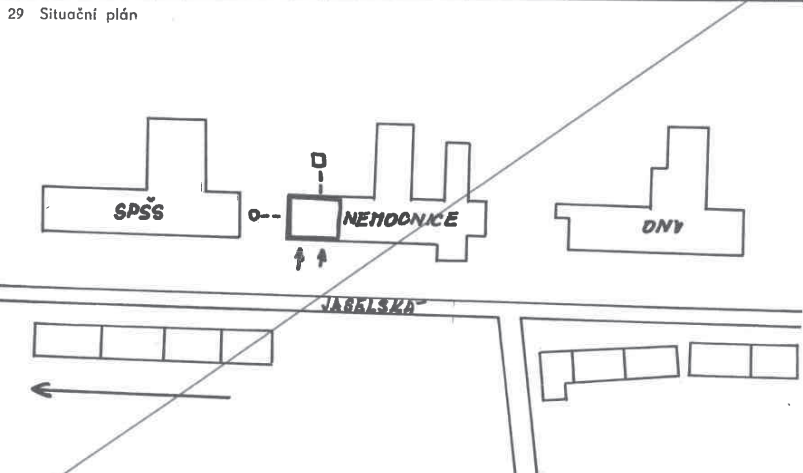

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030230**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
**62**

6 Kapacita projektovaná: **300**  
 v rozmezí: 151 - 200  
**270**  
 151 - 100  
 101 - 150  
 151 - 300  
 301 - 450  
 451 - 600  
 601 - 900  
 nad 900

7 Doba zphotov.  
 do 2 h  
 2 - 6 h  
 6 - 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h

9 Třída odolnosti  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 SPRU-2  
 SPRU

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

5 Místo (obec)  
**KA-G  
 ZAVLADATELSKÁ  
 22/975**

- 11 Ochr. souč. K<sub>o</sub> do 100 — 200 nad 200
- 12 Určení: obyvatelstva, žactvo, zaměstnanci
- 13 Použití: úkryt, úkryt a VS, VS
- 14 mírové vyuč. ~~NEHROZBY~~
- 15 způsob vystav. ~~železobeton~~
- 16 Směrnice: CO-6-2
- 17 Typ: vestavěný, samostat. stroj, štolový - studnový
- 18 Konstrukce: železobeton, prostý beton, cihl. zdívko
- 19 telefon
- 20 rozhlas. po dr.
- 21 ~~rozhlas. po dr.~~
- 22 ES
- 23 signalizace
- 24 studna
- 25 odvod ~~přímá, samosp.~~
- 26
- 27
- 28 FVZ
- 29 vykon/typ **CS** počet: **2x**
- 30 počet: **2x**


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 148,93 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 102,44 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 29,44 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 289,4 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D245 ks 1</p> <p>D3 1</p> <p>D4 2</p> <p>poklopy P2 1</p> <p>typ P3 ks 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5529<br/>y 4223</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž PTECH 0.500 m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>separ. samspádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 [redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 03 1009</p> <p><i>krupička</i></p> <p><i>sebeč</i></p> <p><i>sebran</i></p> <p><i>lopta</i></p> <p>Vyřazeno dne 10.02.2017<br/>pod č.j. HSOS-13426-4/2016</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100</p> <p>6/6</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1+4</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 392 582</p>  |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí<br/>PRO NEHOEMCI</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1948 - 62</p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu<br/>1 hod 39' 096</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 9/86<br/>cena: 7/2000</p> <p>ES: datum: 12/94<br/>cena: 10/1998</p> <p>elmer: 182 97092</p> | <p>48 Uložení dokumentace:<br/>PRACOVNÍK 2100</p>  |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: <input checked="" type="checkbox"/></p>   | <p>50 Zpracoval OKR - SPRÁVA SÍDLIŠŤ<br/>koncernový podnik<br/>Čs. armády 25 3<br/>701 07 OSTRAVA 2</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>51 Státní civilní obrany k [redacted]<br/>postel Řadu rudé zástavy [redacted]</p> <p>21V 098 OSTRAVA dm</p> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 11 Ochr. K         | do 100                                       |
| 12 Určení          | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci        |
| 13 Použití         | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                    |
| 14                 | mírové vycí <b>sklad</b>                     |
| 15                 | způsob <b>vystav.</b>                        |
| 16 Směrnice        | CO-6-1<br>CO-6-2                             |
| 17 Typ             | štolový - studnový                           |
| 18 Kon-<br>strukce | železobeton<br>prostý beton<br>cihln. zdívko |
| 19                 | telefon                                      |
| 20                 | rozhlas po dr.                               |
| 21                 | signalizace                                  |
| 22                 | ES   |
| 23                 | studna                                       |
| 24                 | odvod <b>samosp.</b>                         |
| 25                 | vykon/typ                                    |
| 26                 | 3000   |
| 27                 | počet: <b>1</b>                              |
| 28                 | počet: <b>55</b>                             |
| 29                 |  |
| 30                 |  |
| 31                 |  |
| 32                 |  |
| 33                 |  |
| 34                 |  |
| 35                 |  |
| 36                 |  |
| 37                 |  |
| 38                 |  |
| 39                 |  |
| 40                 |  |

- průlezna štola  
- délka 10,3 m  
- hloubka - 1,6 m  
- výstup šachty

100,000  
100,000

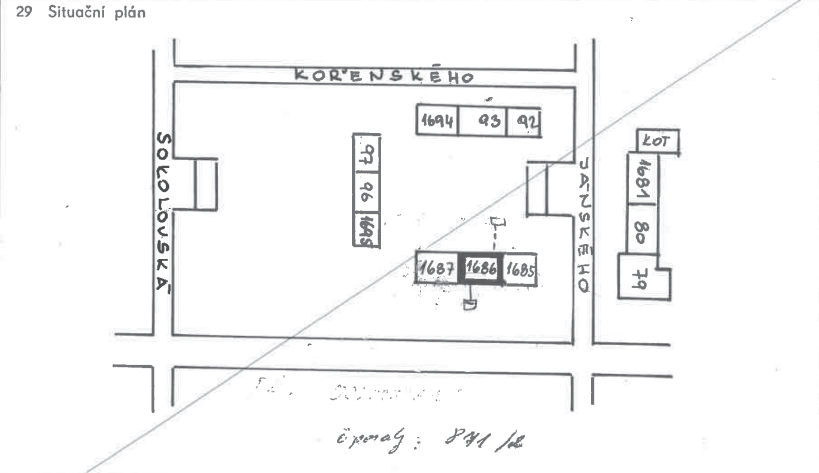

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
OKR SPRÁVA STĚLIŠŤA

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
OKR

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


|   |   |  |  |  |                                     |
|---|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu<br><b>08030231</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 3 <b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>750<br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>         | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>V. LEVINA 21/1686</b><br>Th. Železobeton<br><b>KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO</b>   |  |  |                                     |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>114,4</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>53,88</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>14,5</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>226</b> m<sup>3</sup><br/><b>140,09</b></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D2</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D3</b> <b>1</b></p><br><p>poklopy</p> <p>typ <b>P2</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>P3</b> <b>1</b></p><br><p>uzávěry</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>55° 29'</b><br/>y <b>43° 23'</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,500 0,75</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,7</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž <b>112</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>2</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo ks</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p><br><p>35</p><br><p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>03 10 20</b></p> <p><b>HEU KARVINA, SKLAD IPRHO</b></p> <p><b>ČÍSLO ŽÁD. - REŽII UŽIVATELE</b></p> <p><b>není vyhovět. málo</b></p> <p><b>HZS MSK Vyrašen</b></p> <p><b>MSOS - 27171KZ - CO - 2007</b></p> <p><b>15. 8. 89/17</b> <b>11. 8. 2007</b> <b>10.12.2007</b></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>FP 100 3/3</b></p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><b>1 hod 18 min</b> h</p><br><p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>190 950.-</b></p>   |
|   |  | <p>42 Společné úkryty</p> <p><b>TĚ. OSVOBOZENÍ 1685-1687</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1958 ÷ 1963</b></p>   |
|   |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p><b>4/2000</b></p> <p>EVZ: datum: <b>5/1985</b></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: <b>12/1994</b></p> <p>cena: <b>12/1998</b></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>Pracovník 25CO</b></p>   |
|   |  | <p>elm: <b>3093049</b></p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>HEU</b></p>   |
|   |  |  | <p>50 Zpracoval <b>OPEDV 8888</b></p> <p><b>OKR - SPRÁVA ČIDLISŤ</b></p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>3</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p> <p>51 Kontroloval <b>Severomoravský krajský národní sbor</b></p> <p><b>štab civilní obrany I</b></p> <p>nositel Řádu rudé zástavy</p> <p><b>2.4V.1988</b> <b>OSTRAVA</b> <b>FmT</b></p> |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 10 | počet: 1  | počet: 1  |
| 9  | vykon/typ | vykon/typ |
| 8  | 28 FVZ    | 28 FVZ    |
| 7  | 3002      | 3002      |
| 6  | 27        | 27        |
| 5  | 26        | 26        |
| 4  | 25        | 25        |
| 3  | 24        | 24        |
| 2  | 23        | 23        |
| 1  | 22        | 22        |

- přílezná stola  
- délka 11,5 m  
- hloubka - 1,7 m  
- výstup šachty  
L.M. 873 506  
MSK: 454, 922  
1108, 633

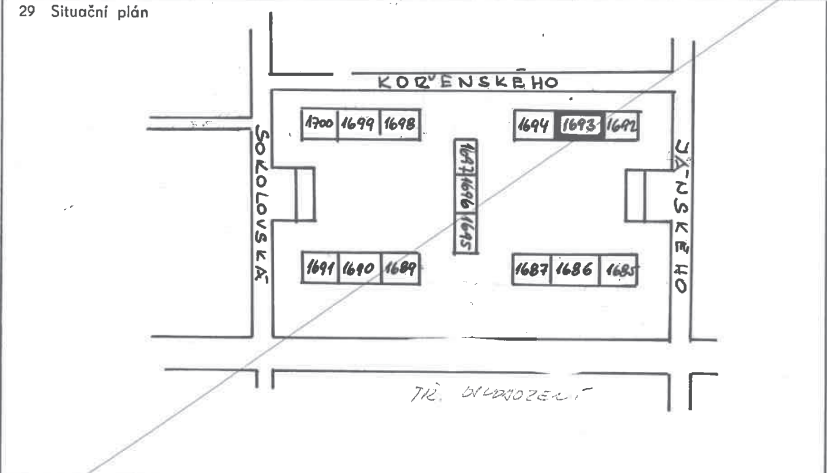

10 Majitel (operativní správce)  
úkrýtu  
0,25  
BŘE SPOŘIVA STŘELIŠTĚ 9,5,1

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrýtu  
OKD

11 Ochr. K 100 - 200 nad 200


|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrýtu listu<br><b>08030232</b> | 2 Po vyplnění - TAJNE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 4<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>750<br>do 50<br>101 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5 |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                      | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KORĚNSKÉHO 16/1633<br>KARVINÁ - Nové město  |  |  |  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <i>114,4</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <i>53,0</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <i>14,5</i> m<sup>2</sup></p> <p>objem číšť. prost. <i>296</i> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <i>D2</i> <i>1</i> ks</p> <p><i>D3</i> <i>1</i></p> <p>poklopy</p> <p>typ <i>P2</i> <i>0</i> ks</p> <p><i>P3</i> <i>1</i></p> <p>uzávěry</p> <p>typ _____ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x <i>55° 29'</i></p> <p>y <i>43° 23'</i></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř <i>0,500</i> <i>0,75</i> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <i>0,75</i> h</p> <p>studna _____ 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř _____ m<sup>3</sup></p> <p>plnění _____ h</p> <p>studna _____ 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přeserp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka _____ m<sup>3</sup></p> <p>naplnění _____ h</p> <p>tlak. jímka _____ m<sup>3</sup></p> <p>naplnění _____ h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ _____ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údělňář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><i>Mezi KAMKOVICEMI, SKLADY PACHU</i></p> <p><i>COZEMNÍ VZDUŠNÍ VZNIK TELE</i></p> <p><i>brunfo</i></p> <p><i>lapata</i></p> <p><i>MSK vyřazen</i></p> <p><i>MSOS-21171K2-CO-2007</i></p> <p><i>15.9.89/11 11.9.11/11 10.72.2007</i></p>                                    |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 <i>3/3</i></p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><i>1 hod 24'</i> h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>_____ h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><i>150.630,7</i></p>   |
|  |   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><i>KOŘENSKÉHO 1092-1094</i></p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><i>1958 - 1963</i></p>   |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>5/96</i></p> <p>cena: <i>4/2000</i></p> <p>ES: datum: <i>12/97</i></p> <p>cena: <i>11/1998</i></p> <p><i>elmei: 41095111</i></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>pracovní 20 00</i></p>   |
|  |   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>424</i></p>   |
|  |   |   | <p>50 Zpracoval</p> <p>ODDĚL OCHRANY PODNIKU</p> <p>OKR. STŘ. JANA SIDLKA</p> <p>koncový podíl</p> <p>Ča. strany 10</p> <p>51 Kontroloval</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>stáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé zástě</p> <p><i>21.V.1988</i></p> <p><i>OSTRAVA</i></p> |

|    |           |       |           |       |       |         |             |    |                |         |             |              |             |           |                    |                         |                      |                |        |        |        |                |             |       |       |            |    |              |        |             |        |           |         |  |  |  |  |
|----|-----------|-------|-----------|-------|-------|---------|-------------|----|----------------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|-------------|-------|-------|------------|----|--------------|--------|-------------|--------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 10 | 300       | FVZ   | 28        | 27    | 26    | 25      | 24          | 23 | 22             | 21      | 20          | 19           | 18          | 17        | 16                 | 15                      | 14                   | 13             | 12     | 11     |        |                |             |       |       |            |    |              |        |             |        |           |         |  |  |  |  |
|    | vykon/typ | počet | vykon/typ | počet | odvod | střední | signalizace | ES | rozhlás po dr. | telefon | železobeton | průstý beton | cihl. zdivo | vestavěný | štolový - studnový | CO-Stav 1-121, 122, 123 | SCOS-Tech 2-19-19 20 | SCOS-Tech 2-28 | CO-6-1 | CO-6-2 | zpusob | vystav. soubek | miravé výtč | SKLAD | úkryt | úkryt a VS | VS | obyvatelstvo | žactvo | zaměstnanci | do 100 | 100 — 200 | nad 200 |  |  |  |  |
|    | 4         | 55    |           |       |       |         |             |    |                |         |             |              |             |           |                    |                         |                      |                |        |        |        |                |             |       |       |            |    |              |        |             |        |           |         |  |  |  |  |

NV PRŮLEZNÝ DÉLKA 10,5  
HLÓUBKA 4,1

VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

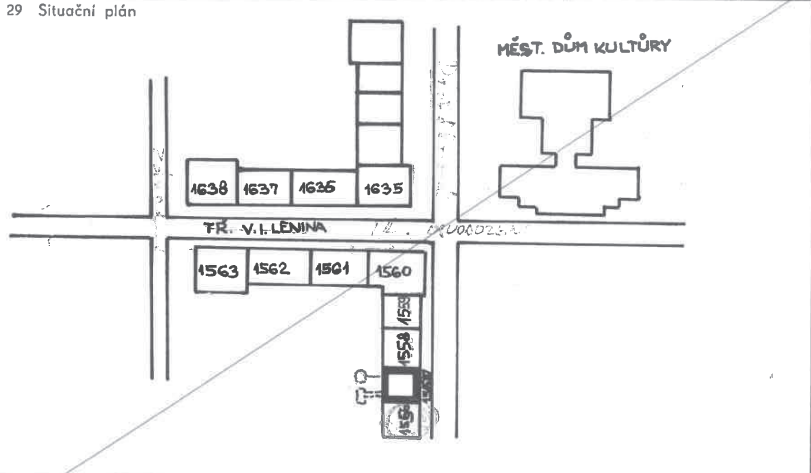

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu

*OLD*  
OKR. SPRÁVA - SÍPĚNÍ 4-5

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu


~~FED. MIN. PRÁVA - ENERGETICKÁ - HODNODIČENÍ~~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |                                  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030233</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: 450<br>v rozmezí: 150 101-150<br><i>720</i> (ATD)      |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                 |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>5 |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  |  | 5 Místo (obec)<br><b>Ka-G</b><br><b>Dvořáková 26/1536</b><br><i>č.p. 3281/A</i> |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |   |  |                                  |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>111,28</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>55,44</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>19,63</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>13305</b> m<sup>3</sup><br/><b>141,19</b></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D2</b> ks <b>1</b></p> <p><b>D3</b> <b>1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P2</b> ks <b>2</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>55 20</b></p> <p>y <b>43 15</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo ks</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><i>lopatky 3 1010</i></p> <p><i>bruselky 2x</i></p> <p><i>socha 2x</i></p> <p><i>skřev</i></p> <p><i>MESTSKÝ VÝRAZEN</i></p> <p><i>MSOS - 2717/KR - 00 2007</i></p> <p><i>20.12.2007</i></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100</p> <p><i>5/10</i></p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>173.850</b></p>  |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><b>DVORAKOVA 1556 - 1557</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1959 - 1963</b></p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><b>0,88</b> hod. hod <b>00</b> h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>31/10</b></p> <p>cena: <b>6/2000</b></p> <p>ES: datum: <b>12/1994</b></p> <p>cena: <b>7/1998</b></p> <p><i>elmen: 11993804</i></p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>pracovní 2007</i></p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>50 Zpracoval <b>ORDĚL OBRANĚ POKRAČU</b></p> <p><b>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTÍ</b></p> <p>koncentrační podnik</p> <p>Čs. armády 28</p> <p>701 97 OSTRAVA 6</p> <p>51 Kontroloval <b>Severomoravský krajský národní výbor</b></p> <p>stáb civilní obrany kr</p> <p>posítil Řádu rudé zástavy</p> <p><b>2. IV. 1980</b> <b>OSTRAVA</b> <i>Eml</i></p> |

VOUZOVÝ VÝLEZ  
 PRŮLEZNÝ : DL 14 m  
 HLOUBKA: 1 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD  
 TERÉNEM VERTIKÁLNÍ  
 ŠACHTOU.  
 L.č. 14/109  
 1001 100 109  
 1001 100 109

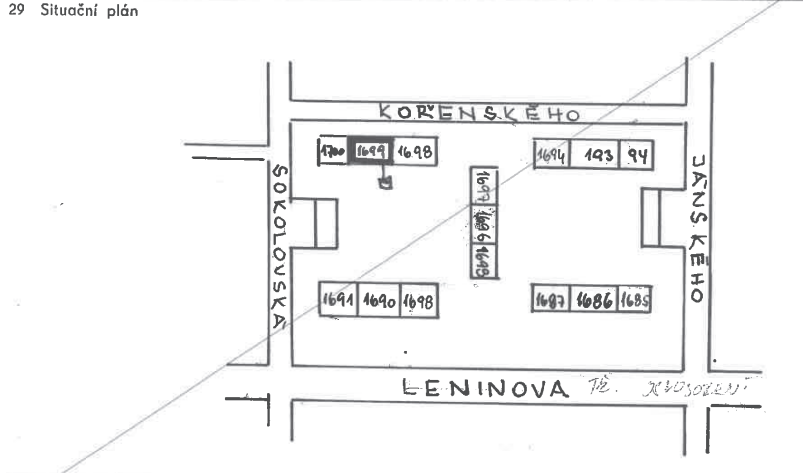

|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030234</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>1</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101-150</b><br><b>150</b> <b>(148)</b> |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                      |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br><b>(3)</b><br>4.<br>3.<br>2. |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KORNĚNSKÉHO 4/1699</b><br><b>KARVINÁ - Nové město</b>                  |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |  |  |   |  |

|   |  |   |   |                                      |   |  |               |                      |                                 |          |                   |              |                        |  |   |
|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------------|--|---|
| 11 Ochr. Kz<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Učření<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14<br>mírové vycit. <b>1699</b><br>zřábob<br>vystav.<br>vystav. | 15<br>16 Směnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>školový - studnový<br>CO-Stat 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 15, 22<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdivo | 19<br>telefon | 20<br>rozhlás po dr. | 21<br>zeměmájk <b>10-10-109</b> | 22<br>ES | 23<br>signalizace | 24<br>studna | 25<br>odvod<br>samosp. | 26<br>27<br>28 FVZ<br>výkon/typ<br>300C<br>55<br>počet:<br>1 | 29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100 |
|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------------|--|---|


10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
~~OKD~~  
**OKD**  
**OKD**  
**OKD**  
**OKD**  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**OKD**  
**F M P E**  
**Magadaštr**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 114,4 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 53,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 14,5 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 226 145,61 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 1</p> <p>poklapy</p> <p>typ P3 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,500 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>okumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 [redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>03 10 25</p> <p>MěÚ Karvina - sklad IPOHO</p> <p>Koncept</p> <p>M2S MSK vyřazen 10.12.07</p> <p>HSOS-27171KŘ-CO-2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>LF 100 5</p> <p>LF 100 3</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>1 hod 21 min. h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>                              | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>1+4</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>150 630,-</p>   |
|   |   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>KOŽENSKÉHO 1098 - 1700</p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1958 - 1963</p>   |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/96</p> <p>cena: 142000</p> <p>ES: datum: 12/97</p> <p>cena: 10/1998</p> <p>elma: 51050</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p>   |
|   |   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>MěÚ Karvina - sklad IPOHO</p>   |
|   |   |  | <p>50 Zpracoval: OKR-SP</p> <p>Komunistický štáb</p> <p>Číslo: 701 97 OSTRAVA 2</p>  |
|   |   |  | <p>Severo-moravský krajský národní výbor</p> <p>Štáb c. 1 ob. 71</p> <p>Řád rudé zásty</p> <p>OSTRAVA</p>                                      |



NV PRŮLEZNY  
 DÉLKA 12,80 m  
 HLOUBKA 0,9 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD  
 TEREÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU

69 Situační plán

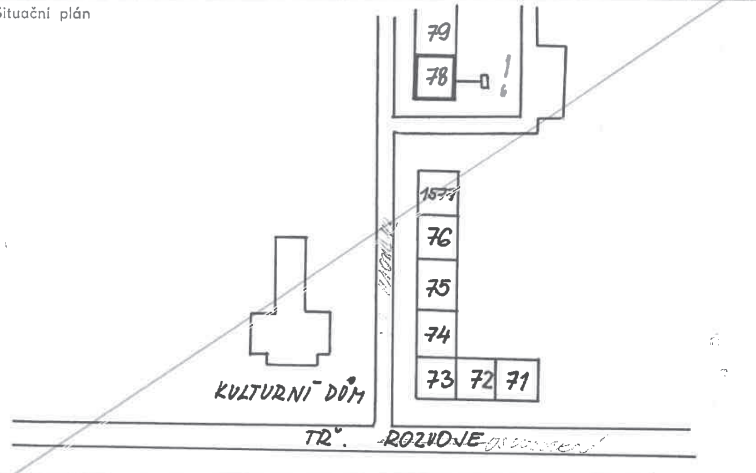

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030235**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění ~~FAJNE~~  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
**6**

5 Místo (obec)  
**KA - G**  
**ČAPKOVA 9/15 78**

6 Kapacita projektovaná:  
 v rozmezí:  
**150**

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

7 Doba zpožatov.  
 do 2 h  
 2 — 6 h  
 6 — 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h

9 Třída odolnosti  
 SPRU  
 5.  
 4.  
 3.  
 2.

|   |  |   |                           |                                      |                                 |   |  |               |                      |                                 |          |                   |              |                                    |                        |                         |                       |                      |
|---|--|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 11 Ochr. Kd<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14<br>mírové výtč<br>NENÍ | 15<br>způsob<br>vystav.<br>zpožatov. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studňový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-19, 4-25<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo | 19<br>telefon | 20<br>rozhlas po dr. | 21<br>komunikační kábel - H-110 | 22<br>ES | 23<br>signalizace | 24<br>studna | 25<br>odvod<br>převážně<br>samosp. | 26<br>výkon/typ<br>300 | 27<br>výkon/typ<br>A/55 | 28<br>FVZ<br>počet: 1 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
|---|--|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
~~OKR SPRÁVA ŠPIŠTŮV~~


Nadřízený ústř. orgán majitel úkrytu  
~~FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A ENERGETIKY~~

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 118,45 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 55,94 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 24,51 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 128,48 m<sup>3</sup><br/>164</p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D<sub>2</sub> 1 ks</p> <p>D<sub>3</sub> 1</p> <p>D<sub>4</sub> 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P<sub>3</sub> 2 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55 29<br/>y 43 23</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,500 0,450 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod. kanal. splašků</p> <p>čerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 [redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>brumec 03/12</p> <p>solov</p> <p>lojaba</p> <p>SDO - UPŘAZEN SPIS 67</p> <p>1505 - 181 1/2 - 001 - 2007</p> <p>26 DVE 19.1. 2005</p> <p>H2S NIKDY OSMANĚ.</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 4/4</p> <p>VPF 300 1/2 (125 WAVIC)</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>hod 30 0,86 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 14</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 186 660</p>   |
|   |   | <p>42 Společné úkryti</p> <p>ČAPLOVA 1578 - 1580</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1959 - 1963</p>   |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 4/96<br/>6/2000</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: 12/94</p> <p>9/1998</p> <p>cena:</p> <p>elmei 19828046</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>DEPOZITÁŘ 2/00</p>  |
|   |   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|   |   |   | <p>50 Zpracoval: [redacted]</p> <p>nille</p>  |
|   |   |   | <p>51 Kontroloval: Severomoravský krajský národní výbor<br/>štab civilní obrany [redacted]<br/>nositel Řádu rudé [redacted]</p> <p>2. IV. 1986 STRAVA [redacted]</p>                |

|    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 11 | Och. souč. Ka          | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                     |
| 12 | Určení                 | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci              |
| 13 | Použití                | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                          |
| 14 | mirové využití         | NENÍ   |
| 15 | způsob vystav. objektu |  |
| 16 | Směrnice               | CO-6-1<br>CO-9-2                                   |
| 17 | Typ                    | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - s'udnový |
| 18 | Konstrukce             | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo         |
| 19 | telefon                |  |
| 20 | rozhlas po dr.         |  |
| 21 | osobní majetek         |  |
| 22 | ES                     |  |
| 23 | signalizace            |  |
| 24 | studna                 |  |
| 25 | odvod                  | okružní samosp.                                    |
| 26 | vykon/typ              | 800  |
| 27 | vykon/typ              | c/65   |
| 28 | FVZ                    |  |
| 29 | počet:                 | 1  |
| 10 | počet:                 | 1  |

NV, PRŮLEZNÝ  
DĚLKA 10,8m  
HLOUBKA 0,8m  
VYVSTĚNÍ NAD  
TERENĚM  
VERTIKÁLNÍ ŠACHTOV

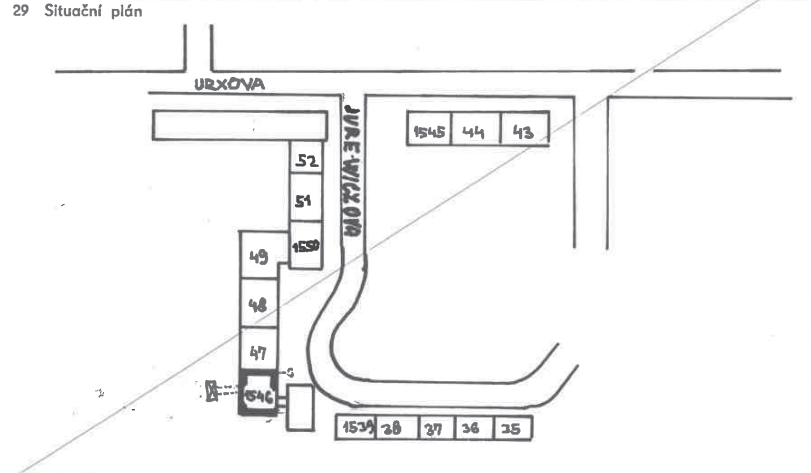

10 Majitel (operativní správce), úkrytu  
OKR SPRÁVA ŠIDLÍST  
okres KARVINA  
1100 KARVINA


Nadřízený úřad, orgán majit. úkrytu  
FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO PALIV  
A ENERGETIKY  
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A ENERGETIKY

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Evj. číslo úkrytu — listu                | 08030236                               |
| 2 | Po vyplnění — Počet výtisků Výtisk číslo | 6<br>2                                 |
| 3 | Kraj                                     | SEVEROMORAVSKÝ                         |
| 4 | Okres (obvod)                            | KARVINA                                |
| 5 | Místo (obec)                             | KA - 6<br>JURKOVIČOVA 44/1546          |
| 6 | Kapacita projektovaná: v rozmezí...      | 150<br>150                             |
| 7 | Doba zpožotov.                           | do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h  |
| 8 | Doba provozu                             | min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h       |
| 9 | Třída odolnosti                          | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>SPRU-Z<br>SPRU |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 116,3 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 72,0 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 28,0 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 158,4 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D<sub>2</sub> ks 1</p> <p>D<sub>3</sub> 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P<sub>2</sub> 1 ks</p> <p>P<sub>3</sub> 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55 29</p> <p>y 43 23</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,400 9450 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,45 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přičerpa</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>031057</p> <p>OIPO KHRVINA, VS</p> <p>ÚDRŽBA V OBLASTI VEJNUTEL</p> <p>V. V. - [redacted] / [redacted] HZS NSK</p> <p>16.9.89 / 11.12.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100</p> <p>6/3</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 11 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1+4</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 145 320</p>  |
|  |   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>JURKOVICOVA 1544 - 1547</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1959 - 1962</p>  |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena.</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>EL. 2001</p> <p>ČEK. -</p> | <p>48 Uložení dokumentace: PRACOVNÍK (??)</p>  |
|  |   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|  |   |  | <p>50 Zpracoval OKR - SPRÁVA SOUŠÍ</p> <p>koncepční projekt</p> <p>Ča. aneb. 13</p> <p>701 S7 OSTRAVA 2</p>  |
|  |   |  | <p>51 Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civil. obran</p> <p>šitel Radu rudé</p> <p>2. 11. 1988 TRAVA Zm S</p>   |

|    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| 11 | Och. souč. K <sup>2</sup> do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |                           |
| 12 | Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci           |                           |
| 13 | Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                      |                           |
| 14 | Mírové využití<br>způsob<br>výstav. zpevněl.              | sklad                     |
| 15 | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2                           |                           |
| 17 | Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studňový |                           |
| 18 | Konstrukce<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zděivo |                           |
| 19 | telefon   |                           |
| 20 | rozhlas po dr.  |                           |
| 21 | základní maják 40-14058                                   |                           |
| 22 | ES  |                           |
| 23 | signalizace   |                           |
| 24 | studna  |                           |
| 25 | odvod   | opěvněná, samosp.         |
| 26 | 27  |                           |
| 28 | FVZ   | 300 výkon/typ<br>počet: 1 |
| 10 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1   |                           |

NV průlezny'  
délka 1350  
hloubka 0,8  
vústění nad  
tenónem  
ventilální  
sachtou  
L. 1. 159 334  
1000 50 000  
1000 29

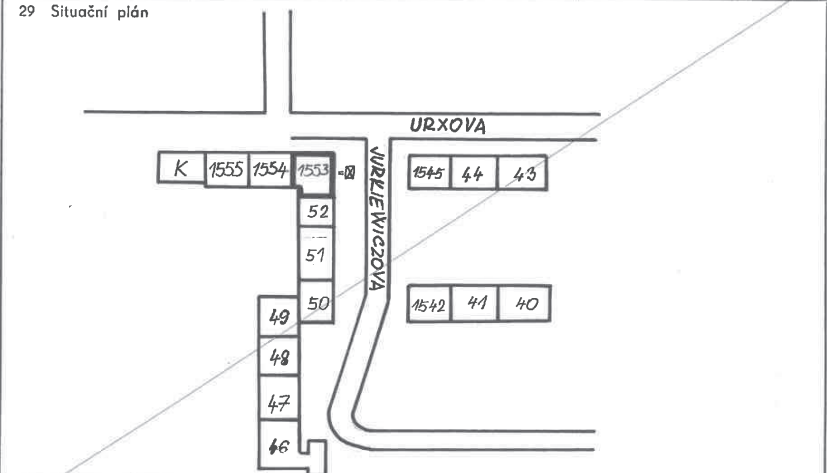

10 Majitel (operativní správce)  
úkrytu  
**OKR SPRÁVA ŠÍDLIŠT 9.5.**  
OKD

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**Fed. min. paliva a energetiky**  
Hradec Králové


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                                     |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030237</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí:<br><b>101 - 150</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | 7 Doba zphotov.<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KAG URXOVA 6 + 1558</b><br>40/1553  |  |  |  |   |  |                                     |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 148,03 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 103,42 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 30,43 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 289,90 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ 0752 21 ks</p> <p>0453 21</p> <p>poklopy P715 1 ks</p> <p>typ P1.5 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5529</p> <p>y 4323</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,400 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přetřp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržběž úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>03.1009</p> <p>HEU KAMUJINA, SKLAD IP440</p> <p>ODRŽBA ÚKRYTU VĚVATELE</p> <p>neúspěšná oprava</p> <p>H2S MSR</p> <p>HSOS-27171KŘ-CC-2007</p> <p>70-72-2007</p> <p>16.0.89 M</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100</p> <p>3/3</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>hod 93' 0,91 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>                                       | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>1+4</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 186.660</p>  |
|  |  | <p>42 Společné úkryti</p> <p>URKOVA 1553-1555</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1950-1964</p>  |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/196</p> <p>cena: 112000</p> <p>ES: datum: 12/197</p> <p>cena: 11/1998</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ŽÚCO</p>   |
|  |  | <p>elmei: 18299113</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>HEU HEU</p>   |
|  |  |   | <p>50 Zpracoval</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>Stab civilní obran</p> <p>51 Kontrola</p> <p>nositel Řádu rudé z</p> <p>OSTRAVA</p> <p>2. IV. 1981</p>                              |

|    |           |     |    |    |
|----|-----------|-----|----|----|
| 10 | 300       | FVZ | 28 | 1  |
| 9  | vykon/typ |     |    | 2  |
| 8  | vykon/typ |     |    | 3  |
| 7  | vykon/typ |     |    | 4  |
| 6  | vykon/typ |     |    | 5  |
| 5  | vykon/typ |     |    | 6  |
| 4  | vykon/typ |     |    | 7  |
| 3  | vykon/typ |     |    | 8  |
| 2  | vykon/typ |     |    | 9  |
| 1  | vykon/typ |     |    | 10 |
| 11 | 100 - 200 |     |    | 11 |
| 12 | 100 - 200 |     |    | 12 |
| 13 | 100 - 200 |     |    | 13 |
| 14 | 100 - 200 |     |    | 14 |
| 15 | 100 - 200 |     |    | 15 |
| 16 | 100 - 200 |     |    | 16 |
| 17 | 100 - 200 |     |    | 17 |
| 18 | 100 - 200 |     |    | 18 |
| 19 | 100 - 200 |     |    | 19 |
| 20 | 100 - 200 |     |    | 20 |
| 21 | 100 - 200 |     |    | 21 |
| 22 | 100 - 200 |     |    | 22 |
| 23 | 100 - 200 |     |    | 23 |
| 24 | 100 - 200 |     |    | 24 |
| 25 | 100 - 200 |     |    | 25 |
| 26 | 100 - 200 |     |    | 26 |
| 27 | 100 - 200 |     |    | 27 |
| 28 | 100 - 200 |     |    | 28 |

NO PROLEZNY  
 DELKA 10 m  
 HLOUBKA 1,5 m  
 VYUSTENI NAD  
 TERESEM  
 VERTIKALNI SICHTOU

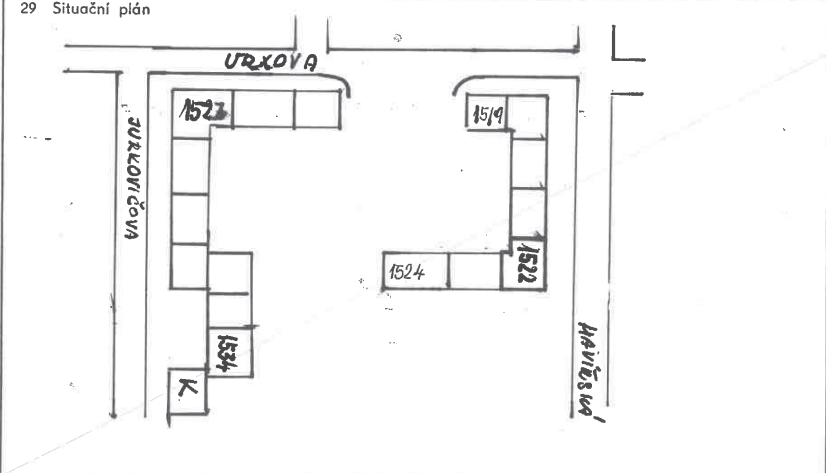

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 DKA SPRÁVA ŠIDLISTŮ AS  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FED. MIN. PALNÝ A ENERGETIKY  
 MŠM


|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030238</b> | 2 Po vyplnění TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí:<br><b>150</b> <b>101 - 150</b><br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>5<br>4<br>3<br>2 |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>               | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 6, TR. KL. GOTTHALDA</b><br><b>DA 3h/1522</b><br><b>ut. Havířska</b>   |  |  |   |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 114,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 68,3 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 15,2 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 150,26 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D<sub>2</sub> 1 ks</p> <p>D<sub>3</sub> 1</p> <p>poklapy</p> <p>typ P<sub>2</sub> <del>1</del> ks</p> <p>P<sub>3</sub> 1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55 29</p> <p>y 43 23</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0,400 0,450 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,40 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přechov.</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p>039005</p> <p>MĚNV KŘOVINA, SKLAD I PCHO</p> <p>OD 2.2.2007 V KŘOVINĚ VÍJAVĚ 15</p> <p>neuv' vyřizovat. materiál</p> <p>H2S MSK</p> <p>H205-27/71KR-00-2007</p> <p>20.8.2007</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 3/3</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>114</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p>186.665</p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>HAVÍŘSKA 1522 - 1524</p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p>1958 - 1964</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>101 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/96</p> <p>cena: 4/2000</p> <p>ES: datum: 12/95</p> <p>cena: 10/1995</p> <p>elmen: 4354401</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>MěNV</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>MěNV</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>MěNV</p>  |
|   |  | <p>50 Zpracoval</p> <p>ODDĚL OBRANY PODNIKU</p> <p>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTÍ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>731 07 OSTRAVA 2</p> | <p>50 Zpracoval</p> <p>ODDĚL OBRANY PODNIKU</p> <p>OKR - SPRÁVA SÍDLIŠTÍ</p> <p>koncernový podnik</p> <p>Čs. armády 25</p> <p>731 07 OSTRAVA 2</p> <p>51 Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>21.11.1981</p> <p>štábní Rádu rudé zbraní</p> <p>OSTRAVA</p> |

|    |    |   |  |           |      |        |    |
|----|----|---|--|-----------|------|--------|----|
| 10 | 28 | PVZ                                       | 300  | vykon/typ | e/55 | počet: | 1  |
| 9  | 27 | odvod                                     | okružní  | sameosp.  |      |        | 2  |
| 8  | 25 | studna                                    |  |           |      |        | 3  |
| 7  | 24 | signalizace                               |  |           |      |        | 4  |
| 6  | 23 | ES  |  |           |      |        | 5  |
| 5  | 22 |   |  |           |      |        | 6  |
| 4  | 21 | rozhlás po dr.                            | majičk 40  | dr. 0053  |      |        | 7  |
| 3  | 19 | telefon                                   |  |           |      |        | 8  |
| 2  | 18 | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo |  |           |      |        | 9  |
| 1  | 17 | Typ                                       | vestavěný<br>samost. stroj<br>školový - studnový |           |      |        | 10 |
|    |    |   | CO-Stav 1-121, 122, 123                          |           |      |        | 11 |
|    |    |   | SCOS-Tech 2-20                                   |           |      |        | 12 |
|    |    |   | SCOS-Tech 2-28                                   |           |      |        | 13 |
|    |    |   | CO-6-1   |           |      |        | 14 |
|    |    |   | CO-6-2   |           |      |        | 15 |
|    |    |   | zřábob<br>výstav.<br>spánek.                     |           |      |        | 16 |
|    |    |   | mirové využ. ÚKLAD                               |           |      |        | 17 |
|    |    |   | úkrýt  |           |      |        | 18 |
|    |    |   | úkrýt a VS                                       |           |      |        | 19 |
|    |    |   | VS   |           |      |        | 20 |
|    |    |   | obyvatelstvo                                     |           |      |        | 21 |
|    |    |   | žactvo   |           |      |        | 22 |
|    |    |   | zaměstnanci                                      |           |      |        | 23 |
|    |    |   | do 100   |           |      |        | 24 |
|    |    |   | 100 - 200  |           |      |        | 25 |
|    |    |   | nad 200  |           |      |        | 26 |

NV PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 11.9 m  
 HLDOUBKA 1.0 m  
 VYÚSTĚNÍ NAD  
 TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ  
 ŠAHTOU  
 L.M. 153 503  
 JTK: 552, 283  
 1.100, 173

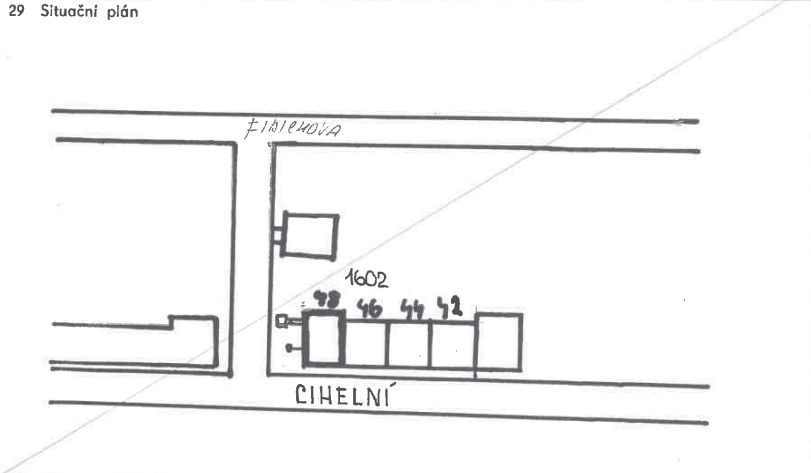

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrýtu  
 STAVBA SÍŤIŠŤ 08  
 OKD

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrýtu  
 MASPRAK-SZP  
 FED. MIN. PALIV A ENERGETIKY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrýtu listu<br><b>08030239</b> | 2 Po vyplnění JANE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b> | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>736<br><b>185</b> | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br><b>5</b> |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                      | 4 Okres (obvod)<br>KARVINA                                      | 5 Místo (obec)<br>KARVINA<br>CIHELNI 48/1602                              |  |  |   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 106,95 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 61,92 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 12,23 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 134,90 m <sup>3</sup><br>154,10  | <b>33 Dveře</b><br>typ D <sub>2</sub> ks 1<br>D <sub>3</sub> 1<br><br>poklopy<br>typ P <sub>1</sub> 7,5 ks 1<br>P <sub>2</sub> 0<br><br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 55 23<br>y 43 23  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž 0,400 0,75 m <sup>3</sup><br>plnění 0,5 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>* plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přesosp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | 34<br>35<br>36  | <b>40</b><br><b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>1+4   | <b>45 Poznámka</b> 031015<br>MěÚ pavičín, SKLAD PRÁČNÍ<br>COŽERKA V KŘEŠTĚ VÍŠŤOVCE<br>lipata<br>brunpřic<br>HES 1556<br>MSOS-27171 KŘ-00-2007<br>20.8.2007 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>FP 100<br>. 5/3   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>1 hod 18min 0,9 h<br><b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h  | <b>42 Společné ukrytí</b><br>CIHELNI 1602-1604<br><br><b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 5/96<br>cena: 7/2000<br>ES: datum: 12/97<br>cena: 10/1998<br>el. měř: 45424167 | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 186 660   |
|  |   |  | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1959 - 1963   |
|  |   |  | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNIK ZU CO   |
|  |   |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>Mest. NV KARVINA   |
|  |   |  | <b>50 Zpracoval</b> ODBĚR OBČANŮ<br>OKR - SPRÁVA SÍLISŤ<br>koncarný podnik<br>Čs. armády 05<br>701 07 OSTRAVA   |
|  |   |  | <b>51 Kontroloval</b> Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé<br>OSTRAVA<br>2 IV 1981                              |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 11 | Och. souč. Ks | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                     |
| 12 | Určení        | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci              |
| 13 | Použití       | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                          |
| 14 |               | mírové využit. V-5.                                |
| 15 |               | způsob<br>výstav. spečet.                          |
| 16 |               | SMěrnice   |
| 17 | Typ           | vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studnový |
| 18 | Konstrukce    | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívko        |
| 19 |               | telefon  |
| 20 |               | rozhlás. po dr.                                    |
| 21 |               | radiomaják 4-2-3915                                |
| 22 |               | ES   |
| 23 |               | signalizace  |
| 24 |               | studna   |
| 25 |               | odvod  |
| 26 |               | přeherp. samosp.                                   |
| 27 |               | 500  |
| 28 | FVZ           | 500  |
| 29 |               | 55 počet: 1  |
| 30 |               | 10 počet: 1  |

PRŮLEZNÝ  
DÉLKA 4 m  
HLOUBKA 1,3 m  
VÝLEZ ŠTOLOVÝ

150, 200  
1000, 200

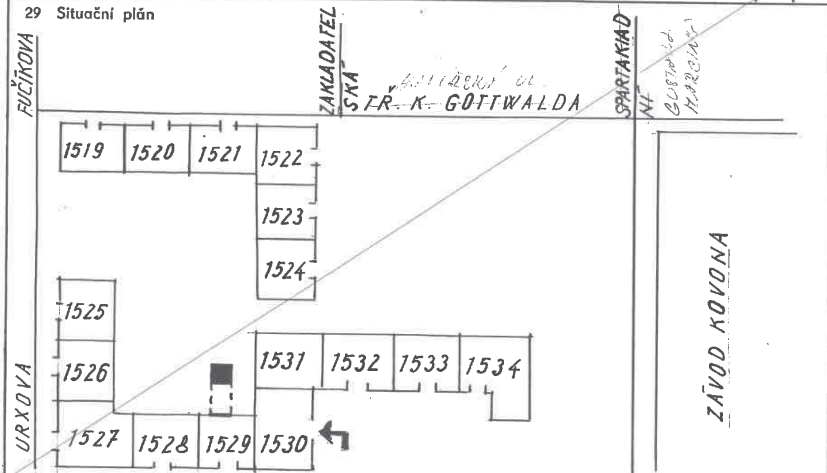


10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
úkr. VĚSTO KARVINA  
FYZICKÁ OSOBA  
788 24 KARVINA - FRYŠTÁT  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
FMV

|   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030240</b> | 2 | Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b> | 6 | Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>150</b><br><b>150</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 | Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 | Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 | Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>4. |
| 3 | Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 | Okres (obvod)<br>KARVINA                                       | 5 | Místo (obec)<br>KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO<br>JURKOVIČOVA č. 1530  |   |   |   |   |   |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 99,2 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 66,4 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 22,2 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 152,72 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž BETONOVA 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přech. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 8 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 030051</p> <p>V.N. - nov</p> <p>Vyřazen</p> <p>HZ MSK</p> <p>H505 - 27/11K2 - CO - 2007</p> <p>77. 72. 2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 3/10</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu 1 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>-</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>  |
|   |  | <p>42 Společné úkrytí</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1956 - 1958</p>  |
|   |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>ceňa:</p> <p>ES: datum: 1994</p> <p>ceňa:</p> <p>62 2001</p> <p>il. 305 3689</p>              | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>V OBJEKTU</p>  |
|   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>HMS CO ONV</p>   |  |
|   |  | <p>50 Zpracoval [redacted] MĚSTA KARVINÉ</p> <p>[redacted] KREDITELSTVÍ</p>   |  |
|   |  | <p>51 Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany k [redacted]</p> <p>Úřadní Rádu rudé zástav [redacted]</p> <p>2. IV. 1988 OSTRAVA</p> |  |

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 11 | Och. souč. K <sub>o</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                   |
| 12 | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci            |
| 13 | Použití                   | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                        |
| 14 |                           | mirové využit.                                   |
| 15 |                           | způsob<br>vystav.<br>zpečet.                     |
| 16 |                           | CO-6-2   |
| 17 | Typ                       | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový |
| 18 | Konstrukce                | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo       |
| 19 |                           | telefon  |
| 20 |                           | rozhlas po dr.                                   |
| 21 |                           | radiomaják <i>č. 1-3999</i>                      |
| 22 |                           | ES   |
| 23 |                           | signalizace                                      |
| 24 |                           | studna   |
| 25 |                           | odvod  |
| 26 |                           | průběh<br>samosp.                                |
| 27 |                           |  |
| 28 |                           | FVZ  |
| 29 |                           | 500 C výkon/typ                                  |
| 30 |                           | 55 výkon/typ                                     |
| 31 |                           | počet: 1   |

PRŮLEZNÝ  
DÉLKA 14 m  
HLÓUBKA 1,4 m  
VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
*1 000 400*  
*1 000 959*

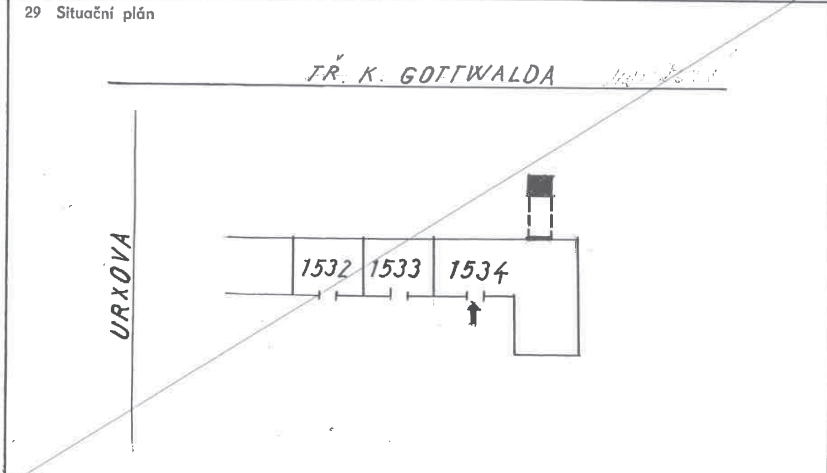

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
*MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA*  
*FRYŠTÁTSKÁ 48/111*  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA**  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
*FMV*


|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030241</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:<br><i>125</i><br><i>125</i><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožatov.<br>-do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SFRU-Z<br><b>(5)</b><br>3.<br>4.<br>2. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   | 5 Místo (obec)<br>KARVINA - NOVÉ MĚSTO<br>JURKOVIČOVÁ č. 1534/20  |  |   |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 98,2 m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané 62,6 m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 23,1 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 143,98 m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D-2 1 ks<br>D-3 1<br>poklopy<br>typ P-0 1 ks<br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 29'<br>y 43° 23'  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž TLAKOVA 0,5 m <sup>3</sup><br>plnění 0,7 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž BETONOVA 0,5 m <sup>3</sup><br>plnění 1 h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přeočerp. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>  | <b>40 Udržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b> 031052<br>V. N. PAV<br>Výrazem<br>M26 MSH<br>MS05-2777/KČ-CO-2007<br>77. 12. 2007  |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 3/6   | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br>5  | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 625.000,- Kčs   |
|   | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkryti</b><br>JURKOVIČOVA č. 1531-1534=4650s<br>čp. 1534 - 34<br>čp. 1533 - 28<br>čp. 1532 - 24<br>čp. 1531 - 32<br>727 | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1956 - 1958   |
|   | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br>1,1 h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 1997<br>cena:<br>ES: datum: 1997<br>cena:<br>EL. 2000<br>i. el. 205 3625             | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>PRACOVNÍKA ZU - CO  |
|   | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h   |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b>   |
|   |  |  | <b>50 Zpracoval:</b> BŘITOVÝ ŠODNIK<br>města Karviné<br>REDITELSTVÍ<br>Severomoravský krajský národní výbor<br>štáb civilní obrany<br>nositel Řádu rudé z<br>- 2. IV. 1981<br>OSTRAVA |



|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 11 | Och. souč. K <sub>o</sub> | do 100   |
| 10 | 100 — 200                 |  |
| 9  | nad 200                   |  |
| 12 | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci  |
| 13 | Použití                   | úkryt.<br>úkryt a VS<br>VS   |
| 14 |                           | mírové využ.   |
| 15 |                           | způsob<br>výstav.<br>zpečet.   |
| 16 | Směrnice                  | CO-6-1<br>CO-6-2   |
| 17 | Typ                       | štolový - studnový<br>samostat. stroj<br>CO-Štav 1-121, 122, 123<br>ŠCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>ŠCOS-Tech 2-28 |
| 18 | Konstrukce                | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo  |
| 19 |                           | telefon  |
| 20 |                           | rozhlás po dr.   |
| 21 |                           | radiomaják   |
| 22 |                           | ES   |
| 23 |                           | signalizace  |
| 24 |                           | studna   |
| 25 |                           | odvod  |
| 26 |                           | odv. pískerp. samosp.  |
| 27 |                           | 300c vkon/typ  |
| 28 |                           | FVZ  |
| 29 |                           | 55 vkon/typ  |
| 30 |                           | počet: 1   |

PRŮLEZVNÝ  
 DÉLKA 11 m  
 HLOUBKA 1,42 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.N. K9 404  
 JSK: 452, 238  
 1 100, 112

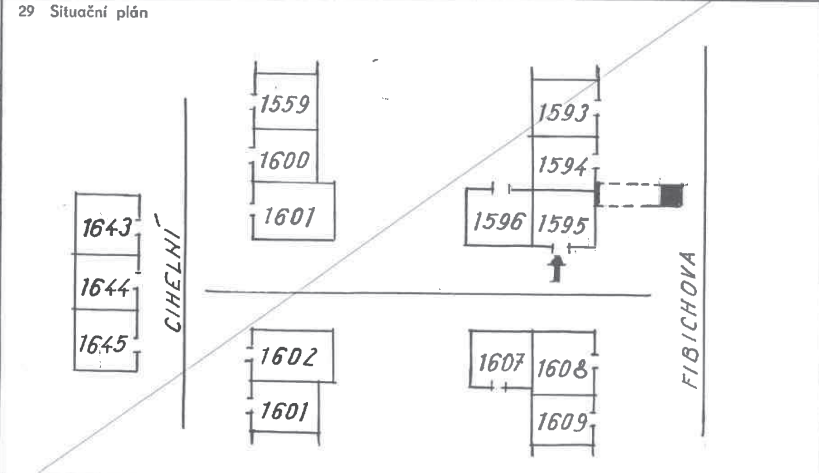


10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 FRYŠTÁTSKÁ 441  
 788 04 KARVINA - FRYŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Evid. číslo úkrytu — listu                           | 08030242  |
| 2  | Po vyplnění — TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo | 6<br>2  |
| 3  | Kraj   | SEVEROMORAVSKÝ  |
| 4  | Okres (obvod)  | KARVINÁ   |
| 5  | Místo (obec)   | KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO<br>FIBICHOVA<br>-CIHELNÍ č. 1595/15  |
| 6  | Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:                 | 150<br>150<br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |
| 7  | Doba zphotov.  | do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h   |
| 8  | Doba provozu   | min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h   |
| 9  | Třída odolnosti                                      | SPRU-2<br>SPRU<br>5   |
| 10 |  | 2.<br>3.<br>4.<br>5.  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 97,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 75,3 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 14,9 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 173,2 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 45° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>odtok, samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Odřábět úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031054</p> <p>V.N. - sam!</p> <p>Vyřazen</p> <p>MZS NSK</p> <p>MSOS - 27/71 KŘ - CO - 2007</p> <p>77-72-2007</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KE 100 3/6</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,1 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>   |
|  |  | <p>42 Společné úkryti</p> <p>CIHELNÍ č. 1594-1595=173 os</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1957 - 1958</p>   |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2004</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>čl. 2004</p> <p>č.č. 703 2425</p>                   | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU-CO</p>  |
|  |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ</p>  |
|  |  | <p>50 Zpracoval: [redacted]</p> <p>SEVEROMORAVSKÝ KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>Řada rudé zás</p> <p>2. IV. 1991</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>50 Zpracoval: [redacted]</p> <p>BYTOVÝ PODNIK města Karviné</p> <p>ŘEDITELSTVÍ</p> <p>SEVEROMORAVSKÝ KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>Řada rudé zás</p> <p>2. IV. 1991</p> <p>OSTRAVA</p> |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 11,5 m  
 HLOUBKA 1,35 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.č. 154 403  
 JTSK: 452, 318  
 1100; 058

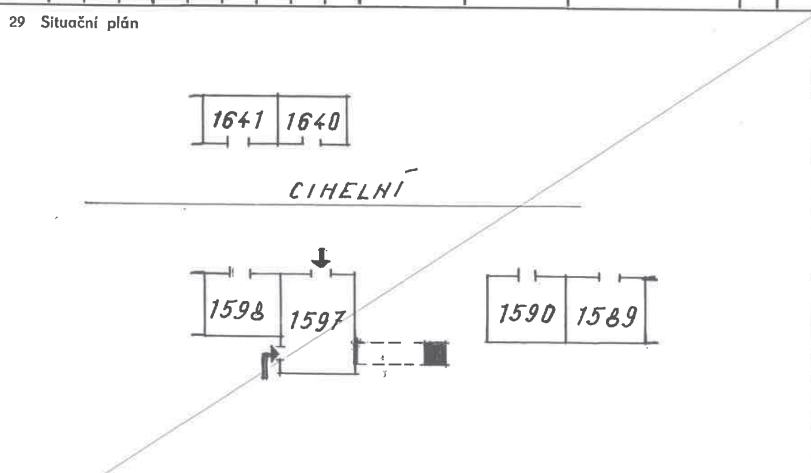

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 MĚSTSKÝ ÚŘÁD KARVINA  
 PRYSTAŽKA FLM  
 783 21 KARVINA - PRYSTAŽ  
 MĚSTSKÝ ÚŘÁD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV


|   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030243</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí:<br><b>700</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>150</b> |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                  |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>5. <input checked="" type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        |  | Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  |  | 5 Místo (obec)<br>KARVINA - NOVÉ MĚSTO<br>CIHELNI č. 1597/58   |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |   |  |   |  |

|  |                       |               |                   |                            |                           |                           |  |            |                   |               |       |                |           |                         |        |             |              |              |             |
|--|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|-------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 11 Och. souč. K <sub>100</sub> nad 200 | 12 Určení zaměstnanci | 13 Použití VS | 14 mírové využití | 15 způsob vystav. zpevněl. | 16 Směrnice CO-6-1 CO-6-2 | 17 Typ štolový - studnový | 18 Konstrukce železobetonový prostý beton cihl. zdívko | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 radiomaják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod plynů samospl. | 26 FVZ | 27 počet: 1 | 28 počet: 55 | 29 výkon/typ | 30 počet: 1 |
|--|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-----------|-------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha 80,5 m <sup>2</sup><br>plocha pro úkryvané 60, - m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku 12,3 m <sup>2</sup><br>objem čist. prost. 132, - m <sup>3</sup>   | <b>33 Dveře</b><br>typ D-2 1 ks<br>D-3 1<br>poklapy<br>typ P-0 1 ks<br>uzávěry<br>typ ks | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>   | <b>44 Souřadnice:</b> x 55° 29'<br>y 43° 23'  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pitná voda<br>nádrž TLAKOVA 0,5 m <sup>3</sup><br>plnění 0,4 h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přesep. samospádem<br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | 34<br>35<br>36   | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>   | <b>45 Poznámka</b> 031055<br>V.N. - AKO<br>vyřazen<br>MKS 173K<br>M305-27/1K2-10-2007<br>27.12.2007 |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 3/6  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b> 0,9 h<br><b>38 Doba rej. vzduchu</b> h                       | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b> 5   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b> 750.000,- Kčs   |
|  |  | <b>42 Společné úkrytí</b><br>CIHELNI 1597-1600=1400s   | <b>47 Realizace úkrytu:</b> 1957 - 1958   |
|  |  | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: 2001<br>cena:<br>ES: datum:<br>cena:<br>22. 2001<br>21. 2 902 2720 | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br>V OBJEKTU   |
|  |  |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br>BYTOVÝ PODNIK KARVINÁ  |
|  |  |  | <b>50 Zpracoval</b> BYTOVÝ PODNIK města Karviné EDITELSTVÍ  |
|  |  |  | <b>51 Státní civilní obrana</b><br>Stáb civilní obrany<br>2. IV 1981<br>OSTRAVA                     |

|    |    |   |
|----|----|---|
| 10 | 1  |   |
| 9  | 2  |   |
| 8  | 3  |   |
| 7  | 4  |   |
| 6  | 5  |   |
| 5  | 6  |   |
| 4  | 7  |   |
| 3  | 8  |   |
| 2  | 9  |   |
| 1  | 10 |   |
|    | 11 | Och. souč. Kg<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200   |
|    | 12 | Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
|    | 13 | Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS  |
|    | 14 | 14 mírové využití   |
|    | 15 | 15 způsob<br>výstav.<br>zpečet.   |
|    | 16 | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2   |
|    | 17 | 17 Typ<br>štolový - studňový<br>CO-Stat 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 |
|    | 18 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl, zděivo                                   |
|    | 19 | 19 telefon  |
|    | 20 | 20 rozhlas po dr.   |
|    | 21 | 21 radiomaják 41-2-1059   |
|    | 22 | 22 ES   |
|    | 23 | 23 signalizace  |
|    | 24 | 24 studna   |
|    | 25 | 25 odvod<br>přečerp.<br>samosp.   |
|    | 26 | 26 FVZ  |
|    | 27 | 27 počet:<br>1  |
|    | 28 | 28 počet:<br>55   |
|    | 29 | 29 počet:<br>300  |
|    | 30 | 30 počet:<br>1  |

PRŮLEZNÝ  
DÉLKA 11 m  
HLOUBKA 1,5 m  
VÝLEZ ŠTOLOVÝ

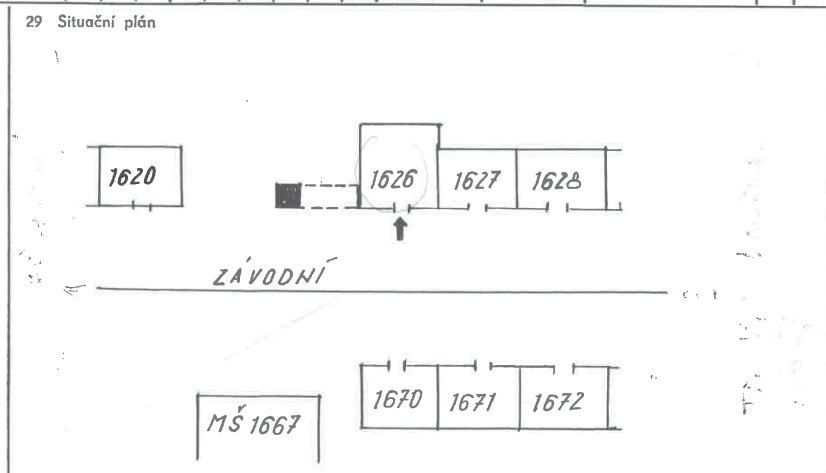


10 Majitel (operativní správce) MĚSTO KARVINA  
FRYŠTÁTSKÁ 7211  
283 04 KARVINA - FRYŠTÁT  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
FMV

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030244</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí:<br>150 (150) <del>185</del><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpožatov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br><b>5.</b><br>4.<br>3.<br>2. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                      | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO<br>ZÁVODNÍ č. 1626   |   |   |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 72,6 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 53,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 12,7 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 127,05 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1 ks</p>   | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 49° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo ks</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>                               | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031056</p> <p>V.N. PAO</p> <p>výřazen</p> <p>MSOS-7-11-1-1-00P-2003</p> <p>7.8.2003</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 3/16</p>   | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37 Doba izol. úkrytu 0,8 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p> | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p> <p>47 Realizace úkrytu: 1957-1958</p>  |
|  |   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>ZAVODNÍ z 1626-1629=150 os</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU - CO</p> <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARVINA</p>  |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena.</p> <p>ES: datum: 22. 2001</p> <p>cena: 21. 6. 702 29 15</p> | <p>50 Zpracoval: BYTOVÝ PODNIK města Karvina</p> <p>51 [redacted]</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>12. 11. 1981</p> <p>STRAVA</p> |

|    |             |
|----|-------------|
| 10 | počet: 1    |
| 9  | 55          |
| 8  | 300         |
| 7  | vykon/typ   |
| 6  | 28          |
| 5  | FVZ         |
| 4  | 27          |
| 3  | odvod       |
| 2  | studna      |
| 1  | signalizace |
|    | ES          |
|    | 23          |
|    | 22          |
|    | 21          |
|    | 20          |
|    | 19          |
|    | 18          |
|    | 17          |
|    | 16          |
|    | 15          |
|    | 14          |
|    | 13          |
|    | 12          |
|    | 11          |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 6,5 m  
 HLoubKA 1,5 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L. m. 153 403  
 JTBK: 452, 356  
 1100, 158

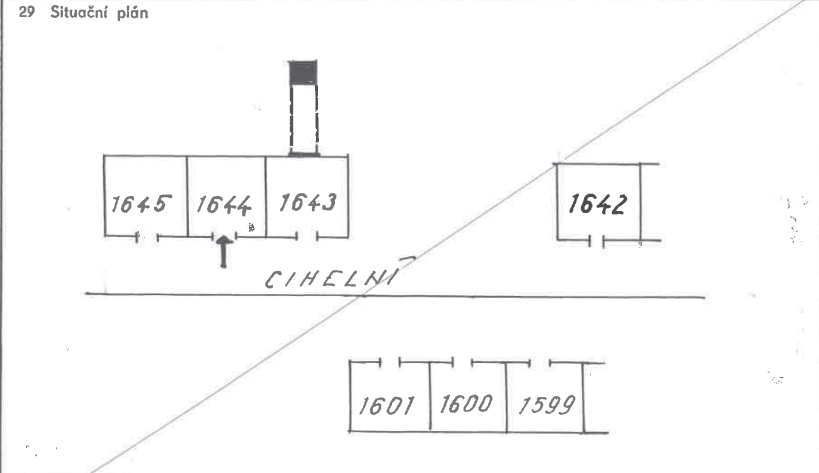

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 FRYŠTÁTSKÁ 7811  
 202 DI KARVINA - FRYŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV  
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030245</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí:<br>150<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zhotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRÚ-Z<br>SPRÚ<br>5. |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ  | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO<br>CIHELNI č. 1644/55  |   |  |   |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 75,4 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 54,4 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 14,6 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 125,12 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P-Q 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství:</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž BETONOVA 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>sest. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržba úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031057</p> <p>V.N. - ANO</p> <p>výrazem</p> <p>MKS MŠK</p> <p>HS OS - 2717 Kč - CO - 2007</p> <p>77.72. 2007</p> <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 3/6</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,8 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1959 - 1960</p>   |
|  |  | <p>42 Společné úkryt</p> <p>CIHELNI E. 1643 - 1645 = 10605</p> <p>E. 1604 = 3405</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU - CO</p>  |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>2001</p> <p>402 2690</p> | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BYTOVÝ PODNIK KARVINA</p>  |
|  |  |  | <p>50 Zpracoval 18. 3. 1981</p> <p>BYTOVÝ PODNIK města Karviné</p> <p>DITELSTVÍ</p>   |
|  |  |  | <p>51 Kontroloval Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní ochrany</p> <p>nositel Řádu rudé armády</p> <p>2. IV. 1981 OSTRAVA</p>                           |

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 11,5 m  
 HLOUBKA 1,42 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.M. K3 504  
 JSK: 452, 042  
 1.100, 309

62 Situace

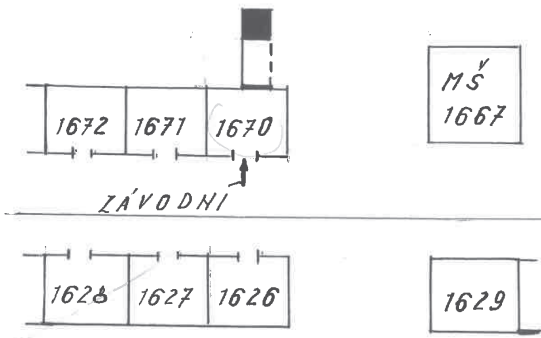

|   |                                   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030246</b> |                                   | 2 Po vyplnění TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>120</b><br>v rozmezí:<br><b>760</b>                               | 7 Doba zhotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPEU<br>SPEU-Z<br>SPEU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b> | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ - NOVE MĚSTO<br>ZÁVODNÍ č. 1670/16      | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |   |   | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                        |

|   |  |   |                          |                                 |                                 |   |   |            |                   |                         |       |                |           |                                |   |   |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|---|---|
| 11 Ochr. souř. Ks<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Urgentní<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 Mírové vyuz. SKLAD 00 | 15 způsob<br>výstav.<br>způsob. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studňový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>ŠCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>ŠCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton.<br>prásky/beton<br>cihl. zděivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 radiomaják 41-2-4071 | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod<br>přetěp.<br>samosp. | 26<br>27<br>28 FVZ<br>3000<br>výkon/typ<br>55<br>počet: 1 | 10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1 |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|---|---|


10 Majitel (operativní správce) MĚSTO KARVINÁ  
 úkrytu  
 FRYŠTÁTSKÁ 711/1  
 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINÁ  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 FMV

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 77,6 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 49,7 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 22,3 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 114,31 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D - 2 1 ks</p> <p>D - 3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P - 0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVA 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přesep. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 031058</p> <p>v.n. PID.</p> <p>vyráběn</p> <p>HSOS-77/716-2-00P-2006</p> <p>4.2.2006</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>14 ks KF 100</p> <p>11 ks EP 50</p> <p>3 ks JPF</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,9 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 600,000,- Kčs</p>   |
|   |  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>ZAVODNÍ E-1670-1673=1500s</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1958-1960</p>   |
|   |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>6.1. 2001</p> <p>čl. č. 202 2691</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍKA ZU-CD</p>  |
|   |  |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>BP KARVINÁ</p>   |
|   |  |  | <p>50 Zpracoval BYTOVÝ PRŮVĚRNÍK</p> <p>[redacted] města Karviné</p> <p>[redacted] DITELSTVÍ</p>  |
|   |  |  | <p>51 Kontroloval Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu [redacted]</p> <p>21. IV. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> |

|    |     |    |     |    |       |    |        |    |             |    |    |    |            |    |                |    |         |    |             |    |             |    |             |    |     |    |          |    |        |    |                    |    |       |    |            |    |       |    |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |
|----|-----|----|-----|----|-------|----|--------|----|-------------|----|----|----|------------|----|----------------|----|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-----|----|----------|----|--------|----|--------------------|----|-------|----|------------|----|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 10 | 300 | 28 | FVZ | 27 | odvod | 26 | studna | 25 | signalizace | 24 | ES | 23 | radiomaják | 22 | rozhlas po dr. | 21 | telefon | 20 | železobeton | 19 | prstý beton | 18 | cihl. zdívo | 17 | Typ | 16 | Směrnice | 15 | zplňob | 14 | mirové využ. SKLAD | 13 | Úkryt | 12 | Úkryt a VS | 11 | Úkryt | 10 | Úkryt | 9 | Úkryt | 8 | Úkryt | 7 | Úkryt | 6 | Úkryt | 5 | Úkryt | 4 | Úkryt | 3 | Úkryt | 2 | Úkryt | 1 | Úkryt |
|----|-----|----|-----|----|-------|----|--------|----|-------------|----|----|----|------------|----|----------------|----|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-----|----|----------|----|--------|----|--------------------|----|-------|----|------------|----|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|

PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 12,5 m  
 HLOUBKA 1,45 m  
 VÝLEZ ŠTOLOVÝ  
 L.M. 153 904  
 JTS: 451, 874  
 1 400, 413

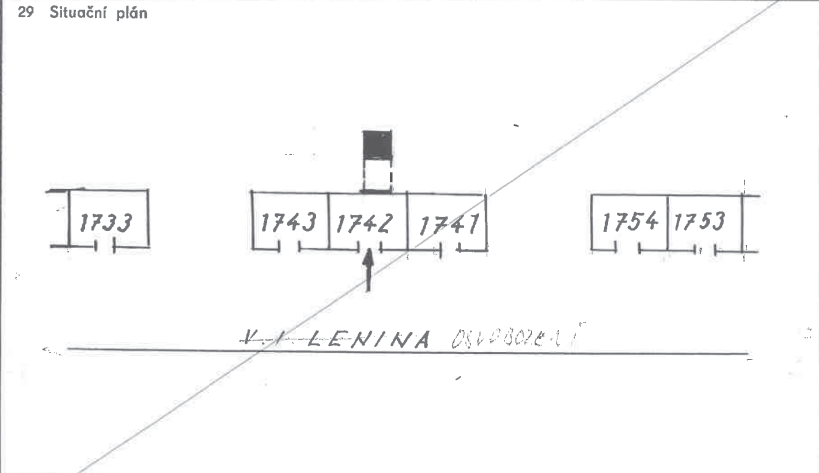


10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 MĚSTO KARVINA  
 FRIŠTÝNSKÁ 1011  
 735 21, KARVINA - FRIŠTÁT  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KARVINA  
 Nadřízený ústř. orgán majít. úkrytu

14 FMV

|   |   |   |   |   |                                     |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030247</b> | 2 Po vyplnění TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:<br><b>150</b><br>150<br>101 — 150<br>51 — 100<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|

|                          |                            |   |
|--------------------------|----------------------------|---|
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ | 4 Okres (obvod)<br>KARVINA | 5 Místo (obec)<br>KARVINA - NOVÉ MĚSTO<br>tř. V.I. LENINA č. 1742<br>Osvobození |
|--------------------------|----------------------------|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 79,7 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 56,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 14,1 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 133,48 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D - 2 1 ks</p> <p>D - 3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P - 0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř TLAKOVA' 2 x 0,5 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec.</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků.</p> <p><del>škop. samospádem</del></p> <p>akumulač. jímka 1,73 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031059</p> <p>V.M. NEZÍ</p> <p>Výroben</p> <p>MES MSK</p> <p>HSOS - 27171K2 - CO - 2007</p> <p>7. 12. 2007</p>                             |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>17. V.I. LENINA z. 1741-1743 = 1070</p> <p>z. 2041 = 4705.</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1959 - 1960</p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,9 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 2001</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> <p>z.l. 2001</p> <p>č. ob. 049 58 25</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>u PRACOVNÍKA ZU - CO</p>  |
|  | <p>38 Doba rey. vzduchu h</p>  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>Městský úřad Karviná</p>   |
|  |  |   | <p>50 Zpracoval BYTOSY 1962DNK</p> <p>[redacted] města Karviné</p> <p>REDITELSTVÍ</p>   |
|  |  |   | <p>51 Košice Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní o [redacted]</p> <p>positel Rádu n [redacted]</p> <p>2. 11. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> |

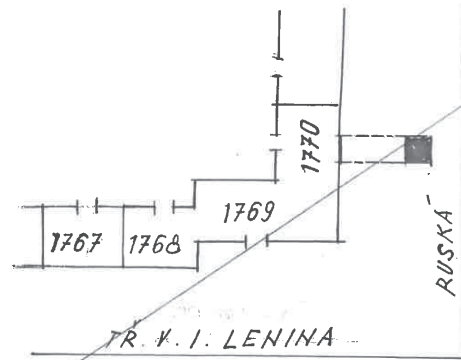
|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| 10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1   | počet: 1<br>počet: 55<br>počet: 300<br>počet: 300<br>počet: 55<br>počet: 1                             | 28 VZ<br>27 odvod<br>26 páčecí samosp.<br>25 studna<br>24 signalizace<br>23 ES<br>22<br>21 radiomaják<br>20 rozhlas po dr.<br>19 telefon<br>18 Konec<br>17 Typ<br>16 Směnice<br>15<br>14<br>13 Použití<br>12 Učtení<br>11 Ochr.<br>10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1 |  |   |   |
| PRŮLEZNÝ<br>DÉLKA 12,5 m<br>HLOUBKA 1,3 m<br>VÝLEZ ŠTOLOVÝ<br>1767<br>1768<br>1769<br>1770<br>TR. K. I. LENINA<br>RUSKÁ | 29 Situační plán<br> | 10 Majitel (operativní správce)<br>úkrytu<br>SÚDRUBÝ KARVINA RÁJČI<br>ČESKÝ SVAZ BYTOVÝCH DRUŽSTEV PRAHA<br>Nadřazený ústř. orgán majit. úkrytu<br>ČESKÝ SVAZ BYTOVÝCH DRUŽSTEV PRAHA  |  |   |   |
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030248</b>   | 2 Po vyplnění — TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b>                         | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí:<br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900  | 7 Doba zphotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ   | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO<br>č.p. OSVOBOZENÍ 1769   |  |   |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 72,2 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 53,9 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 11,4 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 123,97 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D-2 1 ks</p> <p>D-3 1</p> <p>poklapy</p> <p>typ P-0 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55° 29'</p> <p>y 43° 23'</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž TLAKOVÁ 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,7 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 0,24 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 48 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031060</p> <p><i>Prův. Co. měření z evidencí</i></p> <p><i>Prův. měř. org. ř. 1106-111/112</i></p> <p><i>ODP. LOST,</i></p> <p><i>20.11.1965</i></p> <p><i>ofocení prolo. a. v.</i></p> <p><i>od 11.5</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FILTRY</p> <p>KI 100/132</p> <p>100 300</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 0,18 h</p> <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 5</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750.000,- Kčs</p>  |
|  |  | <p>42 Společné úkryti</p> <p>tr. V. I. LEMNINA č. 1762-1769 = 153 os.</p>                         | <p>47 Realizace úkrytu: 1958-1960</p>  |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum:</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>u PRACOVNÍKA ZU - CO</p>   |
|  |  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>DRUBÝD KARVINA</p>  |
|  |  |   | <p>50 Zpracoval [redacted] 1981</p> <p>[redacted] Karviné</p> <p>DITELSTVI</p>   |
|  |  |   | <p>51 Kon[redacted]</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní ob[redacted]</p> <p>nositel Řádu ru[redacted]</p> <p>OSTRAVA</p>   |



|   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030249</b>   |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNĚ</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> |  | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>150</b> <b>160</b><br><b>760</b>                             |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>   |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  |  | 5 Místo (obec)<br><b>Karviná</b><br><b>n. město</b><br><b>23. DĚLNICKÁ</b><br><b>SOKOLOVSKÁ 1458/1</b> |  |   |  |   |  |   |  |
| 10 Majitel (operativní správce) úkrytu<br><b>Městský úřad Karviná</b><br><b>FRYŠTÁTSKÁ 721</b><br><b>532 24 KARVINÁ - FRÝŠTÁT</b> |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 11 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu<br><b>Ministerstvo školství</b>  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 12 Úřadní<br>zaměstnaní<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 13 Použití<br>obyvatelstvo<br><b>zdravé</b>   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 14 Mírové využití <b>sklad CO</b>   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 15 Způsob vystav. zpečet.<br>zpusob   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 17 Typ<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>ŠCOS-Tech 2-18, 15 20<br>ŠCOS-Tech 2-28  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 18 Konstrukce<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - studnový   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 19 Telefon<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdivo  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 20 Rozhlas po dr.<br>radiomaják <b>712.408.0</b>  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 23 ES<br>signalizace  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 24 ES<br>studna   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 25 ES<br>odvod přechodně samostat.  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 28 FVZ<br>výkon/typ <b>300</b><br>počet: <b>1</b>   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| 62 Situacní plán<br><b>TR. LENINA</b><br><b>PRIOR</b><br><b>UL. SOKOLOVSKÁ</b><br><b>UL. DĚLNICKÁ</b>                             |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |


L.H. K4 404  
JTSK: 451, 404  
1100, 445

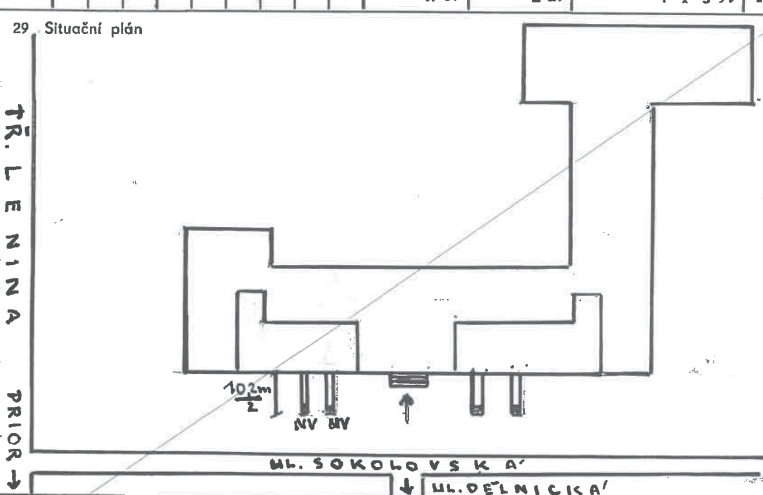

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>30 Prostorové údaje</b><br>zastav. plocha <b>113</b> m <sup>2</sup><br>plocha pro ukryvané <b>82</b> m <sup>2</sup><br>plocha tech. prov. bloku <b>31</b> m <sup>2</sup><br>objem číst. prost. <b>220</b> m <sup>3</sup>  | <b>33 Dveře</b><br>typ <b>D 75 1 ks</b><br><b>D 15 2.</b><br><br>poklopy<br>typ <b>P 15 2 ks</b><br><br>uzávěry<br>typ <b>ks</b> | <b>39 Velitel úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>44 Souřadnice:</b> x <b>5529</b><br>y <b>4323</b>  |
| <b>31 Vodní hospodářství</b><br>pltná voda<br>nádrž <b>0.5</b> m <sup>3</sup><br>plnění <b>1.5</b> h<br>studna 1/sec<br>užitková voda<br>nádrž m <sup>3</sup><br>plnění h<br>studna 1/sec<br>odvod kanal. splašků<br>přečerp. <u>samospádem</u><br>akumulač. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>tlak. jímka m <sup>3</sup><br>naplnění h<br>kanal. čerpadlo<br>typ ks | <b>34</b>  | <b>40 Údržbář úkrytu</b><br>[redacted]   | <b>45 Poznámka</b><br><b>032066</b><br>Výroben<br>MRS MSK<br>MSOS-27171KA-EO-2007<br>17.12.2007                               |
| <b>32 Vybavení úkrytu</b><br>KF 100 <b>4,4</b> ?<br><b>4,4</b> ?   | <b>35</b>  | <b>41 Počet členů kryt. družstva</b><br><b>1 + 4</b>   | <b>46 Rozpočtové náklady:</b><br><b>705.000</b>   |
|  | <b>36</b>  | <b>42 Společné úkrytí</b><br><i>jen škola</i>  | <b>47 Realizace úkrytu:</b><br><b>1958 - 1961</b>   |
|  | <b>37 Doba izol. úkrytu</b><br><b>1.47</b> h   | <b>43 Poslední servis a oprava</b><br>FVZ: datum: <b>R98</b><br>cena:<br>ES: datum:<br>cena: | <b>48 Uložení dokumentace:</b><br><i>vid. školy, částec.</i><br><i>prac. obnovení 0.5</i>                                     |
|  | <b>38 Doba reg. vzduchu</b><br>h   |  | <b>49 Mírový uživatel úkrytu:</b><br><i>Láblouš škola</i><br><i>Delnická, Karviná - N. město</i>                              |
|  |  |  | <b>50 Zpracoval</b> [redacted] <b>9 března 1981</b><br>Okresní národní výbor<br><i>red. OS ONV</i>                            |
|  |  |  | <b>51 Kód</b> <b>Severo-moravský krajský národní výbor</b><br><b>štáb civilní obr</b><br><b>2. IV. 1981</b><br><b>OSTRAVA</b> |

|    |                        |    |                      |
|----|------------------------|----|----------------------|
| 11 | Och. souč. Ko. nad 200 | 11 | 100 — 200            |
| 10 | do 100                 | 10 | 100 — 200            |
| 9  | zaměstnanci            | 9  | zaměstnanci          |
| 8  | obyvatelstvo           | 8  | obyvatelstvo         |
| 7  | úřadní                 | 7  | úřadní               |
| 6  | VS                     | 6  | VS                   |
| 5  | úkryt a VS             | 5  | úkryt a VS           |
| 4  | úkryt                  | 4  | úkryt                |
| 3  | mírové využit. sklad   | 3  | mírové využit. sklad |
| 2  | vystav. zpočet.        | 2  | vystav. zpočet.      |
| 1  | zplňob                 | 1  | zplňob               |

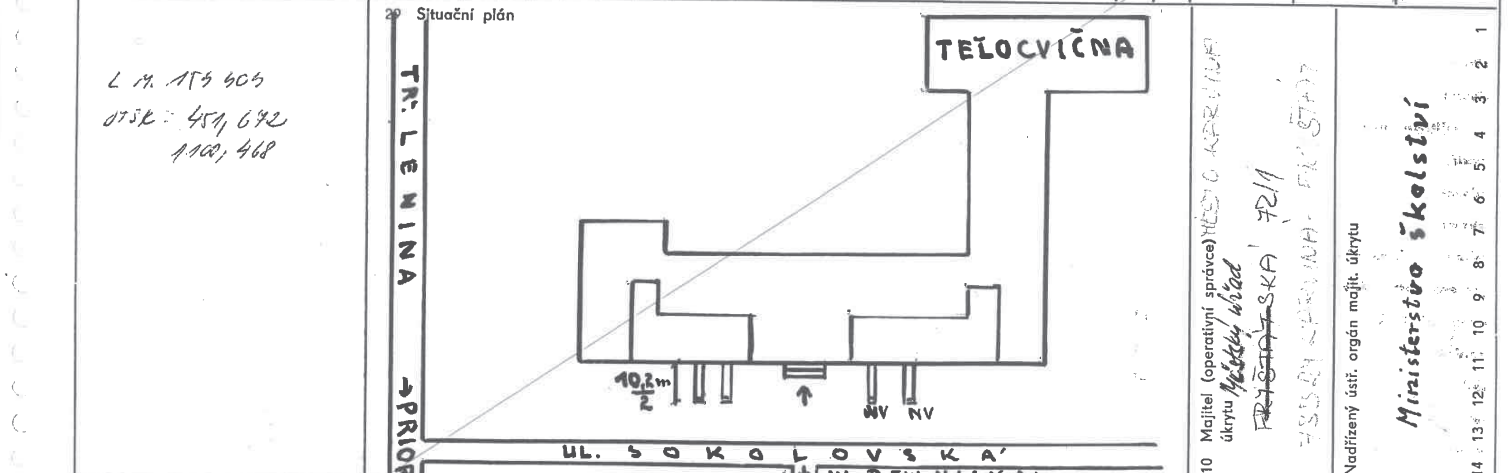


|   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030250</b>                  | 2 | Po vyplnění <b>TAJNE</b><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo <b>2</b>              | 6 | Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>760</b> - <b>160</b>              | 7 | Doba zpožotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 | Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 | Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>5.<br>4. |
| 3 | Kraj: <b>SEVEROMORAVSKÝ</b><br>Okres (obvod): <b>KARVINA</b> | 5 | Místo (obec): <b>Karviná N. Město</b><br><b>28 PĚLMORE</b><br><b>SOKOLOVSKÁ</b> | 6 | 51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 | do 50   | 8 | do 2 h  | 9 | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                          |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>114</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>82</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>32</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>220</b> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 7-5</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D 1-5</b> <b>2</b> "</p><br><p>poklopy</p> <p>typ <b>P 1-5</b> <b>2</b> ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ _____ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>_____</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>5529</b></p> <p>y <b>4323</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p><b>2</b> nádrže <b>0,5</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>1,3</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. <u>samospádem</u></p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ _____ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>_____</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><b>032067</b></p> <p>výrazem</p> <p>H2S MSK</p> <p>H2S OS - 27/71K2/RO-2007</p> <p>11.12.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100</b> <b>64?</b></p> <p><b>6?</b></p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p><b>1+4</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>705000-</b></p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><b>jen škole</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1958-1961</b></p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><b>147</b> h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>1998</b></p> <p>cena: _____</p> <p>ES: datum: _____</p> <p>cena: _____</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>Red. školy, část OS ONV</b></p>  |
|  | <p>38 Doba rej. vzduchu</p> <p>h</p>   | <p>49 Mirový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Záhloství - škole</b></p> <p><b>Školníka - Karvina N. město</b></p>   | <p>50 Zpracoval _____ <b>9. března 1981</b></p> <p><b>Okresní národní výbor Karvina</b></p> <p><b>ved. OS ONV</b></p>   |
|  |  | <p>51 Konstatován</p> <p><b>Severo-moravský krajský národní výbor</b></p> <p><b>štáb civilní obr</b></p> <p><b>2. IV. 1981</b></p> <p>nositel Řádu rud</p> <p><b>TRAVAN</b></p> | <p>_____</p>  |

L.M. 174 309  
 JTSK: 452, 226  
 1.100, 421

29 Situační plán

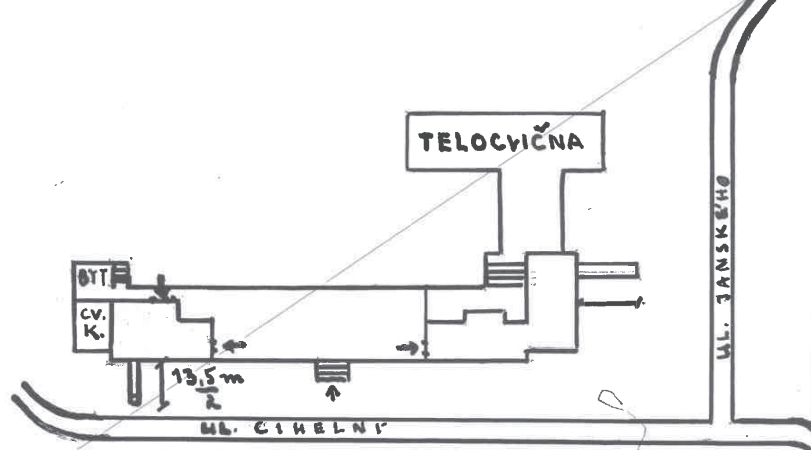

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 NESTO KARVINA  
 HÁČEK, Vlad  
 755 21  
 KARVINA - TRVNÍ  
 PRŮMYSLOVÁ 40/1

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu

Ministerstvo školství

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>0803<sup>a</sup>251</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNĚ<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>320</b>              |  | 7 Doba zpožotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                      |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>5. |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                                   |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>                                |  | 5 Místo (obec)<br><b>Karviná N.Město</b><br>25 CIHELNI 1666/50 |  | nad 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |  |  | 1 2 3 4 5                       |  |


28 FVZ  
 výkon/typ 300c počet: 1  
 výkon/typ 55 počet: 1

- 27 odvod přechod samosp.
- 26 studna
- 24 signalizace
- 23 ES
- 22 radiomaják 71 23981
- 20 rozhlas po dr.
- 19 telefon
- 18 Kon-  
strucke  
železobeton  
prostý beton  
cihl. zdívo
- 17 Typ  
vestavěný  
samost. stroj  
štolový - s'udnový  
CO-Stav 1-121, 122, 123  
SCOS-Tech 2-18, 19 20  
SCOS-Tech 2-28  
CO-6-1  
CO-6-2
- 15 způsob vystav. zbytek
- 14 mírové využití
- 13 Použití  
úkryt  
úkryt a VS  
VS
- 12 Určení  
obyvatelstvo  
záměstnanci
- 11 Ochr. K  
do 100  
100 — 200  
nad 200

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>128</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>110</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>18</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>304</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 7.5</b> 2 ks</p> <p><b>D 1.5</b> 2 ks</p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P 1.5</b> 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>5529</b></p> <p>y <b>4323</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0.97</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0.25</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přečerp. <u>samospádem</u></p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>032064</b></p> <p><i>výrazem</i></p> <p><i>MKS PSK</i></p> <p><i>MSOS-27/71KR-10-2007</i></p> <p><i>7. 12. 2007</i></p>         |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>KF 300 1kg 2</i></p> <p><i>KF 100 5kg 2</i></p> <p><i>KF 75 2kg 2</i></p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>0.94</b> h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>1+6</b></p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>1 504 000--</b></p>   |
|  |  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><i>jeu škole</i></p>   | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1960-1965</b></p>   |
|  |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>1998</b></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>řed. školy, čest. OS ONV</i></p>  |
|  |  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>zchl. škole</i></p> <p><i>ml. učitel, Karmín N. Město</i></p>  |
|  |  |   | <p>50 Zpracoval [redacted] <b>19. března 1981</b></p> <p><i>ved. OS ONV: [redacted]</i></p>  |
|  |  |   | <p>51 Kontrola</p> <p><i>Severo-moravský krajský národní výbor</i></p> <p><i>štab civilní obrany</i></p> <p><i>2. kv. 1981</i></p> <p><b>OSTRAVA</b></p> |

|    |    |                      |
|----|----|----------------------|
| 10 | 1  |                      |
| 9  | 2  |                      |
| 8  | 3  |                      |
| 7  | 4  |                      |
| 6  | 5  |                      |
| 5  | 6  |                      |
| 4  | 7  |                      |
| 3  | 8  |                      |
| 2  | 9  |                      |
| 1  | 10 |                      |
|    | 11 | ochr. K <sub>a</sub> |
|    | 12 | Určení               |
|    | 13 | Použití              |
|    | 14 | 14                   |
|    | 15 | 15                   |
|    | 16 | 16                   |
|    | 17 | 17                   |
|    | 18 | 18                   |
|    | 19 | 19                   |
|    | 20 | 20                   |
|    | 21 | 21                   |
|    | 22 | 22                   |
|    | 23 | 23                   |
|    | 24 | 24                   |
|    | 25 | 25                   |
|    | 26 | 26                   |
|    | 27 | 27                   |
|    | 28 | 28                   |

L.M. 153 409  
 1736. 452, 176  
 1.000, 453

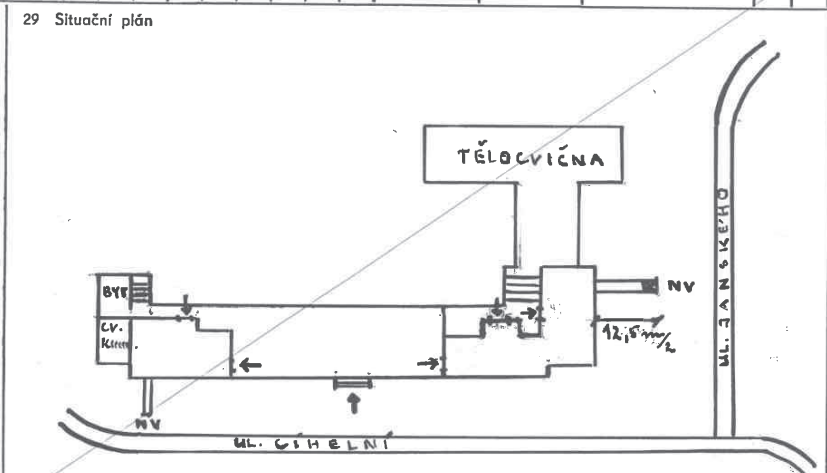

10 Majitel (oprávněný správce) úkrytu  
 Město Karviná  
 FRÝŠTÁTSKÝ  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**Ministerstvo školství**


|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030252</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo |  | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: <b>342</b><br><b>340</b> <b>340</b> |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-2<br>SPRU |  |
| 3 Kraj.<br>SEVEROMORAVSKÝ                       |  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                           |  | 5 Místo (obec)<br>Karviná<br>Nové Město<br>10666                           |  |  |  |  |  |                                     |  |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 |
| 9  | 9  | 9  |
| 8  | 8  | 8  |
| 7  | 7  | 7  |
| 6  | 6  | 6  |
| 5  | 5  | 5  |
| 4  | 4  | 4  |
| 3  | 3  | 3  |
| 2  | 2  | 2  |
| 1  | 1  | 1  |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>214</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>171</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. pr. bloku <b>43</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>465</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 7.5</b> <b>3</b> ks</p> <p><b>D 1.5</b> <b>4</b> "</p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P 1.5</b> <b>1</b> ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ</p> <p>ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>5529</b></p> <p>y <b>4323</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda <b>2.4</b> m<sup>3</sup></p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>1</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přečerp. <u>samospádem</u></p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržba úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>032063</b></p> <p>výřezem</p> <p>MZS MSK</p> <p>MSOS - 27171K2 - CO - 2007</p> <p>7.12.2007</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100 575</b></p> <p><b>KF 75 42</b></p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p><b>1 + 4</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>1,607.000.-</b></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100 575</b></p> <p><b>KF 75 42</b></p>  | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><b>jin škola</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1960 - 1967</b></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100 575</b></p> <p><b>KF 75 42</b></p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><b>1:36</b> h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>1998</b></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>řed. slož, částec. 15</b></p> <p><b>ONT</b></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100 575</b></p> <p><b>KF 75 42</b></p>  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Zoblad. škola</b></p> <p><b>ul. Gabelova, Karviná, 11. Město</b></p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Zoblad. škola</b></p> <p><b>ul. Gabelova, Karviná, 11. Město</b></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100 575</b></p> <p><b>KF 75 42</b></p>  | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p>50 Zpracoval <b>[REDACTED]</b> <b>19. března 1981</b></p> <p>Oblastní národní výbor Karviná</p> <p>red. OS ONT</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>stáb civilní obr <b>[REDACTED]</b></p> <p>2. 11. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>50 Zpracoval <b>[REDACTED]</b> <b>19. března 1981</b></p> <p>Oblastní národní výbor Karviná</p> <p>red. OS ONT</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>stáb civilní obr <b>[REDACTED]</b></p> <p>2. 11. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 11 | Ohř. K <sub>0</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |
| 12 | Určení              | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
| 13 | Použití             | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS   |
| 14 |                     | mirové využ.  |
| 15 |                     | způsob<br>výstav.<br>signifik.  |
| 16 | Směnice             | CO-6-1<br>CO-6-2  |
| 17 | Typ                 | CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>šitkový - studnový |
| 18 | Konstrukce          | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívko  |
| 19 |                     | telefon   |
| 20 |                     | rozhlás po dr.  |
| 21 |                     | radiomaják 70 x 153   |
| 22 |                     | ES  |
| 23 |                     | signalizace   |
| 24 |                     | studna  |
| 25 |                     | odvod<br>samosp.  |
| 26 |                     |   |
| 27 |                     |   |
| 28 | FVZ                 | vykon/typ<br>3006<br>počet: 1<br>55<br>KS 95 - 3KS<br>KS 300<br>1/45  |

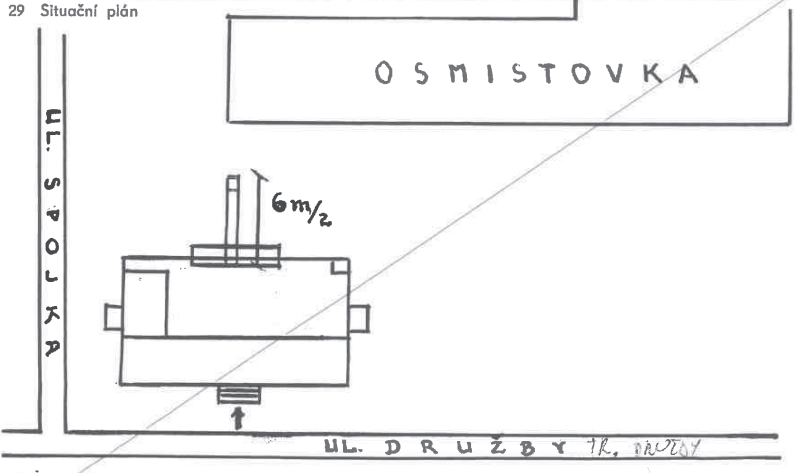

Městský úřad Karviná  
L.M. 159 403  
JŠK: 454, 500  
1099, 546

10 Majitel (operativní správce) MĚSTO KARVINÁ  
úkryt MĚSTSKÝ ÚŘAD  
788 24 Karviná-FRYŠTÁT  
FRYŠTÁTSKÁ 42/1  
Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu


|   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030253</b> |  | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br>6<br>1 |  | 6 Kapacita projektovaná: 125<br>v rozmezí: 125<br>750<br>100 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRÚ-Z<br>SPRÚ<br>5 |  |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        |  | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                                     |  | 5 Místo (obec)<br>Karviná N. město<br>DRUŽBY TR. 1389/26<br>Spolka  |  |   |  |  |  |  |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 107.7 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro uкрývané 88 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 19.7 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 193.6 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 7.5 1 ks</p> <p>D 1.5 2 "</p> <p>poklapy</p> <p>typ P 1.5 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5529<br/>y 4323</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0.8 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>Vyroben<br/>HKS rusk<br/>MSOS-2717122-CO-2007<br/>032071 11.12.2007<br/>KF 75 B S<br/>NEUHOODNY!</p>            |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>KF 100 4 4</p> <p>JPF 300 1 1</p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva (bude 1+3)</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:<br/>600000.-</p>  |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>jen mateřská škola</p>   | <p>47 Realizace úkrytu:<br/>1961-1962</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 1.56 h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1999<br/>cena:</p> <p>ES: datum: 1999<br/>cena:</p>                                 | <p>48 Uložení dokumentace:<br/>red. školy, čistírna na OS ONV</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: Spojka mat. školy Karviná - N. Město</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: Spojka mat. školy Karviná - N. Město</p>  |
|   |  | <p>50 Zpracoval [redacted] 9. března 1981<br/>Okresní národní výbor Karviná<br/>red. OS ONV odbor školství</p>                        | <p>50 Zpracoval [redacted] 9. března 1981<br/>Okresní národní výbor Karviná<br/>red. OS ONV odbor školství</p>                        |
|   |  | <p>51 Kon[redacted] Severomoravský krajský národní výbor<br/>štáb civilní ob[redacted]<br/>Asanční Rádu ru[redacted] om[redacted]</p> | <p>51 Kon[redacted] Severomoravský krajský národní výbor<br/>štáb civilní ob[redacted]<br/>Asanční Rádu ru[redacted] om[redacted]</p> |

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 10 | počet: 2  | 1  |
| 9  | počet: 55 | 2  |
| 8  | vykon/typ | 3  |
| 7  | 3006      | 4  |
| 6  | FVZ       | 5  |
| 5  |           | 6  |
| 4  |           | 7  |
| 3  |           | 8  |
| 2  |           | 9  |
| 1  |           | 10 |

l.m. 173 904  
 JFSK: 451, 5M  
 1.100, 063

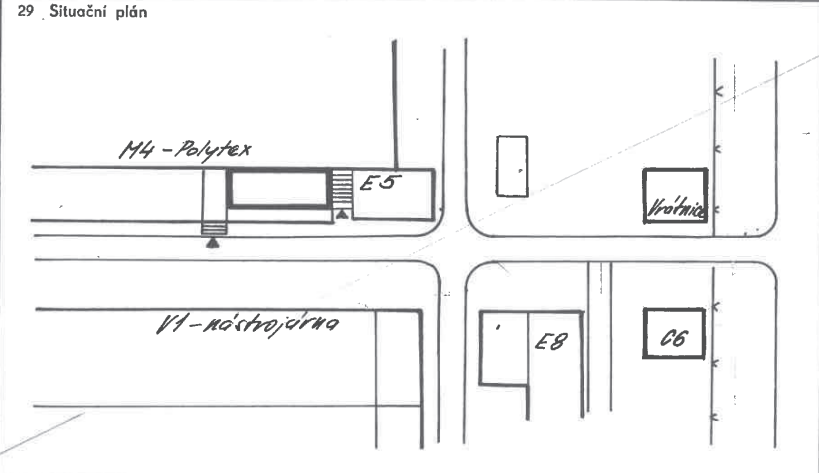

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 KOVANA n.p. KARVINA  
 KARVINA - nové město


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 Ministerstvo vnějš. věcí

|   |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030254</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>6</b><br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná <b>300</b><br>v rozmezí: <b>151 - 300</b><br><b>301 - 450</b><br>nad 900 | 7 Doba zpožotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>KOVANA n.p. Karviná</b><br><b>KARVINA - nové město</b>                      | 101 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900 | do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h              | 2<br>3<br>4<br>5<br>SPRU-Z<br>SPRU          |

|                    |                              |    |
|--------------------|------------------------------|----|
| 11 Ochr. souč. Kp  | do 100                       | 1  |
|                    | 100 — 200                    | 2  |
|                    | nad 200                      | 3  |
| 12 Určení          | obyvatelstvo                 | 4  |
|                    | žactvo                       | 5  |
|                    | zaměstnanci                  | 6  |
| 13 Použití         | úkryt                        | 7  |
|                    | úkryt a VŠ                   | 8  |
|                    | VŠ                           | 9  |
| 14                 | mirové využ. <b>základní</b> | 10 |
| 15                 | způsob                       | 11 |
|                    | vystav. <b>základní</b>      | 12 |
| 16 Směnice         | CO-Štav 1-121, 122, 123      | 13 |
|                    | SCOS-Tech 2-18, 19, 20       | 14 |
|                    | SCOS-Tech 2-28               | 15 |
|                    | CO-6-1                       | 16 |
|                    | CO-6-2                       | 17 |
| 17 Typ             | vestavěný                    | 18 |
|                    | samost. stroj                | 19 |
|                    | štolový - studnový           | 20 |
|                    | CO-Štav 1-121, 122, 123      | 21 |
|                    | SCOS-Tech 2-18, 19, 20       | 22 |
|                    | SCOS-Tech 2-28               | 23 |
|                    | CO-6-1                       | 24 |
|                    | CO-6-2                       | 25 |
| 18 Kon-<br>strukce | železobeton                  | 26 |
|                    | prostý beton                 | 27 |
|                    | cihl. zdívo                  |    |
| 19                 | telefon                      |    |
| 20                 | rozhlas po dr.               |    |
| 21                 | radiomaják                   |    |
| 22                 | ES                           |    |
| 23                 | signalizace                  |    |
| 24                 | studna                       |    |
| 25                 | odvod                        |    |
| 26                 | přičerp. samosp.             |    |
| 27                 |                              |    |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>303</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>152 621-40</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>151101</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem číst. prost. <b>880</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D2</b> <b>2</b> ks</p> <p><b>D3</b> <b>4</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>55° 29'</b></p> <p>y <b>43° 23'</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>22</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>3</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>čerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka <b>92</b> m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>                  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka <b>036 089</b></p> <p>vyř. 28.7. 2011</p> <p><b>H205 - 6532 - 5/2011</b></p> <p><b>125 0424</b></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>8/8 KF</b></p> <p><b>2/2 PF</b></p>   | <p>34</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>1000 000,-</b></p>  |
|   | <p>35</p>  | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><b>Zobřetava -</b><br/><b>číslo 1001/20</b><br/><b>B7 - H3</b></p>  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1960 ÷ 1964</b></p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>06/1986</b></p> <p>cena: <b>3600</b></p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>               | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>VS - kryt 072009</b></p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>23</b> h</p>                                    | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Korona w.p. Korina</b><br/><b>KARVINA Nov. město</b></p> <p><b>KOVON</b><br/><b>5. 9. 1981</b></p> | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Korona w.p. Korina</b><br/><b>KARVINA Nov. město</b></p>  |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  |  | <p>50 Zpracoval [redacted]</p>  |
|   |  |  | <p>51 Kontrola</p> <p><b>Severomoravský krajský národní výbor</b><br/><b>štáb civilní o</b><br/><b>nositel Řádu</b></p> <p><b>2. IV. 1981</b></p> <p><b>OSTRAVA</b></p> |

L.M. 153 409  
 JTBK: 481, 546  
 1099, 944

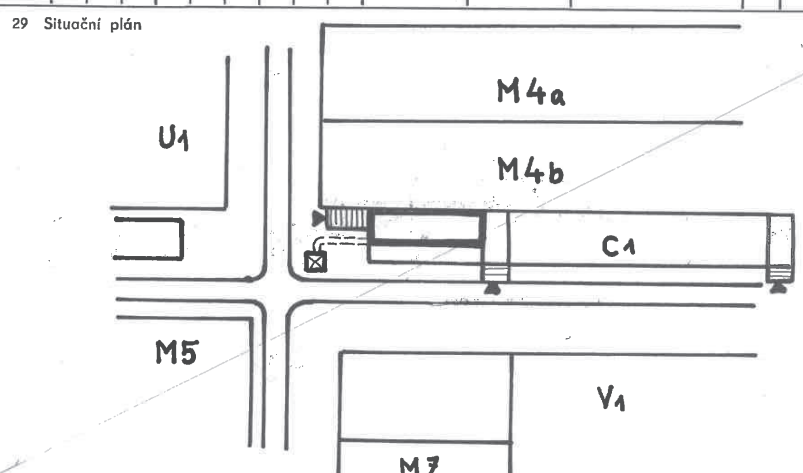

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
*KOVONA s.p. KARVINA*  
*KARVINA - Horní město*

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
*Ministerstvo Státní bezpečnosti*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030255</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo 2 |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>300</b><br>v rozmezí: <b>150 ÷ 300</b>  |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                      |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>5.<br>4.<br><b>3.</b><br>2. |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4. Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>                                |  | 5 Místo (obec)<br><i>KOVONA s.p. KARVINA</i><br><i>KARVINA - Horní město</i><br><i>ul. Zbrodnicí č. 1</i> |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |  |  |  |  |

|    |          |    |
|----|----------|----|
| 10 | počet: 2 | 1  |
| 9  | počet: 2 | 2  |
| 8  | počet: 2 | 3  |
| 7  | počet: 2 | 4  |
| 6  | počet: 2 | 5  |
| 5  | počet: 2 | 6  |
| 4  | počet: 2 | 7  |
| 3  | počet: 2 | 8  |
| 2  | počet: 2 | 9  |
| 1  | počet: 2 | 10 |
|    |          | 11 |
|    |          | 12 |
|    |          | 13 |
|    |          | 14 |
|    |          | 15 |
|    |          | 16 |
|    |          | 17 |
|    |          | 18 |
|    |          | 19 |
|    |          | 20 |
|    |          | 21 |
|    |          | 22 |
|    |          | 23 |
|    |          | 24 |
|    |          | 25 |
|    |          | 26 |
|    |          | 27 |
|    |          | 28 |
|    |          | 29 |
|    |          | 30 |

11 Ochr. souč. Kp do 100  
100 — 200  
nad 200

12 Určení  
obyvatelstvo  
žactvo  
zaměstnanci

13 Použití  
úkryt  
úkryt a VS  
VS

14 mírové využití

15 způsob  
výstav.  
zpečet.

16 Směrnice  
CO-6-1  
CO-6-2

17 Typ  
vestavěný  
samostat. stroj  
štolový - studňový  
CO-Stav 1-121, 122, 123  
SCOS-Tech 2-18, 15 20  
SCOS-Tech 2-28

18 Konstrukce  
železobeton  
prostý beton  
cihl. zdivo

19 telefon

20 rozhlas po dr.

21 radiomaják

22 ES

23 signalizace

24 studna

25 odvod  
přeterp.  
samosp.

26 FVZ

27

28

29


30

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>303</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro' ukryvané <b>228</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>55</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>435,8</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D2</b> <b>2</b> ks</p> <p><b>D3</b> <b>4</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P2</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>P3</b> <b>1</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>55° 29'</b></p> <p>y <b>43° 23'</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř <b>2,2</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>3</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka <b>92</b> m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>033 088</b></p> <p>vyřázen 28.7. 2017</p> <p>HS06-6537-5/2017</p> <p>MKS MSK</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>16/8 KF</b></p> <p><b>4/2 PF</b></p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>3W</b> h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p> <p>42 Společné úkrytí <b>2017</b></p> <p><b>sklady</b></p> <p><b>20. dubna 2017</b></p> <p><b>PJ</b></p> | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>1000 000,-</b></p> <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1960 - 1964</b></p>  |
|   |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>06/1986</b></p> <p>cena: <b>76,00,-</b></p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>               | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>15 - kryt 033088</b></p> <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Kovova s.p. Kominice</b></p>  |
|   |   |   | <p>50 Zpracovával <b>KOVONA PAV</b></p> <p>národní poradce</p> <p>[redacted]</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>51 Kontrolový štáb civilní ob. [redacted]</p> <p>nositel Řádu rudé armády</p> <p><b>2. IV. 1981 OSTRAVA</b></p> |



|    |     |     |    |          |    |
|----|-----|-----|----|----------|----|
| 10 | 300 | 300 | 55 | počet: 1 | 1  |
| 9  |     |     |    |          | 2  |
| 8  |     |     |    |          | 3  |
| 7  |     |     |    |          | 4  |
| 6  |     |     |    |          | 5  |
| 5  |     |     |    |          | 6  |
| 4  |     |     |    |          | 7  |
| 3  |     |     |    |          | 8  |
| 2  |     |     |    |          | 9  |
| 1  |     |     |    |          | 10 |
|    |     |     |    |          | 11 |
|    |     |     |    |          | 12 |
|    |     |     |    |          | 13 |
|    |     |     |    |          | 14 |
|    |     |     |    |          | 15 |
|    |     |     |    |          | 16 |
|    |     |     |    |          | 17 |
|    |     |     |    |          | 18 |
|    |     |     |    |          | 19 |
|    |     |     |    |          | 20 |
|    |     |     |    |          | 21 |
|    |     |     |    |          | 22 |
|    |     |     |    |          | 23 |
|    |     |     |    |          | 24 |
|    |     |     |    |          | 25 |
|    |     |     |    |          | 26 |
|    |     |     |    |          | 27 |
|    |     |     |    |          | 28 |
|    |     |     |    |          | 29 |
|    |     |     |    |          | 30 |

**NOUZOVÝ VÝLEZ :**  
 PRŮLEZNA STOLA, D=10,00 m  
 HLoubKA POD ÚROVNI  
 TERÉNU 2,50 m  
 VYÚSTĚNÍ VERTIK. ŠACHTOL  
 L N 159404  
 JTSK: 452, 028  
 1100, 090  
 8 prvků: 30-38

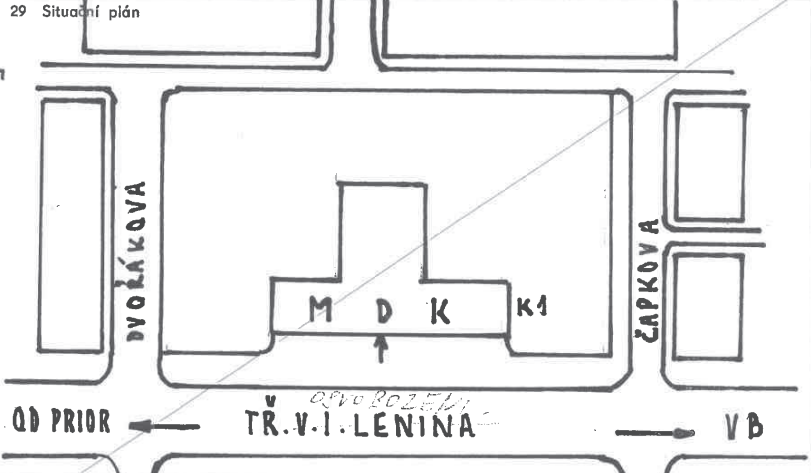

|    |                           |        |           |     |    |
|----|---------------------------|--------|-----------|-----|----|
| 11 | Och. souč. K <sub>o</sub> | do 100 | 100 — 200 | 200 | 1  |
| 10 | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 2  |
| 9  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 3  |
| 8  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 4  |
| 7  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 5  |
| 6  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 6  |
| 5  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 7  |
| 4  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 8  |
| 3  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 9  |
| 2  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 10 |
| 1  | Úřad. K <sub>o</sub>      | do 100 | 100 — 200 | 200 | 11 |

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030256**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

2 Po vyplnění TANE  
 Počet výtisků **6**  
 Výtisk číslo **2**

5 Místo (obec)  
**KARVINÁ NOVÉ MĚSTO**  
 TR. OS. LISOROVNI 1037/13  
 HEDK

6 Kapacita projektovaná: **150**  
 v rozmezí: **104-150**

7 Doba zpožatov.  
 do 2h  
 2 — 6h  
 6 — 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h


9 Třída odolnosti  
 SPRU  
 SPRU-Z

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
 MĚSTO KARVINÁ  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD  
 FRYŠTÁTSKÁ 42/1  
 753 04 KARVINÁ - FRYŠTAT

11 Nadřizovaný ústř. orgán majit. úkrytu

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>135</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>105</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>30</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>233,2</b> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 3</b> ks <b>1</b></p> <p><b>D 2</b> <b>1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P 3</b> ks <b>1</b></p> <p>uzávěry.</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x</p> <p>y</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,40</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,40</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>přesep.</del> samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><b>034299</b></p> <p><i>V.N. - AND</i></p> <p><i>výrazem</i></p> <p><i>MKS Msk</i></p> <p><i>1905-27171 KČ - CO-2007</i></p> <p><i>27.12.2007</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu <i>plán/skiz</i></p> <p><i>KF - 100</i></p> <p><i>4/4</i></p> <p><i>JPF - 300 111</i></p> <p><i>1.1.1. Racionová jímka - v. s.</i></p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>1 + 4</b></p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>600.000</b></p>  |
|   | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkryti</p> <p><b>ZEMĚSTAVNANCI MDK</b></p> <p><b>60</b></p>  | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1960 - 1964!</b></p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1,52</b> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p><i>3006-55 2001</i></p> <p>FVZ: datum: <b>3.10.1979</b></p> <p>cena: <b>4.700,-</b></p> <p>ES: datum: <b>1996</b></p> <p>cena:</p> <p><i>27. 2001</i></p> | <p>48 Uložení dokumentace: <b>V KRYTU C.1</b></p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>Měš Karviná</i></p> <p><b>DOHODA LE DNE 23.2.1981</b></p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>Měš Karviná</i></p> <p><b>DOHODA LE DNE 23.2.1981</b></p>   |
|   |   | <p>50 Zpracovatel: <b>25.2.1981</b></p> <p><b>MĚŠTSKÝ NÁRODNÍ VYBOR</b></p> <p><b>NOŠTĚŘSKÉ ÚŘADY PRÁCE</b></p> <p><b>KARVINA</b></p>   | <p>50 Zpracovatel: <b>25.2.1981</b></p> <p>[redacted]</p>   |
|   |   | <p>51 Komanda</p> <p><b>Severomoravský krajský národní výbor</b></p> <p><b>státní civilní obrana</b></p> <p><i>na 110. 110. 110.</i></p> <p><b>- 2 IV 1980 STRAVA</b></p>                       | <p>51 Komanda</p> <p><b>Severomoravský krajský národní výbor</b></p> <p><b>státní civilní obrana</b></p> <p><i>na 110. 110. 110.</i></p> <p><b>- 2 IV 1980 STRAVA</b></p>   |

**NOUZOVÝ VÝLEZ:**  
 PRŮLEZ ŠTOLA D=10,00  
 HLOUBKA POD ÚROVNI  
 TERÉNU 2,50 m,  
 VYÚSTĚNÍ VERTIK. ŠTOLOU  
 L.H. 183 909  
 DTSC: 452, 021  
 1.100, 114  
 opravy: 30.08

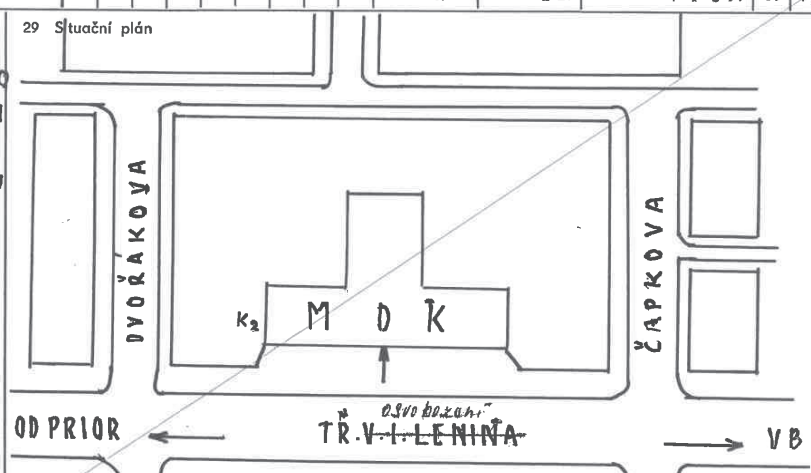

10 Majitel (operativní správce) ÚKRYTÍ  
 ÚKRYTÍ  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD  
 FRYŠTÁTSKÁ 72/1  
 753 04 KARVINA - FRYŠTA  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030257</b> | 2 Po vyplnění - TAJNE<br>Počet výtisků 6<br>Výtisk číslo 2 | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>750 150        | 7 Doba zpohotov.<br>do 50<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>do 2h<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>5.<br>SPRU-2<br>SPRU |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                      | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                                 | 5 Místo (obec)<br>KARVINÁ NOVÉ MĚSTO<br>TR. OSVOBOZENÍ 1639/13<br>MĚDK |   |  |   |


|   |  |   |                            |                                  |                                 |  |  |               |                      |                          |          |                   |              |                                 |           |                        |                       |                   |                   |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|----------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11 Ochr. souř. Kp<br>do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14<br>mirové využití SKLAD | 15<br>zplůsob<br>výstav. zpečet. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>štolový - stěnový<br>CO-Stav 1-121, 145-143<br>SCOS-Tech 2-18, 19 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo | 19<br>telefon | 20<br>rozhlas po dr. | 21<br>radiomaják 0,025 W | 22<br>ES | 23<br>signalizace | 24<br>studna | 25<br>odvod<br>přímý<br>samosp. | 26<br>FVZ | 27<br>výkon/typ<br>300 | 28<br>výkon/typ<br>55 | 29<br>počet:<br>1 | 30<br>počet:<br>1 |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|----------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>113</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>83</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>30</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>183</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D3</b> ks <b>1</b></p> <p><b>D2</b> <b>1</b></p> <p>poklapy</p> <p>typ <b>P3</b> ks <b>1</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p> <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p> <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>1+4</b></p> <p>42 Společné ukrytí</p> <p><b>OBYVATELSTVO</b></p> | <p>44 Souřadnice: x</p> <p>y</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,40</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,40</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splášků</p> <p>prečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>2001</p> <p>FVZ: datum: <b>3.10.1979</b></p> <p>cena: <b>1.700</b></p> <p>ES: datum: <b>1996</b></p> <p>cena:</p> <p><b>22. 2001</b></p>                           | <p>45 Poznámka</p> <p><b>031298</b></p> <p><b>V. N. RAO</b></p> <p><b>VYKAZEN</b></p> <p><b>MES MSK</b></p> <p><b>MSOS 27171KŘ -CO-2007</b></p> <p><b>7.12.2007</b></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF-100 4/8 W</b></p> <p><b>4/4</b></p> <p><b>JPF 300 1/1</b></p> <p><b>Radiomajak - vya</b></p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1,54</b> h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><b>Městský úřad Karviná</b></p> <p><b>ODHODA ZE DNE 23.2.1981</b></p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>600.000</b></p> <p>47 Realizace úkrytu: <b>1960 - 1964</b></p> <p>48 Uložení dokumentace: <b>V KRYTU-Č.2</b></p> <p>50 Zpracoval <b>25.2.1981</b> <b>[redacted]</b></p> <p><b>MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR</b></p> <p><b>NOSITEL ŘÁDU PRÁCE</b></p> <p><b>KARVINÁ</b></p> <p>51 Kontrolováno <b>Severomoravský krajský národní výbor</b></p> <p><b>štab civilní obrany</b></p> <p><b>Čestitel Řádu n...</b></p> <p><b>2. IV. 1981</b></p> <p><b>OSTRAVA</b></p> |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 10 | 1  | 10 | 1  |
| 9  | 2  | 9  | 2  |
| 8  | 3  | 8  | 3  |
| 7  | 4  | 7  | 4  |
| 6  | 5  | 6  | 5  |
| 5  | 6  | 5  | 6  |
| 4  | 7  | 4  | 7  |
| 3  | 8  | 3  | 8  |
| 2  | 9  | 2  | 9  |
| 1  | 10 | 1  | 10 |

Nový výraz příkazný  
 délka 15 m  
 hloubka 2 m  
 vyústění nad terénní vrtičkou  
 káňská sádkou  
 JTK: 452, 039  
 1099, 518

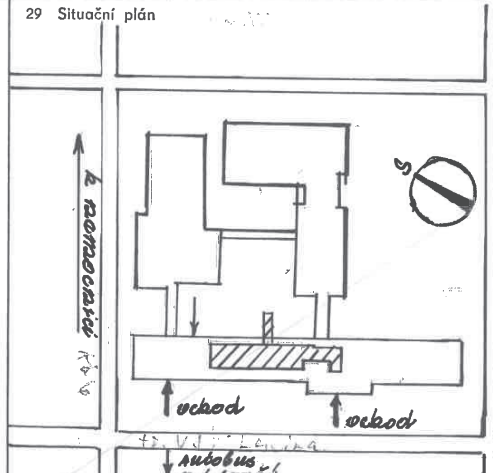

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 11 | 1  | 11 | 1  |
| 10 | 2  | 10 | 2  |
| 9  | 3  | 9  | 3  |
| 8  | 4  | 8  | 4  |
| 7  | 5  | 7  | 5  |
| 6  | 6  | 6  | 6  |
| 5  | 7  | 5  | 7  |
| 4  | 8  | 4  | 8  |
| 3  | 9  | 3  | 9  |
| 2  | 10 | 2  | 10 |
| 1  | 11 | 1  | 11 |

|   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030258</b> | 2 | Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>62</b><br>Výtisk číslo <b>1,2,3,4,5,6</b> | 6 | Kapacita projektovaná: <b>300</b><br>v rozmezí: <b>151 — 300</b>               | 7 | Doba zprohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 | Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 | Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-2<br><b>(5)</b><br>4.<br>3.<br>2. |
| 3 | Kraj<br><b>Southern Moravian</b>              | 4 | Okres (obvod)<br><b>Karviná</b>  | 5 | Místo (obec) <del>Titl osvobození</del><br><b>Karviná</b><br><b>Nové Město</b> |   |  |   |   |   |   |

|    |             |    |    |
|----|-------------|----|----|
| 17 | 17 Typ      | 17 | 17 |
| 16 | 16 Smlouka  | 16 | 16 |
| 15 | 15          | 15 | 15 |
| 14 | 14          | 14 | 14 |
| 13 | 13 Použití  | 13 | 13 |
| 12 | 12 Určení   | 12 | 12 |
| 11 | 11 Ochr. Ks | 11 | 11 |

17 Typ: vestavěný samostatný štolový - studnový  
 CO-Stav 1-122, 122, 123  
 ŠCOS-Tech 2-18, 15 20  
 ŠCOS-Tech 2-28  
 CO-6-1  
 CO-6-2  
 16 Smlouka: výstav. zprohot.  
 15: způsob  
 14: mírové využití. **ROD**  
 13 Použití: úkryt  
 úkryt a VS  
 VS  
 12 Určení: obyvatelstvo  
 zaměstnanci  
 11 Ochr. Ks: do 100  
 100 — 200  
 nad 200

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>380</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>300</b> m<sup>2</sup></p> <p>27610 VS<br/>plocha tech. prov. bloku <b>50</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>n.</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D1</b> <b>2</b> ks</p> <p><b>D0</b> <b>4</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P1</b> <b>4</b> ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>55 29</b></p> <p>y <b>43 23</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>15</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,1</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka <b>14</b> m<sup>3</sup></p> <p>naplnění <b>0,2</b> h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ <b>ks</b></p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><b>[redacted]</b></p>  | <p>45 Poznámka <b>033020</b></p> <p><b>H2S MSK MSK</b></p> <p><b>H205-27171KR-60-2007</b></p> <p><b>6.11.2007</b></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>KF 100</b> <b>12</b> <b>P/S</b></p> <p><b>PF 100</b> <b>- 2</b> <b>G</b></p> <p><b>PF 100</b> <b>6</b> <b>KS</b></p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>5</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>108.074,-</b></p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné ukrytí <b>ZAO</b></p> <p><b>vidat</b></p> <p><b>remontovací</b></p> <p><b>9 OSOB VS</b></p> <p><b>291 ZAKAZEST., UČKI</b></p> | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1964</b></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1</b> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum:</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>  | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><b>0 2007</b></p>  |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|  |  |  | <p><b>OKR, Da</b></p> <p><b>odborn</b></p> <p><b>735 06</b></p> <p><b>Severomoravský krajský národní výbor</b></p> <p><b>štáb civilní obr</b></p> <p><b>posítel Rádu rud</b></p> <p><b>OSTRAVA</b></p> <p><b>2. IV. 1981</b></p> |

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030259**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění ~~TAJNE~~  
Počet výtisků  
Výtisk číslo **6**

5 Místo (obec)  
**KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO**  
38/42

6 Kapacita projektovaná:  
v rozmezí: **125** **136**  
**735**

|           |
|-----------|
| do 50     |
| 51 — 100  |
| 101 — 150 |
| 151 — 300 |
| 301 — 450 |
| 451 — 600 |
| 601 — 900 |
| nad 900   |

7 Doba zpohotov.  
nad 12 h

|          |
|----------|
| do 2 h   |
| 2 — 6 h  |
| 6 — 12 h |
| nad 12 h |


8 Doba provozu  
min. 48 h

|           |
|-----------|
| min. 24 h |
| min. 48 h |
| min. 72 h |

9 Třída odolnosti  
SPRU-Z

|    |
|----|
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

L.M. 114 404  
JTSK: 451, 879  
1.099, 454

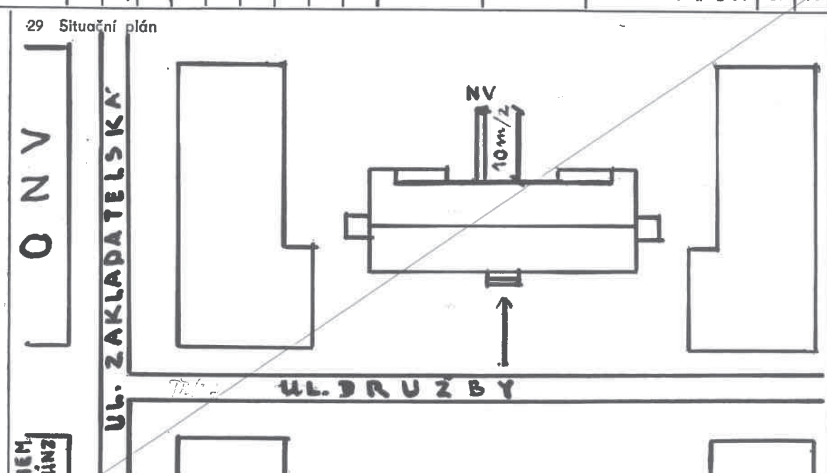

28 VZ  
27  
26 odvod  
25 studna  
24 signalizace  
23 ES  
22  
21 radiomaják 70 2 1464  
20 rozhlas po dr.  
19 telefon  
18 Kon-  
strkce  
železobeton  
prostý beton  
cihl. zdívo  
vestavěný  
samost. stroj  
žalozový - studnový  
CO-Stav 1-121, 122, 123  
SCOS-Tech 2-18, 15 20  
SCOS-Tech 2-28  
CO-6-1  
CO-6-2  
15 způsob  
14 vystav.  
mirové využ.  
13 Použití  
úkryt  
úkryt a VS  
VS  
12 Určení  
obyvatelstvo  
žactvo  
zaměstnanci  
11 Och.  
souč. K<sub>o</sub>  
do 100.  
100 — 200  
nad 200


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
vykon/typ  
počet: 1  
300b  
ss  
počet: 1



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 88 <del>34</del> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 68 <del>47</del> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 20 <del>27</del> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 110 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 7.5 1 ks</p> <p>          D 0 2 "</p><br><p>poklopy P 1.5 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větrání úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5529</p> <p>                  y 4323</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 0.3 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>prečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p><br><p>35</p><br><p>36</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>032 072</p> <p>Výroba<br/>HRS MOK<br/>6 E 75 3 E</p> <p>HSOS - 27/71KR - 00-2007</p> <p>11.12.2007</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>JPF 300 111</p> <p>KF 100 313</p>  | <p>37 Doba izol. úkrytu 0.88 h</p><br><p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1+4</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 500000</p>   |
|   |  | <p>42 Společné úkryty</p> <p>jen mat. škola</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1960-1964</p>  |
|   |  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>VFZ: datum: 1999</p> <p>          cena:</p> <p>ES: datum: 1999</p> <p>          cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace: red. školy, část. pac. obrany OŠ ONV</p>  |
|   |  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: mat. škola, ul. Dravby Karvině n. Město</p>  |
|   |  |   | <p>50 Zpracoval [redacted] 19. března 1991<br/>Okresní národní výbor Karviná<br/>red. OŠ ONV</p>                             |
|   |  |   | <p>51 Kont. Severomoravský krajský národní výbor<br/>štáb civilní ochrany<br/>nositel Řádu n. [redacted]<br/>OSTRAVA</p>     |

Nouzový východ  
 Průchozí dl. 15m  
 hloubka 3,5m.  
 vyústění na terénu  
 vertikální šachta  
 L.M. 154 406  
 JTSk: 454, 944  
 1099, 905

29 Situační plán  
 ul. Urxova  
 ul. Fučtíkova

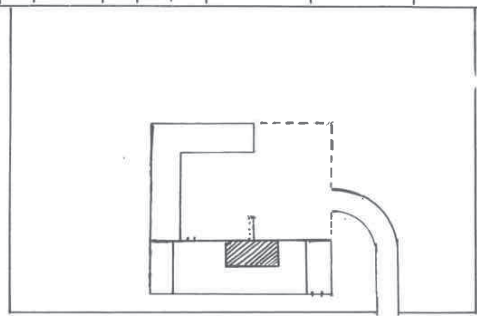

ul. Gottwaldova domovní

Lešná  
 700 ok. 200-250

10 Majitel (operativní správce)  
 úkryt  
 OS SNB KARVINA  
 ul. Gottwaldova 1552  
 M. K. I. E. Čk.

Nadřízený ústí. orgán majit. úkrytu  
 FMV

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030260**

3 Kraj  
 SEVEROMORAVSKÝ

4 Okres (obvod)  
 KARVINA

2 Po vyplnění TAJNE  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 6  
 2

5 Místo (obec)  
 OS SNB KARVINA  
 ul. Gottwaldova  
 HAVÍŘSKÁ 1511  
 čp. 1552  
 3204 N.V. 3240/2

6 Kapacita projektovaná: 100  
 v rozmezí: 51 - 100 (90)  
 130/  
 do 50  
 51 - 100  
 101 - 150  
 151 - 300  
 301 - 450  
 451 - 600  
 601 - 900  
 nad 900

7 Doba zhotov.  
 do 2h  
 2 - 6h  
 6 - 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h


9 Třída odolnosti  
 2  
 3  
 4  
 5  
 SPRU-Z  
 SPRU

|                                    |   |                                |                         |                           |                           |   |   |            |                       |               |       |                |           |                          |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|-----------|--------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 Ochr. K. do 100 nad 100 nad 200 | 12 Určení obyvatelstvo žactvo zaměstnanec | 13 Použití úkryt úkryt a VS VS | 14 mírové využití SKLAD | 15 způsob výstav. zpoř. 1 | 16 Směrnice CO-6-1 CO-6-2 | 17 Typ samostat. stroj štolový - s'udnový CO-Stav 1-121, 122, 123 SCOS-Tech 2-18, 19, 20 SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce železobeton prostý beton cihl. závliv | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. VLN | 21 radiomaják | 22 ES | 23 signalizace | 24 studna | 25 odvod přetlak samosp. | 26 FVZ | 27 počet: 2 | 28 počet: 2 | 29 počet: 2 | 30 počet: 2 | 31 počet: 2 | 32 počet: 2 | 33 počet: 2 | 34 počet: 2 | 35 počet: 2 | 36 počet: 2 | 37 počet: 2 | 38 počet: 2 | 39 počet: 2 | 40 počet: 2 | 41 počet: 2 | 42 počet: 2 | 43 počet: 2 | 44 počet: 2 | 45 počet: 2 | 46 počet: 2 | 47 počet: 2 | 48 počet: 2 | 49 počet: 2 | 50 počet: 2 |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|-----------|--------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>100 m<sup>2</sup></b></p> <p>plocha pro ukryvané <b>50 75 m<sup>2</sup></b></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>243510 m<sup>2</sup></b></p> <p>objem čist. prost. <b>87 m<sup>3</sup></b></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D1-2</b> ks</p> <p><b>D2-1</b></p> <p>poklopy</p> <p>typ <b>P2-1</b> ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>55,29</b></p> <p>y <b>43,23</b></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>ocelová</b> <b>3 m<sup>3</sup></b></p> <p>plnění <b>2 h</b></p> <p>studna <b>1/sec</b></p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž <b>m<sup>3</sup></b></p> <p>plnění <b>h</b></p> <p>studna <b>1/sec</b></p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p><del>závěs.</del> <b>samospádem</b></p> <p>akumulač. jímka <b>m<sup>3</sup></b></p> <p>naplnění <b>h</b></p> <p>tlak. jímka <b>m<sup>3</sup></b></p> <p>naplnění <b>h</b></p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><b>9/B</b></p>  | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>8</b></p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>500.000.</b></p>   |
|  | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkrytí</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1956-57</b></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1,20 h</b></p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>1979</b></p> <p>cena: <b>1480</b></p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>   | <p>48 Uložení dokumentace: <b>PCR Karvina</b></p>   |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu <b>h</b></p>   | <p>49 Mítový uživatel úkrytu: <b>PCR KARVINA</b></p>  | <p>49 Mítový uživatel úkrytu: <b>PCR KARVINA</b></p>  |
|  |  | <p>50 Zpracoval <b>10.11.95</b> <b>Okresní správa Sboru národní bezpečnosti 735-06 KARVINA Severomoravský krajský národní výbor štáb civilní ochrany nositel Řádu rud</b></p> | <p>50 Zpracoval <b>10.11.95</b> <b>Okresní správa Sboru národní bezpečnosti 735-06 KARVINA Severomoravský krajský národní výbor štáb civilní ochrany nositel Řádu rud</b></p> <p><b>OSTRAVA</b></p> |

|                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10                          | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| počet: 1                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| výkon/typ 53                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| výkon/typ 53                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| FVZ                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| odvod plynů samosp.         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| studna                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| signalizace                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ES                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| radiomaják                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rozhlas po dr.              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| telefon                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| železobeton                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| průstý beton                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cihly, zdivo                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Typ                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vestavěný                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| samostat. stroj             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| štalový - studnový          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CO-Stav 1-121, 1-122, 1-123 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SCOS-Tech 2-18, 19, 20      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SCOS-Tech 2-28              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Směrnice                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CO-6-1                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CO-6-2                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| způsob                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| výstav. zpeňok              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mírové využití              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Použití                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| úkryt                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| úkryt a VS                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VS                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Účtení                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| obyvatelstvo                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| žactvo                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| zaměstnanci                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Och. K                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| do 100                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 — 200                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nad 200                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Východ:  
 průlezný  
 délka 10m  
 hl. 2,5m  
 vyústění stoulu  
 L.M. 450, 904  
 J.S.K. 452, 052  
 1100, 424

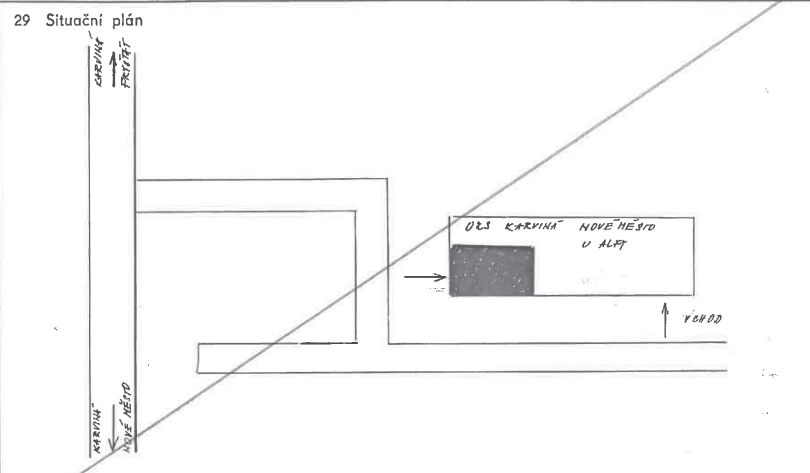

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**Ministerstvo zdravotnictví**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


|   |  |  |   |   |   |                                     |
|---|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030261</b> | 2 Po vyplnění<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: 51-100<br><b>80</b>                     | 7 Doba<br>zphotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h   | 8 Doba<br>provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h       | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU                   |                                     |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres<br>(obvod)<br><b>KARVINA</b>                       | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINA</b><br><b>Karvina Nové Město</b><br><b>U ALTY</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí: 51-100<br><b>80</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba<br>zphotov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h | 8 Doba<br>provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 98 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 45 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 23 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 189 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 5</p> <p>poklopy</p> <p>typ P2 1 ks</p> <p>P3 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Větritel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 43 23</p> <p>y 55 28</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pítná voda</p> <p>nádrž Hakova 1 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 1,15 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>odv. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Udržovací úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 083004</p> <p>STOÚ 00 VYĚŘENÁ HESASE OUP</p> <p>č.j. HSDS - 1011/KČ-000-1005,</p> <p>ZE DNE 10.1.1963</p> <p><i>oprávně prole cenou</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>41 15 4/5</p> <p>71 30 1/1</p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 50000,-</p>  |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné úkryti</p> <p>STOÚ 10</p> <p>Oby V.</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: zahájení 1959</p> <p>ukončení 1963</p>   |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu 3,4 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 5/1990</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>   | <p>48 Uložení dokumentace:</p>   |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  |
|   |  | <p>50 Zpracoval</p> <p>4.3.1967</p> <p>OSTRAVA</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>Štáb civilní obrany</p> <p>nositel Řádu rudé</p> <p>2. IV. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> | <p>50 Zpracoval</p> <p>OSTRAVA</p> <p>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU</p> <p>Ústřední státní zdravotní ústav</p> <p>Opavská 134 12 KARVINÁ IV</p>                 |

|    |        |      |   |                                       |    |
|----|--------|------|---|---------------------------------------|----|
| 10 | 28 FVZ | 3000 | vykon/typ   | počet: 1                              | 1  |
| 9  | 27     |      | odvod   |                                       | 2  |
| 8  | 26     |      | stúdna  |                                       | 3  |
| 7  | 25     |      | signalizace   |                                       | 4  |
| 6  | 24     |      | ES  |                                       | 5  |
| 5  | 23     |      |   |                                       | 6  |
| 4  | 22     |      |   |                                       | 7  |
| 3  | 21     |      | radiomaják  | RR30                                  | 8  |
| 2  | 20     |      | rozhlas po dr.  |                                       | 9  |
| 1  | 19     |      | telefon   |                                       | 10 |
|    | 18     |      | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdivo                               |                                       | 11 |
|    | 17     |      | vestavěný<br>samost. stroj<br>šteplový - studnový                       |                                       | 12 |
|    |        |      | CO-Stav 1-121, 1-122, 1-123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28 |                                       | 13 |
|    | 16     |      | Směrnice  | CO-6-1<br>CO-6-2                      | 14 |
|    | 15     |      | zplňob  | vystav. zpožeb                        | 15 |
|    | 14     |      | mirové využ.  |                                       | 16 |
|    | 13     |      | úkrýt   | úkrýt a VS                            | 17 |
|    | 12     |      | Úřadní  | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 18 |
|    | 11     |      | Och. souč. Kp   | do 100<br>100 — 200<br>nad 200        | 19 |

č. 17. 474 405  
 0736: 450, 292  
 1099, 561

29 Situační plán

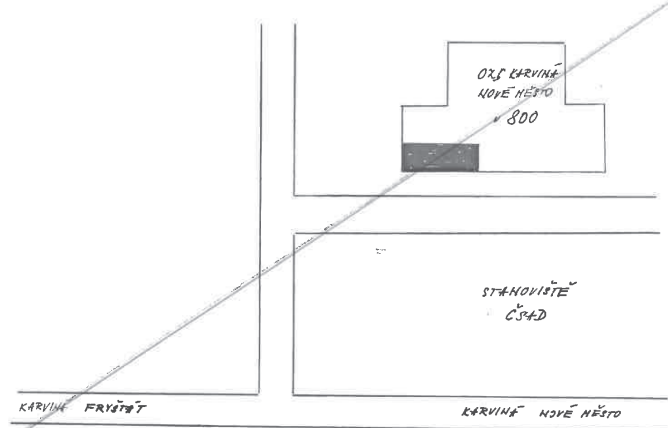

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu

MAJITEL: KOLEKČEK, SVĚTLÝ A PARTNERI, s.r.o.  
 MĚSTO KARVINÁ, ul. 1304, JERONÍMŮV 1117

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 Ministerstvo zdravotnictví

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030262**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
**62**

5 Místo (obec)  
**Karviná Nové Město  
 u 800**

6 Kapacita projektovaná: **30**  
 v rozmezí: **51 — 100**  
**320**

|           |           |
|-----------|-----------|
| do 50     | 51 — 100  |
| 101 — 150 | 151 — 300 |
| 301 — 450 | 451 — 600 |
| 601 — 900 | nad 900   |

7 Doba zpožotov.  
 do 2 h  
 2 — 6 h  
 6 — 12 h  
 nad 12 h

8 Doba provozu  
 min. 24 h  
 min. 48 h  
 min. 72 h


9 Třída odolnosti  
 SPRU-Z  
 2.  
 4.  
 5.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 115 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 95 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 20 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 285 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D2 1 ks</p> <p>D3 2 ks</p> <p>poklopy</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 4323</p> <p>y 5528</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž H 2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 2,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>čerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>PROJEKT VYBĚRÁČE VZDUCHU ÚKRYTU</p> <p>číslo: 11/1000 - ODP. 2005</p> <p>28. 11. 2005</p> <p>Ojosev mlá. 2005</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FILTRY MENŠOU</p> <p>BT 100</p>   | <p>37 Doba izol. úkrytu 410 h</p> <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 30 000,-</p>  |
|  |   | <p>42 Společné úkryti</p> <p>OZS za 1000 - obyvatel</p> <p>obyr.</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: zahájení 1956</p> <p>ukončení 1961</p>  |
|  |   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum:</p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: nov. 1961</p> <p>cena: nedávno</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p>  |
|  |   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|  |   |   | <p>50 Zpracoval</p> <p>MOONICE S POLIKLINIKOU</p> <p>elaví</p> <p>KARVINÁ IV</p>  |
|  |   |   | <p>51 Kontroloval</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>štáb civilní obrany</p> <p>nástiel Řádu rudé zé</p> <p>3 OSTRAVA</p> |



L.M. 154 603  
 JTSK: 452, 531  
 1099, 376

Nouzový výjez:  
 průlezná štola - délka 6m  
 hloubka pod úrovní  
 terénu - 2,3 m  
 vyústění - vertikální  
 šachta

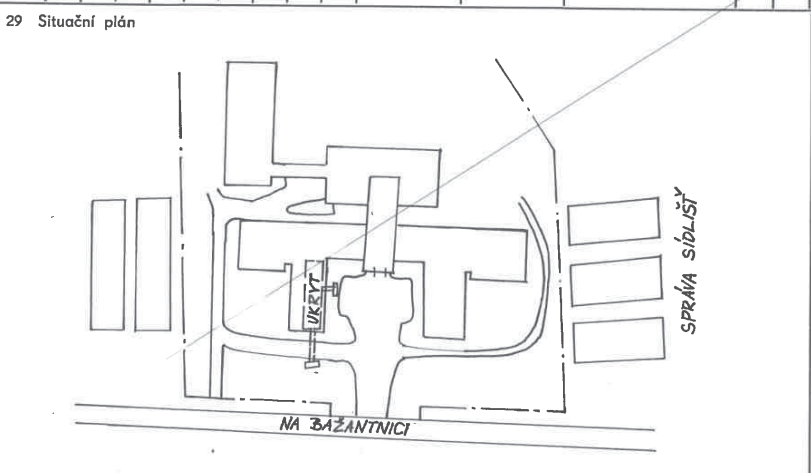

1 Evid. číslo úkrytu - listu  
**08030263**

3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

2 Po vyplnění  
 Počet výtisků 6  
 Výtisk číslo 2

5 Místo (obec)  
**KARVINÁ  
 NOVÉ MĚSTO**

6 Kapacita projektovaná: 150  
 v rozmezí:  
**101-150**

7 Doba zpohotov.  
 do 2h  
 2 - 6h  
 6 - 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu  
 min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 2  
 3  
 4  
 5  
 SPRU-Z  
 SPRU

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
**OKRESNÍ ÚSTAV SOC. SLU-  
 ŽEB Karviná Nové Město**

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**MINISTERSTVO PRÁCE  
 A SOC. VĚCI ČSR**


|    |         |                         |                         |            |
|----|---------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 10 | 300 FVZ | vykon/typ d/65 počet: 1 | vykon/typ b/60 počet: 1 | 1          |
| 9  |         |                         |                         | 2          |
| 8  |         |                         |                         | 3          |
| 7  |         |                         |                         | 4          |
| 6  |         |                         |                         | 5          |
| 5  |         |                         |                         | 6          |
| 4  |         |                         |                         | 7          |
| 3  |         |                         |                         | 8          |
| 2  |         |                         |                         | 9          |
| 1  |         |                         |                         | 10         |
|    |         | okružní samosp.         |                         | 27         |
|    |         | stodina                 |                         | 25         |
|    |         | signalizace             |                         | 24         |
|    |         | ES                      |                         | 23         |
|    |         |                         |                         | 22         |
|    |         | radiomaják 88-91 902    |                         | 21         |
|    |         | rozhlas po dr.          |                         | 20         |
|    |         | telefon                 |                         | 19         |
|    |         | železobeton             |                         | 18 Kon-    |
|    |         | prostý beton            |                         | strukce    |
|    |         | cihl. zdívo             |                         |            |
|    |         | vestavěný               |                         | 17 Typ     |
|    |         | samest. stroj           |                         |            |
|    |         | štolový - studnový      |                         |            |
|    |         | CO-Stav 1-121, 122, 123 |                         |            |
|    |         | SCOS-Tech 2-18, 19 20   |                         |            |
|    |         | SCOS-Tech 2-28          |                         |            |
|    |         | CO-6-1                  |                         | 16 Směnice |
|    |         | CO-6-2                  |                         |            |
|    |         | způsob                  |                         | 15         |
|    |         | vystav. - zpočet        |                         |            |
|    |         | sklad                   |                         | 14         |
|    |         | sklad                   |                         |            |
|    |         | úkryt                   |                         | 13 Použití |
|    |         | úkryt a VS              |                         |            |
|    |         | VS                      |                         |            |
|    |         | obyvatelstvo            |                         | 12 Určení  |
|    |         | žactvo                  |                         |            |
|    |         | zaměstnaní              |                         |            |
|    |         | do 100                  |                         | 11 Ochr.   |
|    |         | 100 - 200               |                         | souč. Kp   |
|    |         | nad 200                 |                         | souč. Kp   |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 88,5 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 81 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 7,5 m<sup>2</sup></p> <p>objem číst. prost. 202,5 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> ks 2</p>                             | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55,29</p> <p>y 43,23</p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž 2 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod. kanal. splašků</p> <p>přech. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P<sub>1</sub> P<sub>2</sub> ks 2</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 1</p> <p>HMŠ; vyroben</p> <p>HMŠ MSK.</p> <p>H805-74-15) KČ-CC-2008</p> <p>29.7.2008</p>                                  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>3/3</p>   | <p>34</p>   | <p>41. Počet členů kryt. družstva 5</p> <p>42 Společné úkrytí</p> <p>OBYVATELÉ</p> <p>DOMOVA</p> <p>DŮCHODCŮ</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 750 000</p>  |
|  | <p>35</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava 06/1986</p> <p>FVZ: datum: 1979</p> <p>cena: 1717,-</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>   | <p>47 Realizace úkrytu: 1958-1959</p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>Severomoravský ústřední úřad sociálních služeb</p> <p>50 Zp. Karviná 23.2.1981</p> <p>DOMOV D [redacted]</p> <p>Karviná 6 Bobuláři</p> | <p>48 Uložení dokumentace: VEDOUcí</p> <p>DOMOVA DŮCHODCŮ</p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,35 h</p>  |   | <p>51 Kontrolová</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>Štátní civilní obrana</p> <p>nositel Řádu rudé</p> <p>OSTRAVA 17</p> |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   |   |  |

NY PRŮLEZNÝ  
 DÉLKA 7,5m  
 VYÚSTĚNÍ NAD TERÉNEM  
 VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU  
 L.M. 153 404  
 JSK: 451, 261  
 1100, 624

29 Situační plán

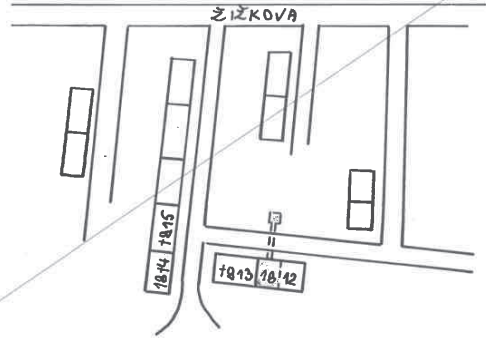

|   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030264</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>120</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b><br><b>120</b>      |  | 7 Doba zpožatov.<br>do 2h<br>2 — 6h<br>6 — 12h<br>nad 12h                                     |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>3<br>4<br>5 |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ 7</b><br><b>ŽIŽKOVA 20/1B12</b><br><i>č. j. 17348/16</i> |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |  |  |  |  |


|  |  |   |                         |                                 |                                 |  |  |            |                   |                  |       |                |           |                                |  |    |    |                      |
|--|--|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|------------|-------------------|------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|--|----|----|----------------------|
| 11 Ochr. K <sub>s</sub> do 100<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt<br>úkryt a VS<br>VS | 14 Mírové využití SKLAD | 15 způsob<br>vystav.<br>zpečet. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samostat. stroj<br>školový - studijní | 18 Kon-<br>strukce<br>železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdivo | 19 telefon | 20 rozhlas po dr. | 21 rozhl. po dr. | 22 ES | 23 signalizace | 24 stučná | 25 odvod<br>přetěp.<br>samosp. | 26 FVZ<br>300<br>vykon/typ<br>c 55<br>počet: | 27 | 28 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
|--|--|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|------------|-------------------|------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|--|----|----|----------------------|

10 Majitel (operativní správce)  
 úkryt  
~~OKRA - SPRÁVA SÍDLIŠTĚ OS.~~  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
~~SR - OKD - OSTRAVA~~  
*Federální Ministerstvo bezpečnosti*

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 126,50 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 78,20 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 17,50 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 172,04 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 2 1 ks</p> <p>D 3 1</p> <p>poklopy</p> <p>typ P 2 0 ks</p> <p>P 3 1+1</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 5528</p> <p>y 4325</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř 0,75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,4 h</p> <p>středna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>středna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>předčerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 031 039</p> <p>HE UNĚTVITĚ, SKLAD 1240</p> <p>ODPĚRA V ROZĚHĚ VĚTVITĚ</p> <p><i>Brumpeš</i></p> <p><i>lofata</i></p> <p>H2S MSK</p> <p>HSOS-27171K2-CO-2007-</p> <p>70.72.2007</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>FP 100 3/3</p> <p>(USKLADNĚNÝ V Ž.T. Č. 1285)</p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 185.600,-</p>   |
|   | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>ŽI ŽKOVNA 1812-1814</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: 1964</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p>315 h</p> <p>214</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 9/196</p> <p>cena: 7/2000</p> <p>ES: datum: 12/197</p> <p>cena: 11/1998</p> <p>elmei: 11452</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ŽÚ ČD</p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>ME NV</p>  |
|   |   |   | <p>50 Zpracoval OKR-SPRÁVA SÍDLIŠT</p> <p>kancelářový podnik</p> <p>Čs. armády 25 3</p> <p>701 97 OSTRAVA 2</p> <p>Severomoravský krajský národní výbor</p> <p>51 Kontroloval stát [redacted]</p> <p>nositel řádu rudé zástavy</p> <p>OSTRAVA</p> <p>1. 11/1981</p> |

**NOUZOVÝ VÝCHOD**  
**TYP: PRŮLEZNÝ**  
**DÉLKA: 8 m**  
**HLOUBKA: 2,5 m**  
**VYÚSTĚNÍ NA TERÉN**  
**VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU**  
 L.M. 179 404  
 JF32: 454, 3P9  
 1099, 002

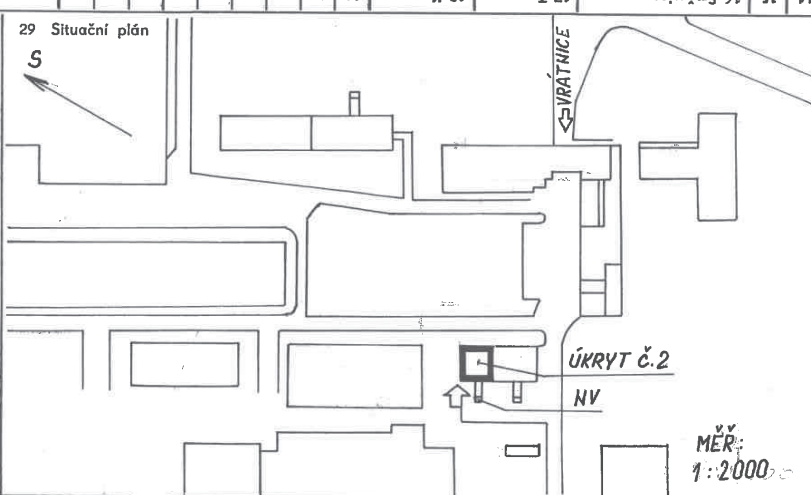

10 Majitel (operativní správce) úkrytu: **KARVINA - HRANICE**  
**KARVINA RUDÉ ARMÁDY 471**  
*ŠÁKEL, O.S.*  
 Nadřazený ústř. orgán, projit. úkrytu


|   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030265</b> |  | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků: <b>6</b><br>Výtisk číslo: <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br>v rozmezí: <b>101 - 150</b> |  | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h                                 |  | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU<br>5.<br>4.<br>3.<br>2. |  |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 |  | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>   |  | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINA</b><br><b>RUDÉ ARMÁDY 471</b>         |  | do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 |  |   |  |   |  |

|  |  |   |                              |                                  |                                 |  |   |                                       |                              |       |           |                |                       |                               |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 11 Ochr. souř. Ka<br>do 100.<br>100 — 200<br>nad 200 | 12 Určení<br>obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci | 13 Použití<br>úkryt I<br>úkryt a VS<br>VS | 14 mírové využ. <b>SKLAD</b> | 15 způsob<br>výstav.<br>zpracov. | 16 Směrnice<br>CO-6-1<br>CO-6-2 | 17 Typ<br>vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 15 20<br>SCOS-Tech 2-28 | 18 Konstrukce<br>železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdivo | 19 telefon<br>rozhlas po dr.<br>telex | 20 reedemaják<br>rozhl. V.F. | 21 ES | 22 studna | 23 signalizace | 24 odvod<br>přesčerp. | 25 VZV<br>300c/60<br>počet: 1 |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 136,64 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 74,10 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 15,25 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 166,72 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 1,5 2 ks</p><br><p>poklopy</p> <p>typ P 1,5 1 ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55 29</p> <p>y 43 23</p>                    |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž NÁDOBY 300L z PVC 0,9 m<sup>3</sup></p> <p>plnění VODOVODNÍ SÍŤ 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž KOVOVÁ 1 m<sup>3</sup></p> <p>plnění VODOVODNÍ SÍŤ 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 30 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 72 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ 80/GFNU 2 ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Odřezbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 033 086</p>                                      |
| <p>32 Vybavení úkrytu FP 100 11/27</p> <p>LAVICE 3/3 PE 300/500 4</p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1 + 4</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 171 000 Kčs</p>                       |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>BUDOVA PROFILOVNY</p> <p>BUDOVA ELEKTROÚDRŽBY</p> <p>OSTATNÍ ZARÍZENÍ</p>              | <p>47 Realizace úkrytu: 1964 - 1966</p>                         |
| <p>37 Doba izol. úkrytu 1,13 h</p>   | <p>37</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 03/1986</p> <p>cena: 1480,-Kčs</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p>PRACOVNÍK ZÚ CO</p>           |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>38</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>NH. KARVINÁ - ZÁVOD 19</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p>NH. KARVINÁ - ZÁVOD 19</p> |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>38</p>   | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>16.3.1981</p>   | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>16.3.1981</p>                 |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>  | <p>38</p>   | <p>51 Kód [redacted]</p> <p>1. IV 1986</p>  | <p>51 Kód [redacted]</p> <p>1. IV 1986</p>                      |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 10 | 1                  | 1   |
| 9  | 2                  | 2   |
| 8  | 3                  | 3   |
| 7  | 4                  | 4   |
| 6  | 5                  | 5   |
| 5  | 6                  | 6   |
| 4  | 7                  | 7   |
| 3  | 8                  | 8   |
| 2  | 9                  | 9   |
| 1  | 10                 | 10  |
| 28 | FVZ                | Výkon/typ<br>300c/60 počet: 1   |
| 27 |                    | odvod SMTS<br>obvod: 10000  |
| 26 |                    | studna NTA  |
| 25 |                    | signalizace   |
| 24 |                    | ES  |
| 23 |                    | ES  |
| 22 |                    | reklamaják 900x480  |
| 21 |                    | rozhlas po dr.  |
| 20 |                    | telefon bezdrát   |
| 19 |                    | železobeton   |
| 18 | Kon-<br>strukce    | prosy beton<br>cihl. zdivo  |
| 17 | Typ                | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový<br>CO-Stav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-19, 15, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |
| 16 | Směrnice           | zpusob<br>vystav.<br>asfaltobeton   |
| 15 |                    | mirové vyuz.  |
| 14 |                    | úklad<br>úkryt a VS   |
| 13 | Pouziti            | VS  |
| 12 | Urceni             | obyvatelstvo<br>zactvo<br>zaměstnanci   |
| 11 | Och.<br>souř.<br>K | do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |

**NOUZOVÝ VÝCHOD**  
**TYP: PRŮLEZNÝ**  
**DĚLKA: 8 m**  
**HLOUBKA: 2,5 m**  
**VYÚSTĚNÍ NA TERÉN**  
**VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU**  
 L.M. 153 604  
 JTSK: 451, 386  
 1099, 015

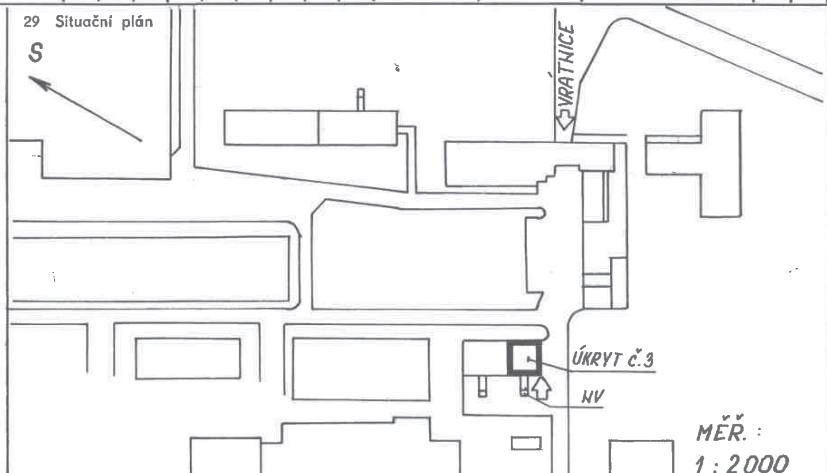

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
**KARVINÁ**  
**KARVINÁ RUDÉ ARMÁDY 471**  
 JAKL a.s.  
 Nadřizeny ústř. orgán majit. úkrytu

|   |  |   |   |   |                                     |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu listu<br><b>08030266</b> | 2 Po vyplnění<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br>6<br>2 | 6 Kapacita projektovaná: 150<br>v rozmezí: 101 - 150<br>nad 900<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                      | 4 Okres (obvod)<br>KARVINÁ                               | 5<br>JAKL a.s.<br>KARVINÁ<br>RUDÉ ARMÁDY 471  | do 50<br>51 - 100<br>101 - 150                            |   | 2.<br>3.<br>4.<br>5.                |

14 11




|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 136,64 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro úkryvané 74,10 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 15,25 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 166,72 m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 1,5 2 ks</p><br><p>poklopy</p> <p>typ P 1,5 1 ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x 55 29</p> <p>y 43 23</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>plnitná voda</p> <p>nádrž NÁDOBY 300l z PVC 0,9 m<sup>3</sup></p> <p>plnění VODOVODNÍ SÍŤ 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž KOVOVÁ 1 m<sup>3</sup></p> <p>plnění VODOVODNÍ SÍŤ 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 30 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 72 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ 80/6FNU 2 ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka 033 087</p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu FP 300/500 2 ks</p> <p>LAVICE</p> <p>FP 100/430 JPF</p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 1 + 4</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: 171 000 Kčs</p>   |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>BUDOVA ÚDRŽBY</p> <p>BUDOVA KOMPLET. SKLADU</p> <p>BUDOVA STAVEB. ÚDRŽBY</p> <p>OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ</p> | <p>47 Realizace úkrytu: 1964 - 1966</p>   |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu 1,13 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 03/1986</p> <p>cena: 1480,- Kčs</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>              | <p>48 Uložení dokumentace: PRACOVNÍK ZÚCO</p>   |
|  | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>   |
|  |   |   | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>16.3.1981</p>   |
|  |   |   | <p>51 Kontrolová Severomoravská krajská národní ústřední štáb [redacted]</p> <p>OSTRAVA</p> |

počet: 2  
 výkon/typ: 300c/55  
 počet: 2

|    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 10 | odvod                   | přecerp. |
| 9  | studna                  |          |
| 8  | signalizace             |          |
| 7  | ES                      |          |
| 6  | radiomaják              |          |
| 5  | rozhlas po dr.          |          |
| 4  | telefon                 | ústř.    |
| 3  | železobeton             |          |
| 2  | prstý beton             |          |
| 1  | cihln. zdívo            |          |
| 28 | konstrukce              |          |
| 27 | investiční              |          |
| 26 | samost. stroj           |          |
| 25 | štolový - studnový      |          |
| 24 | CO-Stav 1-121, 122, 123 |          |
| 23 | SCOS-Tech 2-18, 15, 20  |          |
| 22 | SCOS-Tech 2-28          |          |
| 21 | CO-6-1                  |          |
| 20 | CO-6-2                  |          |
| 19 | způsob                  | výstav.  |
| 18 | mitové vyuz.            | ARCHIV   |
| 17 | úkryt                   |          |
| 16 | úkryt a VS              |          |
| 15 | VS                      |          |
| 14 | obyvatelstvo            |          |
| 13 | žactvo                  |          |
| 12 | zaměstnanci             |          |
| 11 | do 100.                 |          |
| 10 | 100 - 200               |          |
| 9  | nad 200                 |          |

**NOUZOVÝ VÝCHOD**  
**TYP: PRŮLEZNÝ**  
**DÉLKA: 8,1 m**  
**HLOUBKA: 2,3 m**  
**VYÚSTĚNÍ NA TERÉN**  
**VERTIKÁLNÍ ŠACHTOU**  
 L.M. 17 4 406  
 JTSK: 554, 314  
 1098, 936

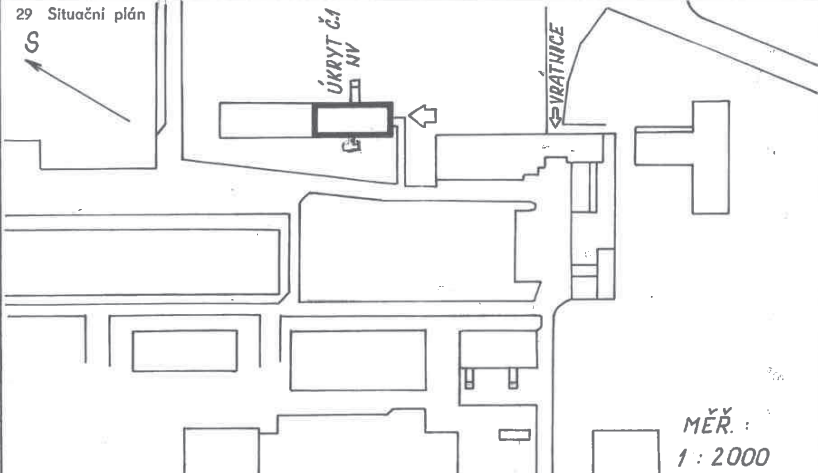

10 Majitel (generativní správce) úkrytu  
**KARVINÁ**  
**KARVINÁ RUDÉ ARMÁDY 471**  
 Nadřízený ústí, orgán, majitel úkrytu  
**ČÁKEL, Petr.**  
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Evid. číslo úkrytu — listu  
**08030267**

2 Po vyplnění — TAJNE  
 Počet výtisků: **6**  
 Výtisk číslo: **2**

6 Kapacita projektovaná: **300**  
 v rozmezí: **151 - 300**

7 Doba zhotov. do 2h  
 2 — 6h  
 6 — 12h  
 nad 12h

8 Doba provozu min. 24h  
 min. 48h  
 min. 72h

9 Třída odolnosti  
 SPRU-Z  
 SPRU  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.


3 Kraj  
**SEVEROMORAVSKÝ**

4 Okres (obvod)  
**KARVINÁ**

5 Místo (ob.) JAKL a. s.  
**KARVINÁ 1**  
**RUDÉ ARMÁDY 471**

do 50  
 51 — 100  
 101 — 150  
 151 — 300  
 301 — 450  
 451 — 600  
 601 — 900  
 nad 900


|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 368,02 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané 185,00 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 34,70 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 462,50 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ D 7,5 2 ks</p> <p>D 1,5 3 ks</p> <p>poklopy</p> <p>typ P 7,5 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x 55 29</p> <p>y 43 23</p>                    |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř NÁDOBY 300 ks z PVC 1,8 m<sup>3</sup></p> <p>plnění VODOVODNÍ SÍŤ 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř ŽELEZOBETONOVÁ 3,6 m<sup>3</sup></p> <p>plnění VODOVODNÍ SÍŤ 1 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 30 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění 72 h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo</p> <p>typ 80/GFHU 2 ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka 033 085</p>                                      |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>LAVICE, STOLY, ŽIDLE, PLECHOVÉ SKŘÍŇE</p> <p>FF 100 4 ks ✓</p> <p>FF 300/300 4 ks ✓</p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 2 + 4 + 9 (9 = TECH. SKUPINA)</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 952 000 Kčs</p>                       |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>BUDOVA ROUROVNŮ</p> <p>BUDOVA ŘEDITELSTVÍ</p> <p>BUDOVA PROFILOVNÍ (ČÁST)</p> <p>OSTATNÍ ZARÍZENÍ</p> | <p>47 Realizace úkrytu: 1962 - 1964</p>                         |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu 2,15 h</p>  | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 03/1986</p> <p>cena: 2 960,- Kčs</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p>              | <p>48 Uložení dokumentace: PRACOVNÍK ZÚ CO</p>                  |
|  | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>                               |
|  |   | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>16. 3. 1981</p>  | <p>50 Zpracoval [redacted]</p> <p>16. 3. 1981</p>               |
|  |   | <p>51 Kontrola [redacted]</p> <p>1. IV. 1981</p>   | <p>51 Kontrola [redacted]</p> <p>1. IV. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> |
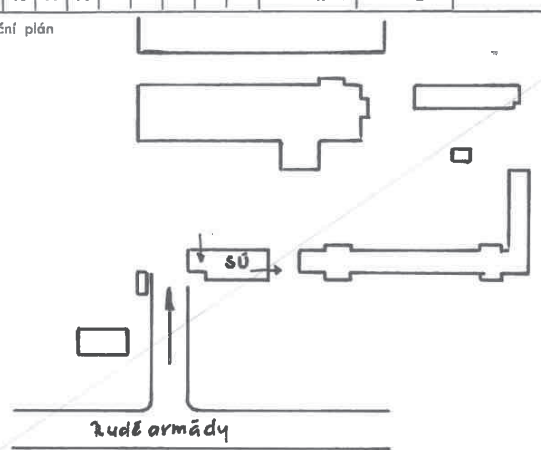
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>1 Evid. číslo úkrytu — listu<br/><b>08030268</b></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>2 Po vyplnění — TAJNĚ —<br/>Počet výtisků <b>6</b><br/>Výtisk číslo <b>2</b></p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>6 Kapacita projektovaná: <b>150</b><br/>v rozmezí: <b>101 — 150</b></p>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>7 Doba zpohotov.<br/>do 2h<br/>2 — 6h<br/>6 — 12h<br/>nad 12h</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>8 Doba provozu<br/>do 2h<br/>min. 24h<br/>min. 48h<br/>min. 72h</p>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>9 Třída odolnosti<br/>SPRO-Z<br/>5.<br/>4.<br/>3.<br/>2.</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>3 Kraj<br/><b>SEVEROMORAVSKÝ</b></p>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>4 Okres (obvod)<br/><b>KARVINÁ</b></p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>5 Místo (obec)<br/><b>Karviná - Trnávka</b><br/>n.p.c. 3108/19<br/>R. armády 597<br/>Karviná - Trnávka</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>10 Majitel (operativní správce)<br/>úkl. : <b>OPROLEK, s.r.o.</b><br/>Stavovská 1000/1<br/>AÚČ 80004 597<br/>78 101. KARVINÁ - HRANICE</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Nadřizovaný ústí, orgán majit. úkrytu<br/><b>Trnávka - Trnávka</b></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>11 Ochr. st. do 100 nad 100 — 200 nad 200</p>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>12 Určení<br/>obyvatelstvo<br/>život<br/>zaměstnaní</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>13 Pol. ústí<br/>VS<br/>úkryt<br/>úkryt a VS</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>14 mifové výt. SKLAD<br/>vystav.<br/>způsob</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>16 Směrice<br/>CO-6-1<br/>CO-6-2</p>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>17 Typ<br/>samost. stroj<br/>školový - s'udnový<br/>CO-Stav 1-123<br/>SCOS-Tech 2-18, 19 20<br/>SCOS-Tech 2-28</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>18 Kon-<br/>strukce<br/>železobeton<br/>prstý beton<br/>cihl. zdívo<br/>vestavěný</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>19 telefon</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>20 rozhlas po dr.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>21 radiomaják M. 1, 3, 2, 2</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>22 ES</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>23 ES</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>24 ES</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>25 ES</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>26 ES</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>27 ES</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>28 FVZ</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>29 počet: 1<br/>výkon/typ<br/>b-55</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>30 počet: 1<br/>výkon/typ<br/>b-55</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>62 Situační plán</p>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Nouzový východ průchozí, délka 10m, výška 2,8m vyústění do sklepa</p> <p>1000, 500, 500<br/>1000, 500</p>  <p>Rudá armády</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>1<br/>2<br/>3<br/>4<br/>5<br/>6<br/>7<br/>8<br/>9<br/>10<br/>11<br/>12<br/>13<br/>14</p>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>130</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>8451 85,5</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>3999 44,5</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>188</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D2</b> 2 ks</p> <p><b>D3</b> 1 ks</p> <p><b>D4</b> 2 ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 Souřadnice: x <b>552 945</b></p> <p>y <b>432 375</b></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>1</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,30</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>..... samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklapy</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>                             | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>pod W... z... SVIDOVK...<br/>HZE M... C.J. H... - 119/2/12-009<br/>- 2004</p> <p>ZK DOK 4.8. 2004.</p> <p>Zrušen stupeň utajení na základě § 157,<br/>odst. 3, zákona č. 412/2005 Sb.</p> <p>Podpis: [signature]</p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>1/4 - plech</p> <p>1/4 - šindelová</p> <p>2x 100-1100 FP 300 ks</p> <p>1x 100-1100 FP 300 ks</p> <p>FP 300 ks</p>  | <p>34</p> <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 124</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>680.000,-</b></p>   |
|   | <p>36</p> <p>37 Doba izol. úkrytu <b>1,2</b> h</p>                                    | <p>42 Společné úkrytí</p> <p>Zaměstnanec</p> <p>+ VS střešní</p>  | <p>47 Realizace úkrytu: RD <b>1950</b></p> <p>RZ 19 50</p>   |
|   | <p>38 Doba rej. vzduchu h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>06/1306</p> <p>OVZ: datum: leden 1980</p> <p>cena: 1.560,- Kčs</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace: kč. 24-10</p> <p>49 Mírový uživatel úkrytu: [signature]</p> <p>2. úroveň 5. oddělení 20</p> <p>K. V. RARVINA T. ul. Rudé armády 595</p> <p>50 Zpracoval [signature]</p> <p>14.2.1981.</p> <p>51 Kontroloval [signature]</p> <p>1. IV. 1981</p> <p>OSTRAVA</p> |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 11 | Och. souč. K <sub>o</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200                      |
| 12 | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci               |
| 13 | Použití                   | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                           |
| 14 | Mírové využití            | Mírové využití                                      |
| 15 | Způsob                    | zvláštní<br>výstav.<br>výstav.                      |
| 16 | Směrnice                  | CO-6-1<br>CO-6-2                                    |
| 17 | Typ                       | štolový - studnový<br>samostatný stroj<br>vestavěný |
| 18 | Konstrukce                | železobeton<br>průstý beton<br>cihl. zdívko         |
| 19 | Telefon                   | 2000  |
| 20 | Rozhlas po dr.            |   |
| 21 | Radiomaják                |   |
| 22 | ES                        |   |
| 23 | Signalizace               | AMG   |
| 24 | studna                    |   |
| 25 | odvod                     | přecerp. samosp.                                    |
| 27 | ZVZ                       | 50  |
| 28 | vykon/typ                 | 60  |
| 29 | počet                     | 1   |
| 30 | počet                     | 1   |
| 31 |                           | XF 100 / 1X<br>XF 50 / 2X                           |

**Průlezň štola**  
 Délka 7 m  
 Průřez 60x80 cm  
 Pod terémem 190 cm  
 vyústění na porrch štoly  
 L.M. 154 411  
 JTSK: 449, 137  
 1107, 844

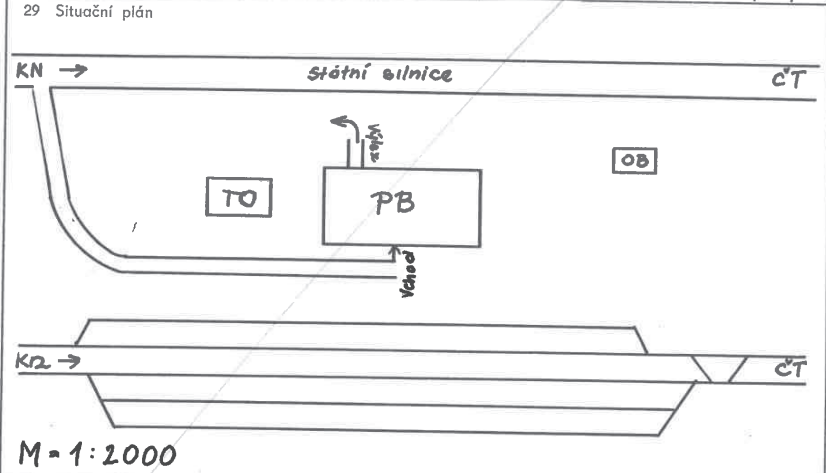

10 Majitel (operativní správa) úkrytu  
 Č.D. 014  
**Správa Střední dráhy Olomouc**

11 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**Federální Ministerstvo obrany Praha**

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030269</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br><b>62</b> | 6 Kapacita projektovaná: <b>75</b><br>v rozmezí: <b>do 50</b><br><b>50</b><br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINÁ</b>  | 5 Místo (obec)<br><b>ČSD-Provozní stanice Louky n/laští</b><br>čp. 2722   |   |   |   |




|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <i>182 31,11</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <i>15,11</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <i>5,25</i> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <i>38100</i> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <i>D 75</i> 1 ks</p> <p><i>D 0</i> 1 ks</p> <p>poklopy</p> <p>typ <i>P 1,5</i> 1 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <i>5523 552 100</i></p> <p>y <i>4326 432 100</i></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <i>2 konve 2 x 20 l</i> 0,4 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 92 h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>   | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><i>Vyř. MZS DSK</i></p> <p><i>HSOS - 71171KR - OUP - 2006</i></p> <p><i>8.12.2006</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>27 242</i></p>   | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: <i>140.000 Kčs</i></p>  |
|  | <p>36</p>   | <p>42 Společné ukrytí <i>Obyv</i></p>  | <p>47 Realizace úkrytu: <i>1961 - 1963</i></p>  |
|  | <p>37 Doba izol. úkrytu <i>240</i></p> <p><i>3,06</i> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>12.5.1976</i></p> <p>cena: <i>1000 Kčs</i></p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p>  |
|  | <p>38 Doba reg. vzduchu <i>0</i></p> <p>h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p>  | <p>50 Zpracoval</p> <p><i>23.3.1981</i> [redacted]</p>  |
|  |   | <p>51 Kontroloval štáb</p> <p><i>2. IV. 1981</i></p> <p>Severomoravský ústav<br/>nositel Řádu rudé zástavy<br/>TRAVA</p>           | <p>51 Kontroloval štáb [redacted]</p>   |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 10 | počet:   | 1   |
| 9  | počet:   | 2   |
| 8  | vykon/typ  | 60  |
| 7  | vykon/typ  | 60  |
| 6  |  |   |
| 5  |  |   |
| 4  |  |   |
| 3  |  |   |
| 2  |  |   |
| 1  |  |   |
| 28 | FVZ  |   |
| 27 | samosp. přečerp.   |   |
| 26 | odvod  |   |
| 25 | studna   |   |
| 24 | signalizace  |   |
| 23 | ES:  |   |
| 22 |  |   |
| 21 | vedlejší maják   | 712.6094  |
| 20 | rozhlas po dr.   |   |
| 19 | telefon  |   |
| 18 | železobeton<br>prstý beton<br>cihl. zdívo<br>vstavěný<br>samosť. stroj<br>štalový - studnový |   |
| 17 | Tř   |   |
| 16 | Směrnice   | CO-Stav 1-121, 122, 132<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |
| 15 | způsob<br>výstav.<br>zpořad.   | občinná<br>60   |
| 14 | miřevé vyuz.   |   |
| 13 | Použití  | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS   |
| 12 | Učení  | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
| 11 | Och.<br>souř. K <sub>0</sub>   | do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |

L.M. 153 504  
 JTSK: 451,501  
 1.100,060

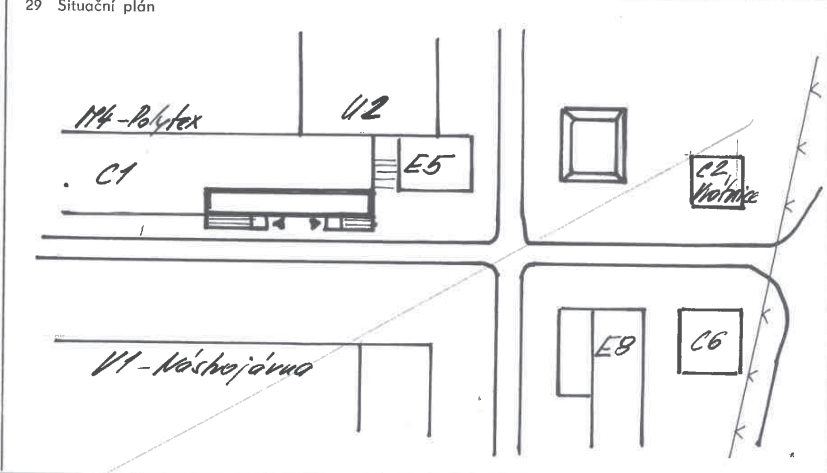

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
 KOVANA & P. KARVINA  
 KARVINA - nové město


Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
 MINISTERSTVO STAVEBNICTVÍ

|   |  |   |  |  |                                     |
|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030305</b> | 2 Po vyplnění<br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br>6<br>1 | 6 Kapacita projektovaná<br>v rozmezí:<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba<br>zpořadov.<br>do 2 h<br>2 — 6 h<br>6 — 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba<br>provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU<br>SPRU-Z |
| 3 Kraj<br>SEVEROMORAVSKÝ                        | 4 Okres<br>(obvod)<br>KARVINA                            | 5 Místo (obec)<br>KOVANA Karviná n.p.<br>KARVINA - nové město   |  |  | 2<br>3<br>4<br>5                    |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <i>119</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrývané <i>106,2</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <i>37,5</i> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <i>345</i> m<sup>3</sup></p>  | <p>33 Dveře</p> <p>typ</p> <p>ks</p>   | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <i>55°29'</i><br/>y <i>49°23'</i></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž . m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>tlak. jímka h</p> <p>naplnění m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><i>rytina 28.7.2011</i></p> <p><i>14505-655-5720-1</i></p> <p><i>MKS MKS</i></p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>3/0 KF</i></p>  | <p>34</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><i>1000 000,- Kčš</i></p>   |
| <p>35</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><i>Adresa k úkrytu</i></p> <p><i>2. úroveň</i></p>                                  | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><i>1976-1982</i></p>  |  |
| <p>36</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>06/1986</i></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>KS + krypt</i></p>  |  |
| <p>37 Doba izol. úkrytu <i>35</i> h</p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>KOVONA K. P. KARVINA</i></p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>KOVONA K. P. KARVINA</i></p>                                 |  |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>50 Zpracovatel</p> <p><b>KOVONA KARVINA</b><br/>národní podnik<br/>KARVINA - Nové Město<br/>7</p>             | <p>50 Zpracovatel</p> <p><b>KOVONA KARVINA</b><br/>národní podnik<br/>KARVINA - Nové Město<br/>7</p> |  |
|   |  | <p>51 Kontroloval</p> <p>[redacted]</p>  | <p>51 Kontroloval</p> <p>[redacted]</p>  |

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 11 | Och. souč. K <sub>o</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200             |
| 12 | Určení                    | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci      |
| 13 | Použití                   | úkryt<br>úkryt a VS<br>VS                  |
| 14 | 14                        | úkr. mírové využití. <i>obč. 20</i>        |
| 15 | 15                        | zaisob. vystav. seob. <i>obč. 20</i>       |
| 16 | Směnice                   | CO-6-1<br>CO-6-2                           |
| 17 | Tř                        | školový - studnový<br>samost. stroj        |
| 18 | Kon-<br>strukce           | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo |
| 19 | 19                        | telefon                                    |
| 20 | 20                        | rozhlás po dr.                             |
| 21 | 21                        | rozměrný 12x6076                           |
| 22 | 22                        | ES:  |
| 23 | 23                        | signalizace                                |
| 24 | 24                        | studna                                     |
| 25 | 25                        | odvod                                      |
| 26 | 26                        | odvod                                      |
| 27 | 27                        | odvod                                      |
| 28 | FVZ                       | vykon/typ<br>3000<br>60                    |
| 10 | 10                        | počet: 1                                   |
| 9  | 9                         |  |
| 8  | 8                         |  |
| 7  | 7                         |  |
| 6  | 6                         |  |
| 5  | 5                         |  |
| 4  | 4                         |  |
| 3  | 3                         |  |
| 2  | 2                         |  |
| 1  | 1                         |  |

L.M. 157 404  
 ÚSK: 451, 528  
 1100, 004

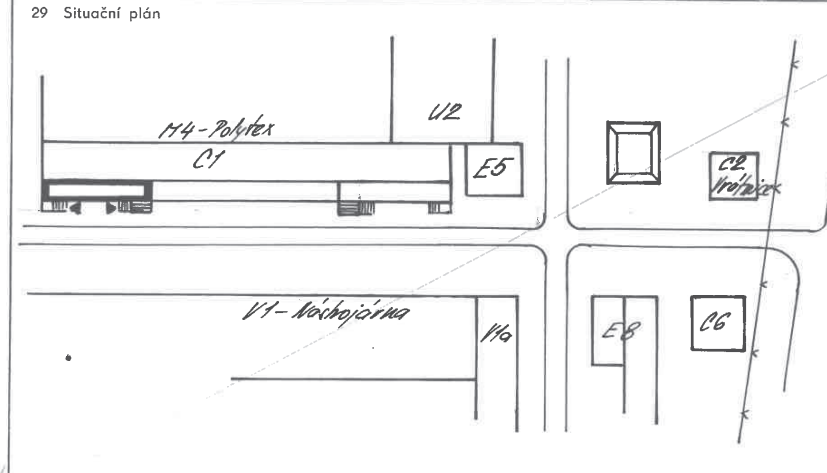

10 Majitel (operativní správce)  
 úkrytu  
**KOVORA KARVINA s.p.**  
**KARVINA - Nové město**  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**Miroslava Švedová**


|   |  |  |   |   |                                     |
|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu - listu<br><b>08030306</b> | 2 Po vyplnění - <i>TAJNE 059/82</i><br>Počet výtisků<br>Výtisk číslo<br>6<br>1 | 6 Kapacita projektovaná<br>v rozmezí: <i>57-100</i><br><i>101-150</i><br>do 50<br>51 - 100<br>101 - 150<br>151 - 300<br>301 - 450<br>451 - 600<br>601 - 900<br>nad 900 | 7 Doba zpototov.<br>2 - 6 h<br>6 - 12 h<br>nad 12 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPRU-Z<br>SPRU |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>  | 5 Místo (obec)<br><b>Kovora s.p. Karvina</b><br><b>KARVINA -</b><br><b>Nové město</b>  |   |   |                                     |

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>30 Prostorové útlaje</p> <p>zastav. plocha <i>118,9</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <i>105,7</i> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <i>37,1</i> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <i>342,7</i> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <i>2</i> ks</p><br><p>poklapy</p> <p>typ <i>21</i> ks</p><br><p>uzávěry</p> <p>typ <i>21</i> ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><i>[redacted]</i></p>  | <p>44 Souřadnice: x <i>55° 29'</i><br/>y <i>43° 23'</i></p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž m<sup>3</sup></p> <p>plnění h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>tlak. jímka h</p> <p>naplnění m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>34</p>  | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p><i>[redacted]</i></p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><i>vykonan 23.7.2011</i></p> <p><i>HS05-655-6/2011</i></p> <p><i>WMS WSK</i></p>   |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>13</i></p> <p><i>střed, 0</i></p>   | <p>35</p>  | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><i>1000 000,-</i></p>   |
|   | <p>36</p>  | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><i>0,1</i></p> <p><i>12</i></p> <p><i>21</i></p>                                    | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><i>1976 - 1982</i></p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><i>35</i> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>06/1986</i></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum:</p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>15 + kryt</i></p>   |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>   |  | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>KOVONA n.p. KARVINA</i></p> <p>50 Zpracovatel <i>Karvina</i></p> <p><b>KOVONA KARVINA</b><br/>národní podnik<br/><b>KARVINA - Nové Město</b><br/>7</p> |
|   |  |  | <p>51 Kontroloval <i>[redacted]</i></p>  |

|    |             |                    |          |    |        |   |   |   |   |
|----|-------------|--------------------|----------|----|--------|---|---|---|---|
| 10 | 9           | 8                  | 7        | 6  | 5      | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | FVZ         | 10000              | 10000    | 60 | počet: | 2 |   |   |   |
| 27 | odpov.      | radiomaják         | 412 3884 |    |        |   |   |   |   |
| 26 | studna      | rozhlás po dr.     |          |    |        |   |   |   |   |
| 25 | signalizace | telefon            |          |    |        |   |   |   |   |
| 24 | ES:         | železobeton        |          |    |        |   |   |   |   |
| 23 |             | prstý beton        |          |    |        |   |   |   |   |
| 22 |             | cihl. zdívo        |          |    |        |   |   |   |   |
| 21 |             | vestavěný          |          |    |        |   |   |   |   |
| 20 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 19 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 18 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 17 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 16 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 15 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 14 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 13 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 12 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |
| 11 |             | štolový - studnový |          |    |        |   |   |   |   |

L.M. 154 408  
 1184, 453, 282  
 1103, 462

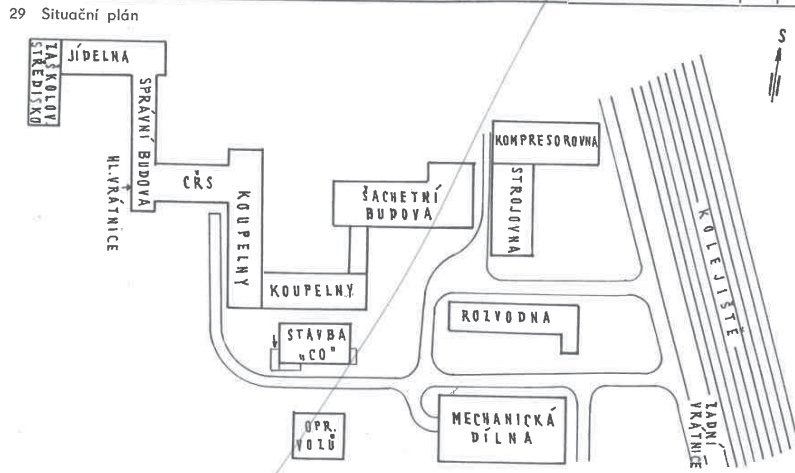

10 Majitel (operativní správce) úkrytu  
**OKR DŮL TMAJ - ZÁVOD 2**  
**DARKOV**  
 Nadřízený ústř. orgán majit. úkrytu  
**FMPE - FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO PÁLIV A ENERGETIKY**  
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 MÍSTNÍ ŘEŠENÍ A ÚŘEDY

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 1 Evid. číslo úkrytu - listu<br><b>08030310</b> | 2 Po vyplnění TAJNE<br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>1</b> | 6 Kapacita projektovaná <b>600</b><br>v rozmezí: <b>451-600</b><br><i>1600</i> | 7 Doba zhotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h | 8 Doba provozu<br>mín. 24h<br>mín. 48h<br>mín. 72h | 9 Třída odolnosti<br>SPR0<br>SPR0-Z<br>5<br>4<br>3<br>2 |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINA</b>                                      | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINÁ DOLY</b><br><del>DŮL TMAJ</del><br><b>DARKOV</b>  |   |  |   |


|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha <b>1179</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukryvané <b>489</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>112</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>1517</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D-75</b> <b>8</b> ks</p> <p><b>D-1,5</b> <b>2</b></p> <p><b>D-0</b> <b>11</b></p> <p>poklapy</p> <p>typ <b>PP 8</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>PP 0</b> <b>1</b></p> <p>uzávěry</p> <p>typ <b>UM 8</b> <b>2</b> ks</p> | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>552500</b></p> <p>OTSK <b>453, 282</b> y <b>432100</b></p> <p><i>1103, 766</i></p>   |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádř <b>6,4</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>0,5</b> h</p> <p>studna - 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádř <b>252</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>6</b> h</p> <p>studna - 1/sec</p> <p>odvod kanál, splašků</p> <p>přečerp. <b>samospádem</b></p> <p>akumulač. jímka <b>9,9</b> m<sup>3</sup></p> <p>tlak. jímka <b>37,6</b> h</p> <p>naplnění <b>72</b> m<sup>3</sup></p> <p>naplnění <b>72</b> h</p> <p>kanál, čerpadlo</p> <p>typ <b>FEKA-03</b> ks <b>2</b></p> | <p>34</p>   | <p>40 Udržbář úkrytu</p> <p><b>[REDACTED]</b></p>   | <p>45 Poznámka</p> <p><i>yi. 1128 1781</i></p> <p><i>HSOS-7770-2/72</i></p> <p><i>7.6.72</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>300/500</i> <i>800/100</i></p> <p><i>100</i></p>  | <p>35</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva <b>10</b></p>  | <p>46 Rozpočtové náklady: <b>9 326 000</b></p>  |
|   | <p>36</p>   | <p>42 Společné úkrytí</p> <p><i>ZAM. A JED. CO</i></p>  | <p>47 Realizace úkrytu: <b>1983-1985</b></p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu <b>10</b> h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <i>1992</i></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: <i>1991</i></p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p> <p><i>ZU - CO</i></p>  |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: <b>DŮL <del>HMÁJ</del></b></p> <p><b>ZÁVOD-2 DANKOV</b></p>   |
|   |   |   | <p>50 Zpracovatel <b>[REDACTED]</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>51 Kontrola <b>CIVILNÍ OBRANĚ OKRESU KARVINA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> |

5-62

0 86/90

L.M. 154 408  
JSC: 683, 315  
1103, 722

62 Situační plán

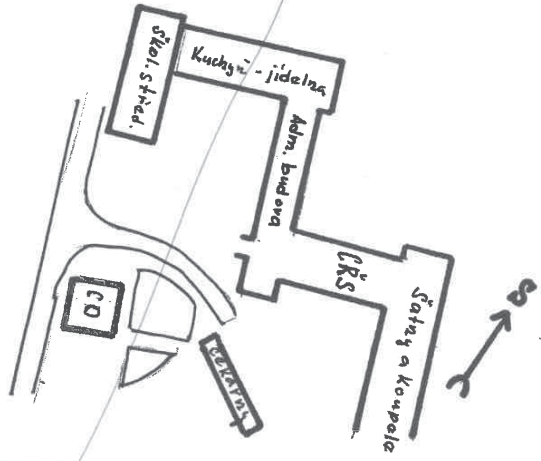

10 Majitel (operativní správce)  
úkrutu  
OKR Dřít - Maji - závod 2.  
Dankov

Nadřízený ústř. orgán majit. úkrutu  
FMH - Fed. - hospodářství  
M. PRŮMYSLU A OBCHODU

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                                     |  |                              |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 Evid. číslo úkrutu — listu<br><b>0 80 303 11</b> |  | 2 Po vyplnění <del>tabule</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> |  | 6 Kapacita projektovaná: <b>600</b><br>v rozmezí: <b>451 - 600</b><br><b>1600</b> |  | 7 Doba zphotov.<br>do 2h<br>2 - 6h<br>6 - 12h<br>nad 12h |  | 8 Doba provozu<br>min. 24h<br>min. 48h<br>min. 72h |  | 9 Třída odolnosti<br>SPRÚ-2<br>SPRÚ |  | 2.<br>4.<br><b>(3)</b><br>5. |  |
| 3 Kraj<br><b>Severomoravský</b>                    |  | 4 Okres (obvod)<br><b>Karviná</b>  |  | 5 Místo (obec)<br><b>Karviná Dolý</b><br><b>Dřít - Maji</b><br><b>Dankov</b>      |  |  |  |  |  |                                     |  |                              |  |

|                    |                         |                  |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| 11 Ochr. souř. kř. | do 100                  |                  |
|                    | 100 - 200               |                  |
|                    | nad 200                 |                  |
| 12 Účent           | obyvatelstvo            |                  |
|                    | žactvo                  |                  |
|                    | zaměstnanci             |                  |
| 13 Použití         | SA                      |                  |
|                    | úkryt a VS              |                  |
|                    | úkryt                   |                  |
| 14                 | mirové využ.            | <b>Ano</b>       |
| 15                 | způsob vystav. zphotov. |                  |
| 16 Směrnice        | CO-6-1                  |                  |
|                    | CO-6-2                  |                  |
|                    | SCOS-Tech 2-28          |                  |
|                    | SCOS-Tech 2-18, 19, 20  |                  |
|                    | CO-Stav 1-121, 122, 123 |                  |
| 17 Typ             | štolový - studnový      |                  |
|                    | samost. stroj           |                  |
|                    | vestavěný               |                  |
| 18 Konstrukce      | cihln. zdívko           |                  |
|                    | prošťý beton            |                  |
|                    | železobeton             |                  |
| 19                 | telefon                 |                  |
| 20                 | rozhled. po dr.         |                  |
| 21                 | radiomaják              | 71-2-3974        |
| 22                 | ES:                     | <b>Ano!</b>      |
| 23                 | signalizace             |                  |
| 24                 | studna                  |                  |
| 25                 | odvod                   | přechřp. samosp. |
| 26                 | výkon/typ               |                  |
| 27                 | počet:                  |                  |
| 28                 | počet:                  |                  |

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1




|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>30 Prostorové údaje</p> <p>zastav. plocha 954,8 m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrytí 305 m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku 174 m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. 2,106 m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ DD 1 1 ks</p> <p>04-1 1</p> <p>08-1 8</p>                                      | <p>39 Velitel úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>44 JTSK Souřadnice: x 55 2500<br/>y 432100<br/>453, 415<br/>1 103, 722</p>  |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž 5,7 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 0,5 h</p> <p>studna - 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž 75 m<sup>3</sup></p> <p>plnění 3 h</p> <p>studna - 1/sec</p> <p>odvod kanál. splašků Spád a čerpadlo</p> <p>přecherp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka 5 m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanál. čerpadlo 65-NFM 1ks</p> <p>typ ND MV 1% ks 1</p> | <p>poklopy</p> <p>typ P-15 8 ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ UM-8 3 ks</p>                               | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p>DA<br/>Typ 65 160 W<br/>Vč 328 910 00<br/>Výkon 120 kW<br/>Turbovýř. PDH 16 NH<br/>vpi. L28 1781<br/>L28V2-7170-2/12<br/>74672</p> |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p>5 + 6 ks KFR 150/200</p> <p>6 ks KFR 150/200</p> <p>8 + 8 ks PF 300/500</p>  | <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva 18</p>   | <p>46 Rozpočtové náklady: 10 229 000</p>   |
| <p>37 Doba izol. úkrytu 1,40 h</p>  | <p>42 Společné ukrytí</p> <p>Zaměst. a jednotek 60<br/>18 - 40 osob<br/>ukrytí 600 osob</p>           | <p>47 Realizace úkrytu: 1987-89</p>   |  |
| <p>38 Doba reg. vzduchu h</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: 1992<br/>cena:</p> <p>ES: datum: 1991<br/>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace: 25-80</p>  |  |
|   |   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu: Duň 1. Máj<br/>Závod 2 - Darkov</p>                                   |  |
|   |   | <p>50 Zpracovatel [redacted]<br/>OKR, Dělnický<br/>oddělení obrany závod<br/>735 02 KARVINA</p>     |  |
|   |   | <p>51 Kontroloval<br/>ŠTÁB CIVILNÍ OBRANY<br/>okresu KARVINA<br/>M. [redacted]<br/>12. 12. 1987</p> |  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 10 Ochr. souř. K <sub>g</sub> | do 100<br>100 — 200<br>nad 200  |
| 12 Určení                     | obyvatelstvo<br>žactvo<br>zaměstnanci   |
| 13 Použití                    | ukryt<br>ukryt a VS<br>SA   |
| 14                            | miřové využ. <b>NENÍ</b>  |
| 15                            | zplňsob. vystav. zpořohot.  |
| 16 Směrnice                   | CO-Štav 1-121, 122, 123<br>SCOS-Tech 2-18, 19, 20<br>SCOS-Tech 2-28<br>CO-6-1<br>CO-6-2 |
| 17 Typ                        | vestavěný<br>samost. stroj<br>štolový - studnový  |
| 18 Konstrukce                 | železobeton<br>prostý beton<br>cihl. zdívo  |
| 19                            | telefon   |
| 20                            | rozhlas po dr.  |
| 21                            | radiomaják  |
| 22                            | ES <b>ABCH 20 NR 35A</b>  |
| 23                            | signalizace   |
| 24                            | studna  |
| 25                            | odvod   |
| 26                            | odvod   |
| 27                            | odvod   |
| 28 FVZ                        | počet: <b>3000</b><br>počet: <b>1</b>   |

**Nouzový východ průlezný**  
 délka 10 m  
 hloubka 1,5 m

Vyústění nad terénem  
 vertikální šachty  
 L. 7. 119 904  
 J. 12. 484, 336  
 100, 888

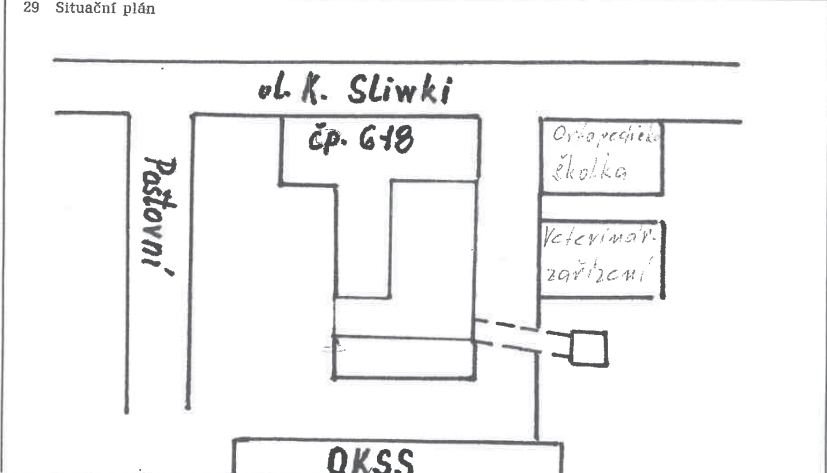

10 Majitel (operativní správce) ukrytu  
**MĚSTO KARVINA**  
**Městský úřad Karvina**  
 FRÝŠTÁTSKÁ 11  
 735 01 KARVINA - FRÝŠTÁT

Nadřízený ústř. orgán majitel ukrytu  
**Okresní úřad Karvina**

|   |   |   |   |   |   |                      |
|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 1 Evid. číslo úkrytu — listu<br><b>08030313</b> | 2 Po vyplnění <del>TAJNE</del><br>Počet výtisků <b>6</b><br>Výtisk číslo <b>2</b> | 6 Kapacita projektovaná:<br>v rozmezí:<br>do 50<br>51 — 100<br>101 — 150<br>151 — 300<br>301 — 450<br>451 — 600<br>601 — 900<br>nad 900 | 7 Doba zpohotov.<br>nad 12 h<br>6 — 12 h<br>2 — 6 h<br>do 2 h | 8 Doba provozu<br>min. 24 h<br>min. 48 h<br>min. 72 h | 9 Třída odolnosti<br>SPR0-Z<br>SPR0<br><b>5</b> | 2.<br>3.<br>4.<br>5. |
| 3 Kraj<br><b>SEVEROMORAVSKÝ</b>                 | 4 Okres (obvod)<br><b>KARVINĀ</b>   | 5 Místo (obec)<br><b>KARVINĀ - 1</b><br><b>K. Sliwki 618</b>  |   |   |   |                      |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>30<sup>4</sup> Prostorové údaje</p> <p>zástav. plocha <b>111</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha pro ukrývané <b>63</b> m<sup>2</sup></p> <p>plocha tech. prov. bloku <b>48</b> m<sup>2</sup></p> <p>objem čist. prost. <b>185</b> m<sup>3</sup></p>   | <p>33 Dveře</p> <p>typ <b>D 7,5</b> <b>1</b> ks</p> <p><b>D 2,5</b> <b>6</b> ks</p> | <p>39 Větelitl úkrytu</p> <p>[redacted]</p>   | <p>44 Souřadnice: x <b>55 28</b></p> <p>y <b>43 23</b></p>                          |
| <p>31 Vodní hospodářství</p> <p>pitná voda</p> <p>nádrž <b>0,5</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>1</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>užitková voda</p> <p>nádrž <b>1,2</b> m<sup>3</sup></p> <p>plnění <b>1</b> h</p> <p>studna 1/sec</p> <p>odvod kanal. splašků</p> <p>přečerp. samospádem</p> <p>akumulač. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>tlak. jímka m<sup>3</sup></p> <p>naplnění h</p> <p>kanal. čerpadlo</p> <p>typ ks</p> | <p>poklopy</p> <p>typ <b>P 7,5</b> <b>2</b> ks</p> <p>uzávěry</p> <p>typ ks</p>     | <p>40 Údržbář úkrytu</p> <p>[redacted]</p>  | <p>45 Poznámka</p> <p><i>V. V. 11.10</i></p>  |
| <p>32 Vybavení úkrytu</p> <p><i>VPF 300 1ks</i></p> <p><i>KF 45 8ks</i></p>   | <p>34</p>   | <p>41 Počet členů kryt. družstva</p>  | <p>46 Rozpočtové náklady:</p> <p><b>429.070,- Kčs</b></p>                           |
|   | <p>35</p>   | <p>42 Společné ukrytí</p> <p><b>50 osob</b></p>   | <p>47 Realizace úkrytu:</p> <p><b>1961</b></p>                                      |
|   | <p>36</p>   | <p>43 Poslední servis a oprava</p> <p>FVZ: datum: <b>2001</b></p> <p>cena:</p> <p>ES: datum: <b>1994</b></p> <p>cena:</p> | <p>48 Uložení dokumentace:</p>  |
|   | <p>37 Doba izol. úkrytu</p> <p><b>4 h. 20'</b> h</p>                                | <p><i>DA 400 214</i></p> <p><i>EL 404 214</i></p>   | <p>49 Mírový uživatel úkrytu:</p> <p><i>MIR 11.10.1961</i></p>                      |
|   | <p>38 Doba reg. vzduchu</p> <p>h</p>  | <p><i>EL 1001</i></p>   | <p>50 Zpracoval</p> <p><i>MESTYAN</i></p> <p><b>KARVINA</b></p>                     |
|   |   |   | <p>51 Kontroloval</p> <p><b>ŠTÁB CIVILNÍ OBRANY</b></p> <p>okres <b>KARVINA</b></p> |

| Poř. č. | Ev. č.   | Vlastník dle KN  | Vlastník | Adresa                               | Kapacita |
|---------|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|
| 1       | 08030260 | ČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje | Ostatní  | Karviná - Nové Město, Havířská 1511  | 90       |
| 2       | 08030265 | ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.            | PaPFO    | Karviná - Hranice, Rudé armády 471   | 150      |
| 3       | 08030266 | ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.            | PaPFO    | Karviná - Hranice, Rudé armády 472   | 150      |
| 4       | 08030267 | ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.            | PaPFO    | Karviná - Hranice, Rudé armády 473   | 300      |
| 5       | 08030313 | Statutární město Karviná                               | Obec     | Karviná - Fryštát, Karola Sliwky 618 | 100      |